



AGENTURA OCHRANY  
PŘÍRODY A KRAJINY  
ČESKÉ REPUBLIKY

REGIONÁLNÍ PRACOVIŠTĚ  
ÚSTECKO

ODDĚLENÍ  
SPRÁVA CHKO ČESKÉ STŘEDOHŘÍ  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
tel.: +420 416 574 611  
e-mail: cstred@nature.cz  
www.nature.cz  
DS: 6npdyiv

Comwell s.r.o.  
Teplická 619/18a  
405 02 Děčín IV

NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/1071/CS/2015-2  
VAŠE ČÍSLO JEDNACÍ:

VYŘIZUJE: R.Šťasná  
UKLÁDACÍ ZNAK: 040/St

DATUM: 10.7.2015

**Věc: Rozšíření VO, ul. Hálkova 1029, 1028 v k.ú. Děčín pro územní souhlas**

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) příslušný dle § 78 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), a s použitím § 154 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), k žádosti firmy Comwell s.r.o., Teplická 619/18a, 405 02 Děčín IV, zastupující Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175, 405 02 Děčín IV, doručené dne 29.6.2015 a zaevidované pod č.j.: 02743/CS/15 vydává toto:

## SDĚLENÍ

**K předložené stavbě se nevydává závazné stanovisko dle ust. § 44 odst. 2 zákona.**

## ODŮVODNĚNÍ

Předmětná stavba ve IV. zóně Chráněné krajinné oblasti České středohoří odpovídá kritériím stanoveným v § 44 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, „Závazné stanovisko podle odstavce 1 se nevydává, jde-li o stavby:  
a) v zastavěném území obce ve čtvrté zóně chráněné krajinné oblasti,  
b) v zastavěném území města, které se nachází na území chráněné krajinné oblasti.“

Jedná se o rozšíření veřejného osvětlení v ul. Hálková o dvě nové lampy uchycené ve fasádách u objektů č.p. 1029 a 1028 v zastavěné části města Děčín.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
regionální pracoviště Ústecko  
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti  
České středohoří  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice  
IV.1.

OTISK RAZÍTKA




(podepsáno elektronicky)

RNDr. Jana Ptáčková, v.r.  
Vedoucí Správy CHKO České středohoří

Rozdělovník:  
Adresát  
Vlastní

STEJNOPIS  
ZA SPRÁVNOST VYHOTOVENÍ  
Jana Krupková

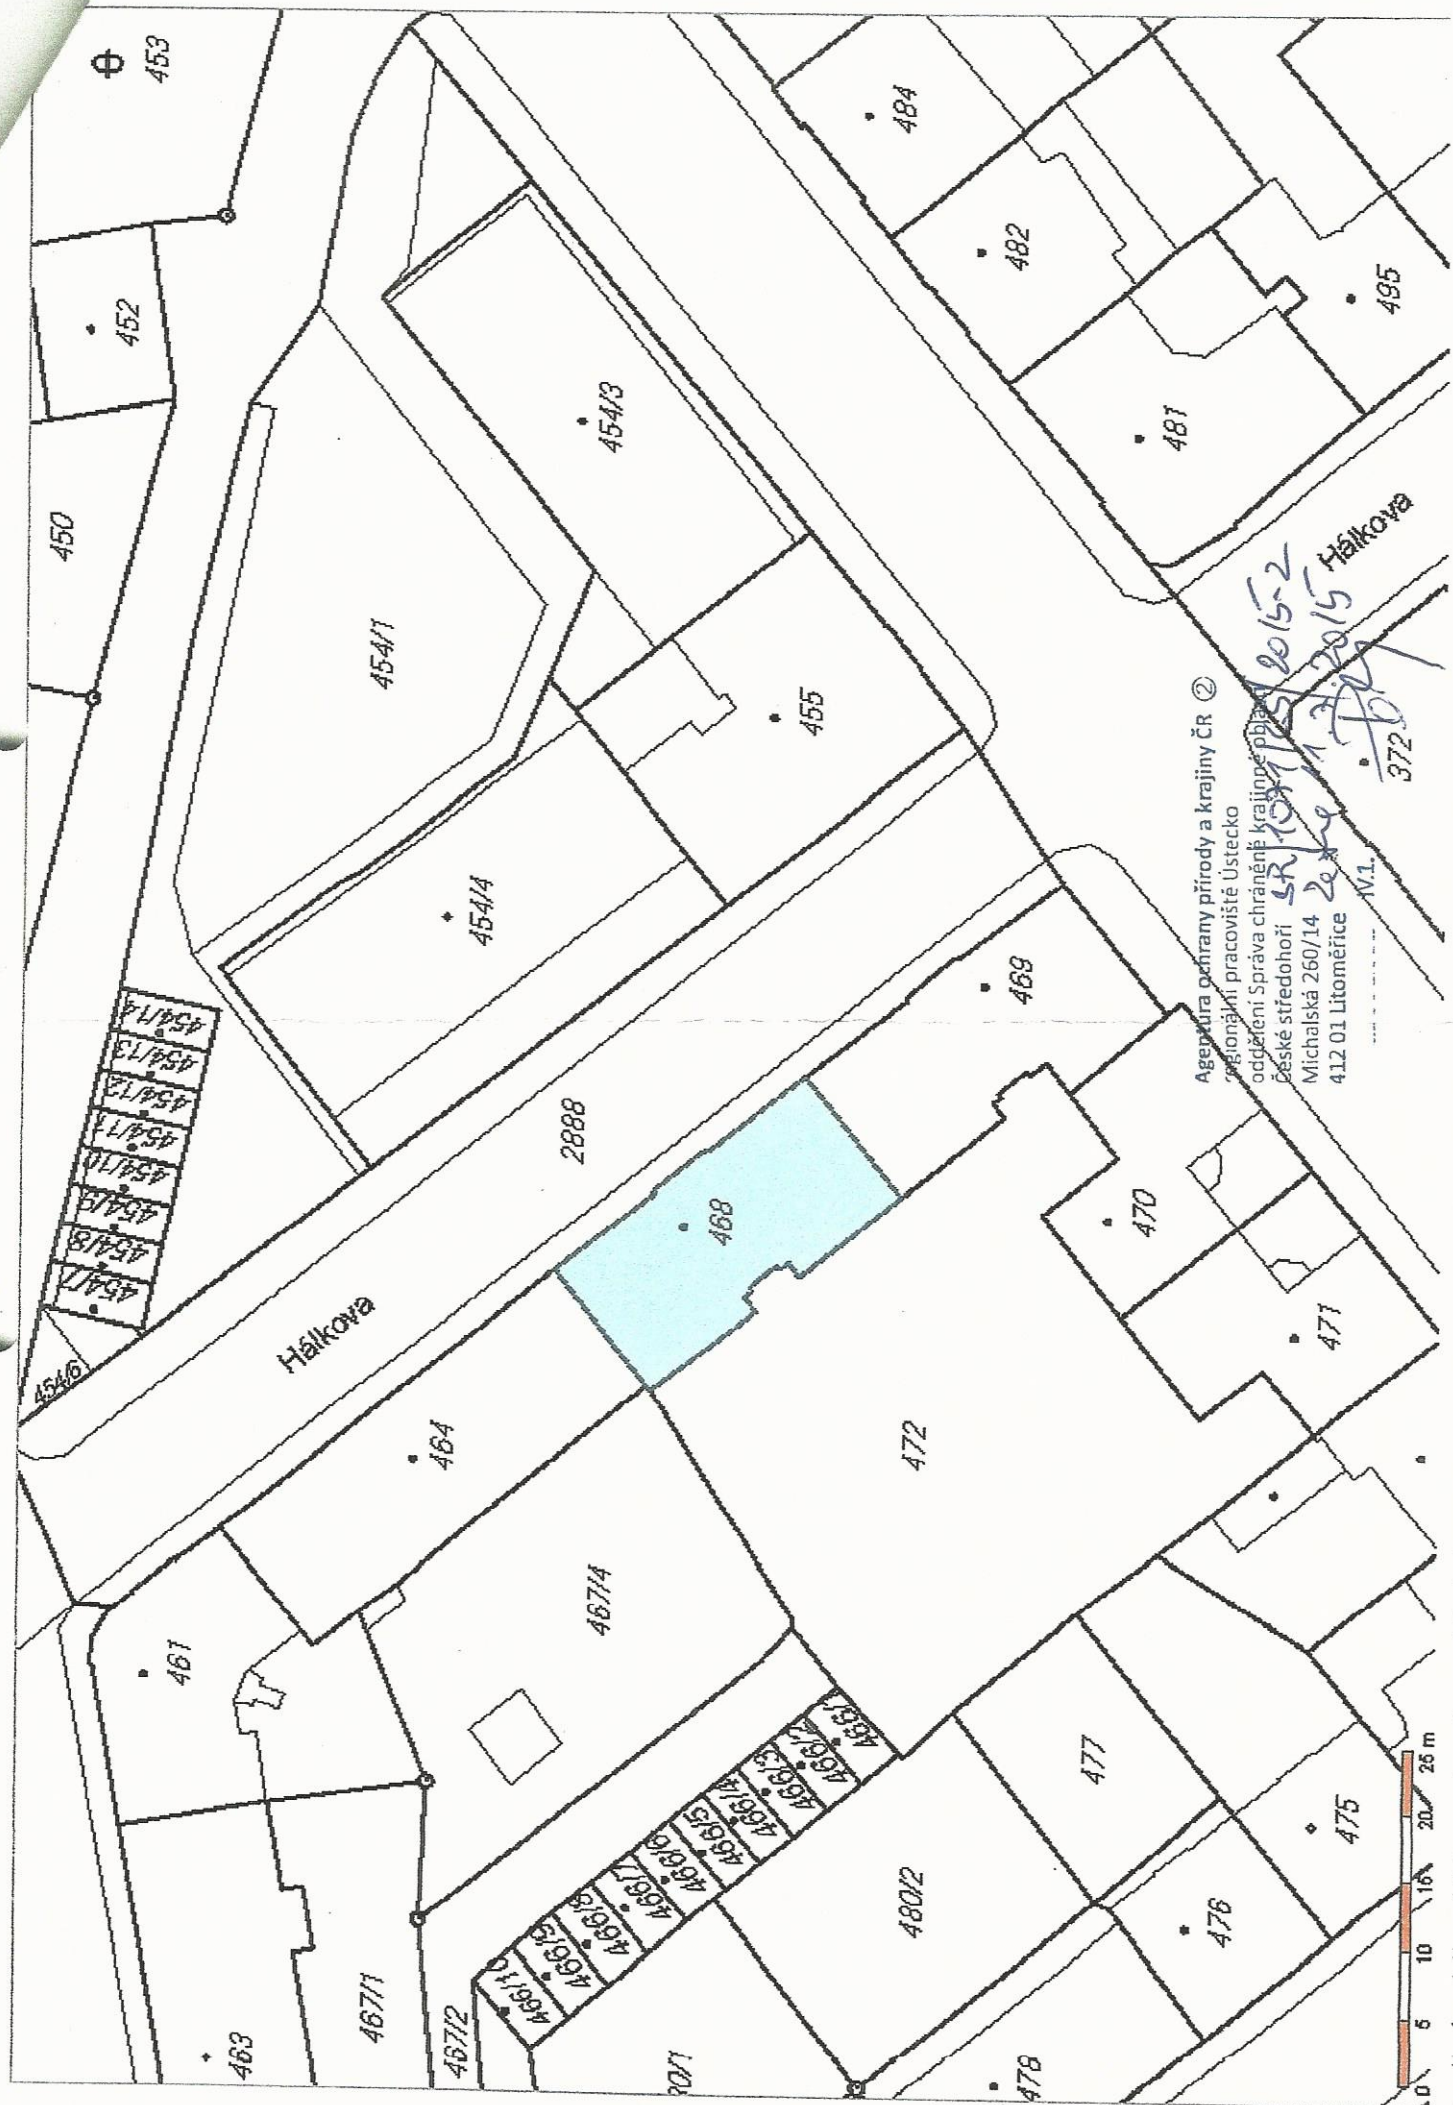



AC 3-PEN. 400/230 V. 50 HZ. TN-C

CYKY 4x10  
DĚLKA TRASY : .....38 M  
DĚLKA VODIČE : .....65 M

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR  
regionální pracoviště Ústecko  
oddělení Správa chráněné krajinné oblasti  
České středohoří  
Michalská 260/14  
412 01 Litoměřice

SK 1071/CS/2015-2  
2015.11.23  
IV.1

- Legenda :
- RWE - NTL
  - RWE - STL
  - ČEZ Distribuce o.s. - kabel NN
  - ČEZ Distribuce o.s. - kabel VN
  - O2
  - proj. CYKY 4x10
  - SČVK - STOKA JEDNOTNÁ
  - SČVK - VODOVOD plněd

stáv. lampa VO na zdi

proj. lampa VO na zeď (fasádu)

1. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-61.3.3.3. AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKŮ V SÍTI TN-C
  2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3-PEN 50Hz, 400/230V
  3. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JE KRESLENO INFORMATIVNĚ
- PŘED ZAPOČÍTÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST JEJICH VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCI

VYPRACOVANOSeda	KRESL (Dosedla ml.	<b>Comwell s.r.o.</b> Tepická 819/IIa, 405 02 Dačiv IV tel.: 72293328 e-mail: fcomwell@comwell.cz
KONTROLOVANOSeda		
K.Ú. Děčín		
OBEC: Děčín	KRAJ: Ústecký	
INVESTOR: Městský úřad Děčín		DATUM: 06/2015
Rozšíření VO, ul. Hálkova 1029, 1028		STUPEŇ PD: REALIZAČNÍ
Situace rozvodu VO		MĚŘITOKA: 500
		Č. VYKRESU:

