



K12 ... systémový prvek  
spodní okapnice

RS 202 mm  
tl. 0,5mm  
RAL





K06 ... systémový prvek  
uk. lišta perforovaná

RS 160 mm  
tl. 0,5mm  
RAL



K07 ... základací profil

RS 178 mm  
tl. 0,5 mm  
RAL

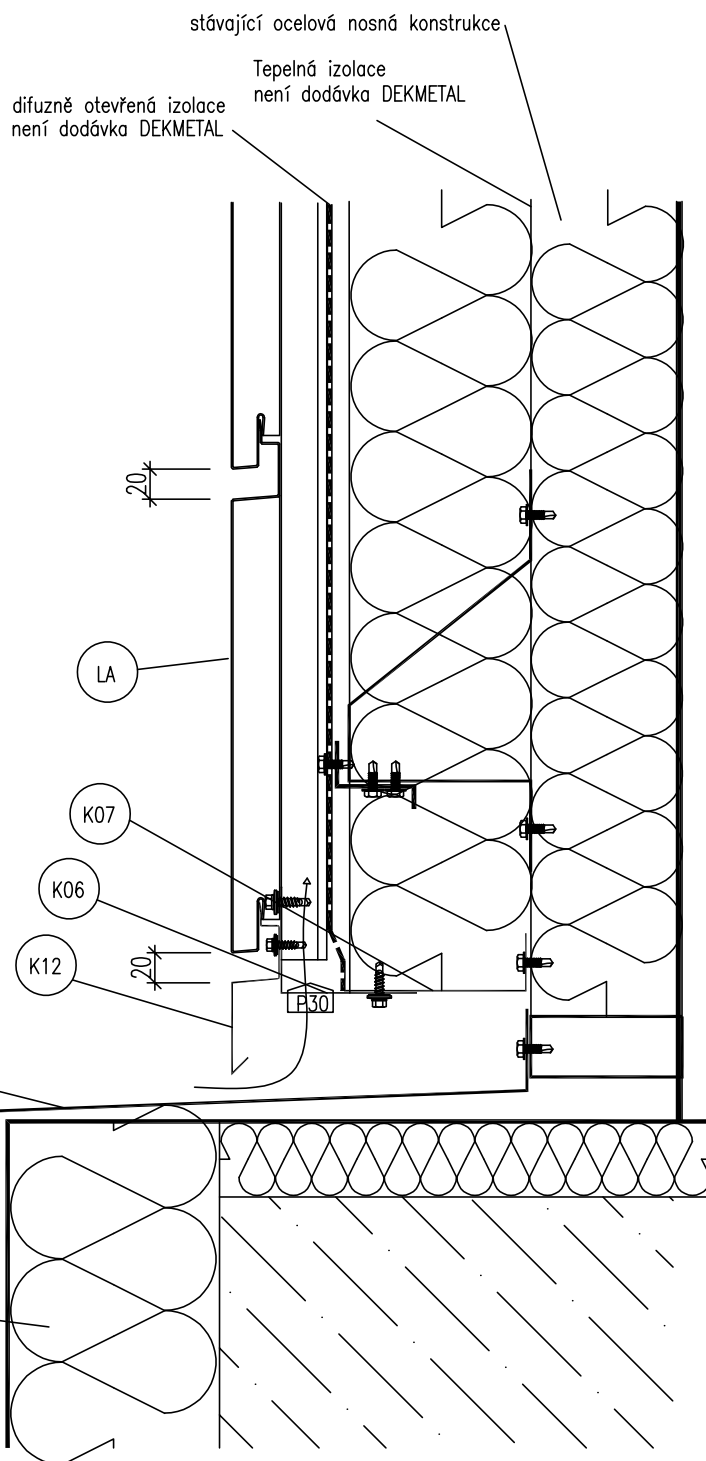

Oplechování okolních konstrukcí  
není předmětem této dokumentace

Kontaktní zateplovací systém fasády

16.5.2018 - ZMĚNA 01

Změna provedení stavebně - konstrukčního řešení.

**ZATEPLENÍ BUDOVY ŠJ SLÁDKOVA - DĚČÍN**  
**D.1.2. - STAVEBNĚ + KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**  
**D09. - DETAIL - SPODNÍ UKONČENÍ S PŘESAHEM**