



P-318141 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE


Ing. Ota Pour


STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOZP BOLETICE SO.01 - REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU DOZP		PK HOŠEK Jan Hošek Mikulášovice 795 407 79 IČO: 03454339 hosek@pk-hosek.cz +420 732 437 160	
MÍSTO: Č.P. 214 a P.P.Č. 212/1 V OBCI A K.Ú. BOLETICE NAD LABEM	HLAVNÍ PROJEKTANT: JAN HOŠEK	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. OTA POUR	VYPRACOVAL: ING. OTA POUR
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5 405 38 DĚČÍN IV	FORMÁT: 8xA4	DATUM: 08/2018	1
	STUPEŇ PD: DÚR a DSP	ZAKÁZKA ČÍSLO: 2018175	
PROJEKTOVÁ ČÁST: D.1.4 TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ STAVEB	ČÁST: D.1.4.	MĚŘÍTKO: 1:50	
VÝKRES: Rozvaděč R1			ČÍSLO VÝKRESU: E-08


Napojení a okruhování - provést dle aktuálních potřeb


Krytí IP 54/ 20
Velikost min 112M
Pi = 50 kW
Ps = 20 kW
Provedení OCEP / PLAST POD OMÍTKU provedení dle PBŘ


Upozornění :
LED svítidla se liší podle typu svými drivery (zdroji pro LED).
Je nutné podle katalogové charakteristiky náběhových proudů
svítidel příp. upravit spínací a jistící prvky aby nedocházelo
k opalování kontaktů !

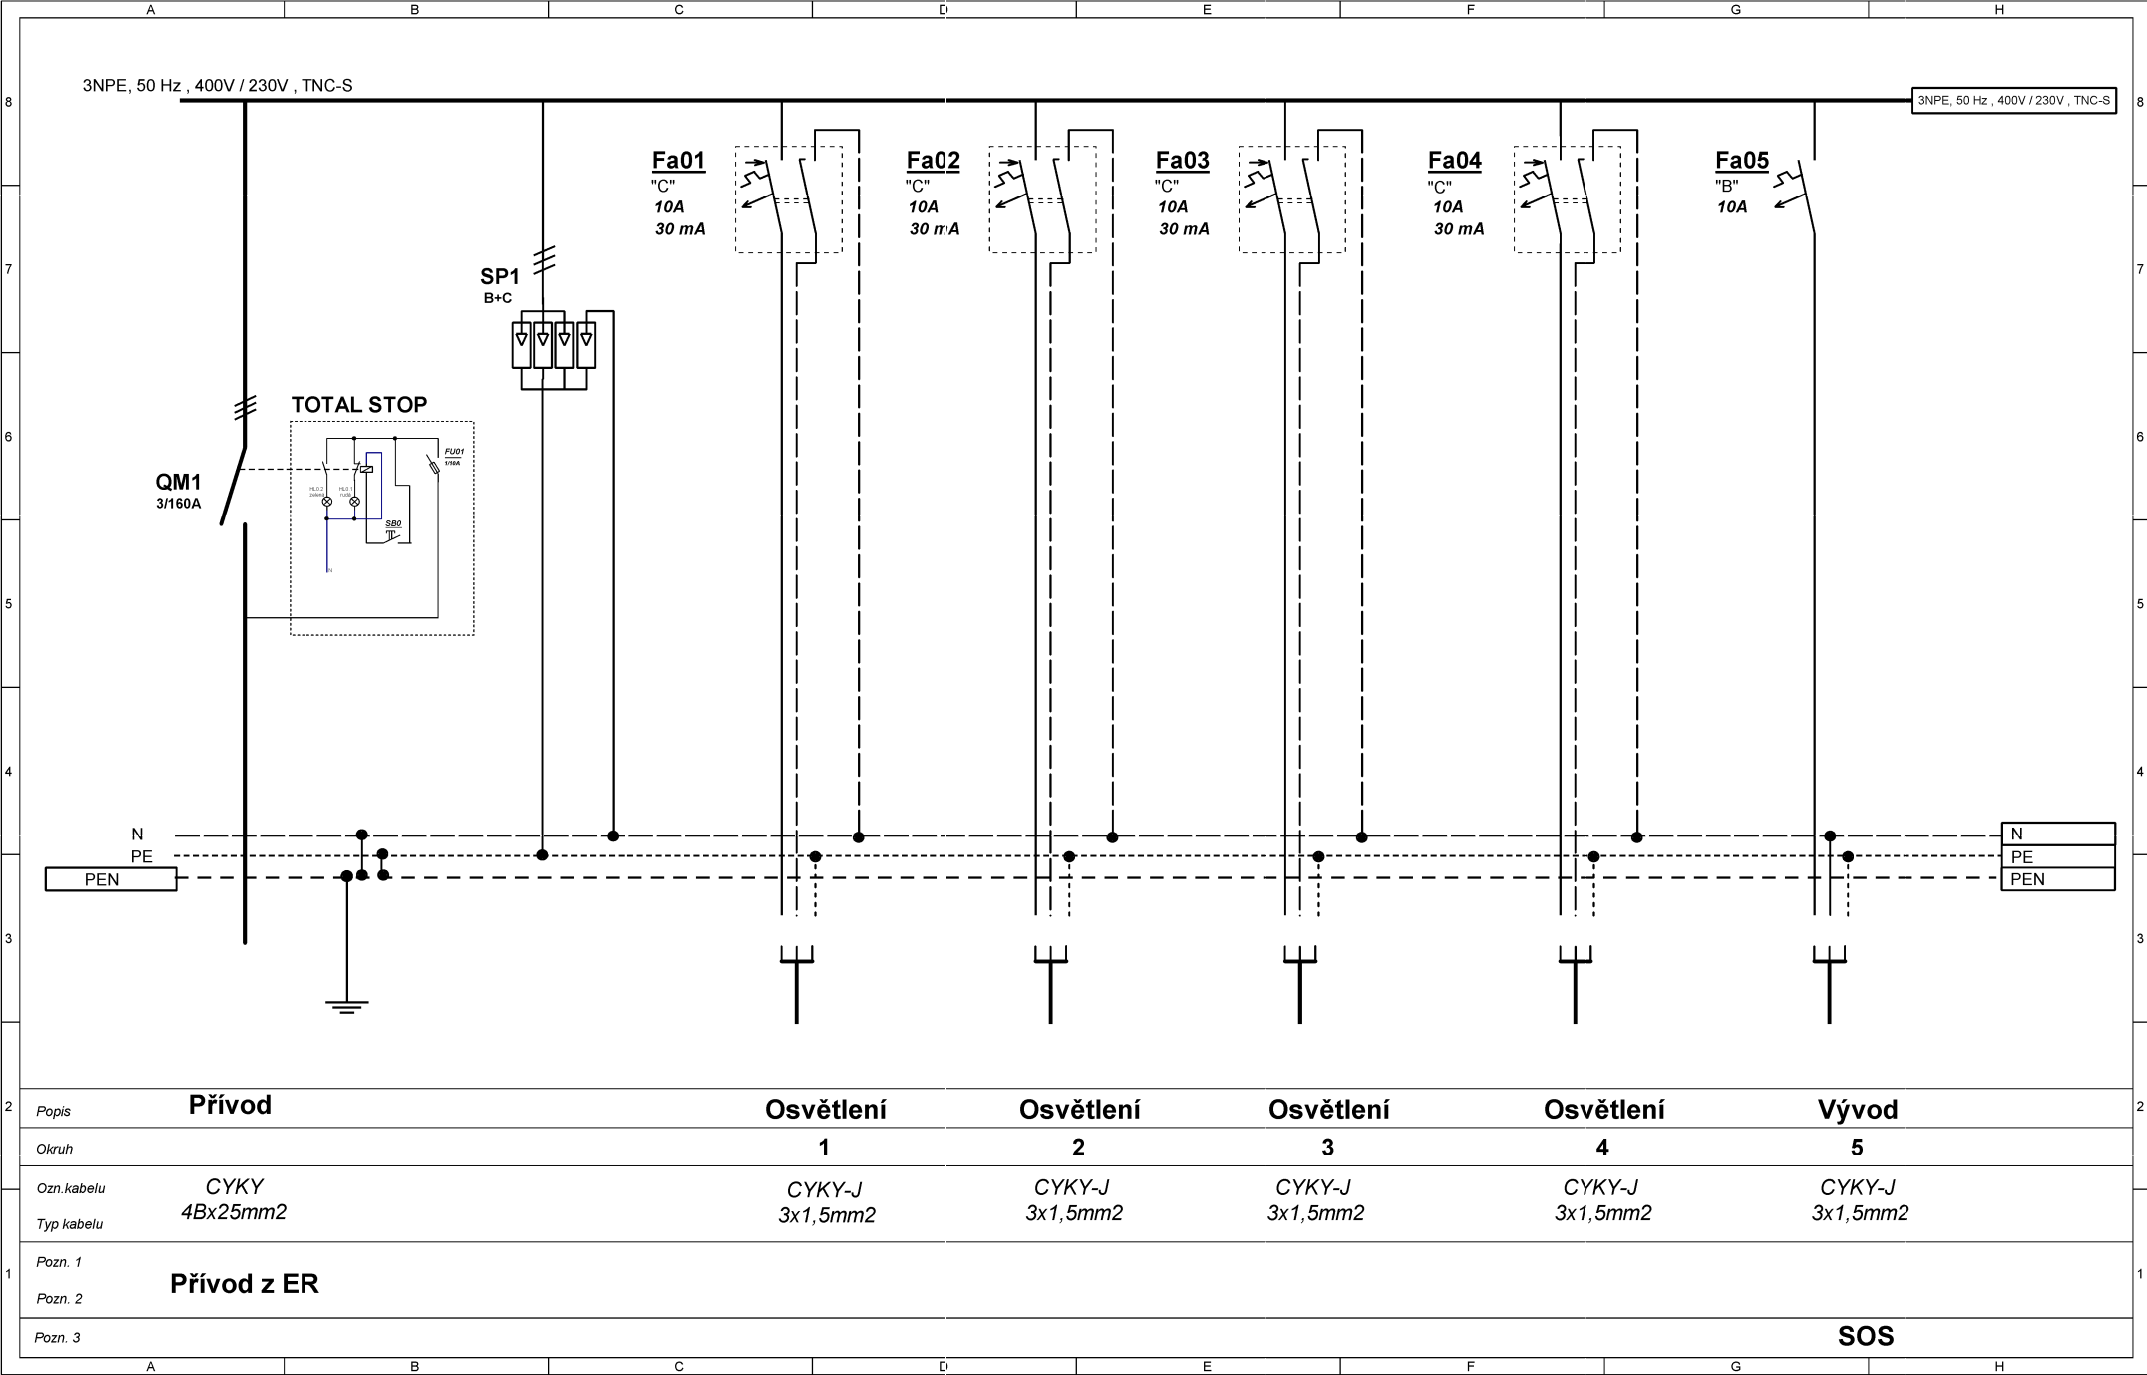








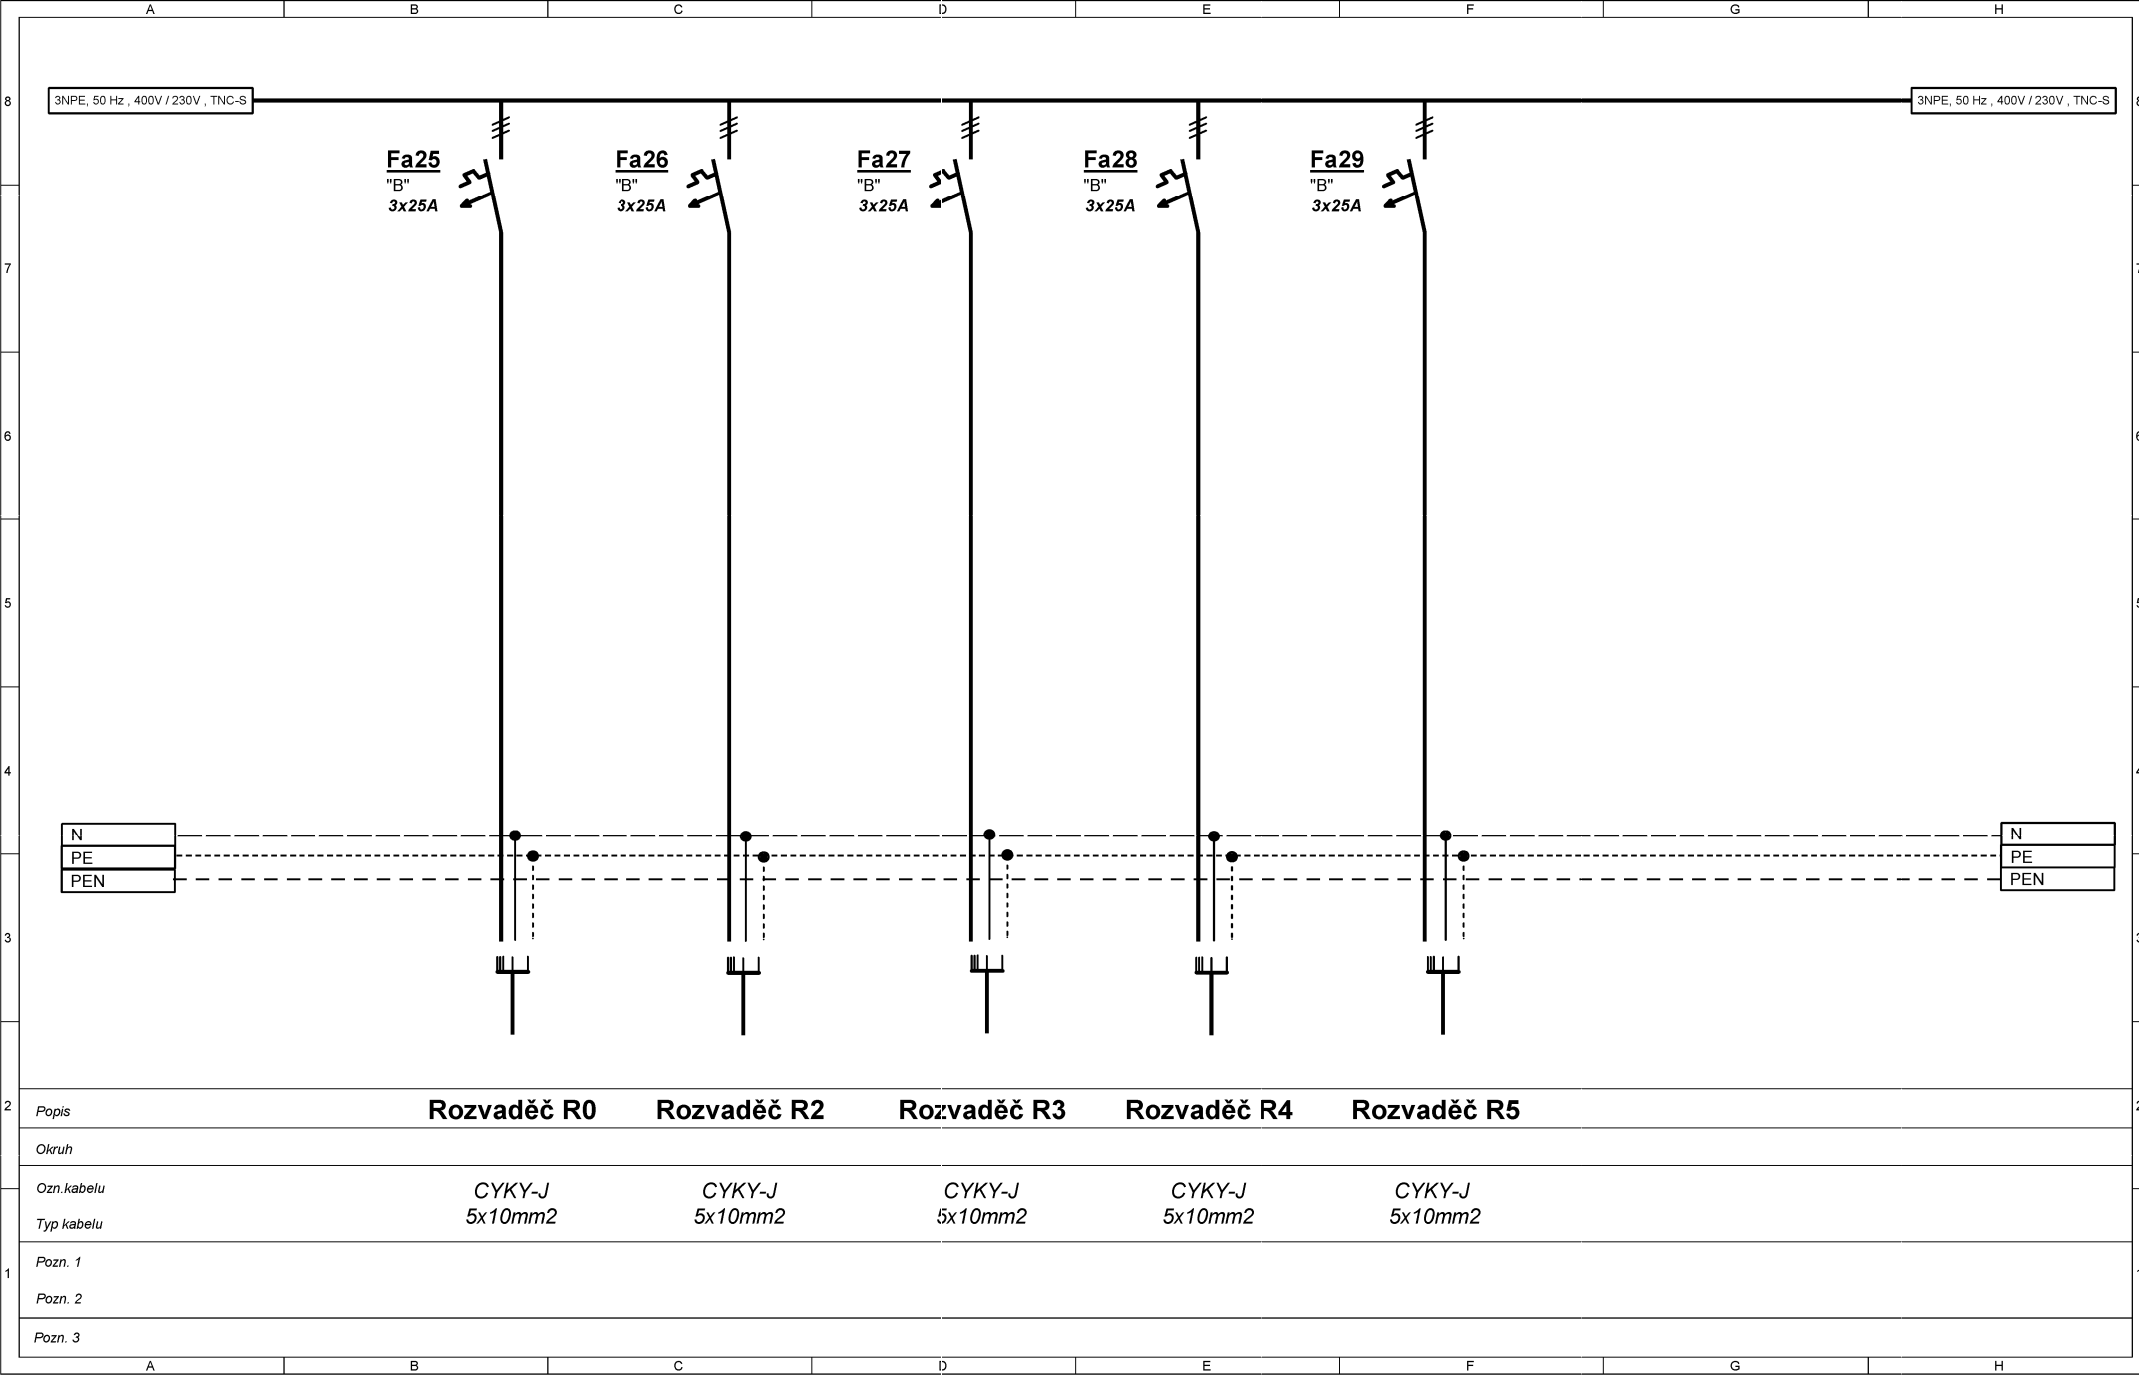



PHP - přípojnice hlavního pospojování

Přípojnice vyrovnání potenciálů
- přípojnice ekvipotencionálního pospojování

- 1 Základový zemnič - hromosvodní soustava
- 2
- 3 Rozváděč
- 4 Rozváděč ostatní
- 5 Plyn
- 6 Voda
- 7 Vytápění
- 8 Elektrické přístroje
- 9 Kovové prvky / velké
- 10 Přípojnice ekvipotencionálního pospojování

