

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- ÚSTŘEDNA EPS
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (optickokouřový)  
MONTÁŽ STROP / PODHLED nebo PODLAHA
- SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (multisenzorový)
- LINEÁRNÍ HLÁSIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE)
- TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE
- VSTUPNÉ / VÝSTUPNÍ MODUL
- ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS

ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZSPARALELNÍ TABLO OBSLUHYOBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANYKLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANYZÁBLESKOVÝ MAJÁKKABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ  
2x2x0,8, bezhalogenový B2caKABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ  
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, B2ca s1 d1, s funkční schopností




VE VYZNAČENÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA  
INSTALACE KABELÁŽE EPS ULOŽENÍM POD OMÍTKU

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně  
kabeláže.


Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky  
EPS včetně kabeláže.

ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:  
XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY  
YYY ... PORADÍ NA KRUHOVÉ LINCE  
A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZÓNY  
B ... PORADÍ V POŽÁRNÍ ZONĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:  
XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY  
YYY ... PORADÍ NA KRUHOVÉ LINCE

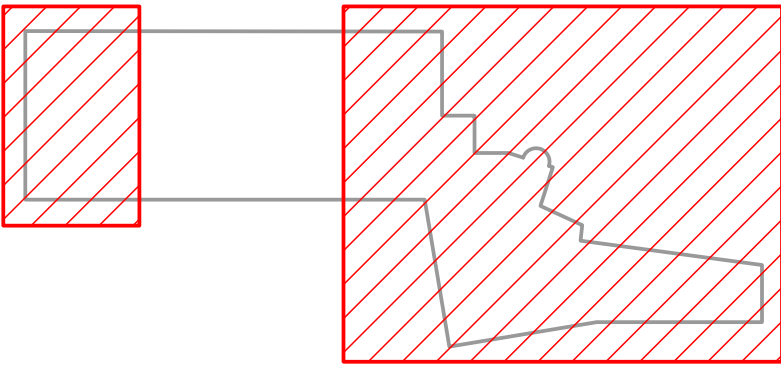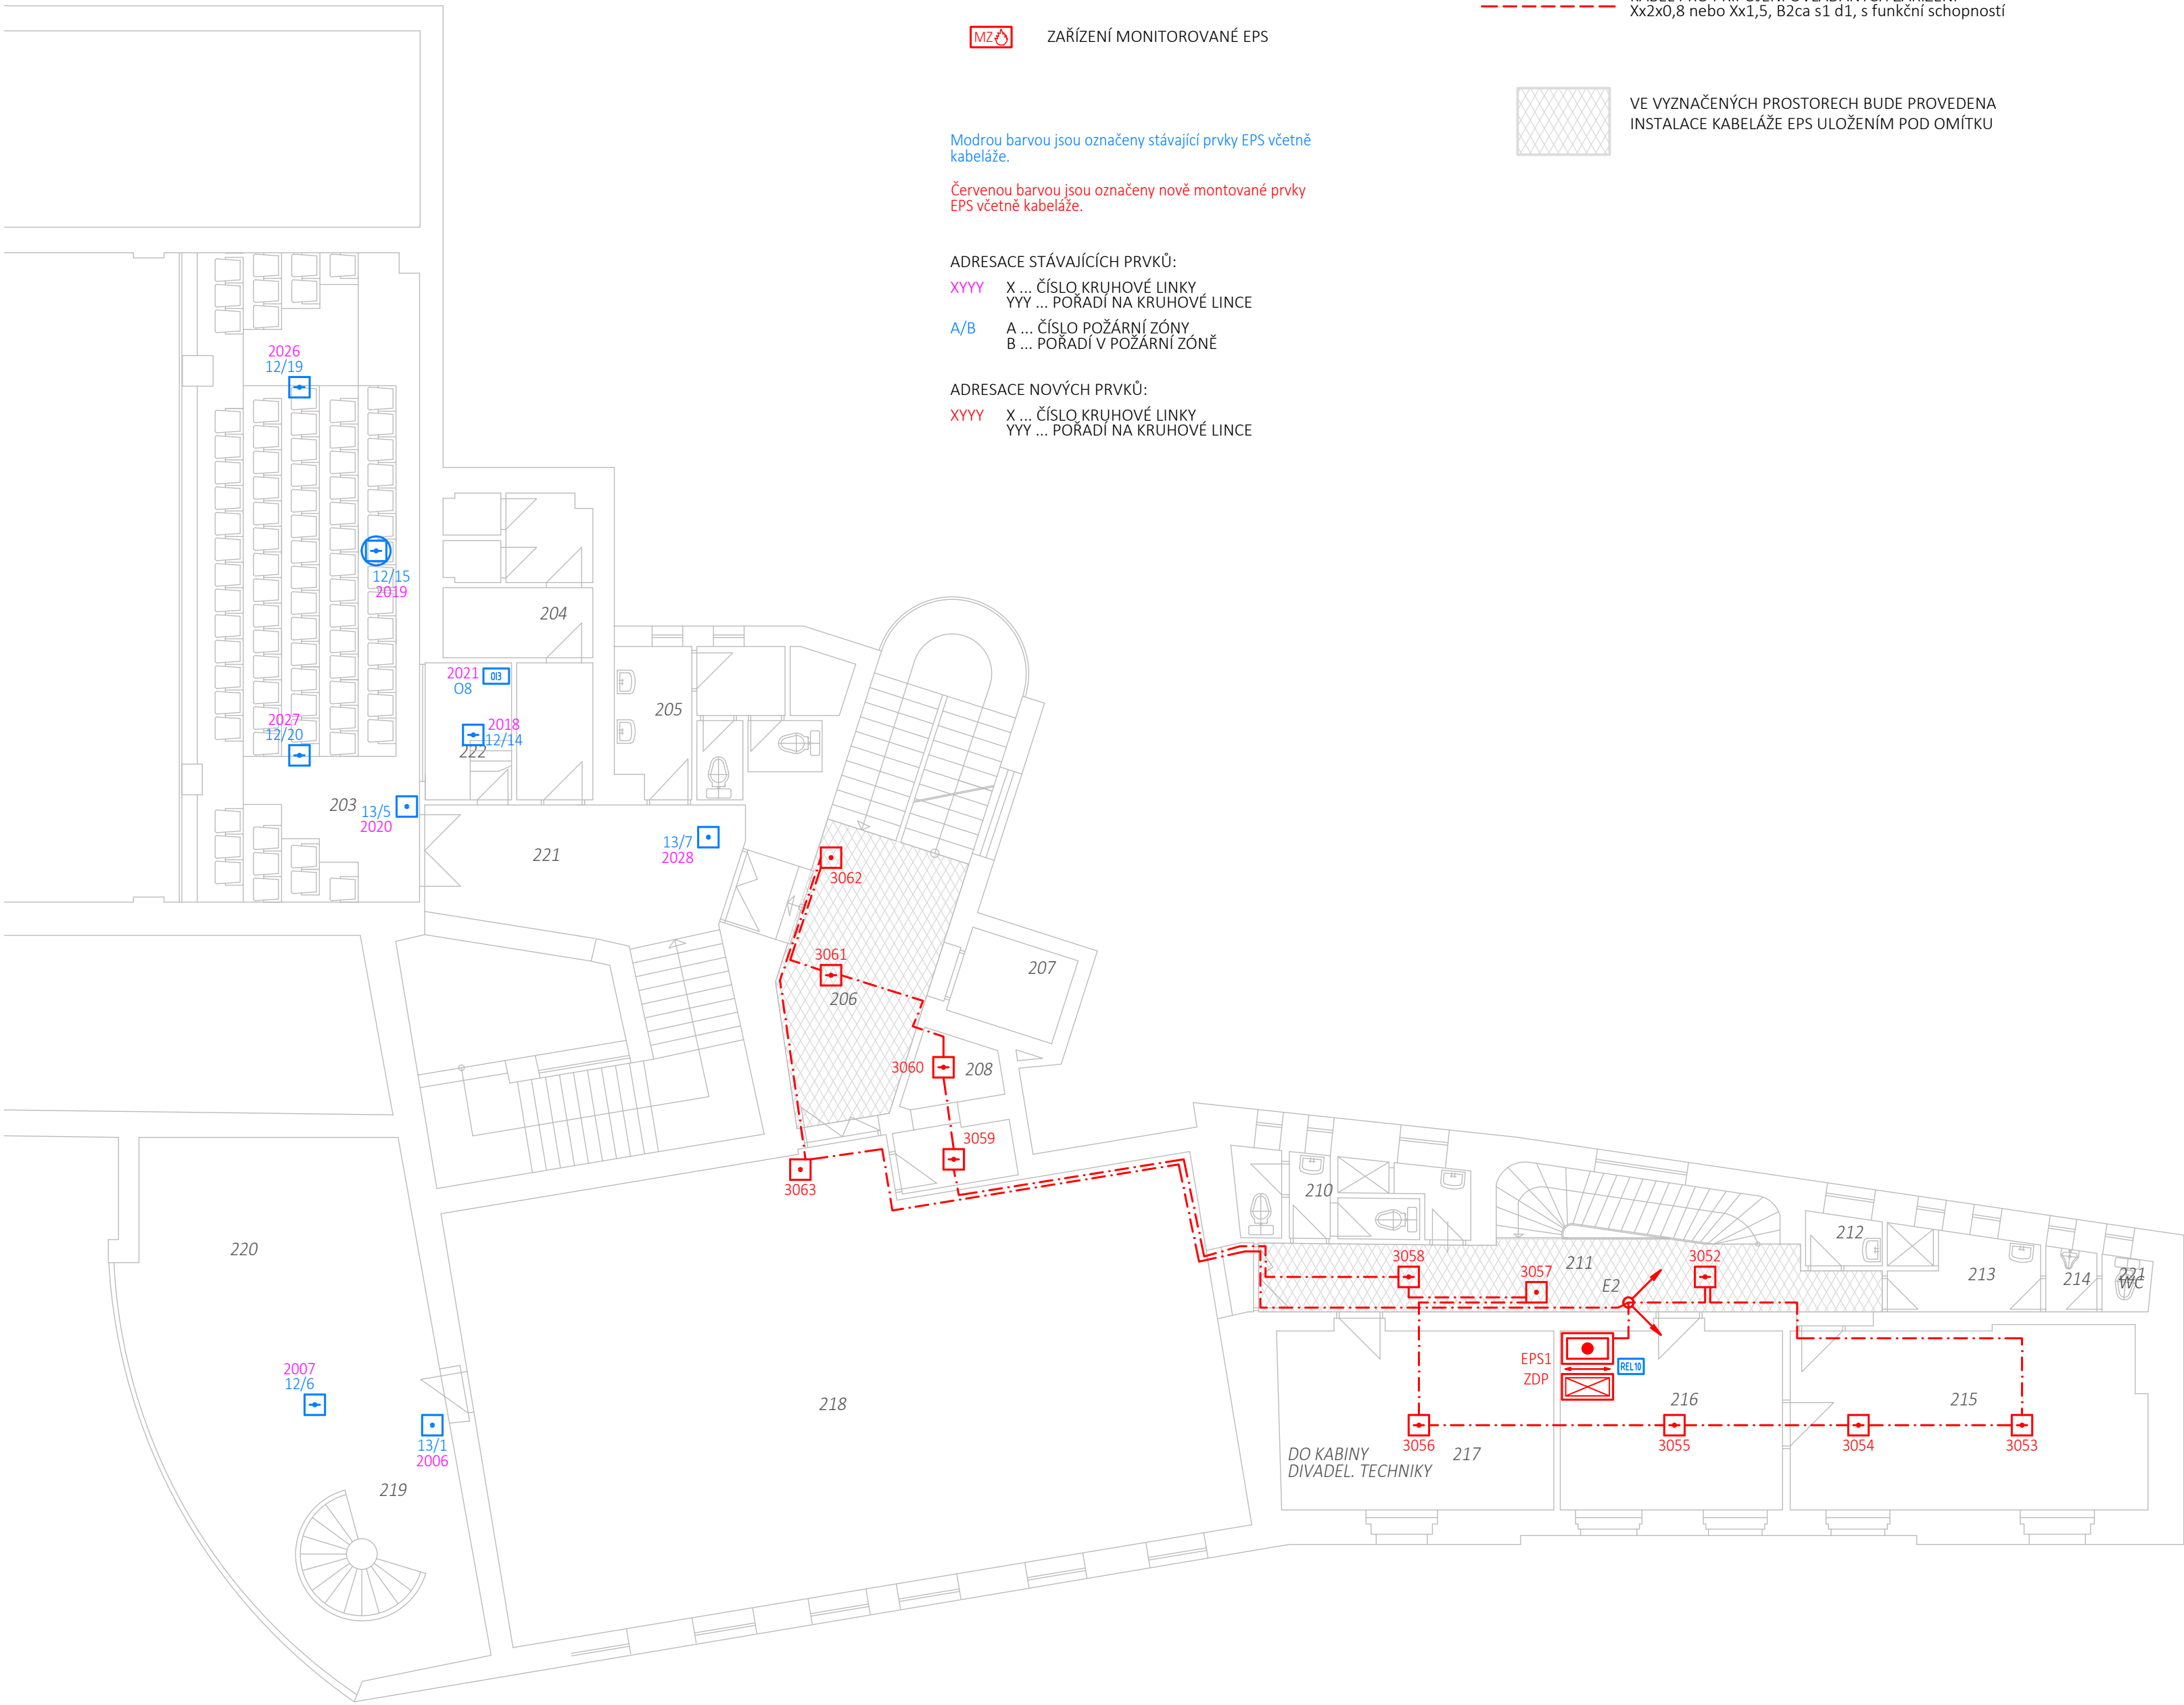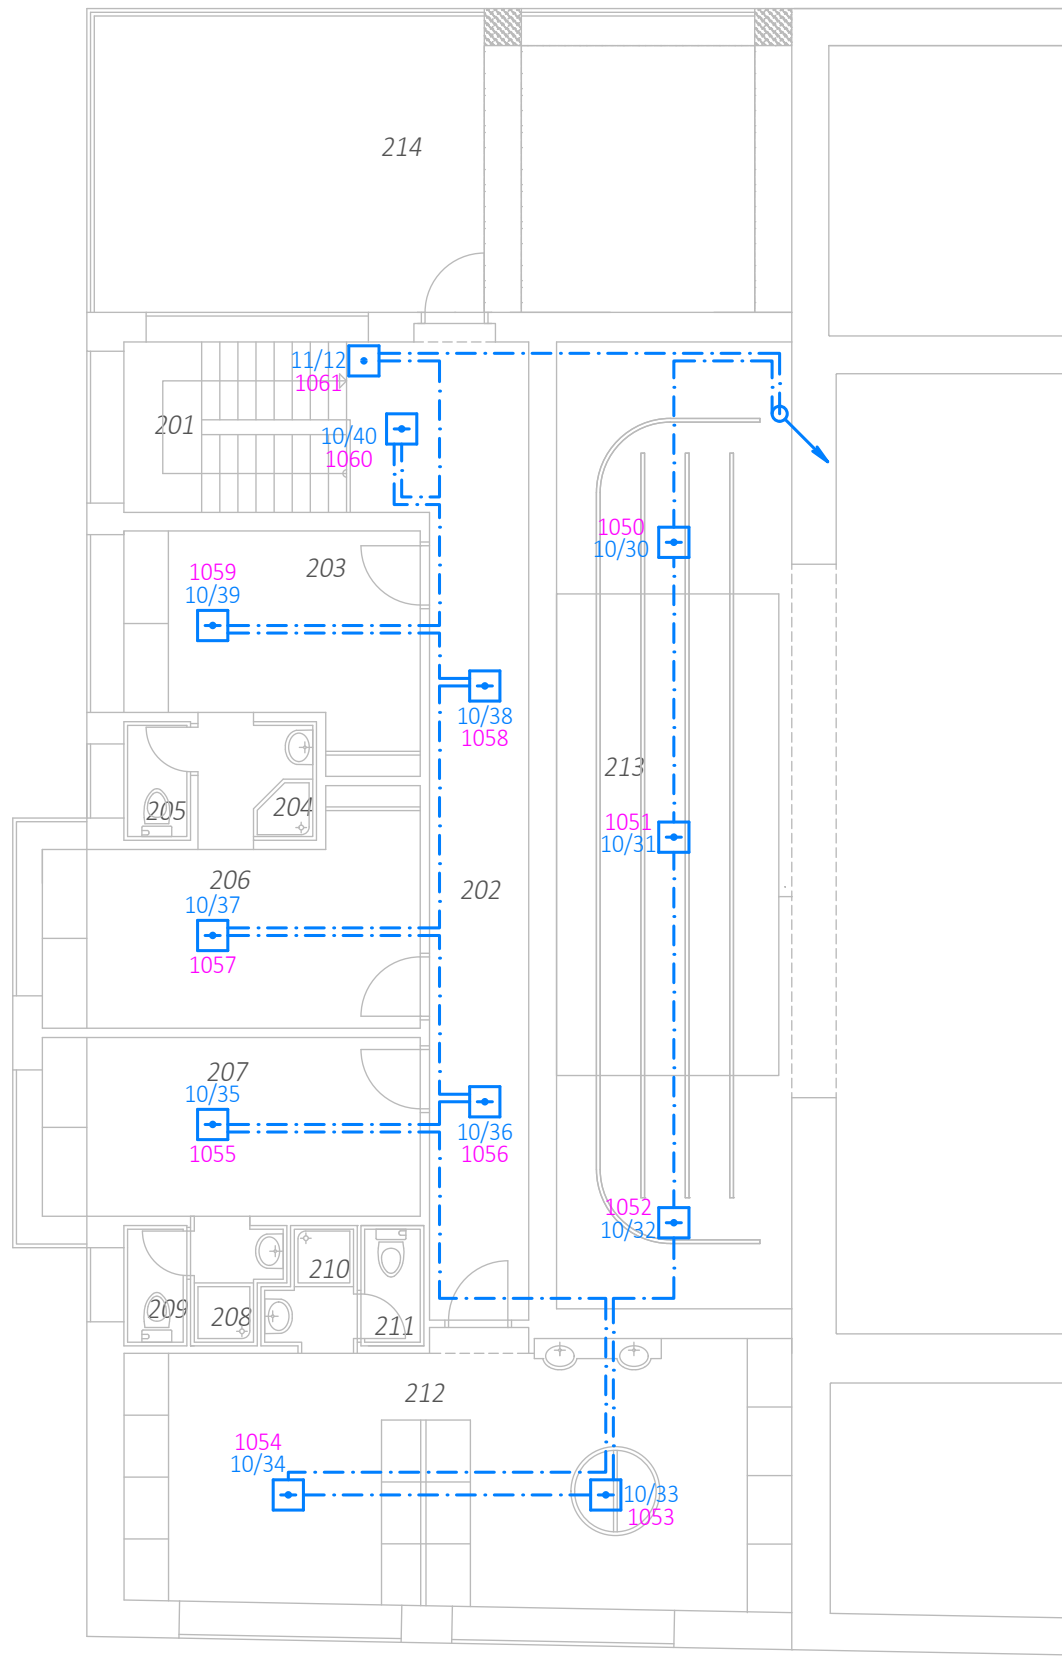

REVIZE 01 - 03/2021

 Jiří Macháček	IČ: 01159798 ČKAIT 0602066 www.slp-systemy.cz projekce@slp-systemy.cz	VYPRACOVAL	JIŘÍ MACHÁČEK
		SCHVÁLIL	MIROSLAV EUGEL
INVESTOR Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace	Č. ZAKÁZKY	PR1919
		STUPEŇ	RDS
AKCE		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	06/2019
EPS - 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		POČET A4	6
		EPS06	