


ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

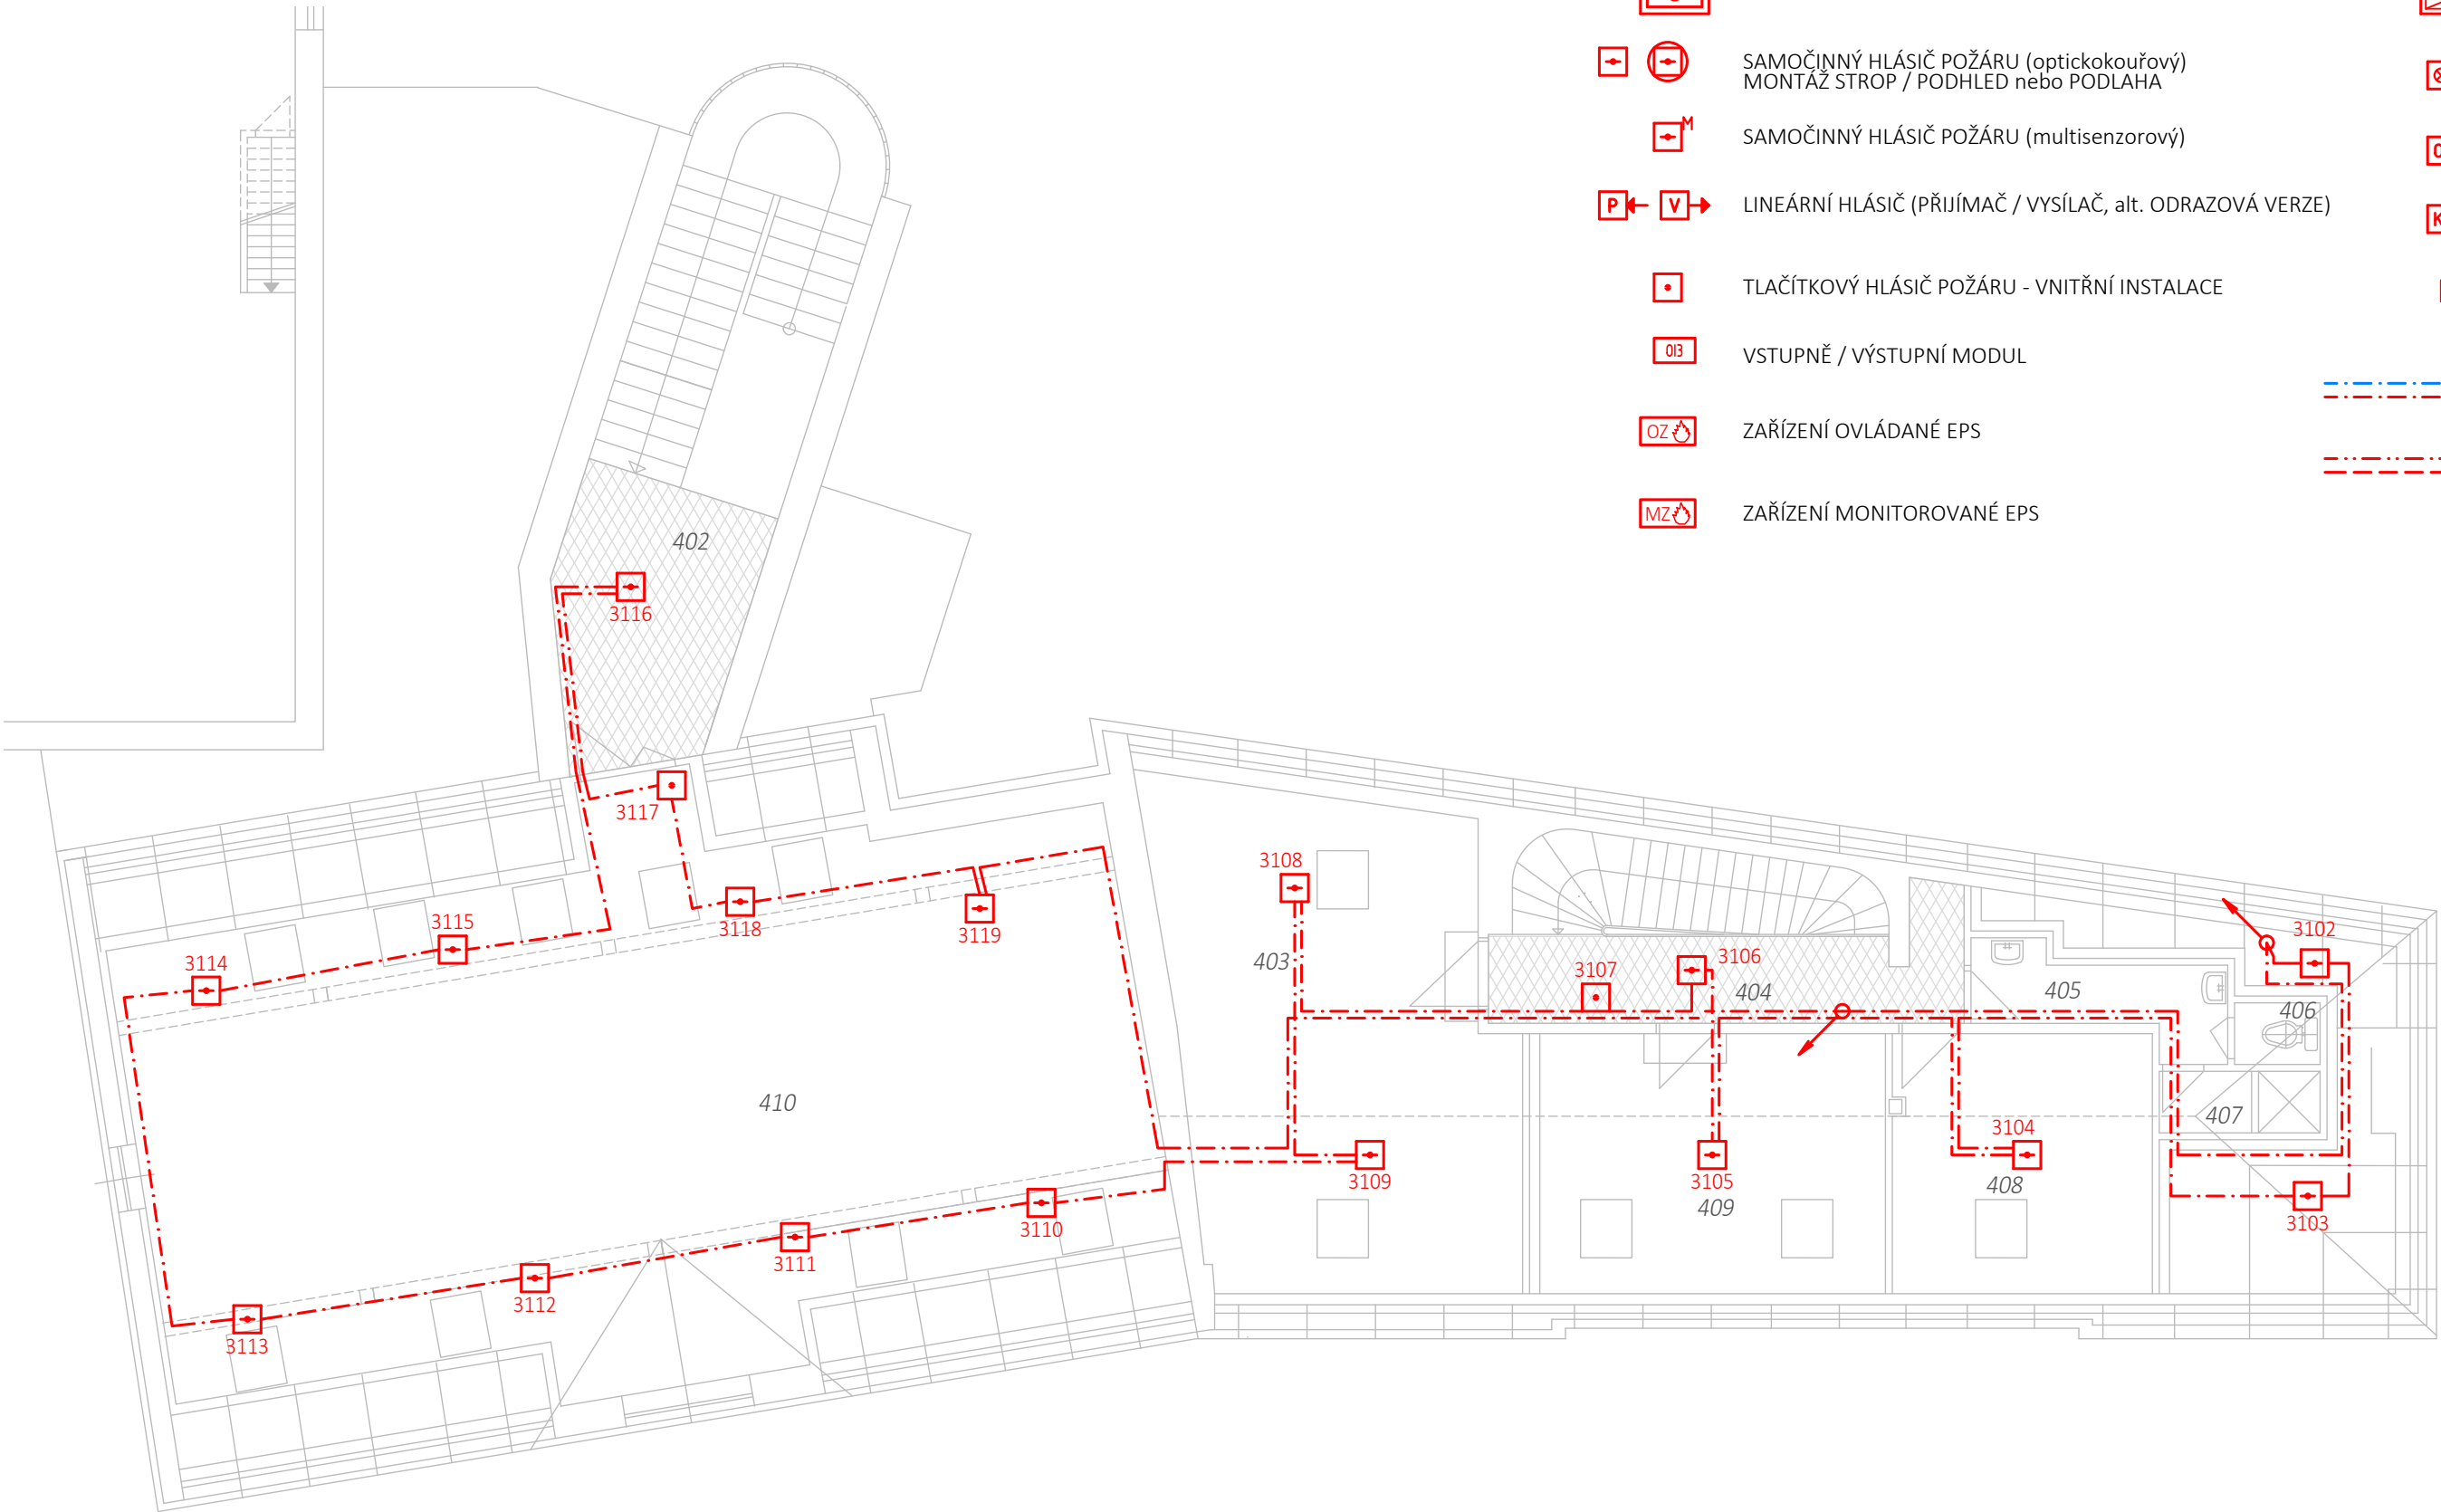

- ÚSTŘEDNA EPS

SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (optickokouřový)
MONTÁŽ STROP / PODHLED nebo PODLAHA

SAMOČINNÝ HLÁSIČ POŽÁRU (multisenzorový)

LINEÁRNÍ HLÁSIČ (PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ, alt. ODRAZOVÁ VERZE)

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRU - VNITŘNÍ INSTALACE

VSTUPNĚ / VÝSTUPNÍ MODUL

ZAŘÍZENÍ OVLÁDANÉ EPS

ZAŘÍZENÍ MONITOROVANÉ EPS
- ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU NA HZS

PARALELNÍ TABLO OBSLUHY

OBSLUŽNÉ POLE POŽÁRNÍ OCHRANY

KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY

ZÁBLESKOVÝ MAJÁK

KABEL KRUHOVÉ LINKY BEZ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
2x2x0,8, bezhalogenový B2ca

KABEL PRO PŘIPOJENÍ OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ
Xx2x0,8 nebo Xx1,5, B2ca s1 d1, s funkční schopností

Modrou barvou jsou označeny stávající prvky EPS včetně kabeláže.

Červenou barvou jsou označeny nově montované prvky EPS včetně kabeláže.

ADRESACE STÁVAJÍCÍCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINCE

A/B A ... ČÍSLO POŽÁRNÍ ZÓNY
B ... POŘADÍ V POŽÁRNÍ ZÓNĚ

ADRESACE NOVÝCH PRVKŮ:

XXXX X ... ČÍSLO KRUHOVÉ LINKY
YYY ... POŘADÍ NA KRUHOVÉ LINCE

VE VYZNAČENÝCH PROSTORECH BUDE PROVEDENA
INSTALACE KABELÁŽE EPS ULOŽENÍM POD OMÍTKU

REVIZE 01 - 03/2021

 Jiří Macháček	IČ: 01159798 ČKAIT 0602066 www.slp-systemy.cz projekce@slp-systemy.cz	VYPRACOVAL	JIŘÍ MACHÁČEK
		SCHVÁLIL	MIROSLAV EUGEL
		Č. ZAKÁZKY	PR1919
INVESTOR Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV	AKCE Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV. - Podmokly Oprava systému elektrické požární signalizace	STUPEŇ	RDS
		MĚŘÍTKO	1:100
		DATUM	06/2019
EPS - 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ		POČET A4	3
			EPS08