



Váš dopis zn.: SCVKZAD61340
ze dne: 15. 1. 2020
Naše značka: O20690008932/UTPCUL/WJ
Vyřizuje: Ing. Jiří Waszmuth
Datová schránka: f7rf9ns
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 29. 1. 2020

Architektonická kancelář
Ing. arch. Vlastimil Stránský
Jiřího z Poděbrad 56/1
405 02 Děčín VI

Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Novostavba toalet na p.p.č. 426/1“, k.ú. Podmokly
Účel vyjádření:	Existence zařízení ve správě SČVK - možnost napojení (1 ks vodovodní a kanalizační přípojka)
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Děčín IV – Podmokly, ul. Žižkova (areál ZOO)
	Katastrální území, parcelní číslo: Podmokly, p.p.č. 426/1 a související (viz situaci)
Žadatel:	AK Ing. arch. Vlastimil Stránský
Adresa, tel, e-mail	Jiřího z Poděbrad 56/1, 405 02 Děčín VI Tel: +420 412 535 043, E-mail: ak.dc@seznam.cz
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Projektant:	Ing. Klára Dymáková
Vlastník dotčené IS	SVS, a.s.
Předchozí vyjádření	Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE – podmíněné vyjádření nebylo dosud vydáno
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

1) Existence provozovaného zařízení – sítě

Ve výše uvedeném zájmovém území **se nachází** zařízení provozovaná společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jejich ochranná nebo bezpečnostní pásma. Konkrétně se jedná o:

- **Vodovodní řad do DN 150**
- **Kanalizační řad do DN 500**
- **Ochranné pásmo vodního zdroje Děčínský Sněžník**

Uvedené zařízení je zakresleno v příloze č. 1, jež je nedílnou součástí poskytnuté informace. Zákres liniových vedení slouží pouze jako orientační informace o jeho existenci a nenahrazuje skutečné umístění zařízení v zájmovém území. Skutečné umístění zařízení je nutno zjistit vytýčením přímo na místě, nejlépe před zahájením projektových prací. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození

Typ 15

strana 1 / 3

vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.

Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Se žádostí o informaci o existenci přípojek se obračejte na vlastníky přípojek, kdy vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených před nabytím účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění, je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, neprokáže-li se opak.

V případě, že Vám byl na Vaši žádost poskytnut vektorový zákres sítě, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být využita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případě jakkoliv dále využívána.

Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; info@scvk.cz.

Pro provádění zemních, stavebních a ostatních prací v ochranném a bezpečnostním pásmu zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice požadujeme plně respektovat toto zařízení a to za dodržení všech předpisů a norem, které se k této činnosti vztahují.

V případě, že dojde ke střetu se zařízením v naší správě, jste povinen toto neprodleně oznámit na tel. 840 111 111 a projednat s naší společností.

Při odkrytí zařízení ve správě Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. Teplice v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.

Při případném nedodržení těchto podmínek bude naše společnost požadovat náhradu způsobených škod a uvedení vzniklých nesrovnalostí do souladu s právními předpisy a normami.

2) Možnost napojení

Možnost napojení na zařízení provozované naší společností – stanovisko provozovatele:		
Pitná voda:	ANO	<p>Vodovodní přípojka bude provedena z potrubí HDPE 32 (silnostěnný), bude napojena na stávající areálový rozvod pitné vody.</p> <p>Požadujeme vytýčení vodovodního řadu včetně přípojek před zpracováním projektu.</p> <p>Při umístění jakýchkoliv staveb požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.</p> <p>Výrok: Výstavba nové vodovodní přípojky je podmíněna napojením na stávající areálový rozvod pitné vody ze stávající VŠ.</p> <p>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace nové přípojky k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</p>
Splašková voda:	ANO	<p>Kanalizační přípojka PVC DN/OD 160 bude napojena na stávající areálový kanalizační rozvod.</p> <p>Dešťové vody budou likvidovány jiným způsobem na vlastním pozemku</p>

		<p>investora. Kanalizační přípojkou budou vedeny pouze vody splaškové.</p> <p>Požadujeme vytýčení kanalizačního řadu včetně přípojek před zpracováním projektu.</p> <p>Při umístění jakýchkoliv staveb požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.</p> <p>Výrok: Výstavba nové kanalizační přípojky je podmíněna napojením na stávající areálový kanalizační rozvod.</p> <p>Před zahájením územního nebo stavebního řízení nám bude předložena projektová dokumentace nové kanalizační přípojky k odsouhlasení. PD bude zpracována dle platných ČSN.</p>
--	--	---

Z údajů uvedených v tabulce výše je zřejmé, že stavbu toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly lze za uvedených podmínek připojit na vodovodní i kanalizační řad, které jsou ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a to přes areálové vodovodní a kanalizační rozvody.

Poskytnutá informace nenahrazuje stanovisko k projektové dokumentaci pro vydání příslušného rozhodnutí.

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na www.svs.cz. Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

164

Ing. Jiří Waszmuth
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Záměr stavby

426/3

426/1

PE 110

nacházíte se v ochranném pásmu vodního zdroje


Podmokly


426/7

PE 110


426/8

KA 400

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				LEGENDA
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice		O20690008932/UTPCUL/MJ		VODOVOD: voda průmyslová kanalizace
Orientační situace je platná pouze jako příloha k poskytnutí informace č.		Dne: 29.1.2020		KANALIZACE: pevná splachová dešťová
Vystavil: jiri waszmuth		Strana: 1 / 1		ELEKTŘINA: osvětlení
Formát: A4		1:720		

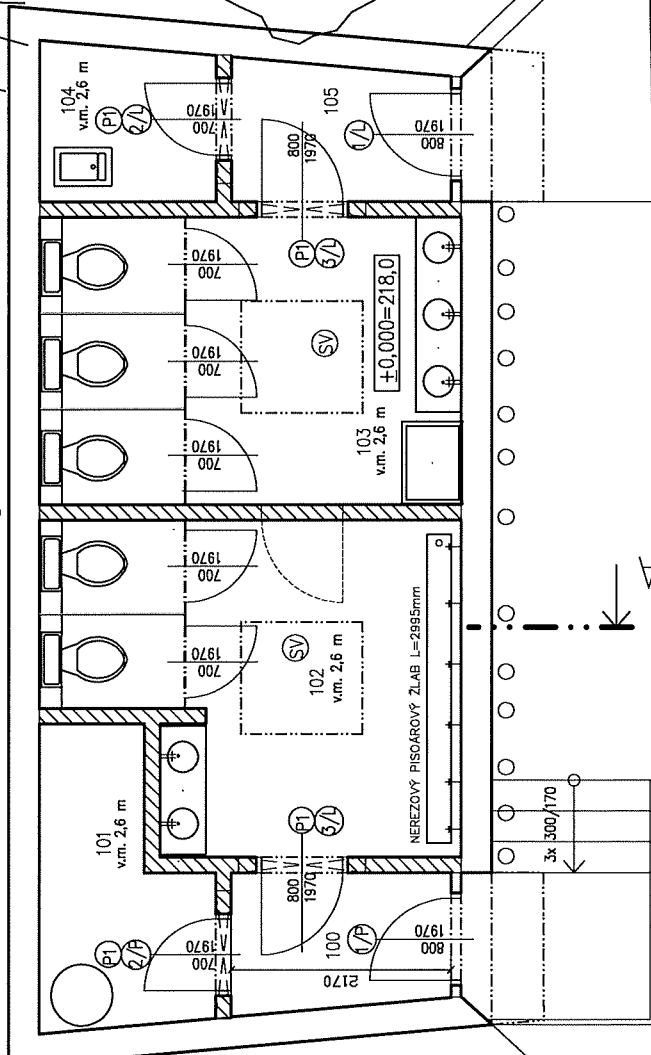

DOKUMENTACE DLE VYHL. 405/2017 Sb.,
PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

<div><div>ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ JIŘÍHO Z PODSKALD 60/1 DEČÍN V • TEL. 412 586 043</div></div>	ING. KLÁRA DYMAKOVÁ POPOVICKÁ 606/5 405 02 DEČÍN 22 IČ: 00661523 TEL: 607 727 625	ZODP. PROJEKTANT: ING. K. DYMAKOVÁ	
		VEDOUČÍ ARCHITEKT: ING. ARCH. V. STRÁNSKÝ	
		KRAJE: ÚSTECKÝ	OBLAST: DEČÍN
		INVESTOR: Statutární město Dečín, Magistr. města Dečína, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Dečín	
NOVOSTAVBA TOALET NA p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly			
Situace			
		FORMÁT: 2A4	
		DATUM: 12/2019	
		DUR + DSP	
		1628 - 1/19	
		MĚŘITVO: 1:50	
		Č. VÝKRESU: D.1.1.1	

