



Váš dopis zn.:  
ze dne: 26. 3. 2021  
Naše značka: O21690037196/UTPCUL/Se  
Vyřizuje: Ing. Pavlína Sedlmaierová  
Datová schránka: f7rf9ns  
Telefon: 840 111 111  
Email: [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz)  
Datum: 14. 4. 2021

Paní  
Iveta Sochorová  
S.A.W Consulting s.r.o.  
Božtěšická 216/34  
400 01 Ústí nad Labem

### Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Název akce:	„Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L“ k.ú. Podmokly
Účel vyjádření:	K dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby
Zájmové území:	Okres: Děčín
	Obec: Děčín
	Část obce, ulice, č.p.: Podmokly, Děčín
	Katastrální území, parcelní číslo: Podmokly, p.p.č. 3717/7, 3721/5, 3721/6, 3725/1, 3722/1, 3725/16, 3657/96 a 3657/102 (viz přílohu)
Žadatel:	S.A.W Consulting s.r.o.
Adresa, tel., e-mail	Božtěšická 216/34, 400 01 Ústí nad Labem, tel.: + 420 774 405 817, <a href="mailto:sochorova@sawconsulting.cz">sochorova@sawconsulting.cz</a>
Investor:	Statutární město Děčín
Adresa, tel., e-mail	Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín
Projektant:	S.A.W Consulting s.r.o.
Vlastník dotčené IS	SVS
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	<b>Byly splněny podmínky předcházejících vyjádření a vydaných rozhodnutí ANO/NE</b> – předchozí podmíněné vyjádření dosud nebylo vydáno
Platnost vyjádření:	<b>jeden rok ode dne vyhotovení</b> (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

#### Popis navrženého řešení:

Projektová dokumentace řeší demolicí stávající ocelové lávky a zhotovení nové ocelové lávky s kotvenou přibetonávkou lince opěr a úložným prahem s plantami. Přilehlá stezka pro pěší bude výškově i směrově navázána na stávající část stezky pro pěší.

Toto stanovisko neobsahuje vyjádření k přeložkám stávající vodohospodářské infrastruktury. V případě, že předložená dokumentace obsahuje návrh přeložky, je na stavbu přeložky vydáno samostatné vyjádření.



S obsahem dokumentace pro stavební povolení a provádění výše uvedené stavby souhlasíme

za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- 2) **Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. je nutné objednat na tel. 840 111 111; [info@scvk.cz](mailto:info@scvk.cz).**
- 3) V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- 4) Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. Zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- 5) **Při realizaci inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání inž. sítí. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (HUP, kiosky nn, opěrné zdi, pergoly) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- 6) Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- 7) V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- 8) **Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.**
- 9) **Výkopové práce v blízkosti inž. sítí je nutno provádět ručně se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k jejich narušení.**

Technické standardy vodohospodářských staveb Severočeské vodárenské společnosti a. s. jsou k dispozici na [www.svs.cz](http://www.svs.cz). Obecné technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace jsou k dispozici na [www.scvk.cz](http://www.scvk.cz).

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689


IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

184

Ing. Pavlína Sedlmaierová  
referent technickoprovozní činnosti

Příloha:

1. Situace a orientační zakres s vyznačeným zařízením provozovaným společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
2. Situace stavby z PD

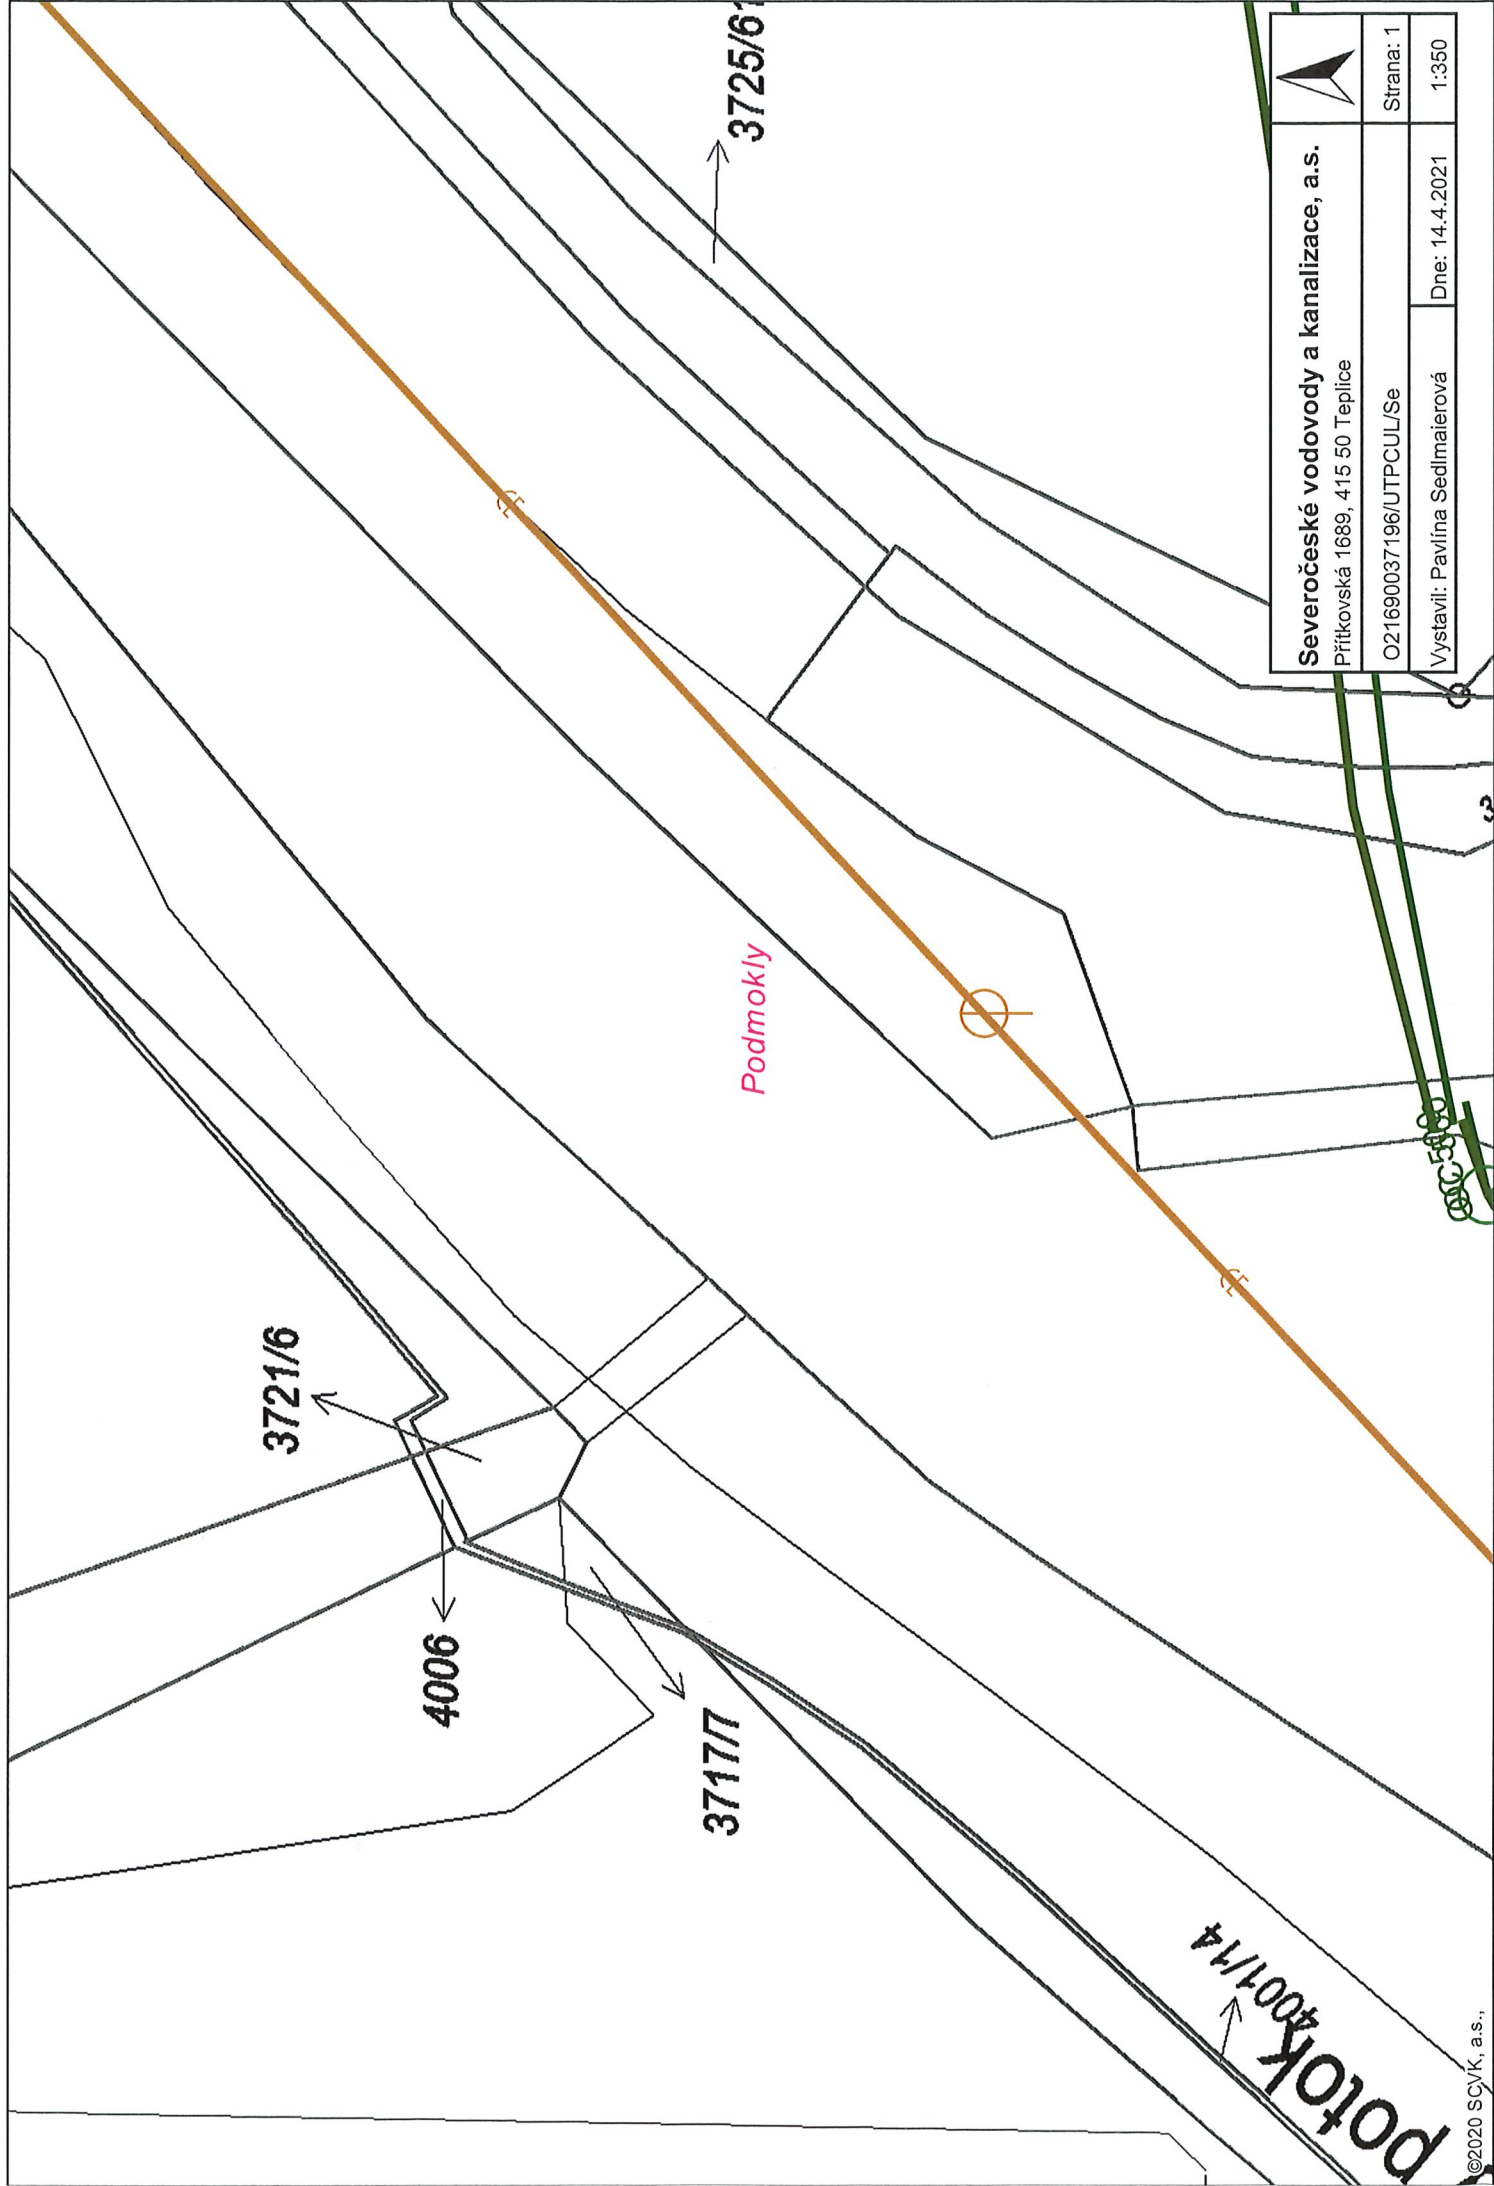

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689, 415 50 Teplice		
O21690037196/UTPCUL/Se		Strana: 1
Vystavil: Pavlína Sedlmaierová	Dne: 14.4.2021	
		1:350



