


Řez uložení kabelů VO a CETIN

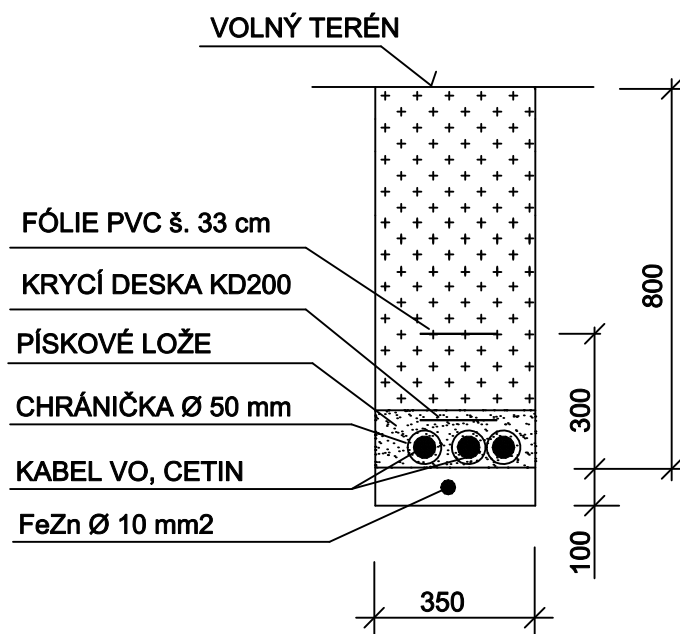

ULOŽENÍ KABELU VE VOLNÉM TERÉNU

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VODOROVNÉ VZDÁLENOSTI:

NN - NN 50 mm

NN - TEL 300 mm - BEZ CHRÁNIČEK

NN - TEL 100 mm - S CHRÁNIČKAMI

Odpov. zástupce : Ing. Daneš Horák		<div>Dr. Luma MARLUK, k.s.</div> <div>DZ i[®]</div> <div>DZ INTACT s.r.o. Rooseveltova 1804/2 400 01 Ústí nad Labem - centrum tel. : 475 208 440 e-mail : dzi@dzi.cz</div>	
Vypracoval : Ing. Jiří Šimurda			
Kontroloval : --			
Kraj : Ústecký	Místo : Děčín		
Stavebník: Statutární město Děčín, IČO: 00261238			
Stavba : Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně PS-01 Veřejné osvětlení		Stupeň : DPPS	Formát : 1x A4
		Zak. č. : dz 1220	Paré č. :
		Datum : 04/2021	
Výkres : Řez uložení kabelů VO a CETIN		Měřítko : --	Příloha : D.2.4
Dokumentaci lze užívat pouze ve smyslu příslušné smlouvy o dílo. Kopírování a rozšiřování je dovoleno pouze po předchozím souhlasu DZ INTACT s.r.o.			