



3+N+PE 50Hz 400/230V AC / TN-S

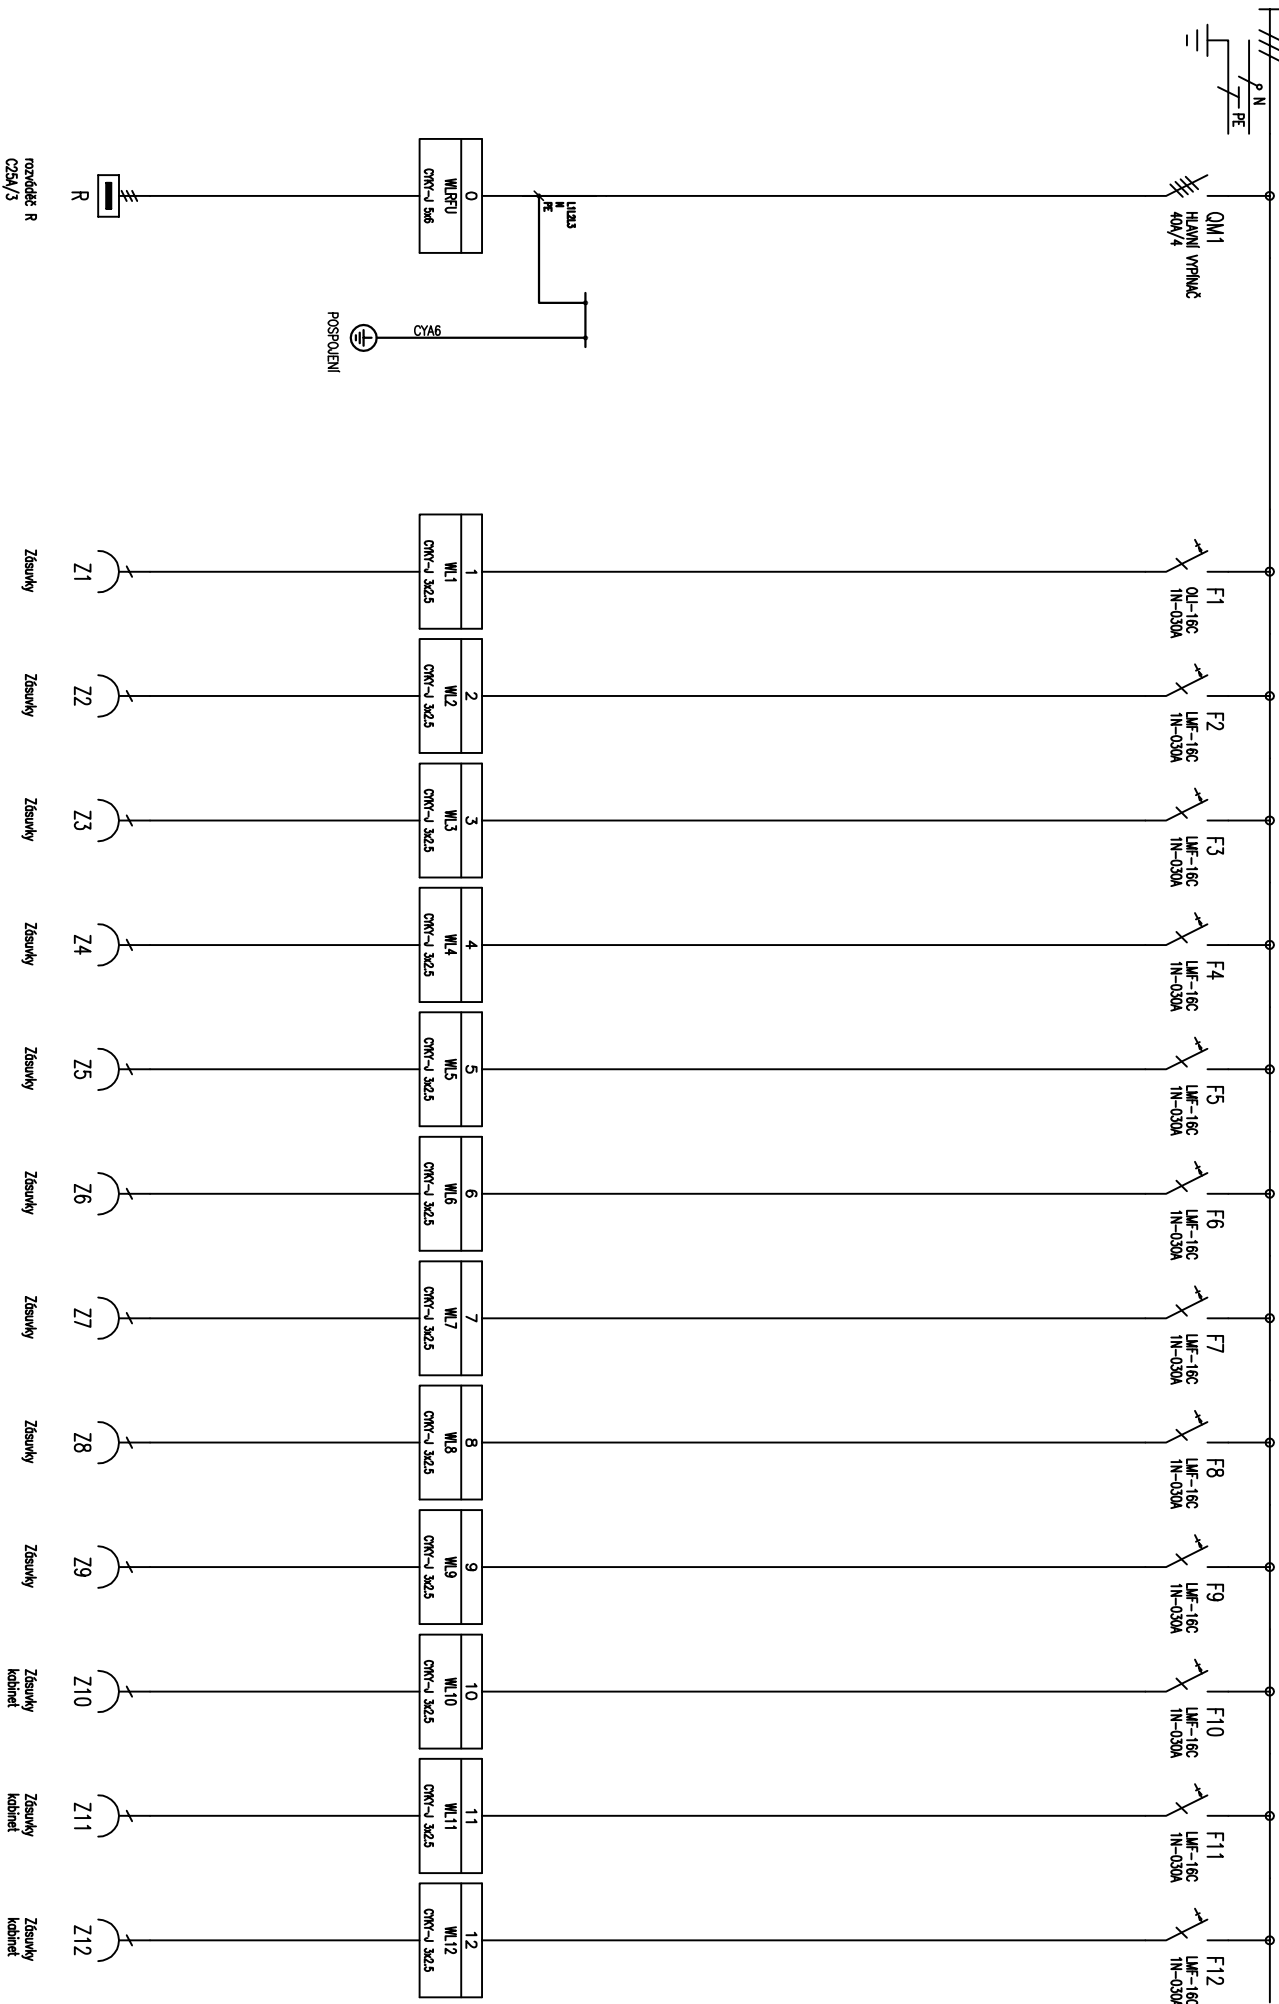

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|------------------|--|--|---|--|--|----------------------|--|--|-------------|--|--|----------|--|
| Vypísačovi: Moravanský <i>Lucy</i> | | | AKCE: ZŠ Máchova | | | Investor: ZŠ Máchova | | | Zak. číslo: 2246 | | | A.K.: V.č.: | | | Listů: 2 | |
| Kontrola: Datum : 06.2022 | | | ELEKTROINSTALACE | | | Jon Moravanský, Březová 3088 415 01 Teplice | | | Schéma rozváděče RFU | | | Měřtko: N | | | E.6 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | List: 1 | |

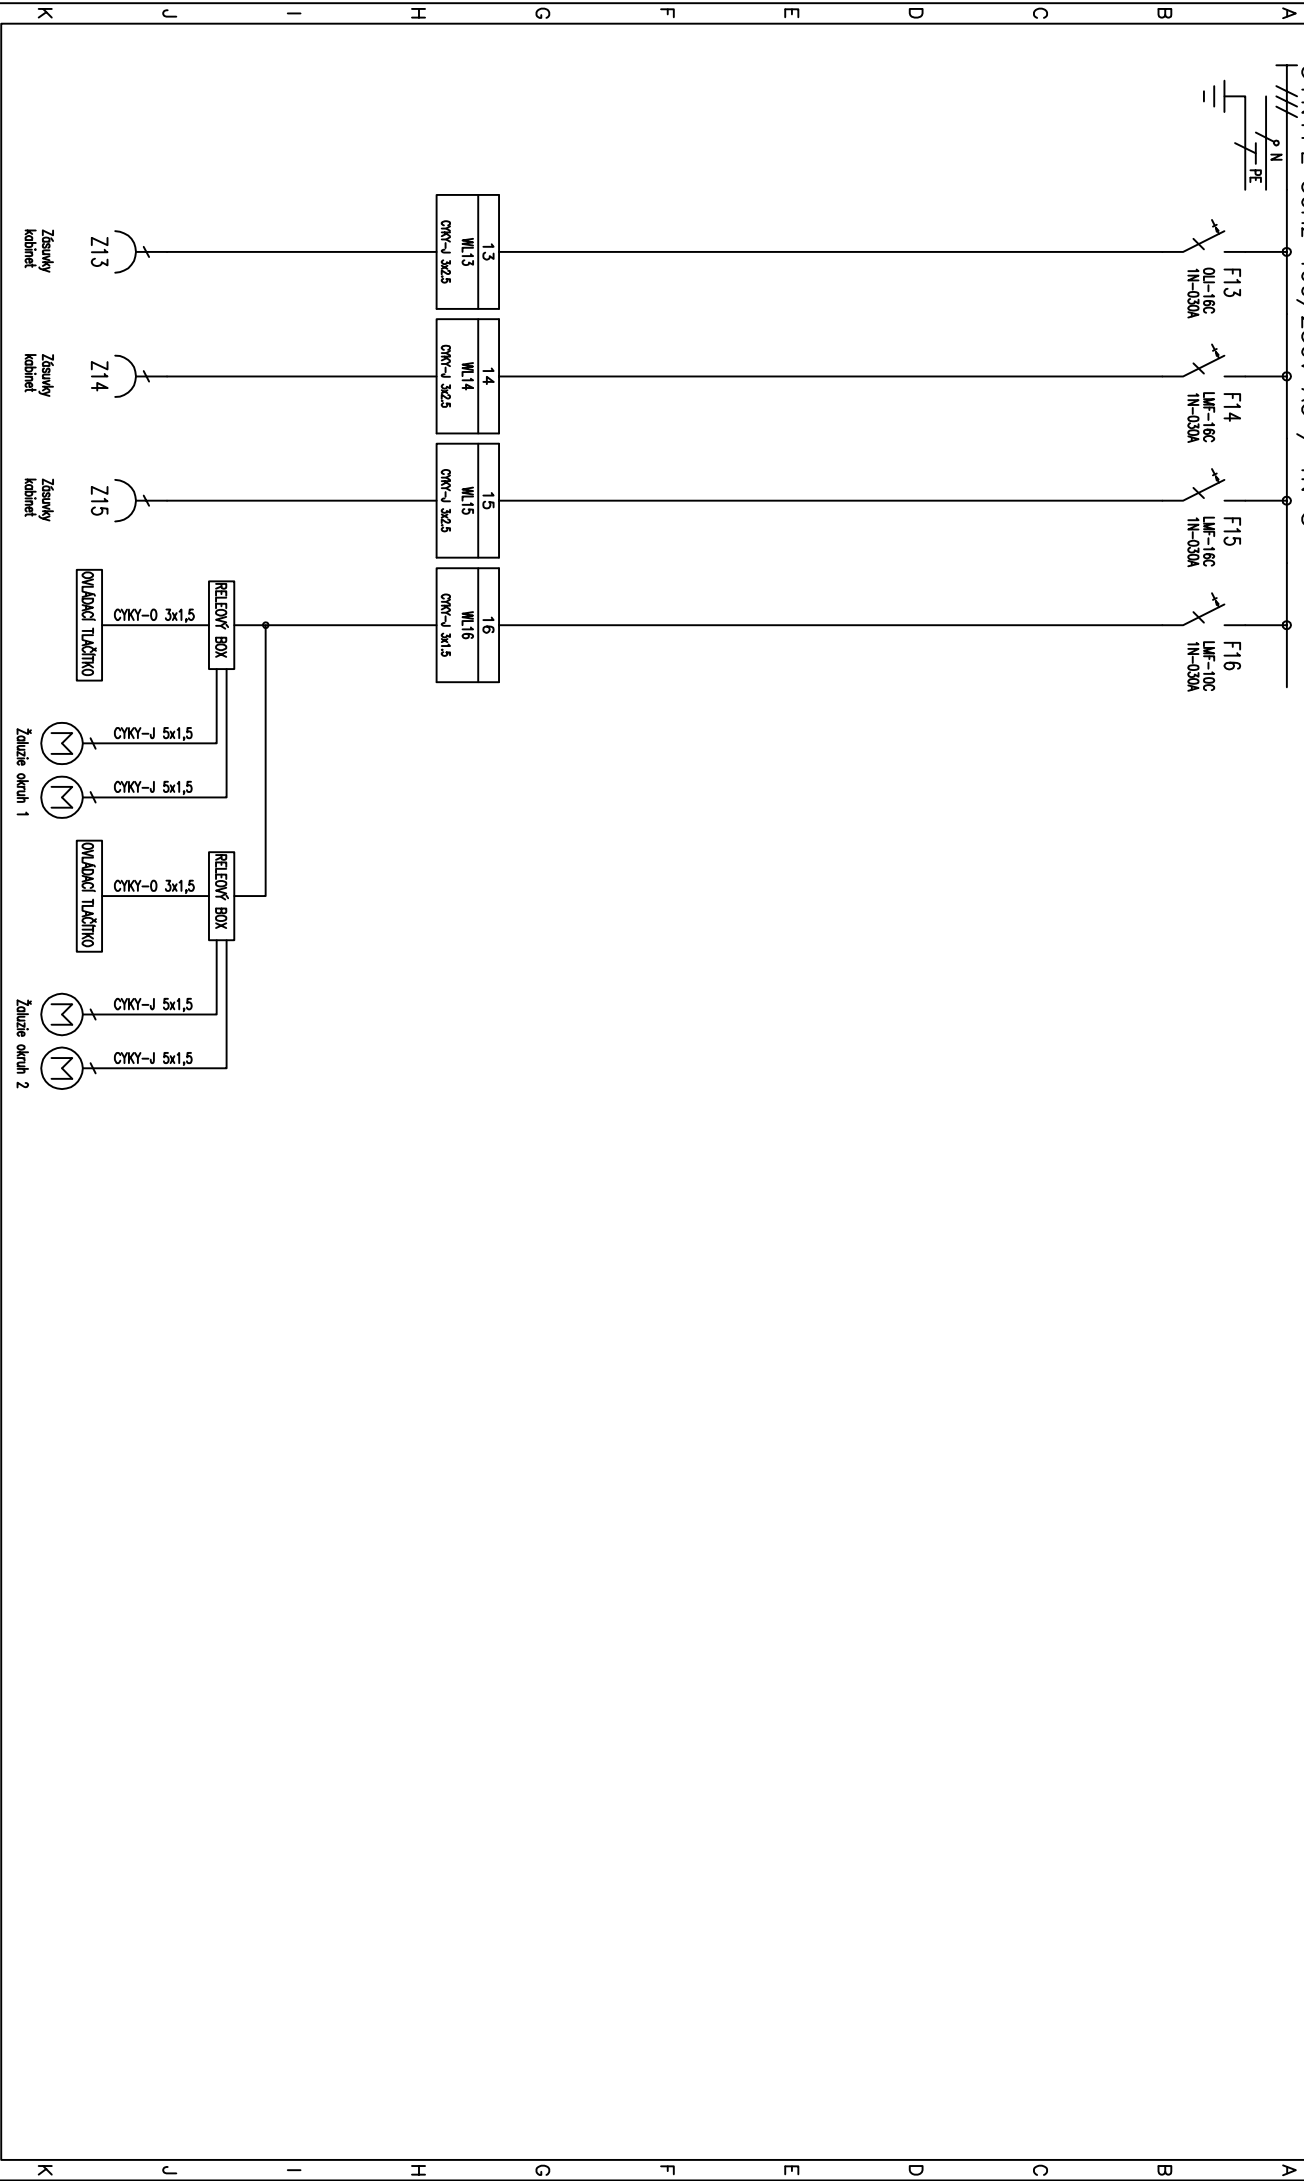

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------|--|----------------------|------|---------|---|--------|-------|---|
| Wypracovali: | Moravanský <i>Lucy</i> | AKCE: ZŠ Máchova | Investor: ZŠ Máchova | Zak. číslo: | 2246 | A.K.: | | Lištů: | 2 | |
| Kontrolovali: | | ELEKTRONINSTALACE | Obsah: | Změna/Datum: | | V.č.: | | | | |
| Datum : | 06.2022 | | Jon Moravanský, Březová 3088 415 01 Teplice | Schéma rozváděče RFU | | Měřtko: | N | E.6 | List: | 2 |