

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Obsah: Schéma rozváděčů

Akce: ZŠ NA STRÁNI

ELEKTROINSTALACE

R15.1  
RZA-Z-2S28

TYP PROVEDENÍ: ROZVÁDEČ ZAPUŠTĚNÝ 28M

KRYTÍ: IP30

ROZMĚRY: 462x362x95

DĚLENÍ: —

NÁTER: TYPOVÝ RAL

OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI

PŘÍVOD (Y): ZHORA



VÝVODY: NAHORU, DOLU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypíracovdi: Moravanský								<b>PROMO</b>		Investor:				Zak.číslo: 2243		A.K.:		Listů: 5	
Kontrolóvdi: <i>Jan</i>								Jan Moravanský, Brezová 3088		ZŠ Na Stráni				Změna/Datum:		V.č.:		List: 1	
Datum : 06.2022								415 01 Teplice						Měřtko: N		E.4			



3+N+PE 50Hz 400/230V AC / TN-S

ÚPRAVA R12




Ochranné vodiče  
protiblesň

Vypísačovi: Moravanský		AKCE: WC		Investor: ZŠ Na Stráni		Zak. číslo: 2243		A.K.: V.č.: E.4		Listů: 5	
Kontrola: <i>Lucy</i>		ELEKTROINSTALACE		Obsah: Schéma rozváděče R12		Měřtko: N				List: 3	
Datum : 06.2022											

3+N+PE 50Hz 400/230V AC / TN-S

ÚPRAVA R15

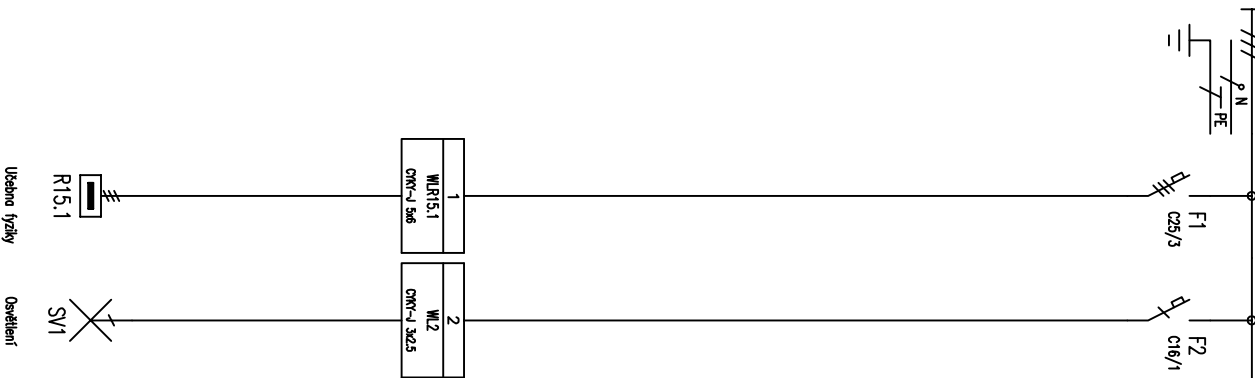

Wypisoval:	Moravanský	AKCE: UČEBNA FYZIKY	Investor: ZŠ Na Stráni	Zak. číslo:	2243	A.K.:	Lištů:
Kontroloval:		ELEKTROINSTALACE	Obsah:	Změna/Datum:		V.č.:	List:
Datum :	06.2022		Schéma rozváděče R15	Měřtko:	N	E.4	4

