


Děčín - Letná


k.ú. Podmokly

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S
Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

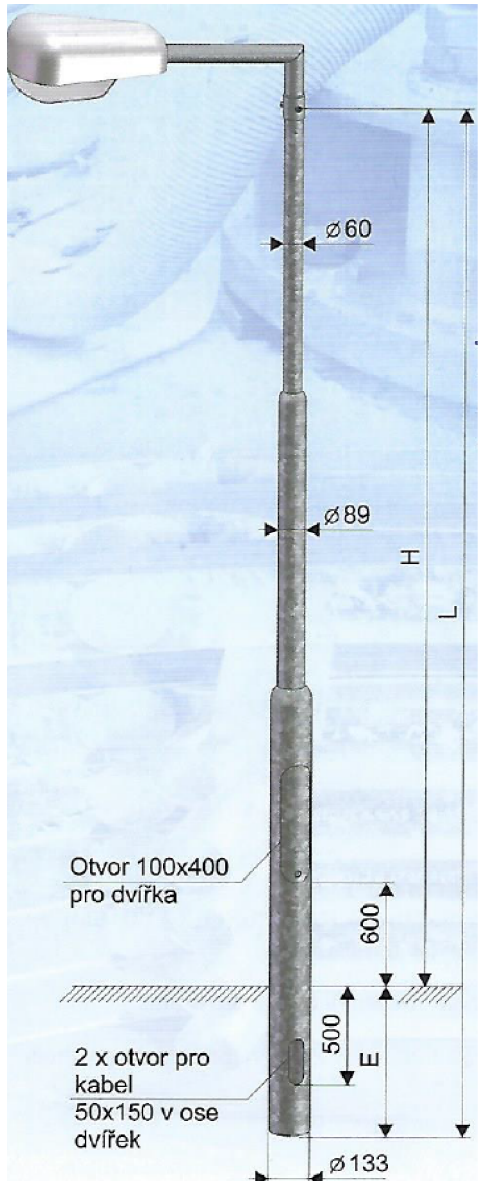


Stožár L = 10 m

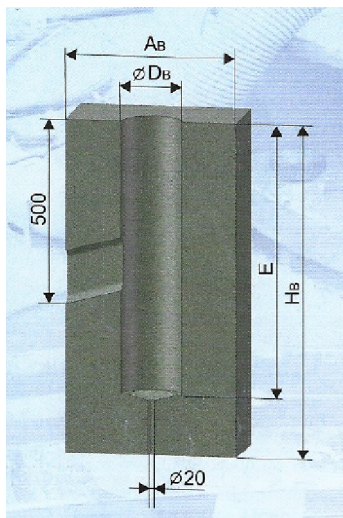

Bet. základ


H (mm)	H _B (mm)	A _B (mm)	D _B (mm)	E (mm)	M _K (kNm)
4 000	800	500	200	600	5
6 000	900	600	200	800	7
8 000	1 100	700	300	1 000	10

VYSVĚTLIVKY :

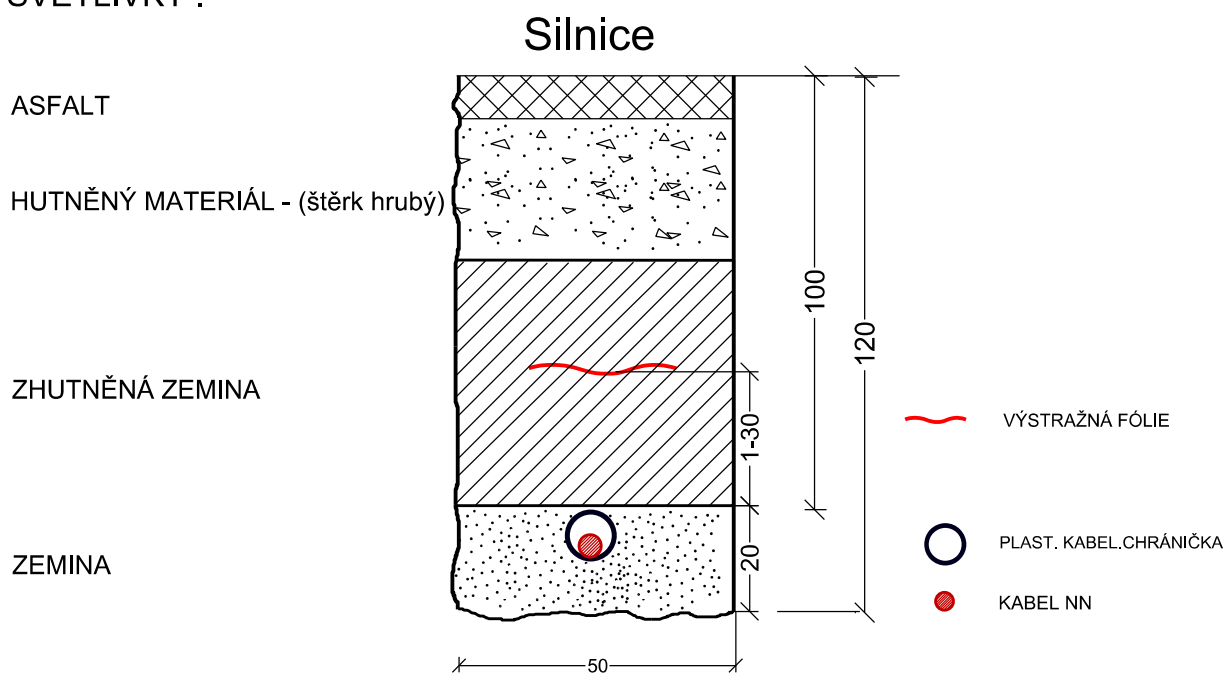


Rozsah demontáže je dána rozsahem montáže, jelikož se mění kus za kus.

VYSVĚTLIVKY :

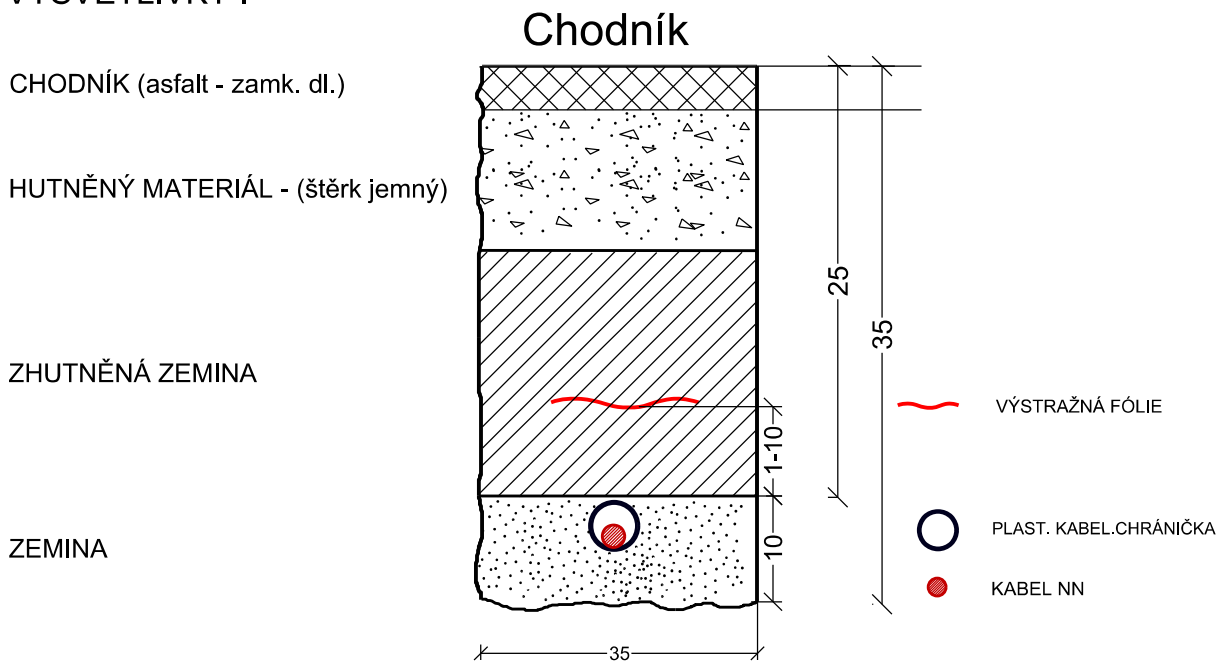

KLAD LISTŮ:

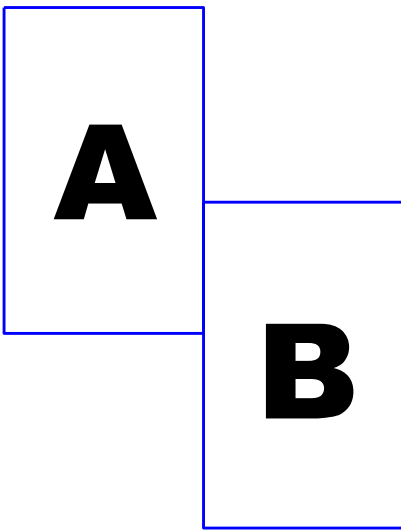

Značky, které značí el. zařízení nejsou uvedeny v měřítku to znamená (sloupy, poj. skříňe, atd.)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit!!!
Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.

LEGENDA :

--- CYKY - J 4x16	Projektované zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín
---	Rozhraní plocha
---	Hranice pozemkových parcel
---	Svahy, náspy
---	Budovy
NTL	Plynovod GasNet
STL	Zem. kab. vedení NN - ČEZ
---	Zem. kab. vedení VN - ČEZ
---	Sdělovací vedení - zem - ČEZ
---	Sdělovací vedení zem CETIN
---	Sdělovací vedení zem VODAFONE
---	Sdělovací vedení zem JAW
---	Sdělovací vedení zem T-MOBILE
○	Projektovaný, měněný lampový stožár se svítidlem ve stávající trase
○	Stávající lampový stožár
---	Projektované uzemnění VO ve stav. trase
---	Projektovaný roz. pilř VO ve stav. trase
---	Stávající RVO

Svítidla zatlumena na 70 %

POZOR OPTIKA T-MOBILE JE V TĚSNÉ BLÍZKOSTI VO.

---	Kóta SČVK
---	Kóta ČEZ
---	Kóta GasNet
---	Kóta CETIN

Zodpovědný projektant	Projektant	VAMA s.r.o. Vilnická 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Slovanská (aktualizace) ETAPA I		Datum	6/2023
		Měřítko	Výkres č. 1A
PROJEKTOVANÝ STAV OBECNÝ		1:750	