

# Děčín

## k.ú. Děčín

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S

Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C - S

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

### LEGENDA :

- Projektované zemní kab. vedení uloženo v zemi - město
- Projektované zemní kab. vedení uloženo v zemi - Viking
- Stávající zemní kab. vedení NN - ČEZ
- Stávající zemní kab. vedení VN - ČEZ
- Stávající zemní kab. vedení VO - město
- Rozhraní plocha
- Budovy/oplocení
- Hranice pozemkových parcel
- Kanalizace SčVK
- Nový zemní páspek FeZn 30x4 - 25 m
- Stávající lampový stožár - město Děčín
- Projektované, stávající uzemnění - město Děčín
- Projektovaný zděný el. pilíř - město
- Projektovaná el. skříňka na molu - jiná stavba
- Stávající el. pilíř město Děčín
- Stávající el. pilíř cizí
- Stávající prefabrikovaná trafostanice ČEZ


TS

### VYSVĚTLIVKY :

- ASFALT
- HUTNĚNÝ MATERIÁL - (šterk hrubý)
- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- ZEMINA
- ZEMINA


- VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
- PLAST. KABEL. CHRÁNIČKA
- KABEL NN

### Silnice

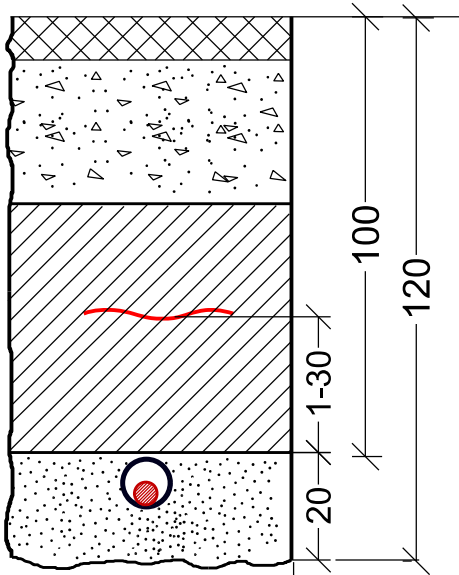

platí i pro uložení kab. vedení v počtu 2, 3 a 4 kabely

### Volný terén

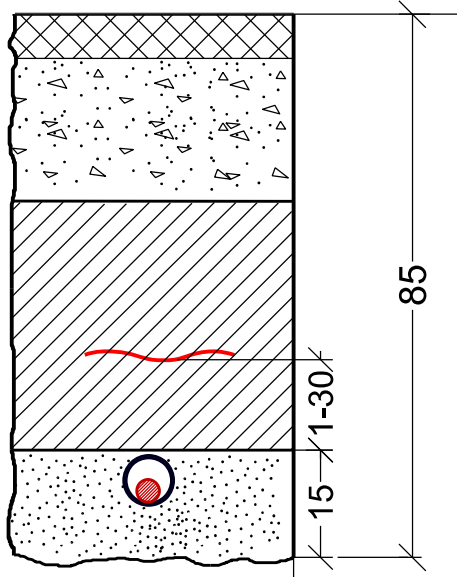


platí i pro uložení kab. vedení v počtu 2, 3 a 4 kabely

Zodpovědný projektant	Projektant	V A M A s.r.o.	
Dan Kazimír	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně.		Datum	9/2023
		Měřítko	Výkres č. 1
Projektovaná stav - obecný		1:500	



kameny budou označeny dle čísel a po stavbě stejně poskládány kabel vést pod kameny

Povodí Labe souhlasí se stavbou na ppč.3008/5.

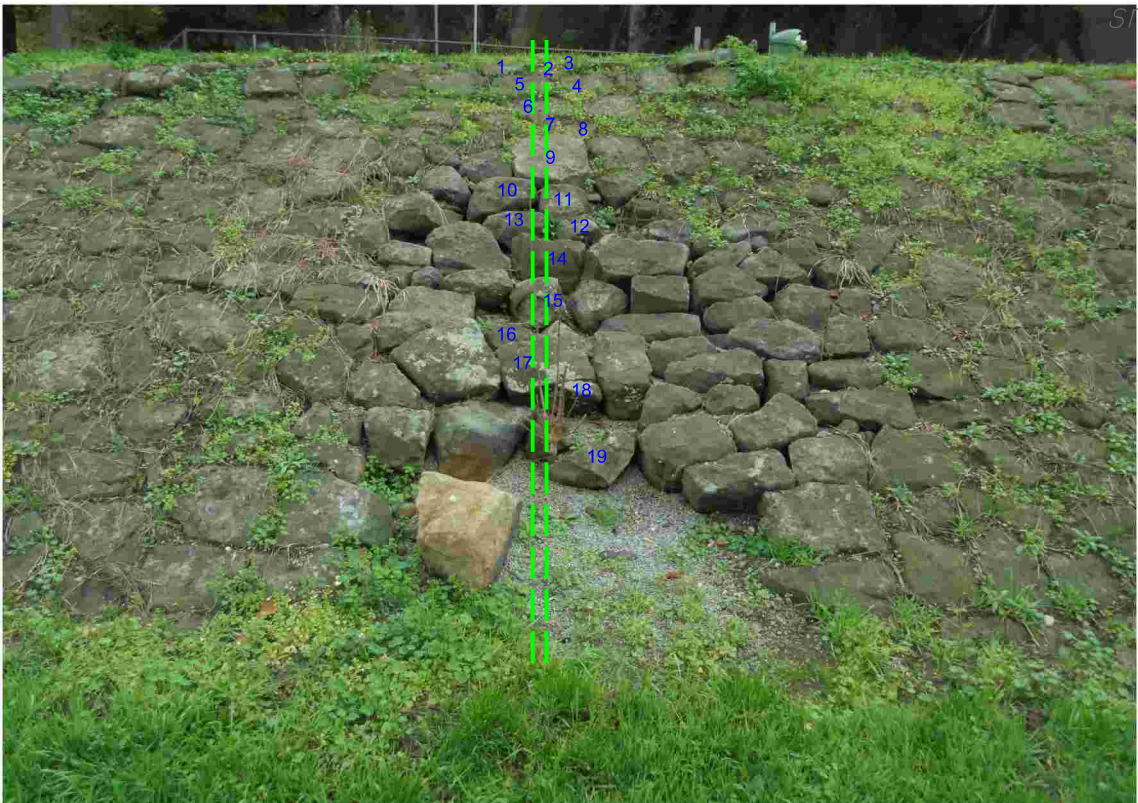

kameny budou označeny dle čísel a po stavbě stejně poskládány kabel vést pod kameny

