
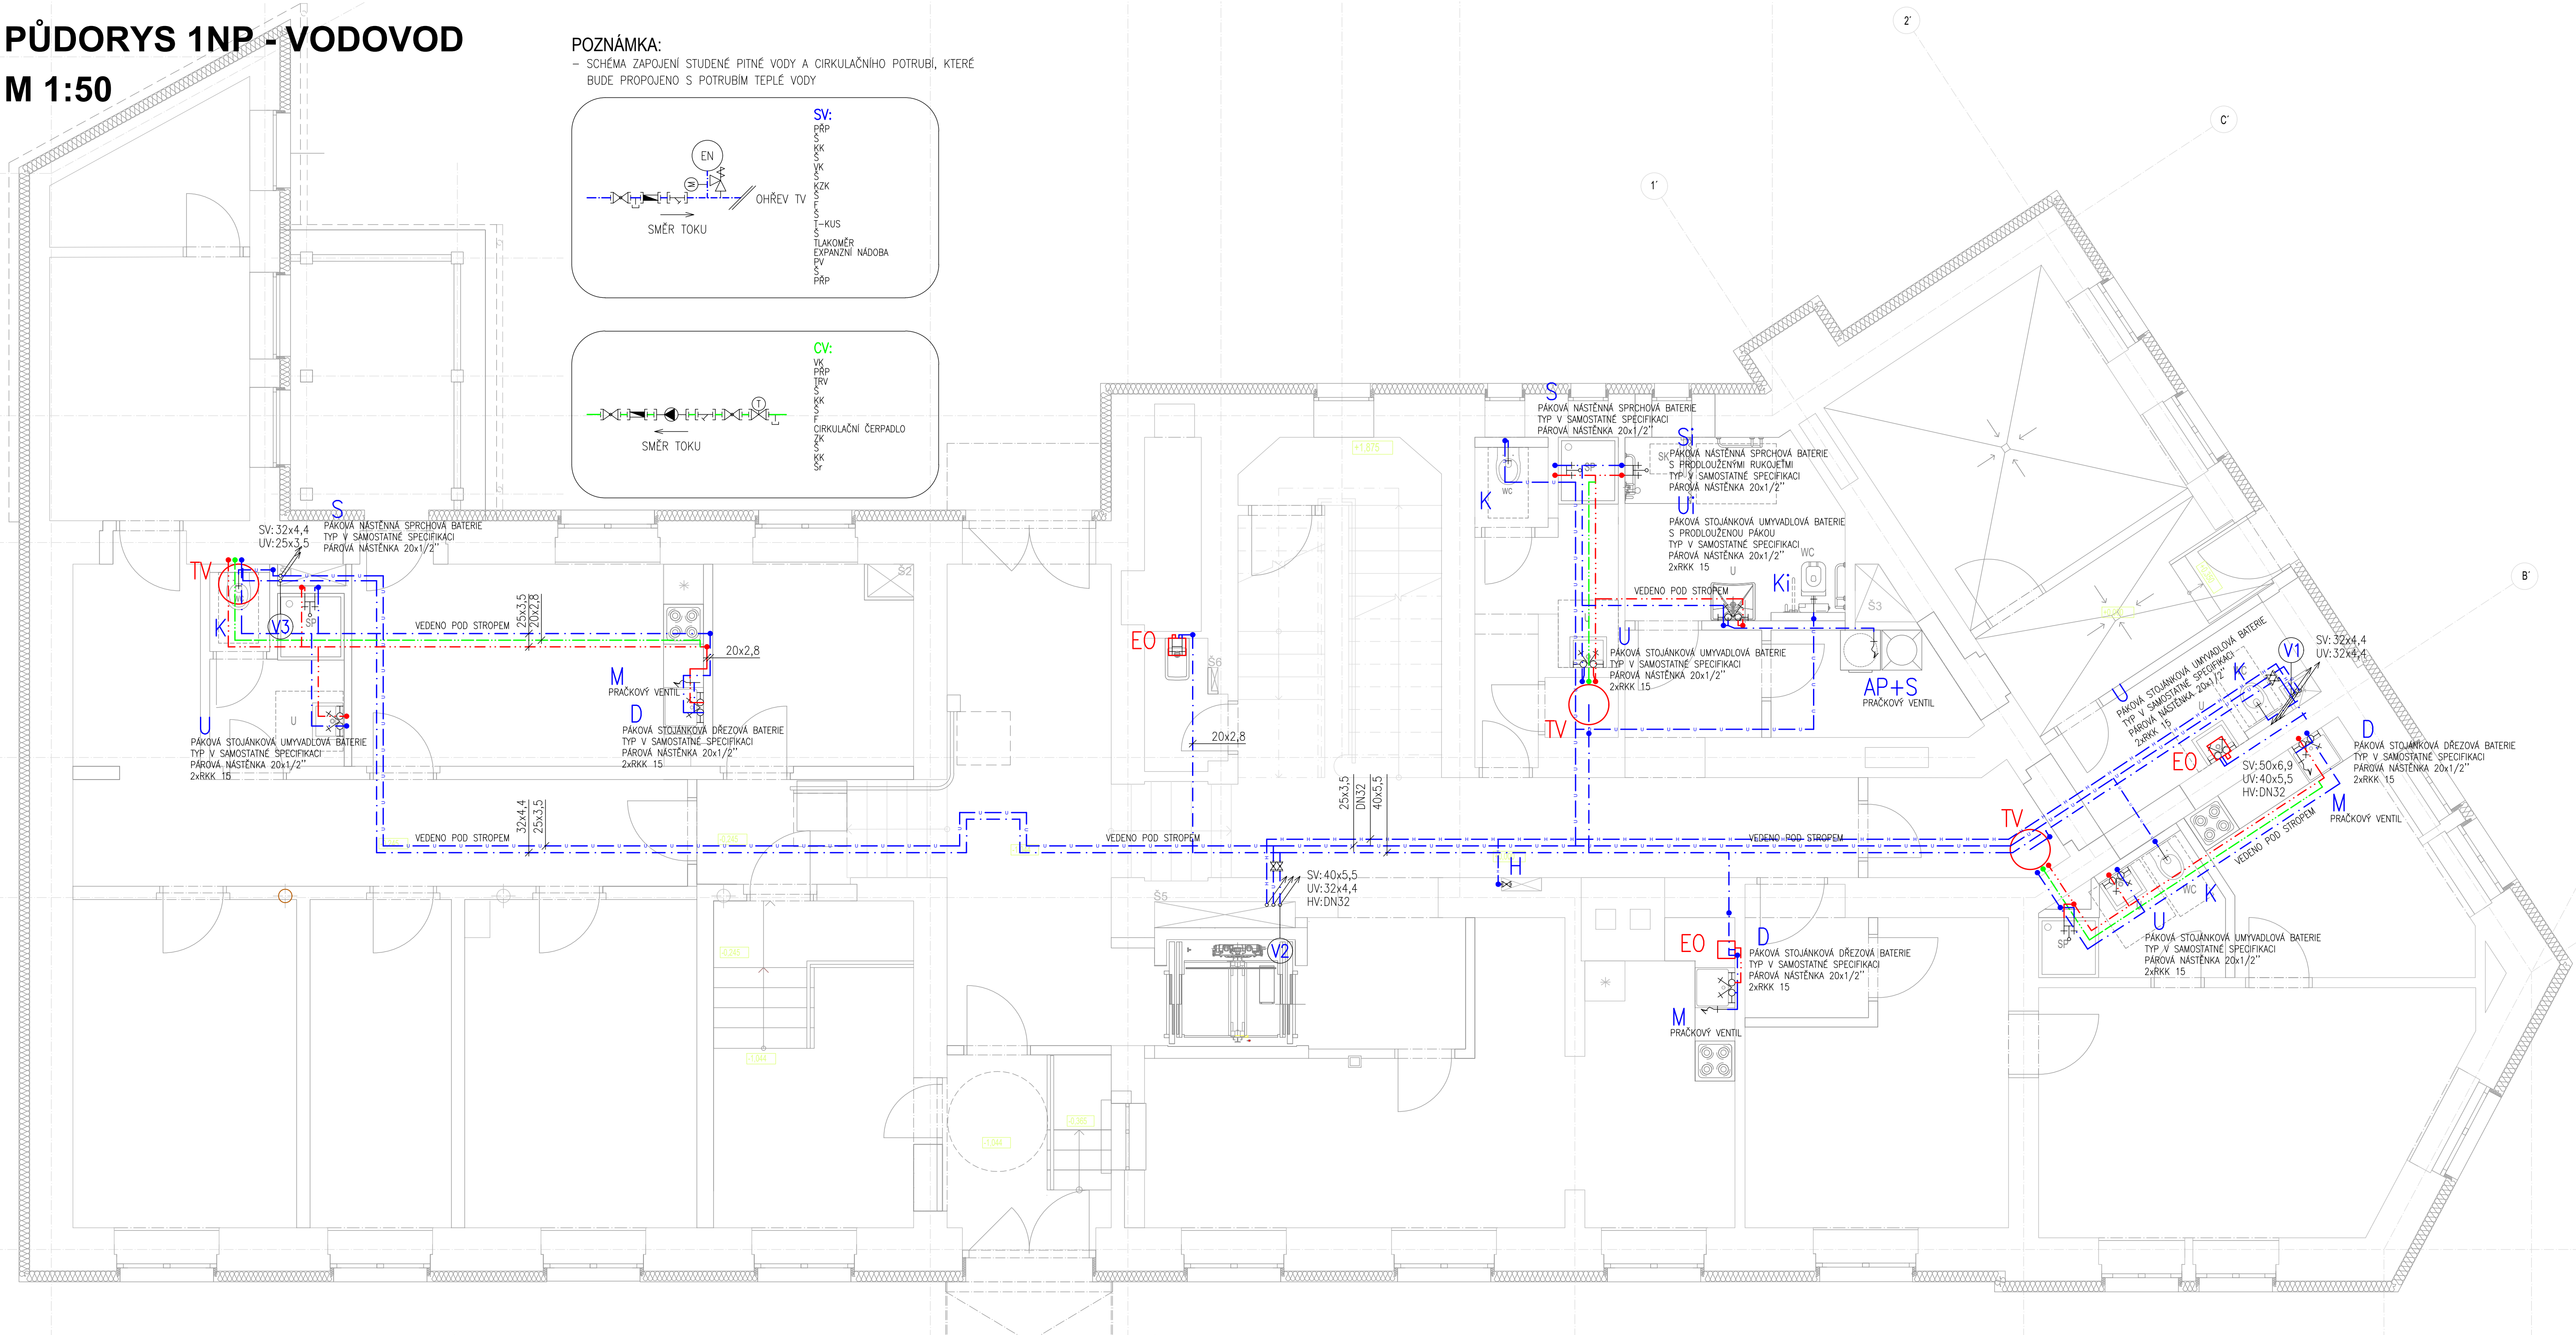


PŮDORYS 1NP - VODOVOD
M 1:50

POZNÁMKA:
- SCHÉMA ZAPOJENÍ STUDENÉ PITNÉ VODY A CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ BUDE PROPOJENO S POTRUBÍM TEPLÉ VODY

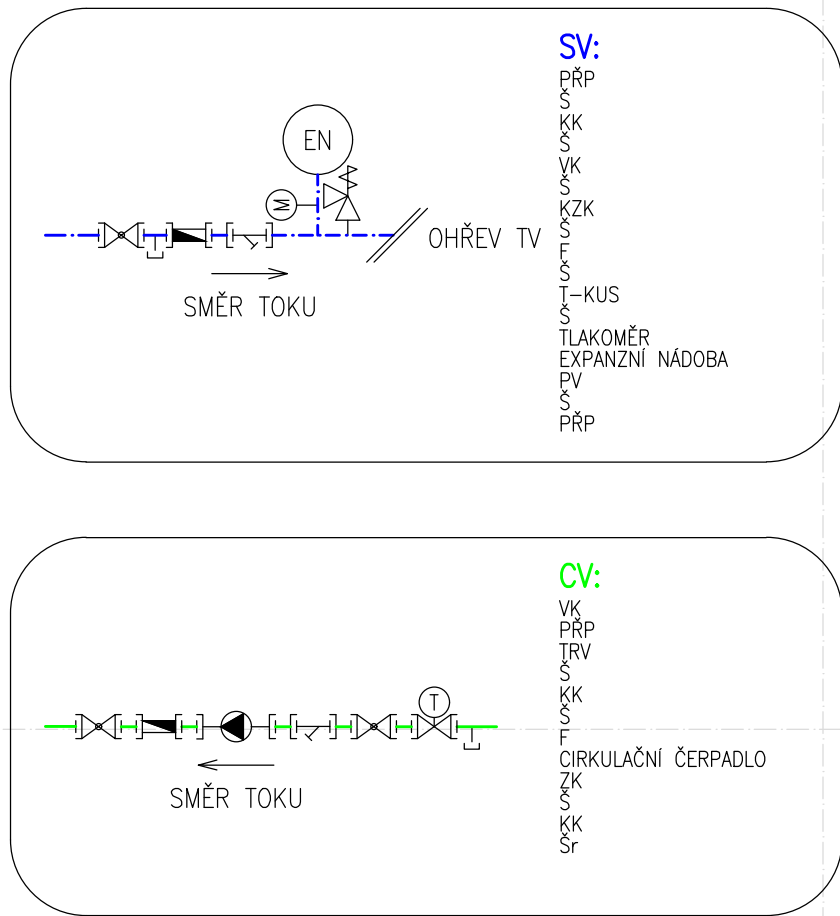

LEGENDA ČAR:

- SV: VODA STUDENÁ (SV)
- UV: VODA POŽÁRNÍ (PV)
- UV: VODA UŽITKOVÁ (UV)
- CV: VODA CÍRKULAČNÍ (CV)
- TV: VODA TEPLÁ (TV)

LEGENDA ZNAČEK:

- TV: PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
- EO: ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ OHŘIVAČ VODY
- U: PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
- U: ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘIVAČ VODY
- U: UMÍSTĚNÍ POD ODBĚRNÉ MÍSTO
- U: UMYVADLO DITURVITOVÉ
- Ui: UMYVADLO DITURVITOVÉ – IMOBILNÍ
- K: KLOZET DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ
- Ki: KLOZET DITURVITOVÝ STOJÍCÍ – IMOBILNÍ
- P: PISOÁR DITURVITOVÝ ZAVĚŠENÝ
- VL: VÝLEVKA DITURVITOVÁ
- S: SPRCHA S AKRYLÁTOVOU VANIČKOU
- Si: SPRCHA BEZBARIÉROVÁ – PODLAHOVÁ VPUS
- AP+S: AUTOMATICKÁ PRAČKA + SUŠIČKA
- H: NOVÝ POŽÁRNÍ HYDRANT TYPU VČETNĚ VYSTROJENÍ
- : ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- (V): STOUPAČÍ POTRUBÍ VODY

POZNÁMKA:

- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU, INSTALAČNÍM JÁDRU, V PODLAŽE NEBO VOLNĚ U STĚNY, POPŘÍPADĚ VE STĚNĚ NEBO POD STROPEM V PODHLÉDU
- NA VŠECH POTRUBÍCH BUDE PROVEDENA IZOLACE DLE VYHLÁŠKY 197/2007 Sb.
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH (V DŘÁŽKÁCH) JE MOŽNO IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ POLOVIČNÍ TLOUŠŤKY
- JE NUTNÉ PROVÁDĚT PRAVIDELNOU KONTROLU VŠECH FILTRŮ A ARMATUR
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ DĚLICÍ KONSTRUKCÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, MUSÍ BÝT TOTO POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍM UTĚSNĚNÍM VČETNĚ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU

POZNÁMKA:

- KK: KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ (VNITŘNÍ ZÁVIT)
- ZK: ZPĚTNÁ KLAPEK ZÁVITOVÁ (VNITŘNÍ ZÁVIT)
- KZK: KONTROLOVATELNÁ ZPĚTNÁ KLAPEK DLE ČSN EN 1717
- F: FILTR ZÁVITOVÝ (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
- P: MANOMETR
- PV: POJISTNÝ VENTIL
- VK: VYPUSŤECÍ KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- RKK: ROHOVÝ KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- TRV: TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ VENTIL
- PRP: PŘECHODKA PLASTOVÁ S KOVOVÝM ZÁVITEM
- R: REDUKCE PLASTOVÁ
- S: VSVUKA VNĚJŠÍ ZÁVIT
- PR: PRODLOUŽENÍ
- SR: VSVUKA REDUKOVANÁ
- PPM: PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA


Objednatel:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Zhotovitel



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. D. Bílek	Bc. P. Konečný	Zak. číslo	22UL31007	
	Zodp. projektant	Ing. T. Janošec		Datum	11/2023	
	Tech. kontrola	Ing. A. Demuthová		Stupeň	DPS	
	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská			Počet formátů	1000x420	
Zhotovitel: windMax s.r.o. IČ: 05139991 Purkyňova 99 612 00 Brno				Měřítka	1:50	
				Č. přílohy	Paré	
Stupeň				PŮDORYS 1NP - VODOVOD		D.1.4.1.5