


SCHÉMA VYTÁPĚNÍ

EXTERIÉR | INTERIÉR

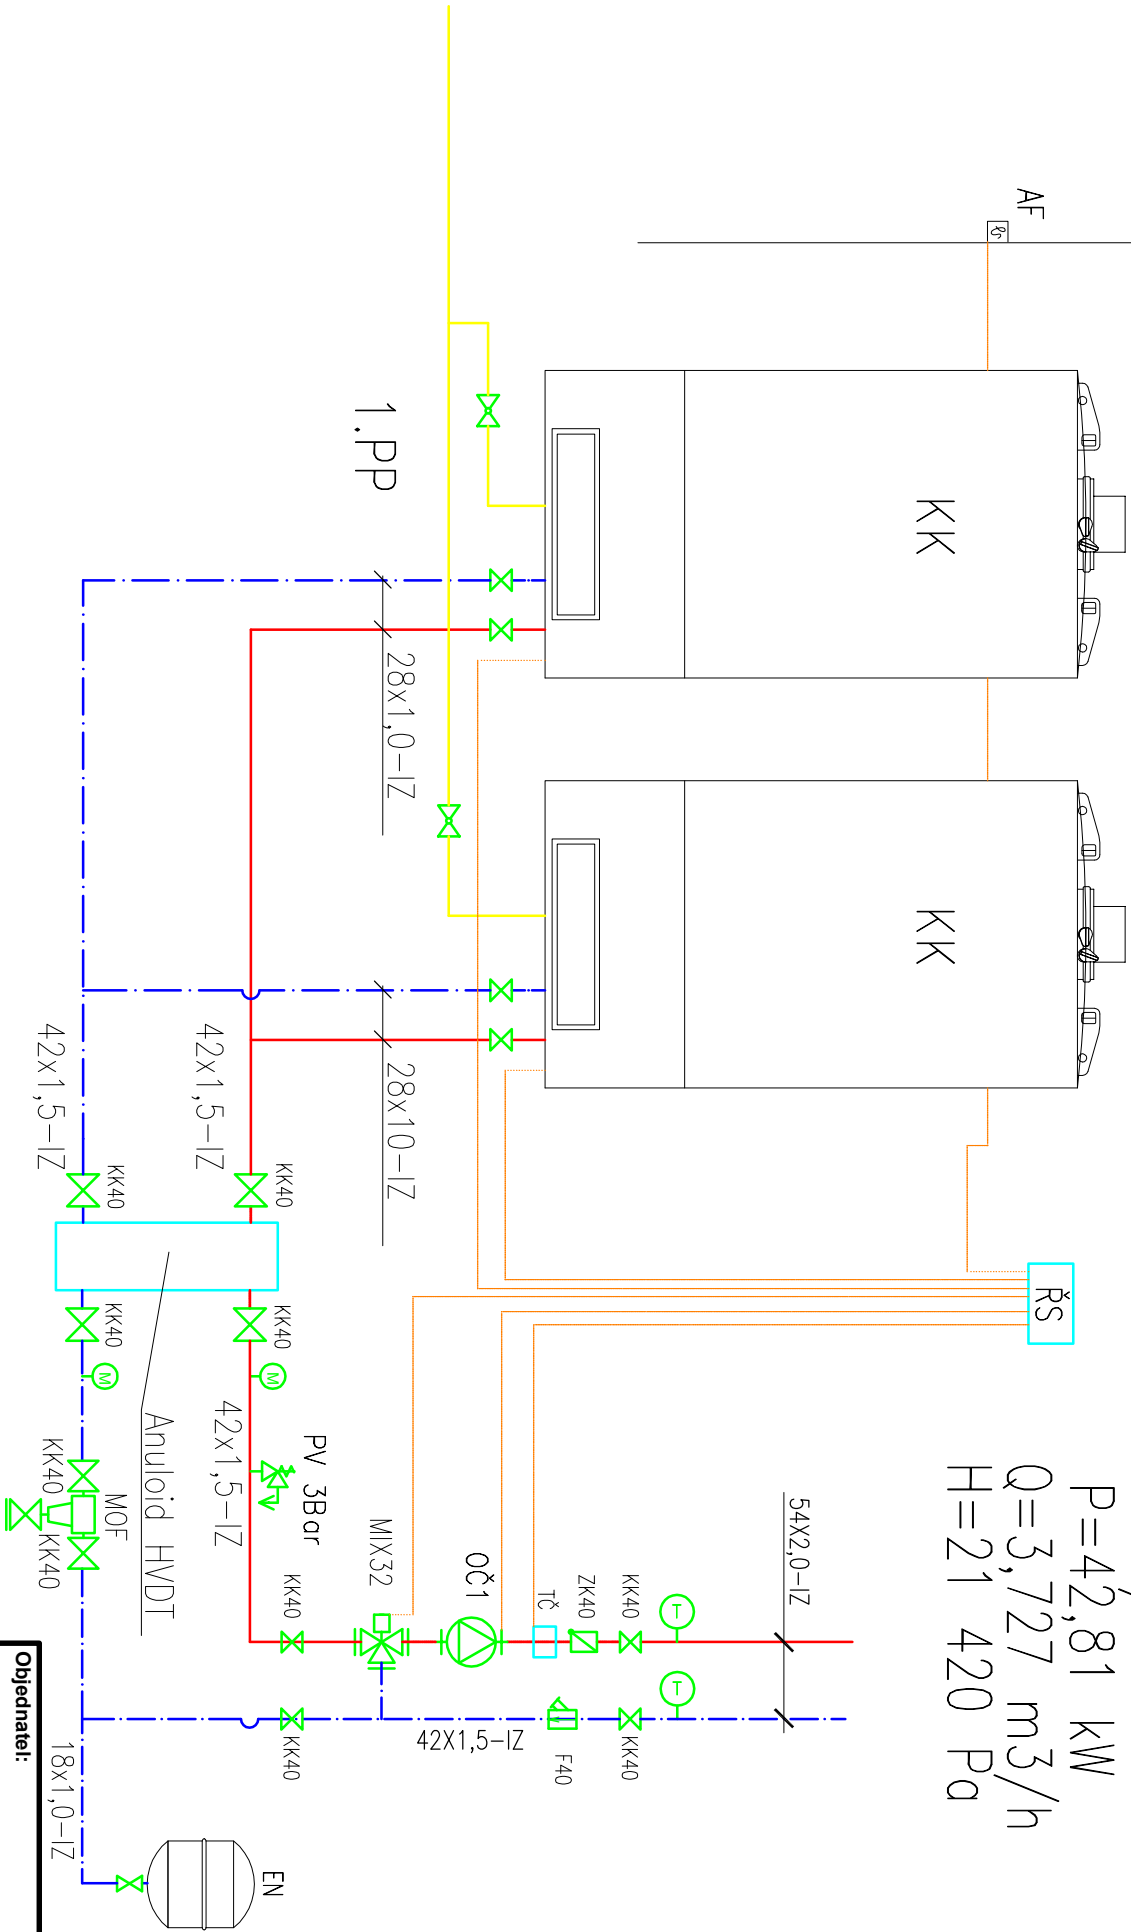

OTOPNÁ TĚLESA
50/40°C
P=42,81 kW
Q=3,727 m³/h
H=21 420 Pa

- LEGENDA POTRUBÍ:
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
 - ZPĚTNÉ POTRUBÍ
 - STUDENÁ VODA Z ŘADU
 - TEPLÁ VODA
 - SIGNÁL
 - PŘÍVOD PLYNU

- LEGENDA ARMATUR A SYMBOLŮ:
- KULOVÝ KOHOUT
 - VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
 - FILTR
 - ČERPADLO
 - 3-CESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
 - ZPĚTNÁ KLAPKA
 - TEPLOMĚR
 - MANOMETR
 - AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
 - POJISTNÝ VENTIL
 - VYVAŽOVACÍ VENTIL

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

- KK PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL 24 kW
HVDT HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ
RZ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ
OČ1 OBĚHOVÉ ČERPADLO – 4 m³, 22 kPa
F FILTR
EN EXPAZNÍ NÁDOBA 140L
PV POJISTOVACÍ VENTIL 3/4"


- SF ČIDLO TEPLOTY V ZASOBNÍKU
AF ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
RŠ REGULAČNÍ SYSTÉM
ZZ ZPĚTNÁ KLAPKA
KK KULOVÝ KOHOUT
MIX TROJCESTNÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL
+ SERVOPOHON 230V
MOF MAGNETICKÝ ODLUČOVACÍ FILTR DN40

Zhotovitel

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

Objednatel:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

| | | | | | | |
|---|------------------|--|---|---------------|------------|-----------|
|  | Vyracoval | | Ing. Dalibor Bilek | | Zak. číslo | 22UL31004 |
| | Zodp. projektant | | Ing. Kateřina Krajčová | | Datum | 11/2023 |
| | Tech. kontrola | | Ing. Dalibor Bilek | | Stupeň | DPS |
| | Akce | | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | | | |
| | Stupeň | | Schéma vytápění | | | |
| Zhotovitel: windMax s.r.o Purkyňova 99 612 00 Brno | | | | | D.1.4.2.6 | |
| | | | | Počet formátů | 2x A4 | |
| | | | | Měřítko | - | |
| | | | | Č. přílohy | Paré | |