
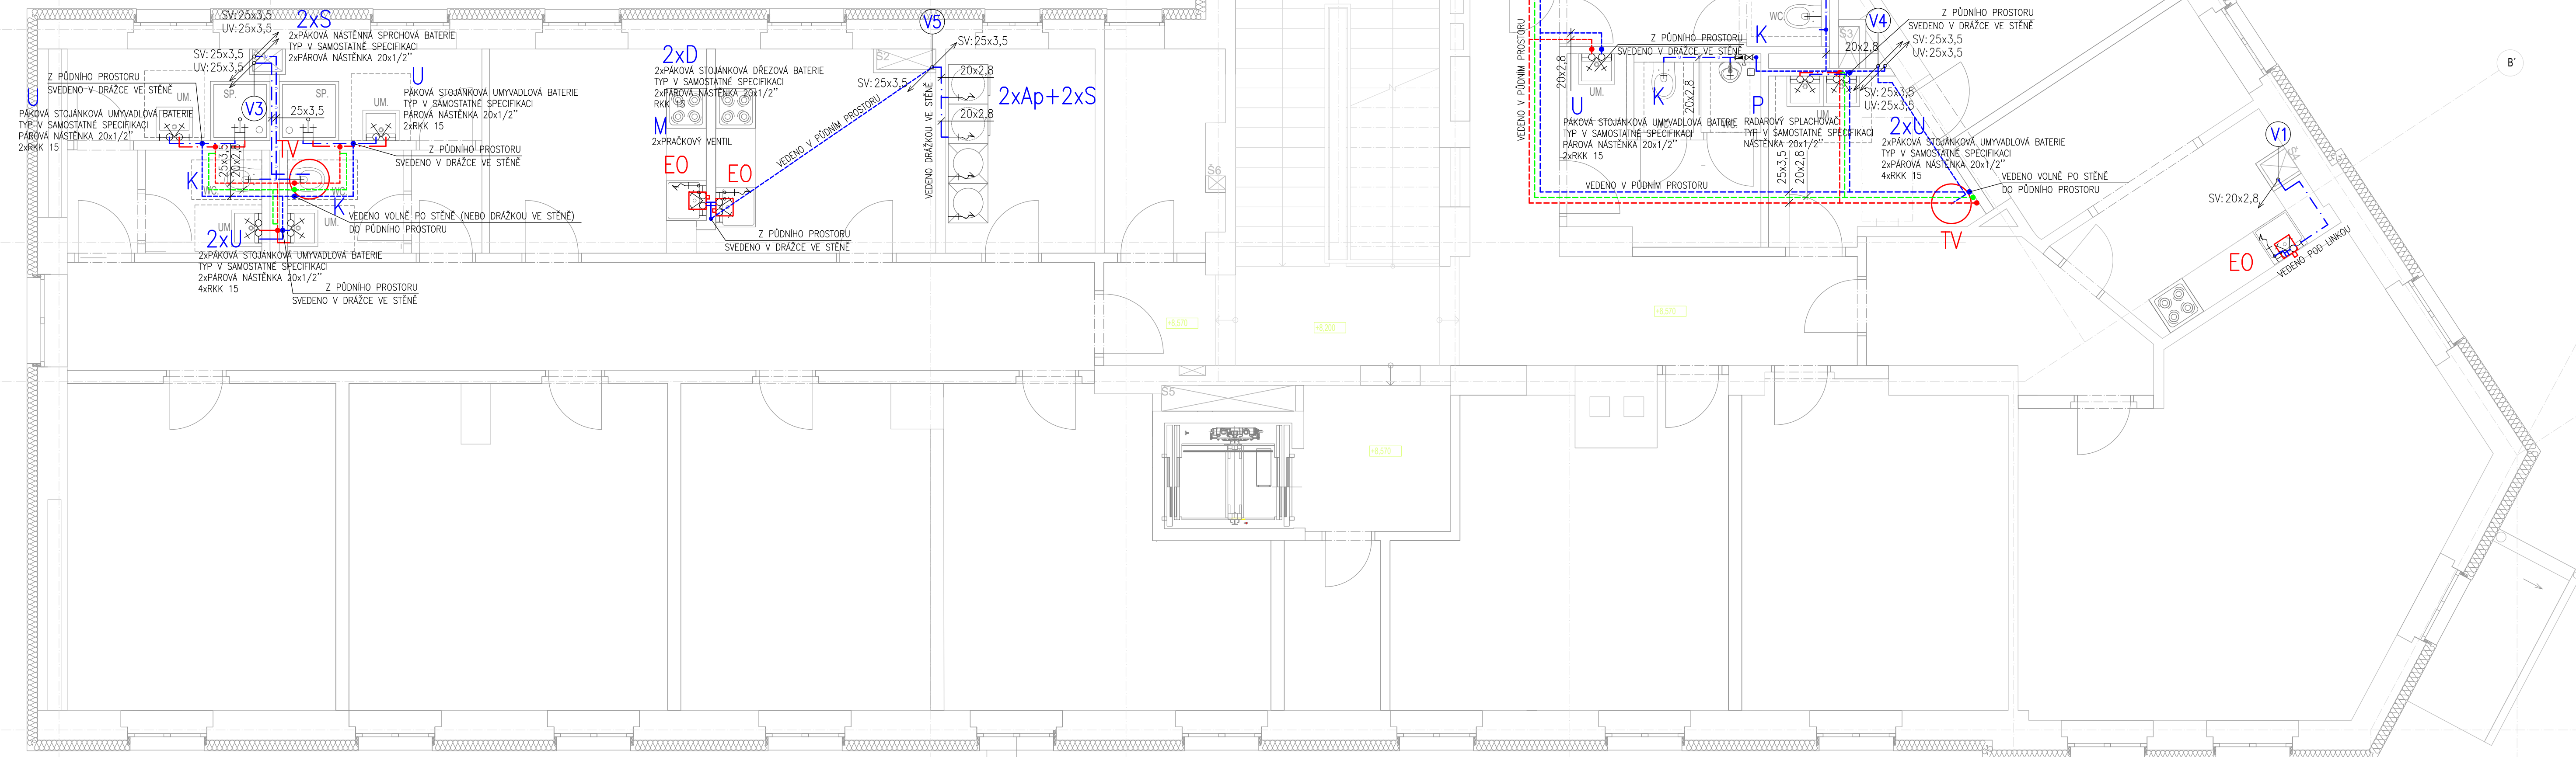
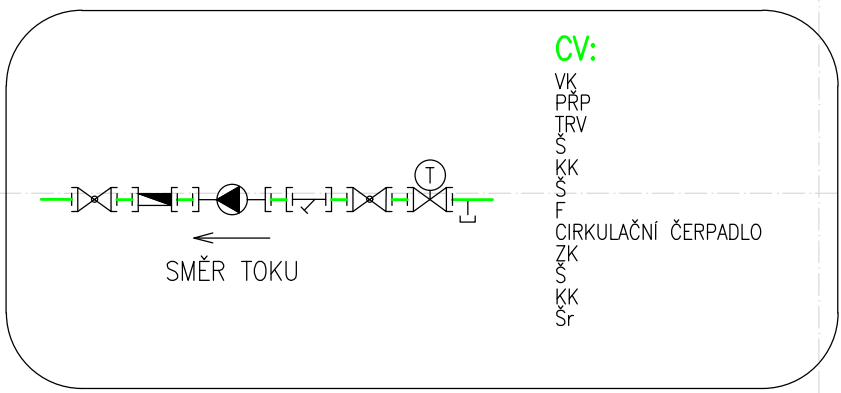


PŮDORYS 3NP - VODOVOD
M 1:50

POZNÁMKA:
- SCHÉMA ZAPOJENÍ STUJENÉ PITNÉ VODY A CÍRKULAČNÍHO POTRUBÍ, KTERÉ BUDE PROPOJENO S POTRUBÍM TEPLÉ VODY

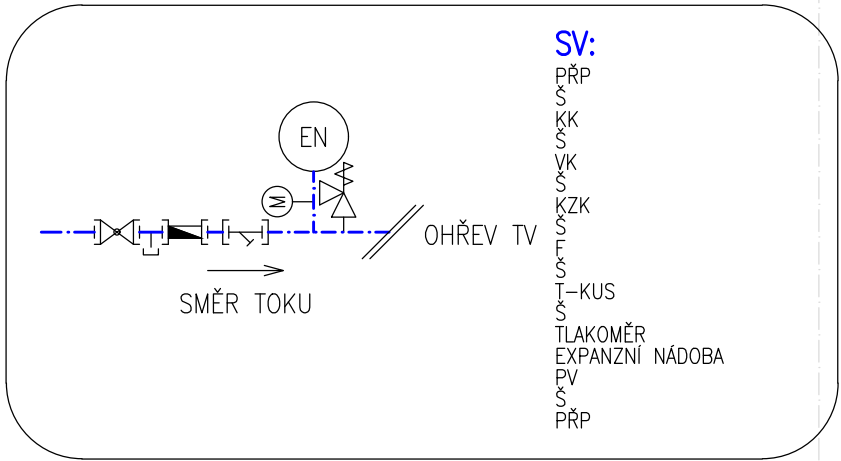

LEGENDA ČAR:

- VODA STUJENÁ (SV)
- VODA STUJENÁ (SV)
- VODA POŽÁRNÍ (PV)
- VODA UŽITKOVÁ (UV)
- VODA UŽITKOVÁ - VEDENÍ NAD STROPEM
- VODA CÍRKULAČNÍ (CV)
- VODA CÍRKULAČNÍ - VEDENÍ NAD STROPEM
- VODA TEPLÁ (TV)
- VODA TEPLÁ - VEDENÍ NAD STROPEM

LEGENDA ZNAČEK:

- TV PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
- EO ELEKTRICKÝ ZÁVĚSNÝ OHŘÍVAČ VODY
- U PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY
- U ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY
- U UMÍSTĚNÍ POD ODBĚRNÉ MÍSTO
- U UMYVADLO DITURVITOVÉ
- U_i UMYVADLO DITURVITOVÉ - IMOBILNÍ
- K KLOZET DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ
- K_i KLOZET DITURVITOVÝ STOJÍCÍ - IMOBILNÍ
- Pi PISOÁR DITURVITOVÝ ZÁVĚSNÝ
- VL VÝLEVKÁ DITURVITOVÁ
- S SPRCHA S AKRYLÁTOVOU VANIČKOU
- Si SPRCHA BEZBARIÉROVÁ - PODLAHOVÁ VPUST
- • • ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ POTRUBÍ
- (V) STOUPACÍ POTRUBÍ VODY

POZNÁMKA:

- ROZVODY VODOVODNÍHO POTRUBÍ BUDE VEDENO V PŘEDSTĚNOVÉM SYSTÉMU, INSTALAČNÍM JÁDRU, V PODLAZE NEBO VOLNĚ U STĚNY, POPŘÍPADĚ VE STĚNĚ NEBO POD STROPEM V PODHLEDU
- NA VŠECH POTRUBÍCH BUDE PROVEDENA IZOLACE DLE VYHLÁŠKY 197/2007 Sb.
- POTRUBÍ VEDENÉ VE STĚNÁCH (V DŘÁŽKÁCH) JE MOŽNO IZOLOVAT TEPELNOU IZOLACÍ POLOVIČNÍ TLOUŠŤKY
- JE NUTNÉ PROVÁDĚT PRAVIDELNOU KONTROLU VŠECH FILTRŮ A ARMATUR
- PŘI PRŮCHODU POTRUBÍ DĚLICI KONSTRUKCI POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ, MUSÍ BÝT TOTO POTRUBÍ OPATŘENO PROTIPOŽÁRNÍM UTĚSNĚNÍM VČETNĚ IDENTIFIKAČNÍHO ŠTÍTKU

POZNÁMKA:


- KK KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ (VNITŘNÍ ZÁVIT)
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ (VNITŘNÍ ZÁVIT)
- KZK KONTROLNÍ KLAPKA ZPĚTNÁ KLAPKA DLE ČSN EN 1717
- F FILTR ZÁVITOVÝ (VNĚJŠÍ ZÁVIT)
- P MANOMETR
- PV POJISTNÝ VENTIL
- VK VÝPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- RKK ROHOVÝ KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ
- TRV TERMOSTATICKÝ REGULAČNÍ ZÁVITOVÝ
- PRP PŘECHODKA PLASTOVÁ S KOVOVÝM ZÁVITEM
- R REDUKCE PLASTOVÁ
- S VŠUVKA VNĚJŠÍ ZÁVIT
- PR PRODLOUŽENÍ
- Sr VŠUVKA REDUKOVANÁ

Objednatel:

Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Zhotovitel:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3

	Vypracoval	Ing. D. Bílek	Bc. P. Konečný	Zak. číslo	22UL31007
	Zodp. projektant	Ing. T. Janošec		Datum	11/2023
	Tech. kontrola	Ing. A. Demuthová		Stupeň	DPS
	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská			Počet formátů	1000x420
				Měřítka	1:50
Zhotovitel: windMax s.r.o. IČ: 05135991 Purkyňova 99 612 00 Brno	Stupeň	PŮDORYS 3NP - VODOVOD			Č. přílohy Paré
					D.1.4.1.7