


1.NP

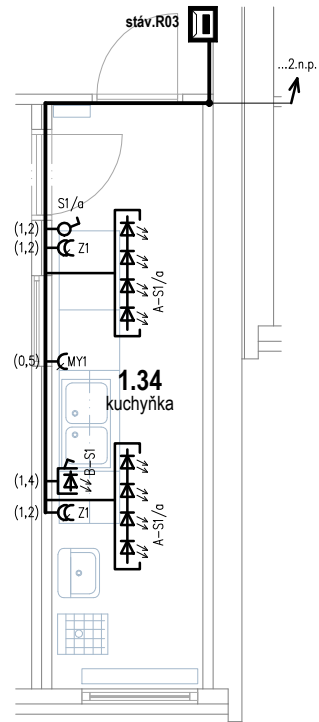

ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE

PŘEHLED INSTALOVANÝCH ELEKTROTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ :

- EL. SILNOPROUDÁ INSTALACE - SOUSTAVA 3N+PE ~50Hz, 400V/TN-C-S

KLASIFIKACE VNĚJŠÍCH VLVIVŮ NA EL. ZAŘÍZENÍ


- VNITŘNÍ PROSTORY BEZ OZNAČENÍ - PROSTŘEDÍ NORMÁLNÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK A SYMBOLŮ

stáv.R03		STÁVAJÍCÍ PODRUŽNÝ ROZVADĚČ V 1.N.P. - DOPLNĚNÍ VÝVODŮ PRO KUCHYŇKY
		KABELOVÉ TRASY ELEKTROINSTALACE NN - viz schéma doplnění stáv. rozváděče
		DOMOVNÍ SPÍNAČ ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (řaz. 1, referenční typová řada *)
		DOMOVNÍ ZÁSUVKA, DVOJZÁSUVKA ZÁKLADNÍHO PROVEDENÍ (referenční typová řada *)
		A LED SVÍTIDLO STROPNÍ LINEÁRNÍ OPÁL DIFUZOR 34W, 4800lm, 4000°K (délka 1200mm)
		B LED SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ LINEÁRNÍ SE SPÍNAČEM, OPÁL DIFUZOR 9W, 1070lm, 4000°K (délka 360mm) - umístěné mimo umývací prostor
		► *) REFERENČNÍ TYPOVÁ A DESIGNOVÁ ŘADA DOMOVNÍCH PŘÍSTROJŮ - ABB SWING, BILÁ

POPISY ZNAČEK VÝVODŮ A KONCOVÝCH PRVKŮ :


S2 / b (1,2)



Není-li uvedeno jinak, je výška spodní hrany spínačů 1,2m, zásuvek 0,3m, nástěnných svítidel 2,2m

Není-li uvedena výška u stropních svítidel, předpokládá se přisazená (zapuštěná) montáž

Doplnění stávajícího rozvaděče

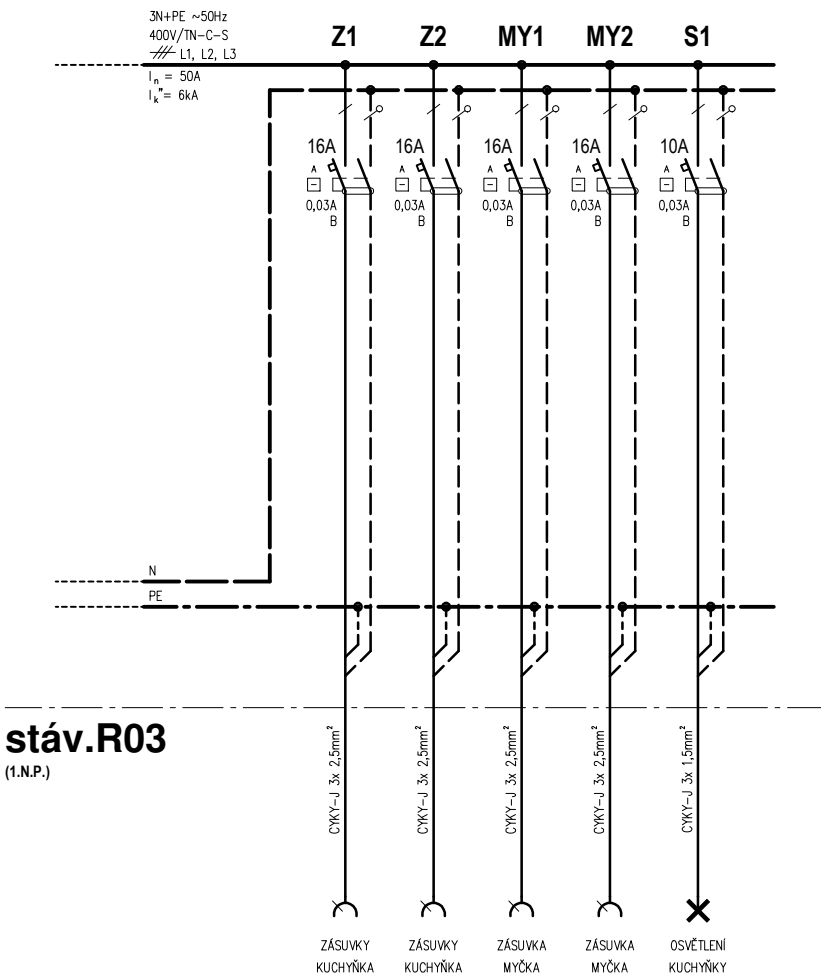

stáv.R03

(1.N.P.)

ZÁSUVKY KUCHYŇKA
ZÁSUVKY KUCHYŇKA
ZÁSUVKA MÝČKA
ZÁSUVKA MÝČKA
OSVĚTLENÍ KUCHYŇKY

HB.SYS
Ing. Hynek Bureš

Zadavatel (stavebník - investor) :

Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín

Název akce :

**VÝMĚNA ZTI A MODERNIZACE SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ
MŠ Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková org.**

Májová 372, 40711 Děčín XXXII-Boletice nad Labem

SO 03 – MÍSTNOST 1.34

Název výkresu :

PLÁN ELEKTROINSTALACE PŘÍR. KUCHYŇKY

projektová kancelář elektro

Dobrovského 1402/2, 405 02 Děčín I

www.hbsys.cz IČ 44360657

hbsys@hbsys.cz 603 471 872

Zodpovědný projektant :

Ing. Hynek BUREŠ

Číslo zakázky :

HB2023.008

Vypracoval :

Ing. Hynek BUREŠ

Datum :

11 / 2023

Stupeň :

Dokumentace pro výběr zhotovitele

Část (profese - zařízení) :

ELEKTROTECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Výtisk (č. paré) :

Měř. :

1:75

Č. výkresu :

D1.4.3