




trojfázový jistič s charakteristikou B

ZÁKLADNÍ OCHRANA

zajištěna základní izolací živých částí, přepážkami nebo kryty dle podmínek ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, příloha A.

OCHRANA PŘI PORUŠE

zajištěna automatickým odpojením od zdroje s ochranným uzemněním a ochranným pospojováním za podmínek dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3, čl. 411.1 až 411.3 a čl. 411.4.

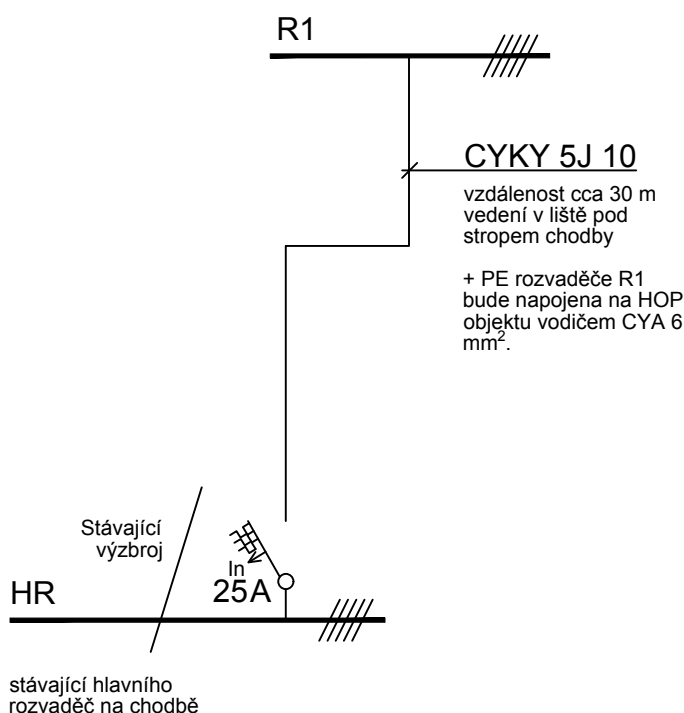

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KRESLIL		<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bítozeves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>			
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER		ING. J. ŠIMMER					
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 40502 Děčín									
KRAJ : Ústecký			OBEC: Děčín						
ČÁST PD: D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika									
<div>AKCE:</div> <div>STAVEBNÍ ÚPRAVY TŘÍDY ZŠ NA PĚŠINĚ</div> <div>st.p.č. 926, k.ú. Bynov</div>						ZAK. Č.: 397/2023		KOPIE:	
						FORMÁT: 1A4			
						DATUM: 12/2023			
						STUPEŇ: DPS			
						MĚŘÍTKO: ---			
<div>OBSAH:</div> <div>Schema rozvodu NN</div>						VÝKRES Č.: D1.4-02			