


ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY  
K Ú. PODMOKLY

Pastýřská sídla



425/1

V zájmovém prostoru se nenachází žádné  
zařízení v majetku TERMO Děčín a.s.  
V Děčíně dne: 11. 4. 2015  
Vyhotořil:

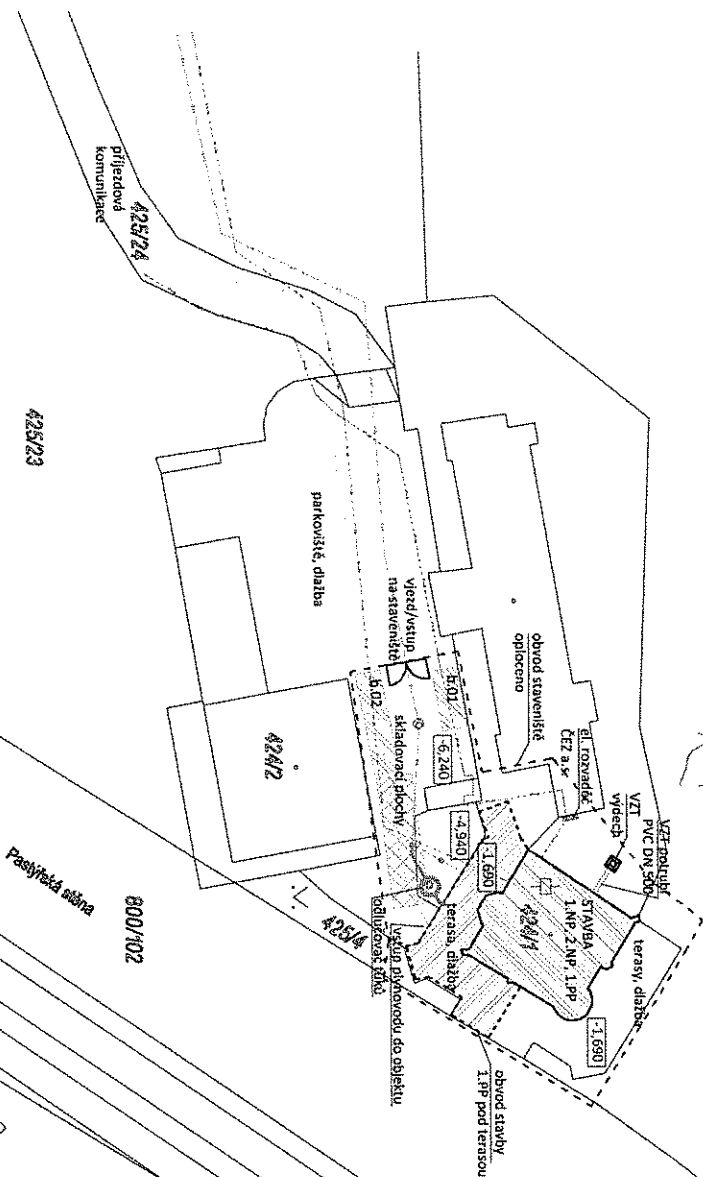

LEGENDA

- INŽENÝRSKÉ SÍTĚ STAVAJÍCÍ**
- ČEZ DISTRIBUCE
  - PODZEMNÍ VEDENÍ NN, DO 1kV
  - GASNET
  - PODZEMNÍ VEDENÍ PLYNOVODU NTL
  - SČV
  - STOKA JEDNOTNÁ DN < 500
  - VODOVOD PITNÁ DN < 500
- OBVOD STAVENÍŠTĚ**
- ZARŽENÍ STAVENÍŠTĚ, NEPRŮHLÉDNÉ OPLÁCENÍ
  - VÝŠKY MIN. 1,8M
- STAVENÍŠTNÍ BUNKY**
- b.01, b.02 KANCELÁŘ, OSTRÁHA, UŽIVATELITELNÝ SKLAD

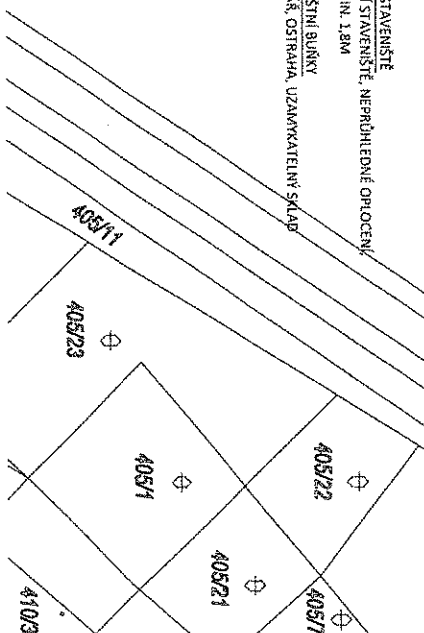

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projektant kancelář ING. MIROSLAV POLEČEKÝ Májeva 26 412 01 Sloupčice 942 tel.: +420 181 791 942 www.polecky.cz	
MÍSTO STAVBY: P.Č. 424/1, Ú.Ú. PODMOKLY		STAVBY: STATUTÁRNÍ MÍSTO DĚČIN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČIN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 02 DĚČIN		FORMÁT X A4	
AKCE: REVITALIZACE OBJEKTU RESTAURACE PASTÝŘSKÁ STĚNA ŽÍŽKOVÁ Č.P. 236, DĚČÍN A JEHO OKOLÍ		DATUM STUPEŇ PD ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO ARCHIVNÍ ČÍSLO		08/2022 DSP 21/2022 CZ-21/22	
ČÁST: C SITUAČNÍ VÝKRESY		MĚRITVO 1 : 500		Č. PARÉ	
VÝKRES: SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES		Č. VÝKRESU C.1.2			