

# Děčín

## k.ú. Děčín

Napěťová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C-S

Ochrana před úrazem el. proudem u neživých částí bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

### LEGENDA :

	Silnice, polohopis
	Hranice pozemkových parcel
	Projektované zemní kabelové vedení ve stávající trase
	Stávající zemní kabelové vedení VO - město
	Projektovaný lampový stožár se svítidlem
	Stávající lampový stož. pouze výměna svítidla
	Nový zemní drát, demontovaný zemní drát
	Nová zemní kab. spojka
	Nová měřená rozvodná skříň
	Stávající rozpojovací skříň - ČEZ

Značky, které značí el. zařízení nejsou uvedeny v měřítku to znamená (sloupy, poj. skříně, atd.)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit!!!  
Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.

CYKY - J 4x25


#### VYSVĚTLIVKY :

CHODNÍK ( zamk. dl.)

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (šterk jemný)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

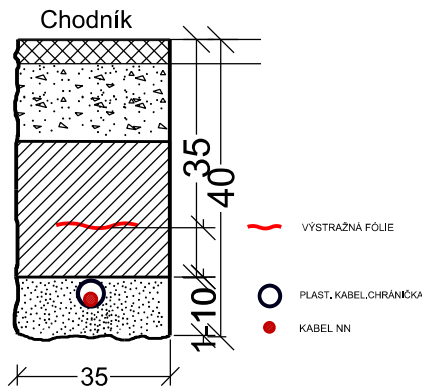


#### VYSVĚTLIVKY :

ŽULOVÉ KOSTIČKY


HUTNĚNÝ MATERIÁL - (šterk hrubý)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

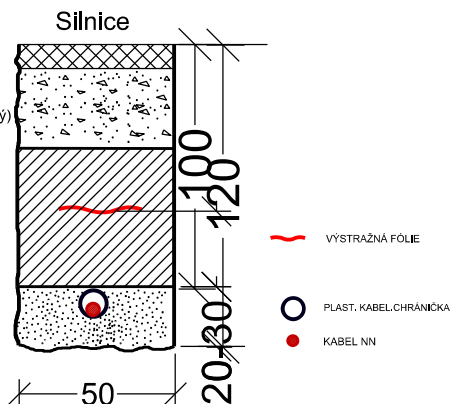


UPŘESNĚNÉ VRSTY VÝKOPŮ JSOU V PD - TECHNICKÁ ZPRÁVA

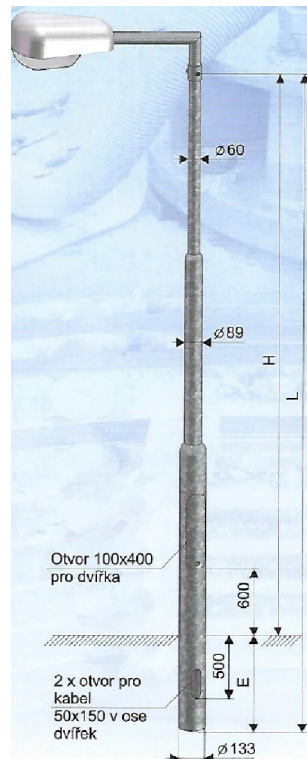

### Stožár K 6

Stožár K 6

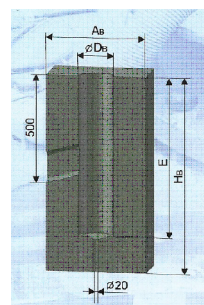

Vetknuté stožáry					
H (mm)	H <sub>e</sub> (mm)	A <sub>s</sub> (mm)	D <sub>e</sub> (mm)	E (mm)	M <sub>K</sub> (kNm)
6 000	900	600	200	800	7

Zodpovědný projektant	Projektant	<b>VAMA s.r.o.</b> Vilnická 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
<b>Výměna stávající sítě veřejného osvětlení Děčín I, ul. Plavební</b>		Datum	10/2023
		Měřítko	Výkres č. <b>2</b>
Projektovaný stav - montáž		1:500	