

OCELOPECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADEČ 800x800x250mm

IP: 30/20

PŘÍVOD: SPODEM

VÝVODY: SPODEM/HOREM

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz 400/230 V, TN-C-S  
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DOPLNĚNÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

**PROJEKT:**

DOZP Boletice

**MÍSTO:**

Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII- Boletice nad Labem  
p.p.č.212/1, 212/2, 211, 210/2, k.ú. Boletice nad Labem

**FÁZE:**

DPS

**STAVEBNÍK:**

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

TEL: +420 412 593 292

EMAIL: stanislav.canini@mmdecin.cz

Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

**ARCHITEKT:**

ATELIER ŽELEZNÁ

MILOŠ CHOCHOLA

8. BŘEZNA 21/13, 460 05 LIBEREC

TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731

EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ

WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ



A  
Ž


2.15

Schéma zapojení RP-3.0 (patrový)

Č.PROJ.: 72

Č . PARÉ:


DATUM: 05/2024

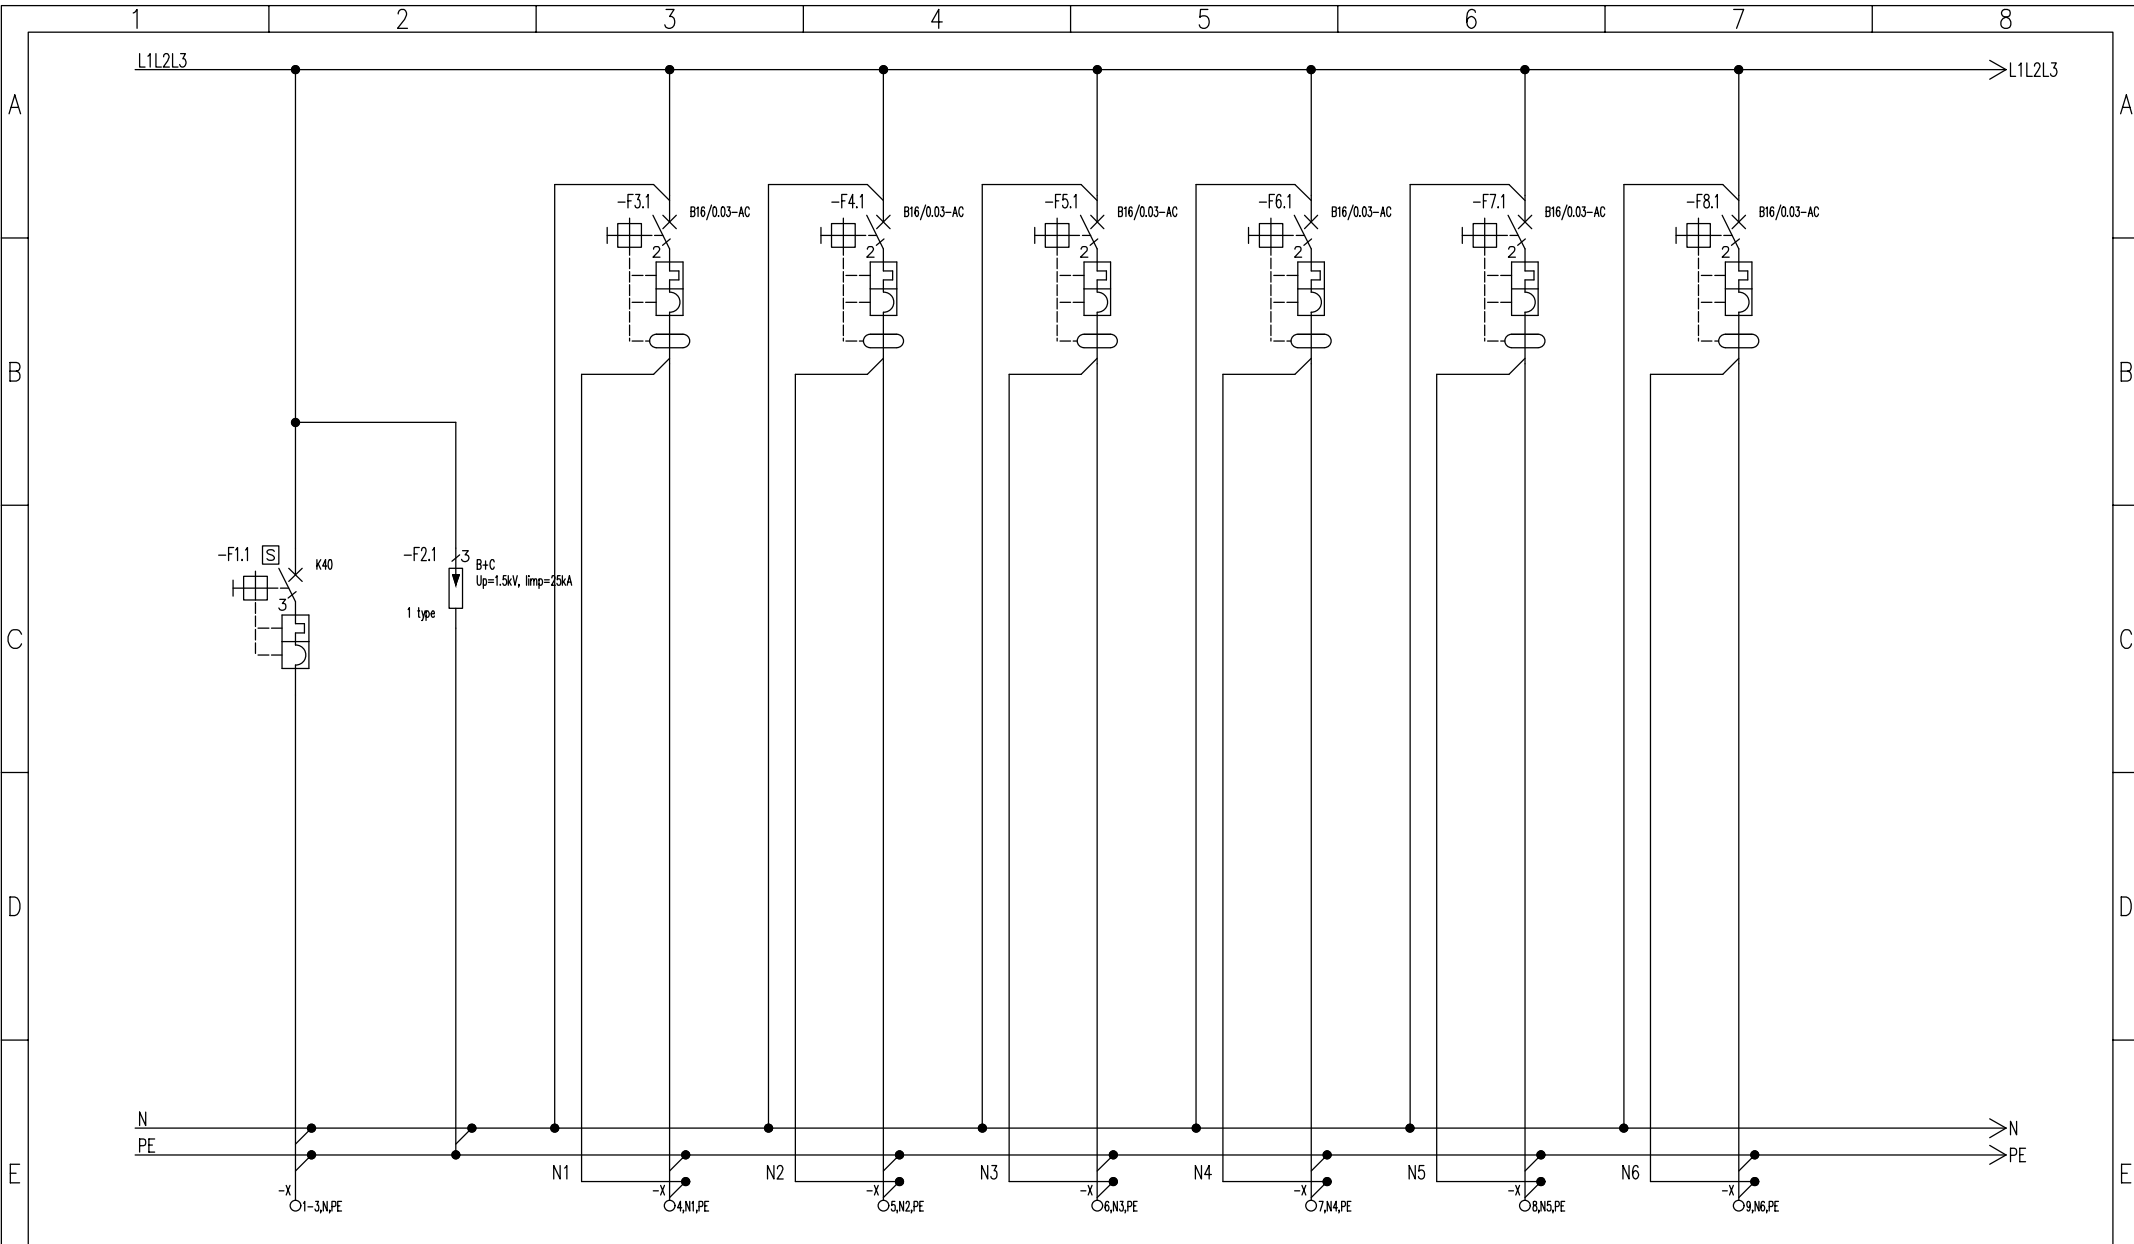


Císlo obvodu	1	2	3	4	5	6	7	8	
Popis	RP-1.0	--	--	--	--	--	--	--	
Power [kW]/Current [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kabel	CYKY-J 4x25 + CYA 1x16	CYA 1x10	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	CYKY-J 3x2,5	
Název obvodu	Prívod	Pospojování HOP	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	Zás.	

Datum 11.06.2024			Nadpis			Statutární město Děčín			Distribution		=
Creat. Miloš Chochola			DOZP Boletice			-			Jiné		+
Check. Miloš Chochola			Schéma RP-3.0			-			DWG No		List
No. Revize			Datum			Name			DPS		Nr of sh.



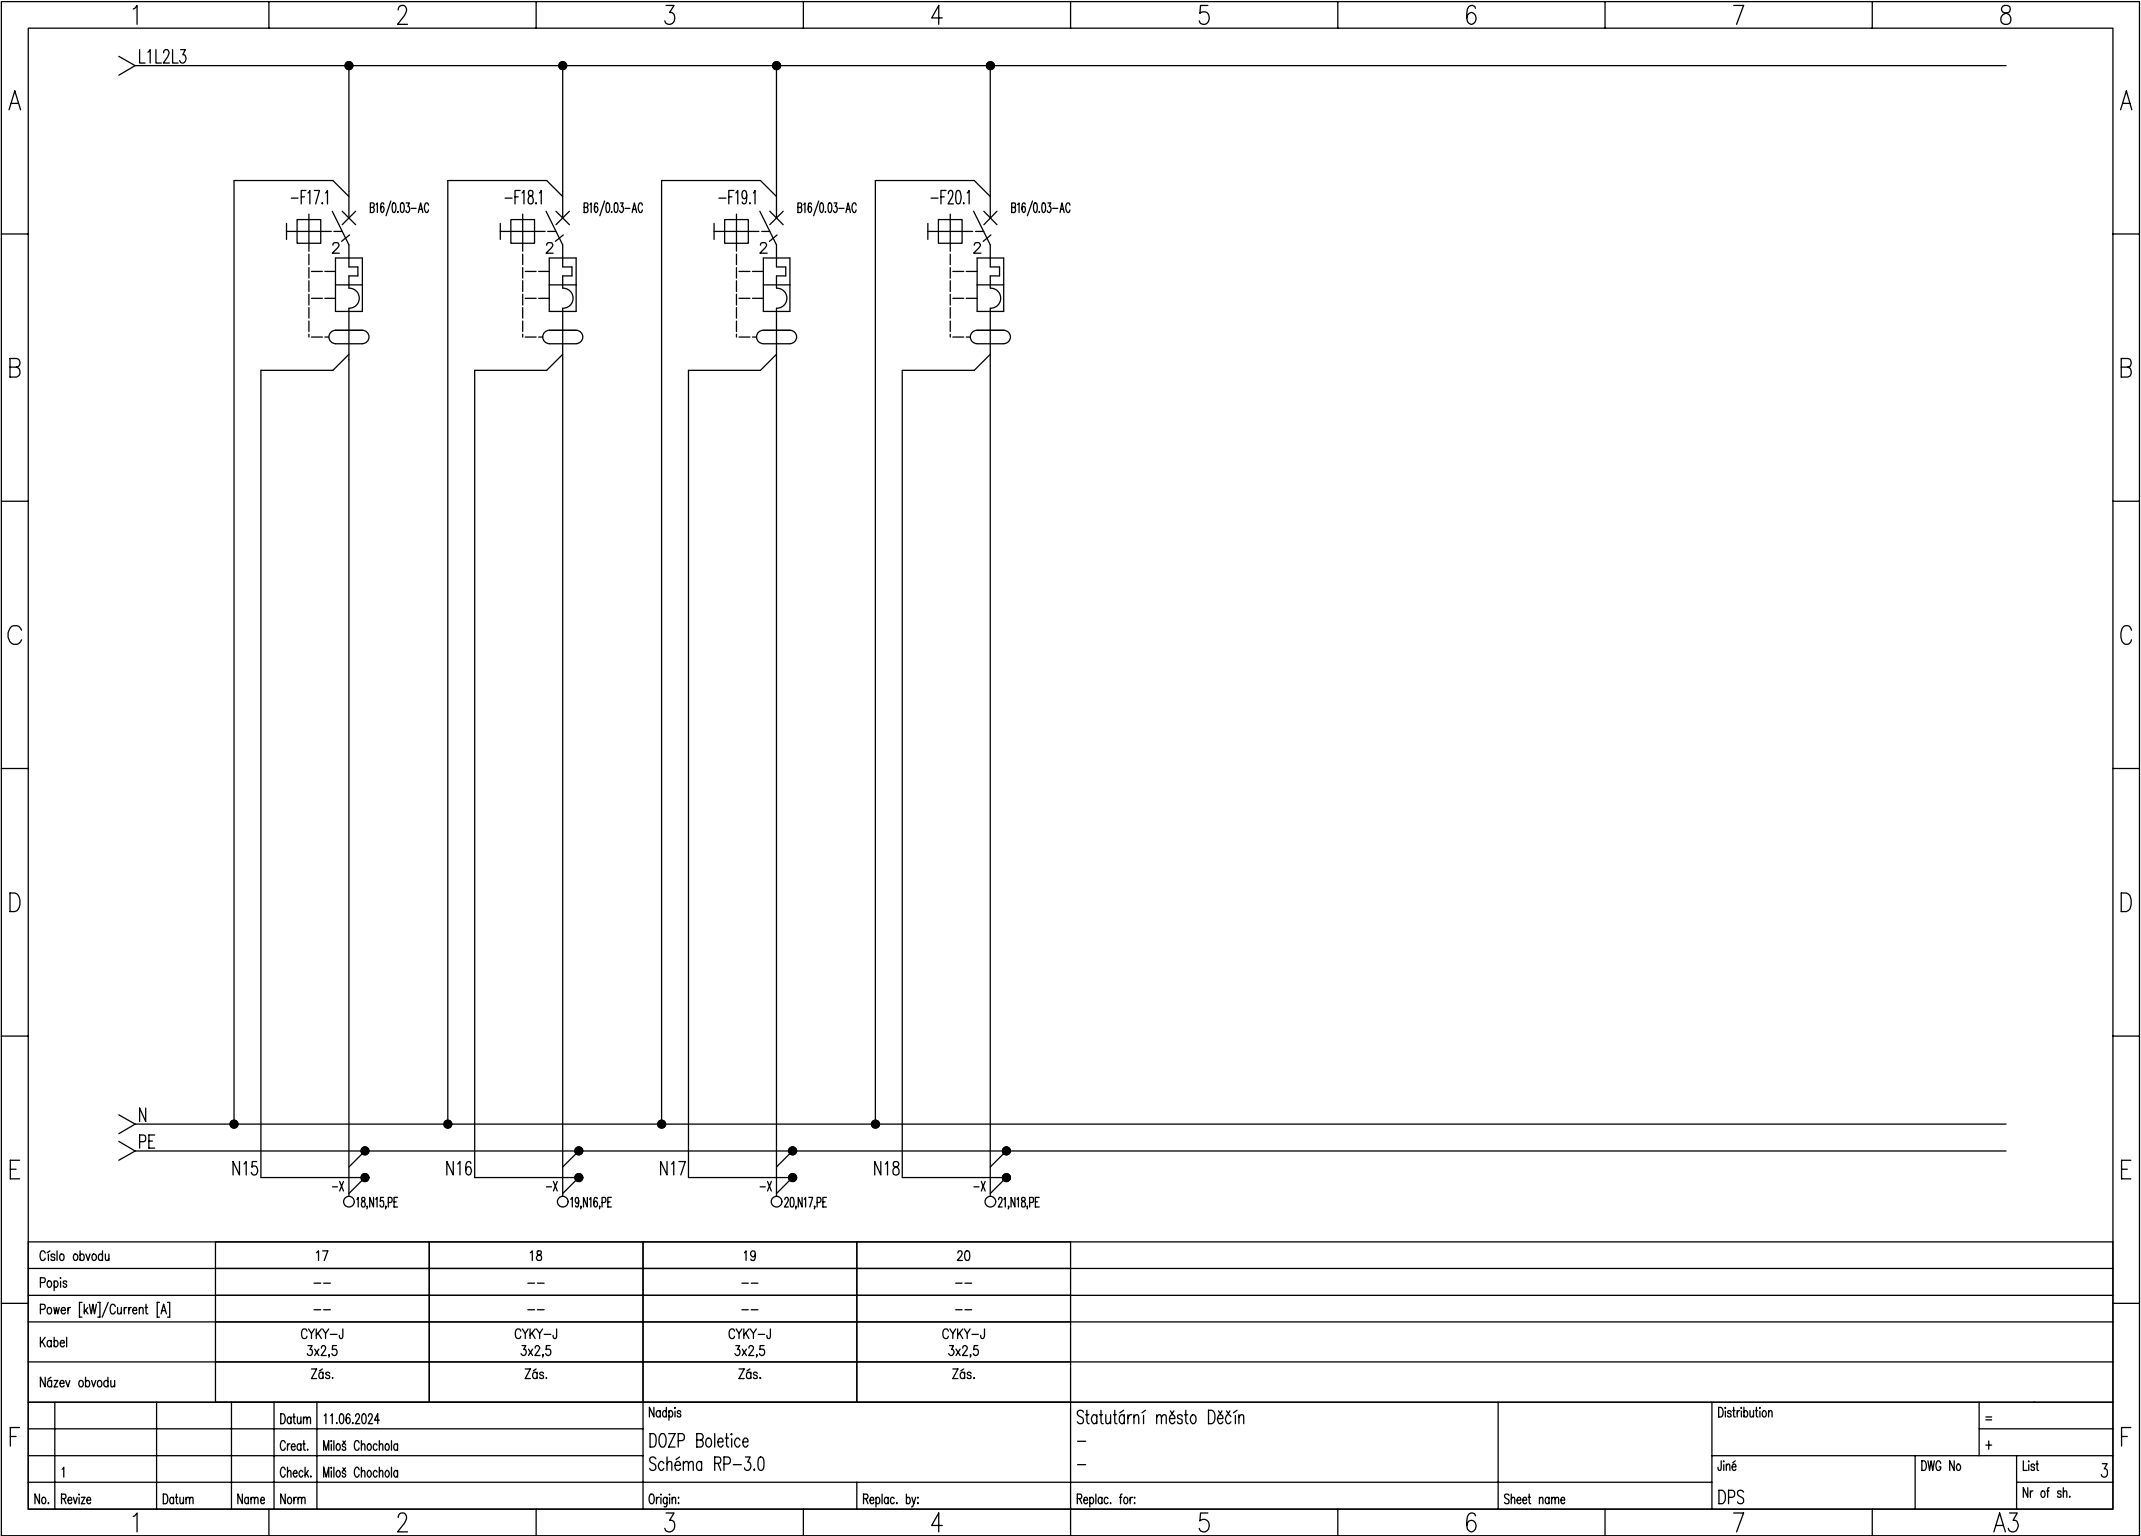


Číslo obvodu				17		18		19		20												
Popis				--		--		--		--												
Power [kW]/Current [A]				--		--		--		--												
Kabel				CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5												
Název obvodu				Zás.		Zás.		Zás.		Zás.												
				Datum	11.06.2024			Nadpis DOZP Boletice Schéma RP=3.0			Statutární město Děčín — —					Distribution		=				
			Creat.	Miloš Chochola			+															
	1		Check.	Miloš Chochola			Jiné									DWG No		List	3			
No. Revize		Datum		Name		Norm		Origin:			Replac. by:			Replac. for:			Sheet name		DPS		Nr of sh.	

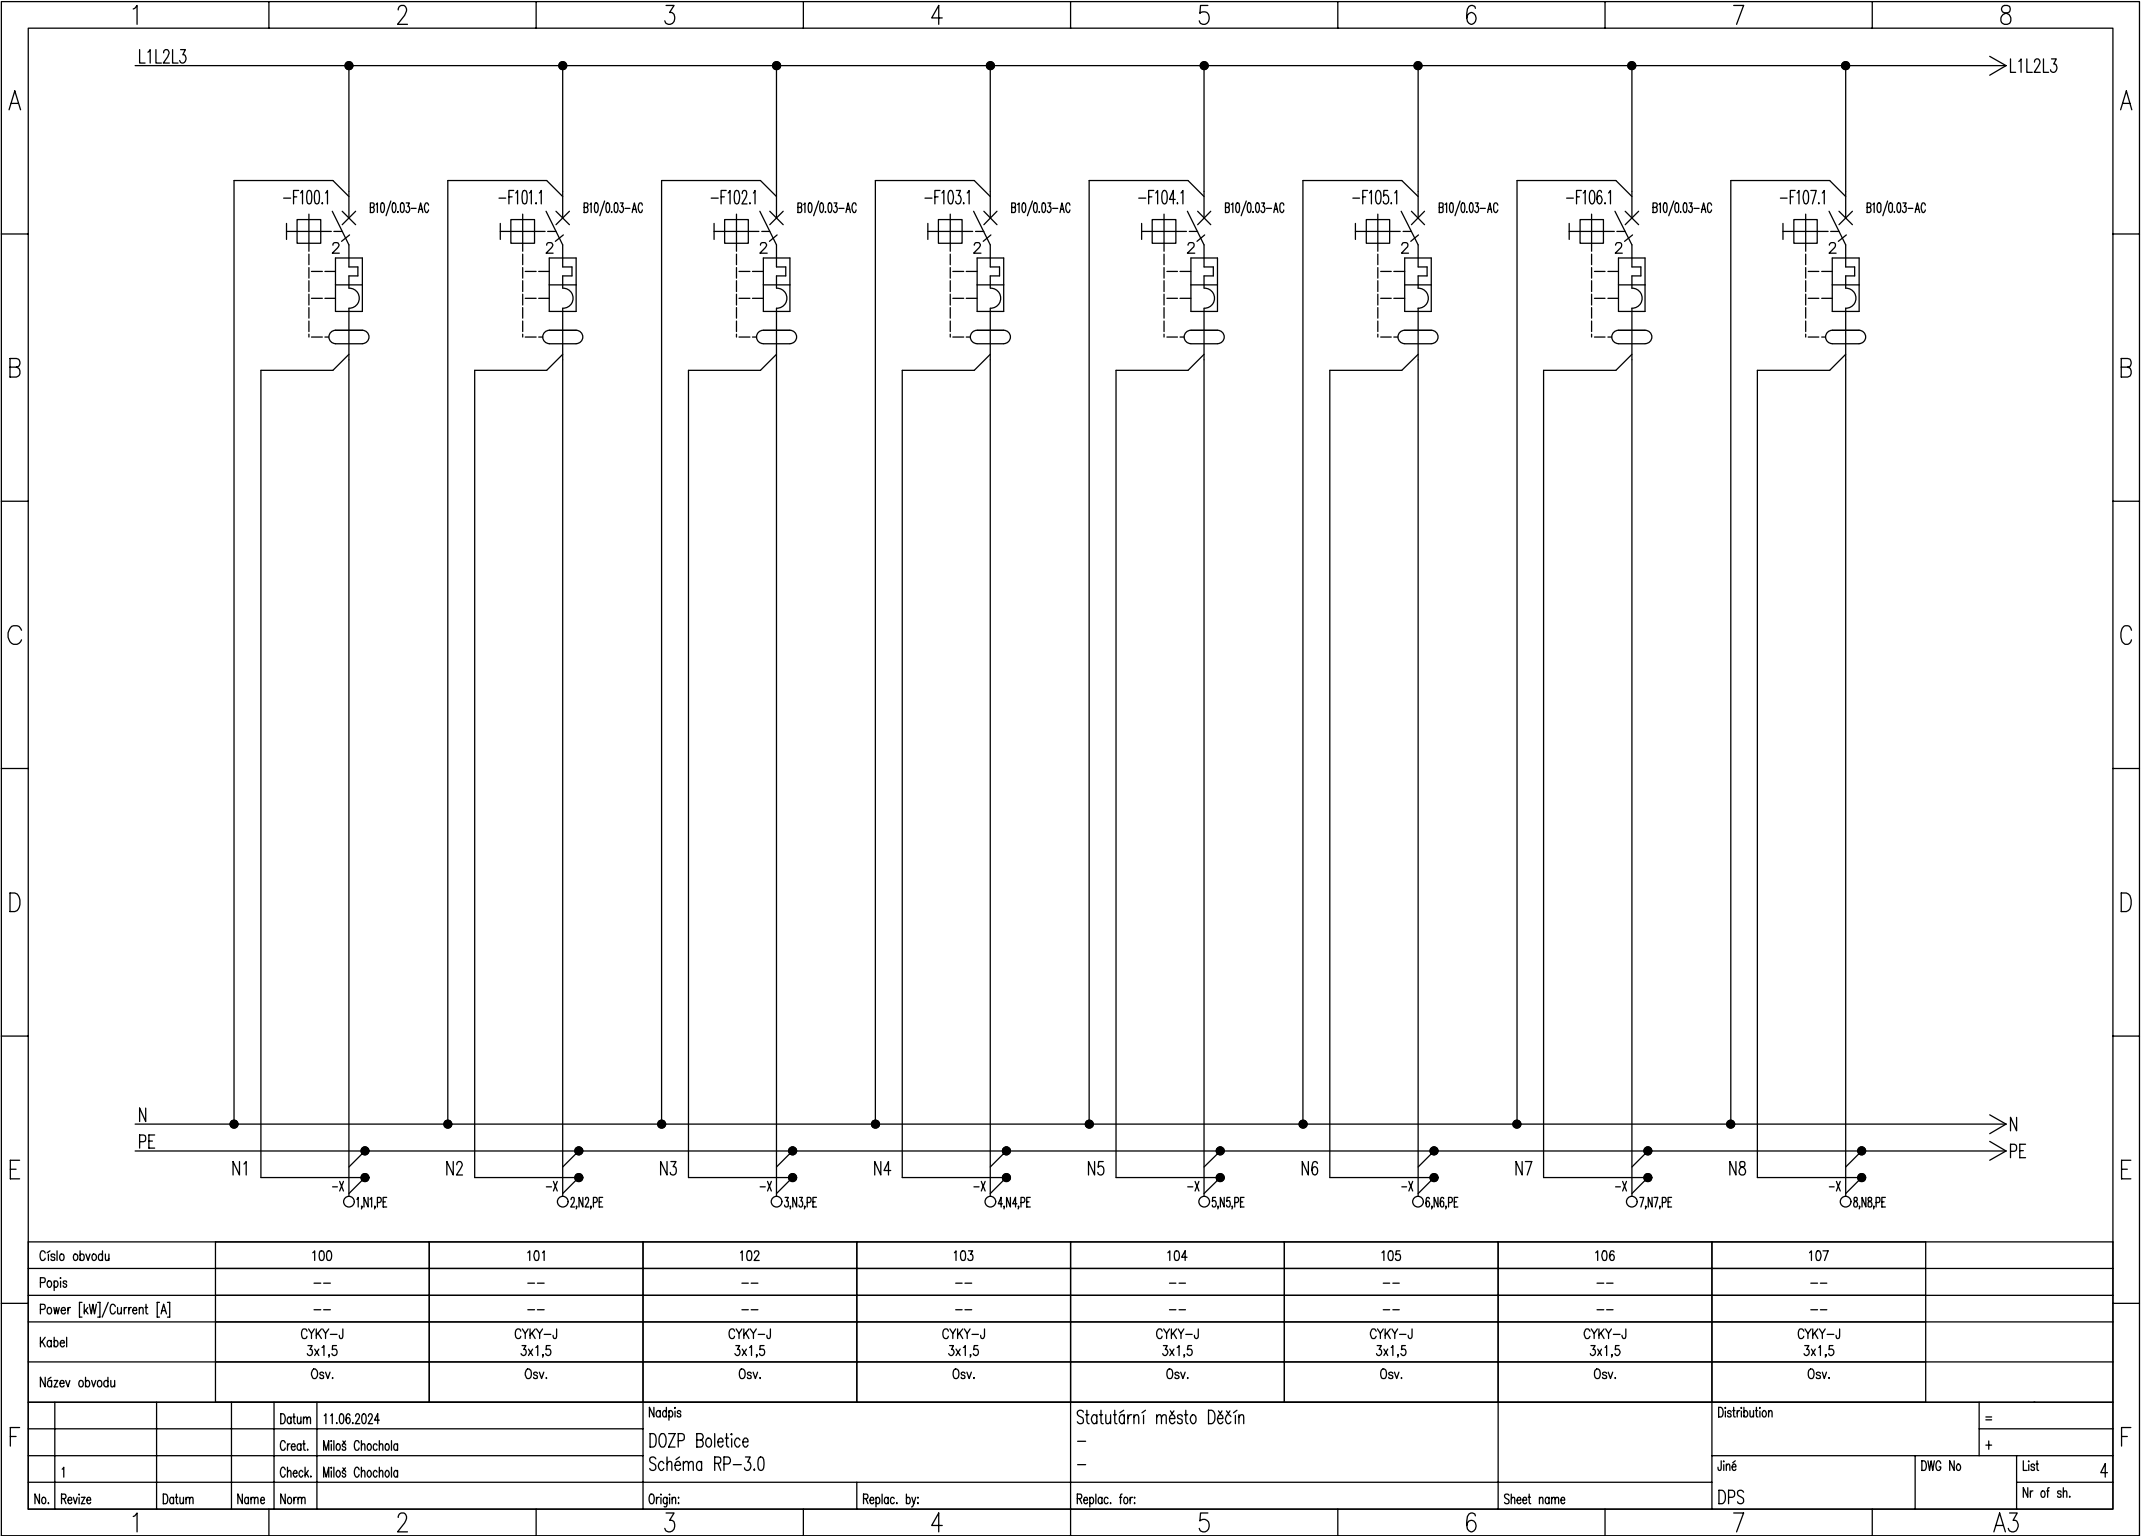

Císlo obvodu	100	101	102	103	104	105	106	107	
Popis	--	--	--	--	--	--	--	--	
Power [kW]/Current [A]	--	--	--	--	--	--	--	--	
Kabel	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	
Název obvodu	Osv.	Osv.	Osv.	Osv.	Osv.	Osv.	Osv.	Osv.	
Datum 11.06.2024			Nadpis			Statutární město Děčín			Distribution
Creat. Miloš Chochola			DOZP Boletice			-			=
Check. Miloš Chochola			Schéma RP-3.0			-			+
No.	Revize	Datum	Name	Norm	Origin:	Replac. by:	Replac. for:	Sheet name	Jiné
1								DPS	DWG No
									List
									Nr of sh.



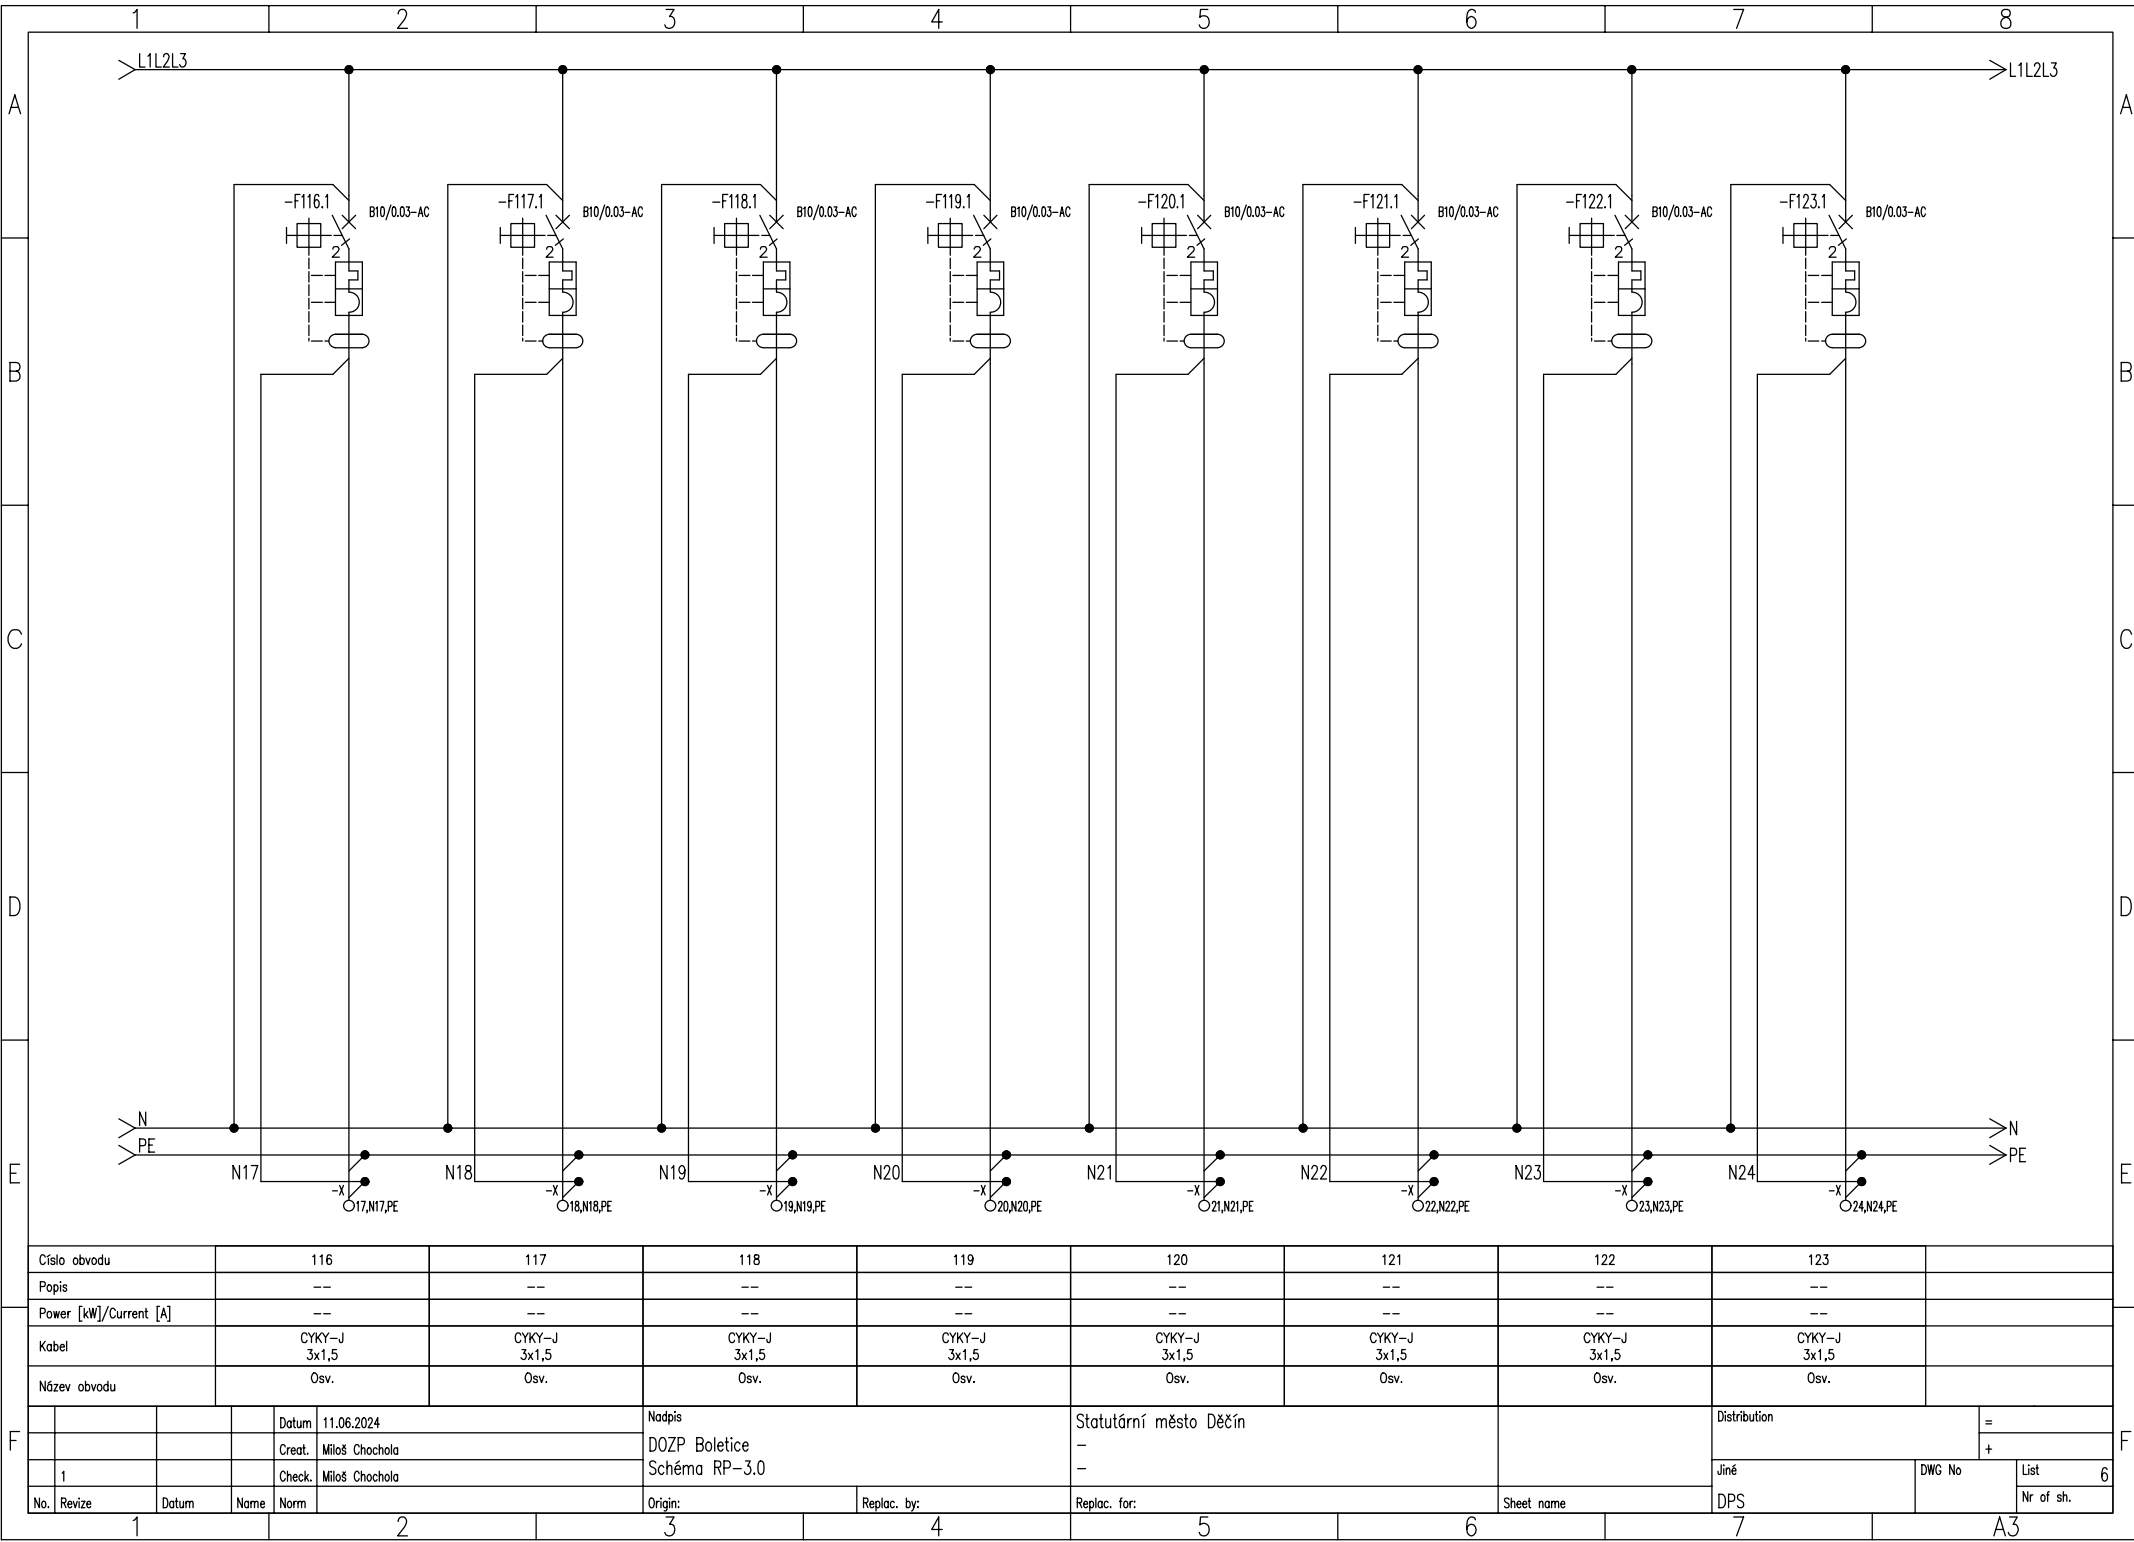

Číslo obvodu					116		117		118		119		120		121		122		123				
Popis					--		--		--		--		--		--		--		--				
Power [kW]/Current [A]					--		--		--		--		--		--		--		--				
Kabel					CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5				
Název obvodu					Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.				
					Datum	11.06.2024			Nadpis DOZP Boletice Schéma RP–3.0				Statutární město Děčín – –						Distribution		=		
					Creat.	Miloš Chochola													+				
	1				Check.	Miloš Chochola													Jiné		DWG No		List
No.		Revize		Datum		Name		Norm		Origin:			Replac. by:		Replac. for:			Sheet name		DPS		Nr of sh.	





