


LEGENDA MÍSTNOSTÍ


číslo místn.	účel místnosti	plocha (m²)
1.01	ZÁDVEŘÍ	6,00
1.02	SCHODIŠTĚVÁ HALA	53,80
1.03	CHODBA	57,00
1.04	CHODBA	14,50
1.05	KANCELÁŘ	41,80
1.06	ŘEDITELNA	19,40
1.07	KANCELÁŘ	23,30
1.08	VĚŠÁKOVÁ ŠATNA	10,00
1.09	SKLAD	4,80
1.10	VĚŠÁKOVÁ ŠATNA	6,70
1.11	SKŘÍNKOVÁ ŠATNA	20,00
1.12	SKLAD	2,20
1.13	MULTIFUNKČNÍ MÍSTNOST	68,80
1.14	ZASEDACÍ MÍSTNOST	26,40
1.15	KANCELÁŘ	18,50
1.16	PŘEDSÍŇ WC dívky	4,70
1.17	WC dívky	1,30
1.18	WC dívky	1,30
1.19	PŘEDSÍŇ WC chlapci	4,70
1.20	WC chlapci	1,30
1.21	WC chlapci	1,30
1.22	CHODBA	3,00
1.23	BEZBARIÉROVÉ WC	5,20
1.24	SKLAD	2,20
1.25	CHODBA Z 1.P.P.	
1.26	CHRANĚNÁ ÚNIK.CESTA	
1.27	ELEKTROROZVODNA, BATER.ULOŽIŠTĚ A TECHNOLOGIE FTV	5,00
1.28	CHODBA+technologie TČ	7,70
1.29	TECHNOLOGIE TČ	16,60
1.30	WC personál	1,50
1.31	nevyužívaná sprcha	1,50
1.32	nevyužívaná sprcha	1,50
1.33	DÍLNA ÚDRŽBÁŘE	39,90
1.34	ŠATNA ÚDRŽBÁŘE	6,20
1.35	STROJOVNA VZT 1.n.p.	4,70
1.36	ŠATNA4.ROZEPČNÍ	

Legenda:

- A Zřítokové zvěšené svítidlo stávající 2x36W
- B LED svítidlo přisazené, 23W, 3200lm, l=1186mm
- C LED svítidlo zvěšené bez/s vestavním snímačem pohybu, 23W, 3200lm, l=1186mm
- PIR stropní
- Dvojpósobná zásuvka
- El. vývod slaboproudý
- El. vývod 3-fázový
- El. vývod 1-fázový / slaboproudý
- Ochranné pospojování vodičem 6mm²
- Vývěnač
- Klávesnice PZTS
- Pojistková skříň
- Rozvaděč
- PZTS
- ČERNÁ Stávající elektroinstalace
- ZELNÁ Demontovaná elektroinstalace
- MODRÁ Přemísťovaná původně demontovaná elektroinstalace
- ČERVENÁ Nová elektroinstalace
- Kabelová trasa
- Ústředna PZTS napojena na PCO
- Stávající elektroinstalace
- Demontovaná elektroinstalace
- Přemísťovaná původně demontovaná elektroinstalace
- Nová elektroinstalace
- Kabelová trasa

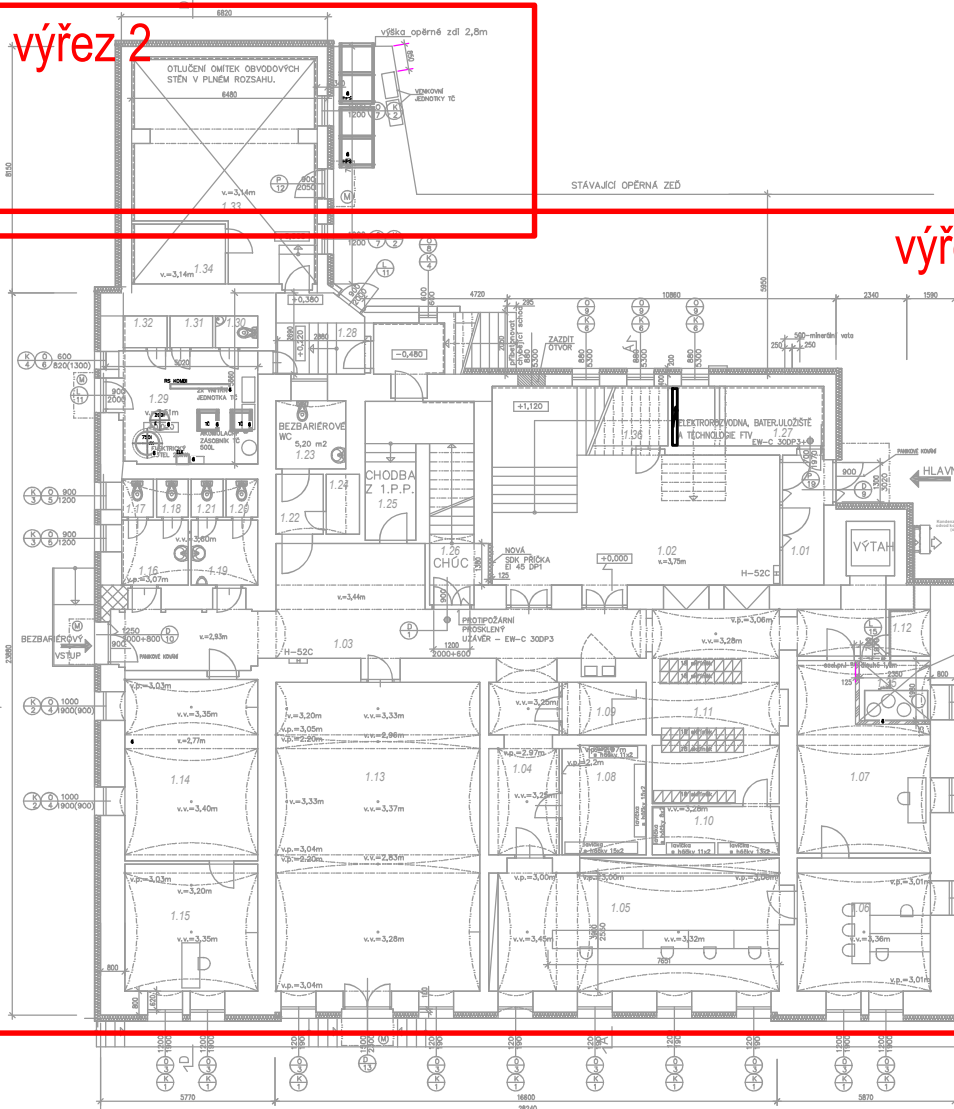

výřez 2

Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Štoba			
Vypracoval:		David Lipčák			
Schválí:		Ing. Pavel Konif			
Místo:	Děčín	Kraj:	Ústecký		
Stavebník:	Statutární město Děčín st. p. č. 123/21, k.ú. Podmokly			Zakázkové číslo:	Z2024010
Alce:	OBJEKT DOM. Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly Zateplení, úpravy podkrovní a venkovních prostor - dokončení PD			Stupeň:	DSP + DPS
Název:	Zařízení silnoproudé elektrotechniky Púdorys 1NP			Datum:	06/2024
				Formát:	1260x594
				Měřítko:	1:50
					Číslo výkresu: <b>D.1.4.2.02</b>