

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Obsah: Schéma rozváděčů

Akce: ZŠ MACHOVA

ELEKTROINSTALACE

DZ43—2403

TYP PROVEDENÍ: ROZVÁDEČ ZAPUŠTĚNÝ 72M

KRYTÍ: IP43

ROZMĚRY: 646x606x165

DĚLENÍ: —

NÁTER: TYPOVÝ RAL

OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI


PŘÍVOD (Y): ZDOLA

VÝVODY: NAHORU, DOLU


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------|----|----|------------|----|----|----|------------------|----|-------|----|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Vypracoval: Moravanský | | | | | | | | PROMO | | | Investor: | | | | Zak. číslo: 2246 | | A.K.: | | Listů: 3 |
| Kontroloval: <i>May</i> | | | | | | | | Jan Moravanský, Brezová 3088 | | | ZŠ Máchova | | | | Změna/Datum: | | V.č.: | | List: 1 |
| Datum : 06.2022 | | | | | | | | 415 01 Teplice | | | | | | | Měřtko: N | | E.6 | | |

ÚPRAVA R21 – BIOLOGIE, FYZIKA, JAZYKY

3+N+PE 50Hz 400/230V AC / TN-S




| | |
|---|---------------------|
| 1 | WL RBU CNC-1 5x6 |
| 2 | WL 2 CNC-1 3x2,5 |
| 3 | WL 3 CNC-1 3x1,5 |
| 4 | WL RFU CNC-1 5x6 |
| 5 | WL 5 CNC-1 3x2,5 |
| 6 | WL 6 CNC-1 3x1,5 |

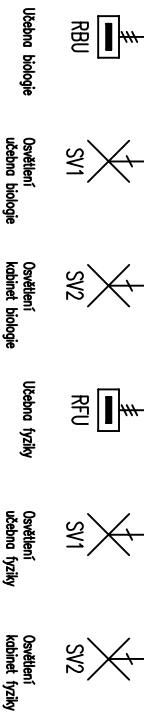


| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------|--|-----------------|--|----------|--|
| Vypíracovai: Moravanský <i>Lucy</i> | | | AKCE: ZŠ Máchova | | | PROMO Jan Moravanský, Březová 3088 415 01 Teplice | | | Investor: ZŠ Máchova | | | Zak. číslo: 2246 | | A.K.: V.č.: E.6 | | Listů: 1 | |
| Kontroloval: <i>Lucy</i> | | | ELEKTRONINSTALACE | | | | | | | | | Změna/Datum: | | | | List: 1 | |
| Datum : 06.2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3+N+PE 50Hz 400/230V AC / TN-S

ÚPRAVA R41 – IT, IT 3D, JAZYKY

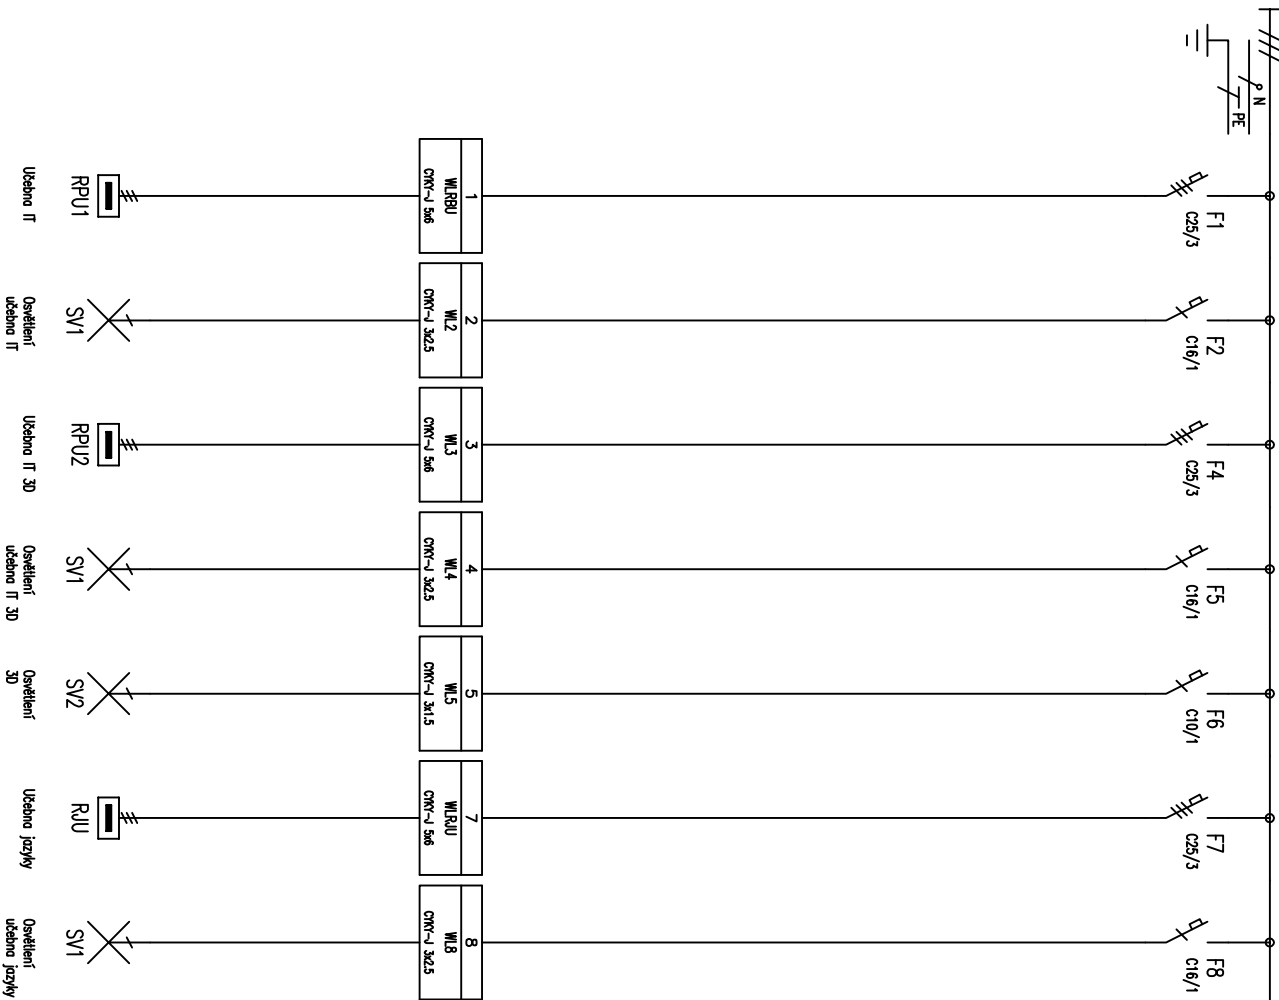

| | |
|---|---------------------|
| 1 | WL RBU CNY-1 5x6 |
| 2 | WL 2 CNY-1 3x2,5 |
| 3 | WL 3 CNY-1 5x6 |
| 4 | WL 4 CNY-1 3x2,5 |
| 5 | WL 5 CNY-1 3x1,5 |
| 7 | WL RBU CNY-1 5x6 |
| 8 | WL 8 CNY-1 3x2,5 |

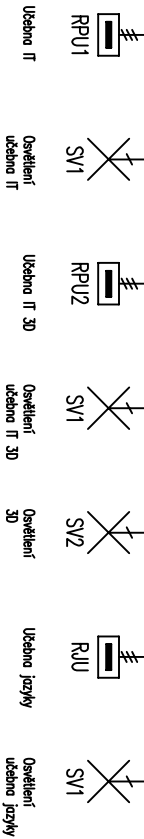

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|--|---|--|----------------------|--|-----------------|--|----------|--|
| Vypíracovní: Moravanský <i>Lucy</i> | | AKCE: ZŠ Máchova | | Investor: ZŠ Máchova | | Zak. číslo: 2246 | | A.K.: V.č.: E.6 | | Listů: 1 | |
| Kontrolová: Datum : 06.2022 | | ELEKTRONINSTALACE | | Jan Moravanský, Březová 3088 415 01 Teplice | | Schéma rozváděče R41 | | Měřtko: N | | List: 1 | |