



Děčín - Letná

k.ú. Podmokly

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C, TN-S - svítidla
Ochrana před úrazem el. proudem u neživých částí bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jisticích prvků v síti TN - C
Ochrana před nebezpečným úrazem el. proudem provedena dle ČSN 33 200-4-41 ed. 3
Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

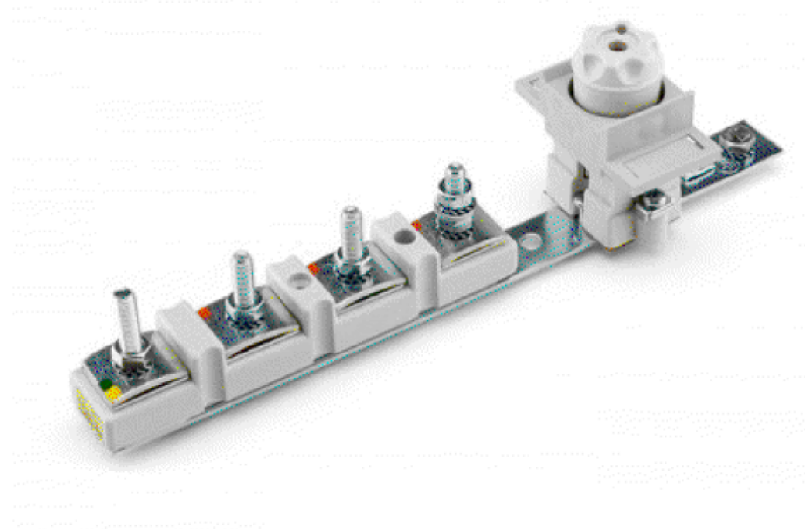

Svorkovnice SR481

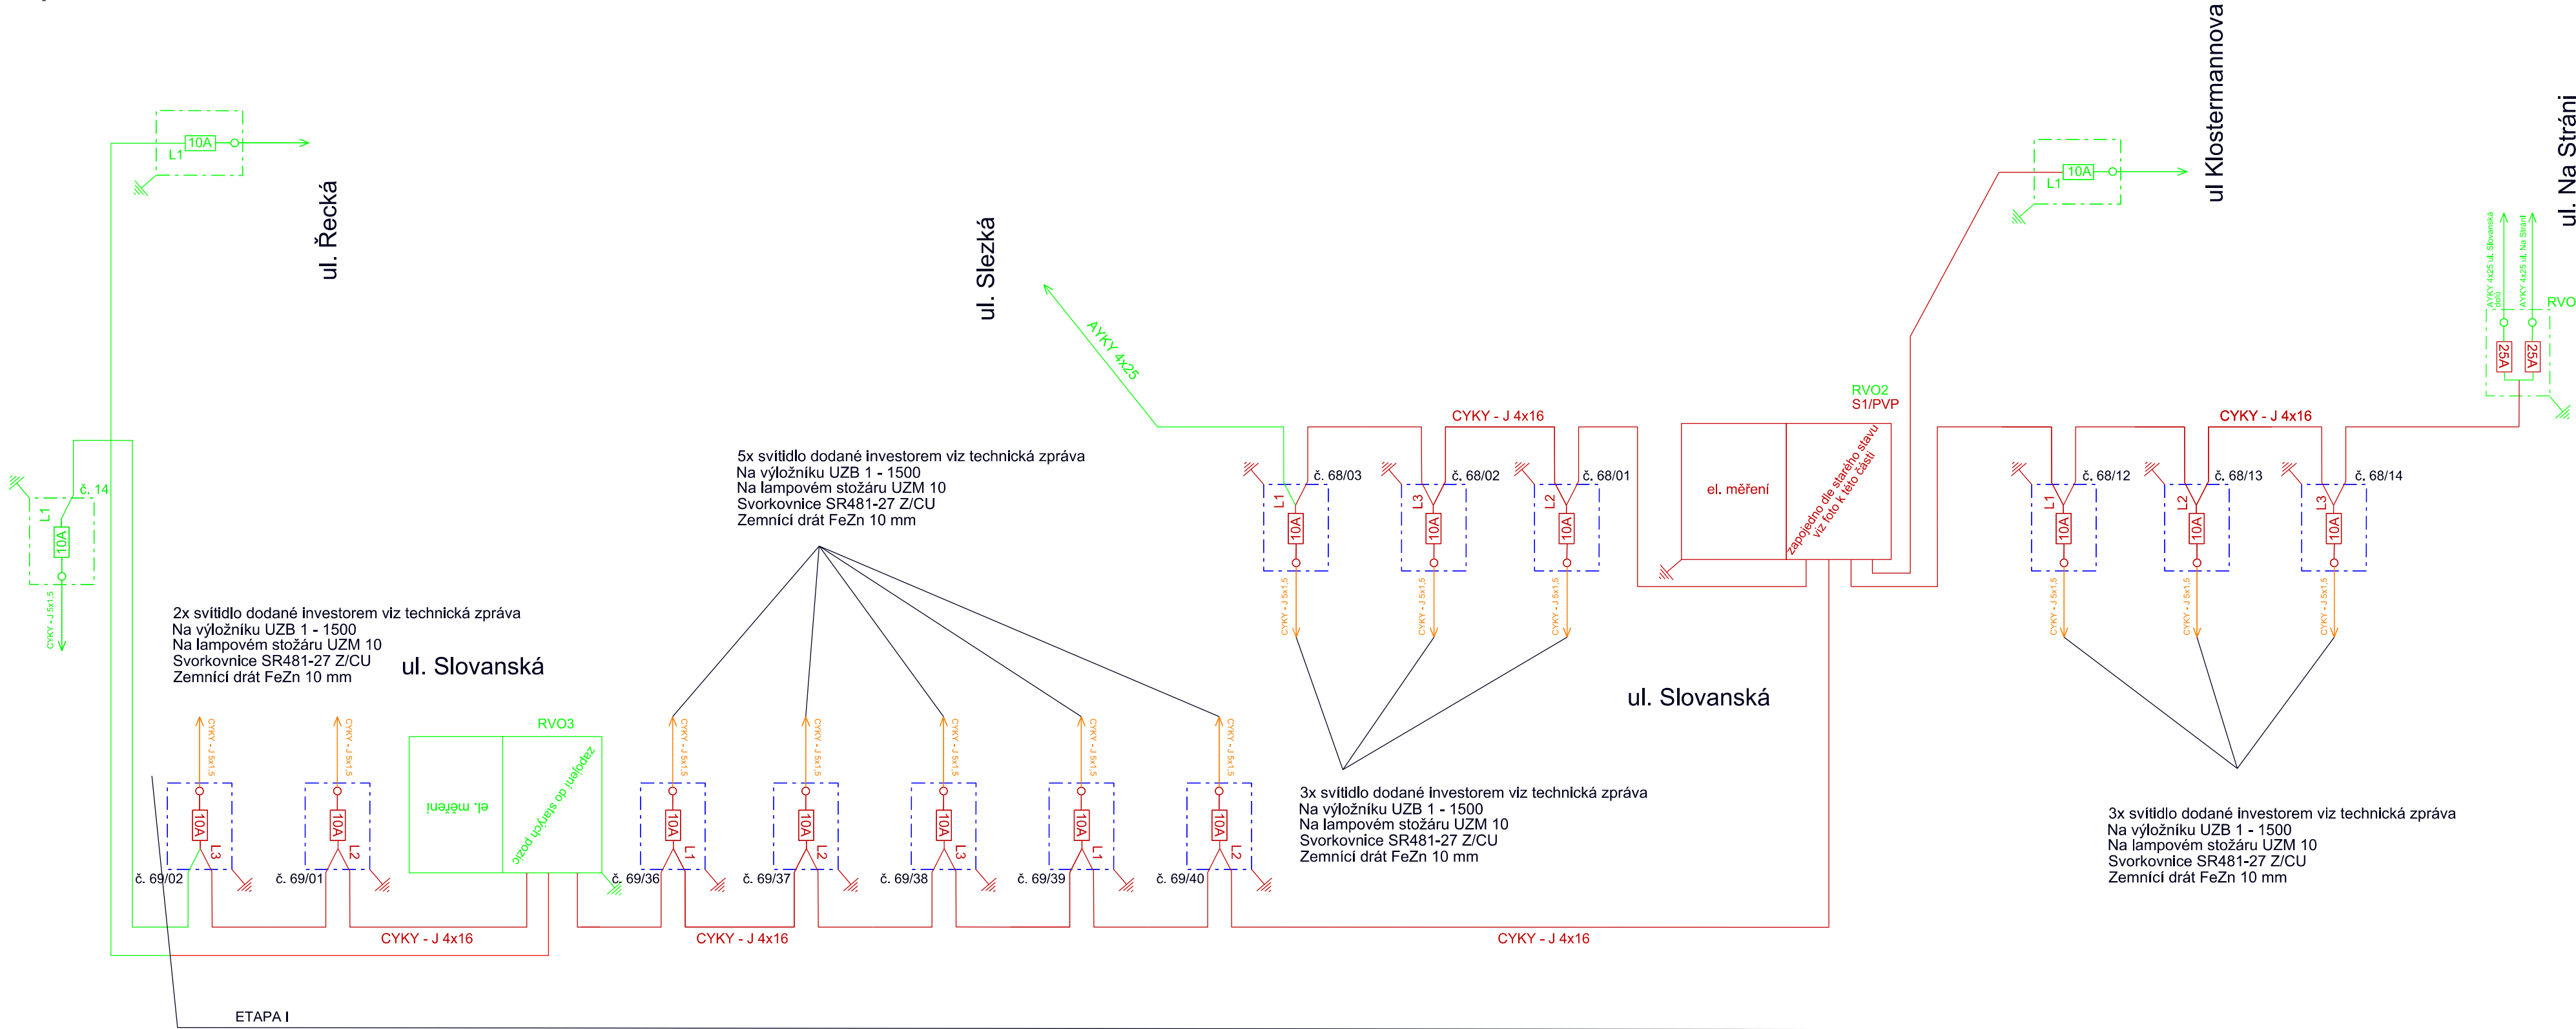

Svítidla zatlumena na 70 %

Kabelové vedení CYKY - J 5x1,5 dodává též investor.

L1, L2, L3

Označení pro připojení svítidel na jednotlivé fáze

stávající zařízení VO

nové zařízení VO

Zodpovědný projektant	Projektant	VAMA s.r.o. Válsnická 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Slovánská (aktualizace) ETAPA I		Datum	3/2023
Jednopolové schéma jistění		Měřítko	Výkres č. 2