

# Děčín - Letná

k.ú. Podmokly

Napětová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S  
Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena  
na straně NN automatickým odpojením od zdroje  
jistících prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu  
s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)

V zájmovém prostoru se nenachází žádné  
zařízení v majetku TERMO Děčín a.s.

V Děčíně dne: 28.3.2023


Vyhotovil:

## LEGENDA :


- CYKY - J 4x16 Projektované zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín
- Rozhraní plocha
- Hranice pozemkových parcel
- Svahy, násypy
- Budovy
- Projektovaný, měněný lampový stožár se svítidlem  
ve stávající trase
- Projektované uzemnění VO ve stav. trase
- Projektovaný roz. pilř VO ve stav. trase

Značky, které značí el. zařízení nejsou uvedeny v měřítku  
to znamená (sloupy, poj. skříně, atd.)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit!!!  
Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.

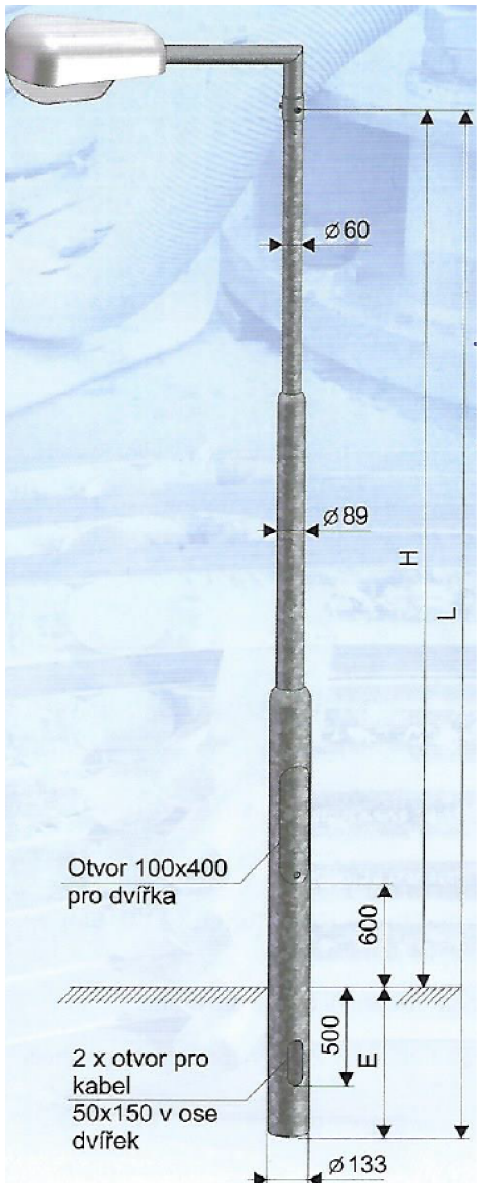


Stožár 6 a 8 m

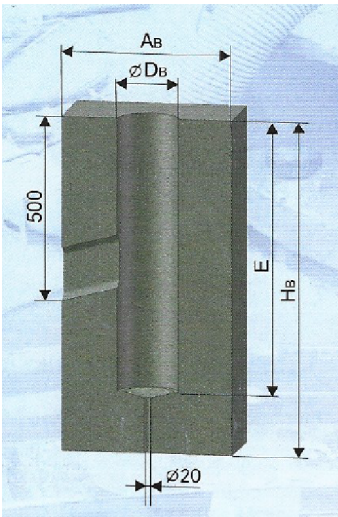


Bet. základ

H (mm)	H <sub>B</sub> (mm)	A <sub>B</sub> (mm)	D <sub>B</sub> (mm)	E (mm)	M <sub>k</sub> (kN/m)
4 000	800	500	200	600	5
6 000	900	600	200	800	7
8 000	1 100	700	300	1 000	10


### VYSVĚTLIVKY :

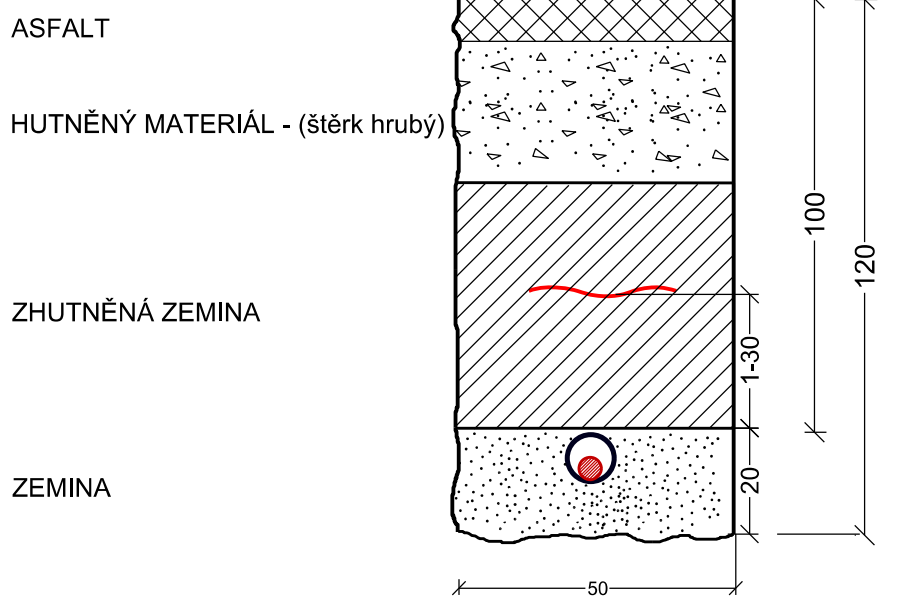

### VYSVĚTLIVKY :

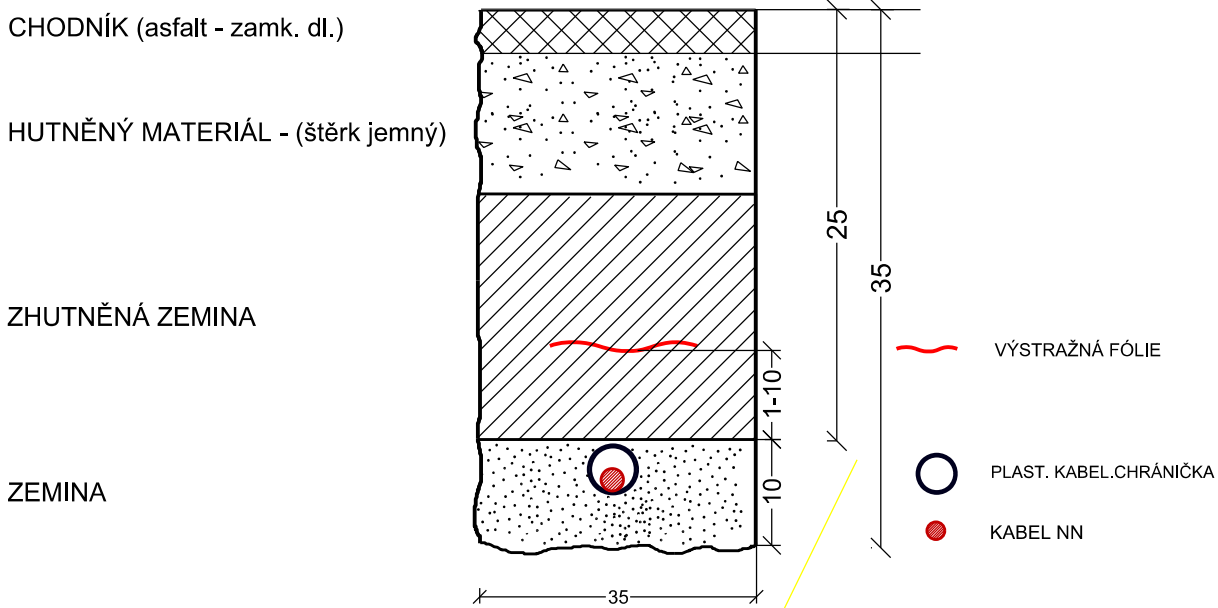

### KLAD LISTŮ:

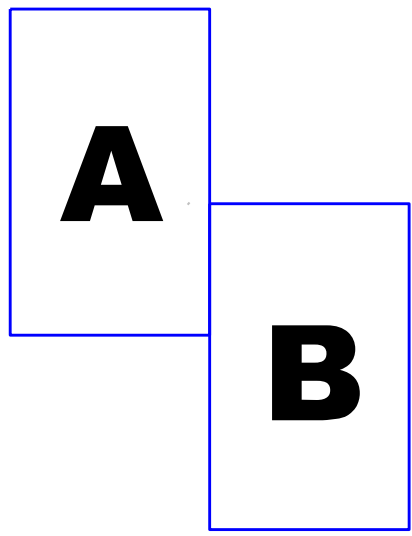

Zodpovědný projektant		Projektant		<div>VAMA s.r.o.</div> <div>Vilnická 94 405 02 Děčín</div>	
Vratislav Vaněk		Dan Kazimír			
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238					
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Slovanská (aktualizace)				Stupeň PD	DPS
				Datum	3/2023
PROJEKTOVANÝ STAV OBEČNÝ				Měřítko	Výkres č.
				1:750	<b>1B</b>