

**Vodohospodářské projekty a služby s.r.o.
Ing. Jarmila Tavodová
Svojkov č.p. 69
471 53 Svojkov
Česká republika**



VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR956/039224/2023	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0023349/2023	DATUM 23.11.2023
VYŘIZUJE Olga Hradecká	TELEFON 956 956 406	GSM 725 838 901	FAX 417 538 708
			E-MAIL olga.hradecka@lesycr.cz

Věc: LOUBÍ U DĚČINA – oprava nádrže na p.p.č. 467/1

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Ohře jako správce Loubského potoka (IDVT 10224988, ČHP 1-14-04-0040-0-00) souhlasí s realizací uvedené stavby dle předložené projektové dokumentace za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Pro kamenné konstrukce ve dně a březích vodního toku (zdívo, kamenné rovnániny, záhozy atp.) bude použit kámen, který splňuje požadavky ČSN EN 13383-1 a -2 (72 1507) – Kámen pro vodní stavby.
2. Při vypouštění vodní nádrže a v průběhu prací budou učiněna opatření pro eliminaci odnosu rozplaveného materiálu níže po toku a nedojde ke znečištění vodního toku látkami nebezpečnými vodám.
3. Stavební a výkopový materiál bude zajištěn tak, aby nedošlo k jeho smyvu do koryta v případě zvýšených průtoků, dešťových srážek, tání sněhu či odchodem ledu. Odstranění případných škod na vlastní náklady zajistí a hradí investor stavby.
4. Stavební stroje používané v bezprostřední blízkosti vodního toku nebudou vykazovat úniky ropných látek a olejů, na staveništi budou k dispozici chemické prostředky na likvidaci úniků ropných látek.
5. Zahájení prací bude oznámeno správci toku minimálně 7 dní předem na e-mail olga.hradecka@lesycr.cz.
6. Po zařazení vodního díla do kategorie bude investor či uživatel vodního díla plnit zákonné požadavky dohledu TBD dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly v platném znění.
7. Před zahájením prací na základě platného stavebního povolení bude k vodní nádrži vydáno povolení k nakládání s povrchovými vodami - k jejich odběru, k vzdouvání a akumulaci a k vypouštění.



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ OHŘE

Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, st956@lesy.cz, ID DS: e8jcfns

8. Při plnění vodní nádrže bude ve vodním toku zachován minimální zůstatkový průtok, tzn. průtok, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami a ekologické funkce vodního toku dle § 36 odst. 1 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění.
9. Požadujeme přizvání na závěrečnou prohlídku stavby – správce toku se protokolárně (např. zápisem do stavebního deníku) vyjádří k dokončené stavbě a správci toku bude předáno 1 paré PD skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření.
10. Na základě skutečného provedení stavby bude pro nádrž zpracován manipulační a provozní řád včetně opatření pro případ havárie jakosti vod. Tyto řády nám budou předloženy k vyjádření a následně po schválení manipulačního řádu příslušným vodoprávním úřadem nám bude předán jeden výtisk pro naši potřebu.
11. Celá stavba dle PD vč. součástí a příslušenství bude v majetku investora stavby či jeho nástupce. Údržbu, opravy a rekonstrukce stavby bude podle § 52, 55 a následujících (zejména § 59) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v účinném znění (vodní zákon), provádět vždy její vlastník, nikoliv správce vodního toku.
12. Správce vodního toku nenese žádnou odpovědnost za škody a poškození stavby či její části vlivem zvýšených průtoků po dešťových srážkách, tání sněhu nebo odchodem ledu a vlivem povodně.

Správce toku upozorňuje, že toto vyjádření není stanoviskem místně příslušné lesní správy – Lesní správy Děčín, je-li takové vyjádření potřeba.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky ode dne vydání a platí pro potřeby územního, stavebního a vodoprávního řízení a realizaci stavby.


Předmětem vyjádření je projektová dokumentace stavby „LOUBÍ U DĚČÍNA – oprava nádrže na p.p.č. 467/1“ vypracovaná spol. Vodohospodářské projekty a služby s.r.o. (odp. proj. Ing. Jarmila Tavodová, ČKAIT 0500839) v červenci 2023 pro Statutární město Děčín. Předmětem akce je oprava stávajících konstrukcí vodní nádrže. - dozdní a přespárování stávajících ploch a objektů (výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv). V rámci objektu dojde k obnově funkčních prvků v požeráku a dozdní přelivné hrany bezpečnostního přelivu. V rámci stavby se předpokládá přespárování všech ploch zděných konstrukcí včetně dlažby ve dně u bezpečnostního přelivu a přeskládání a doplnění skluzu za odpadním korytem z bezp. přelivu. Dále dojde k vytvoření průcezné přehrážky na nátoku do nádrže pro zpomalení zanášení nádrže sedimenty. Také dojde k obnově opěrné zdi přímo ve vodním toku Loubského potoka, která je v současné době kompletně rozebrána. V rámci opravy nátoky bude provedeno rozebrání části levobřežní opěrné zdi a její vyzdění kameny, přespárování a dozdní všech zděných konstrukcí (zdi, dlažby ve dně) v celé ploše. Také dojde k obnově hradícího systému, který je vlivem času poškozen (dvě sady „U“ profilů pro možnost osazení dluží na nátok do odběrného koryta).

Ing. Michal R o u s e k
vedoucí Správy toků

LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., SPRÁVA TOKŮ - OBLAST POVODÍ OHŘE

Dr. Vrbenského 2874/1, Teplice 415 01, tel. +420956956111, st956@lesycr.cz, ID DS: e8jcfns

Situace

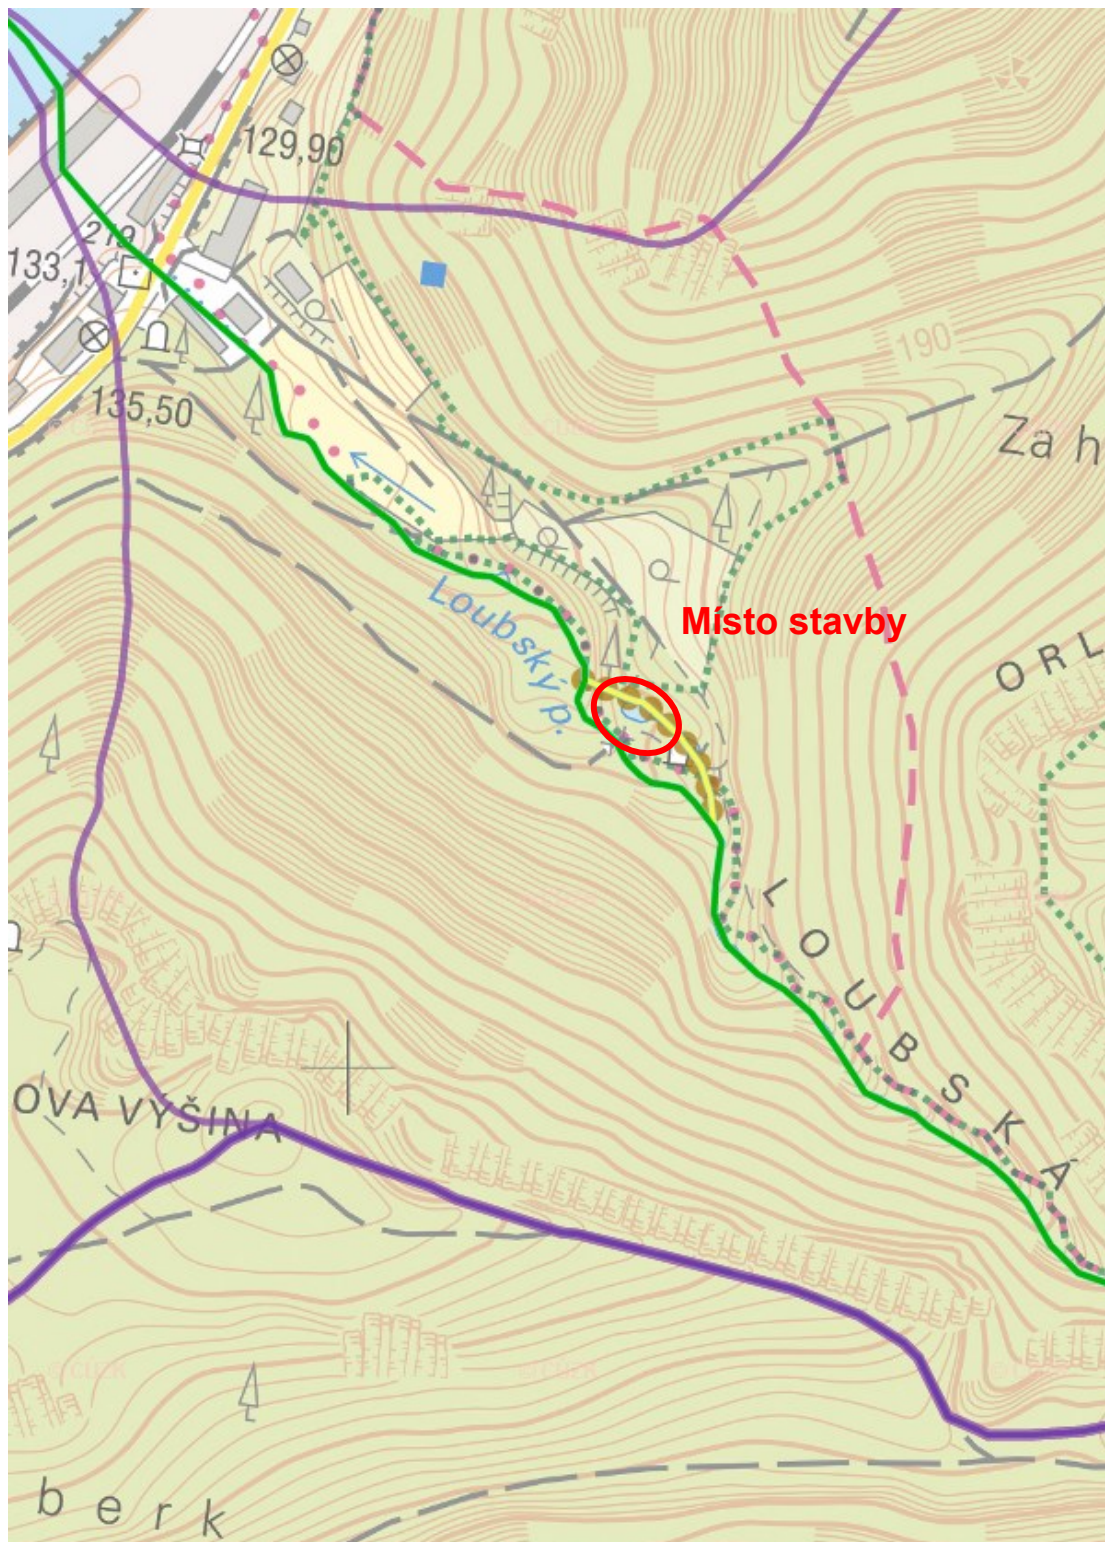

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-21-01/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesycr.cz/ccp). V případech, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal Compliance Programem, je možné takové jednání oznámit (www.lesycr.cz/ccp).

www.lesycr.cz