
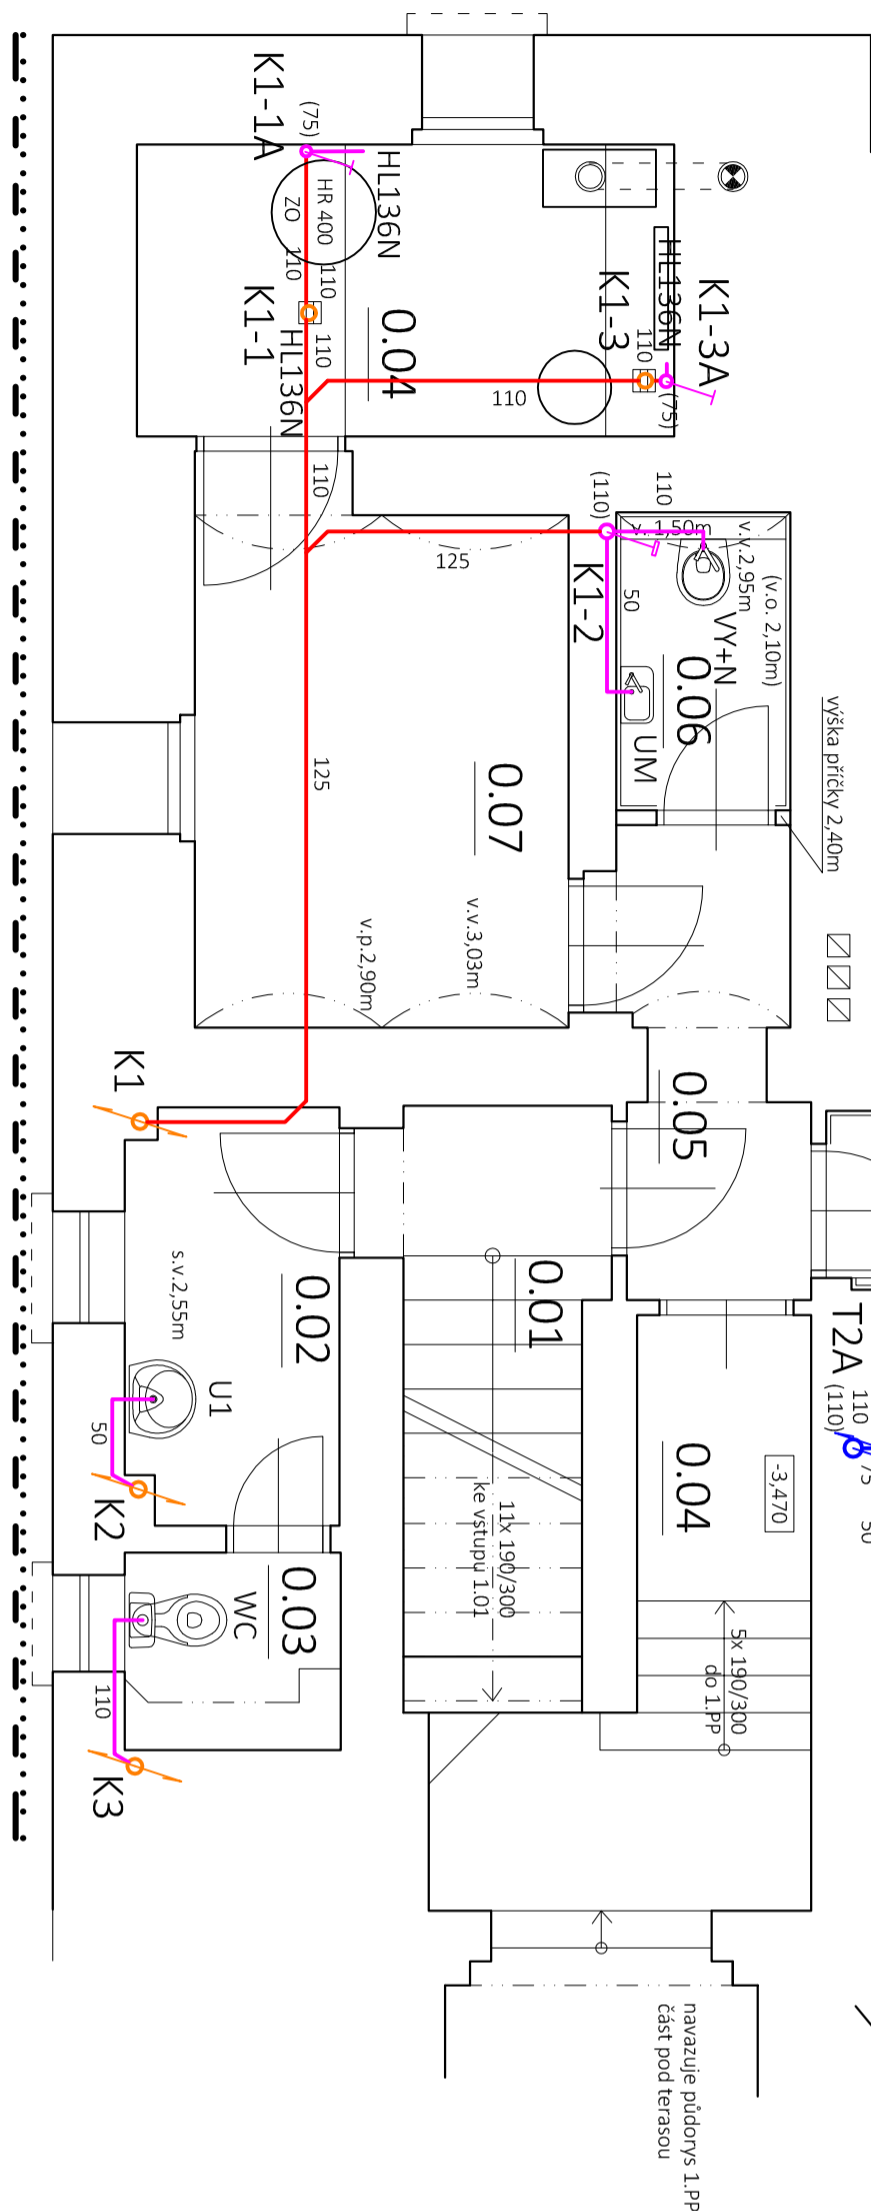


## LEGENDA MÍSTNOSTI

Číslo místnosti	Účel	Plocha [m <sup>2</sup> ]	Našlapná vrstva	Povrchová úprava	Poznámka
0.01	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	8,60	PKENNÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.02	WC ŽENY PŘEDSÍN	3,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.03	WC ŽENY KABINKA	1,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7,10	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.05	CHODBA	1,70	PKENNÁ PODLAHA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.06	ÚKLID	4,04	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.07	SKLAD	8,60	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.08	PROSTOR KUCHYNĚ	30,8	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.09	VÝTAH JIDELNĚ	0,71	BETONOVÁ MAZANINA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.10	CHODBA CHLAZENÝ SKLAD	9,57	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.11	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	3,38	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.12	SUCHÝ SKLAD	5,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	
0.13	ŠATNA A DENNÍ MÍSTNOST	10,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA	

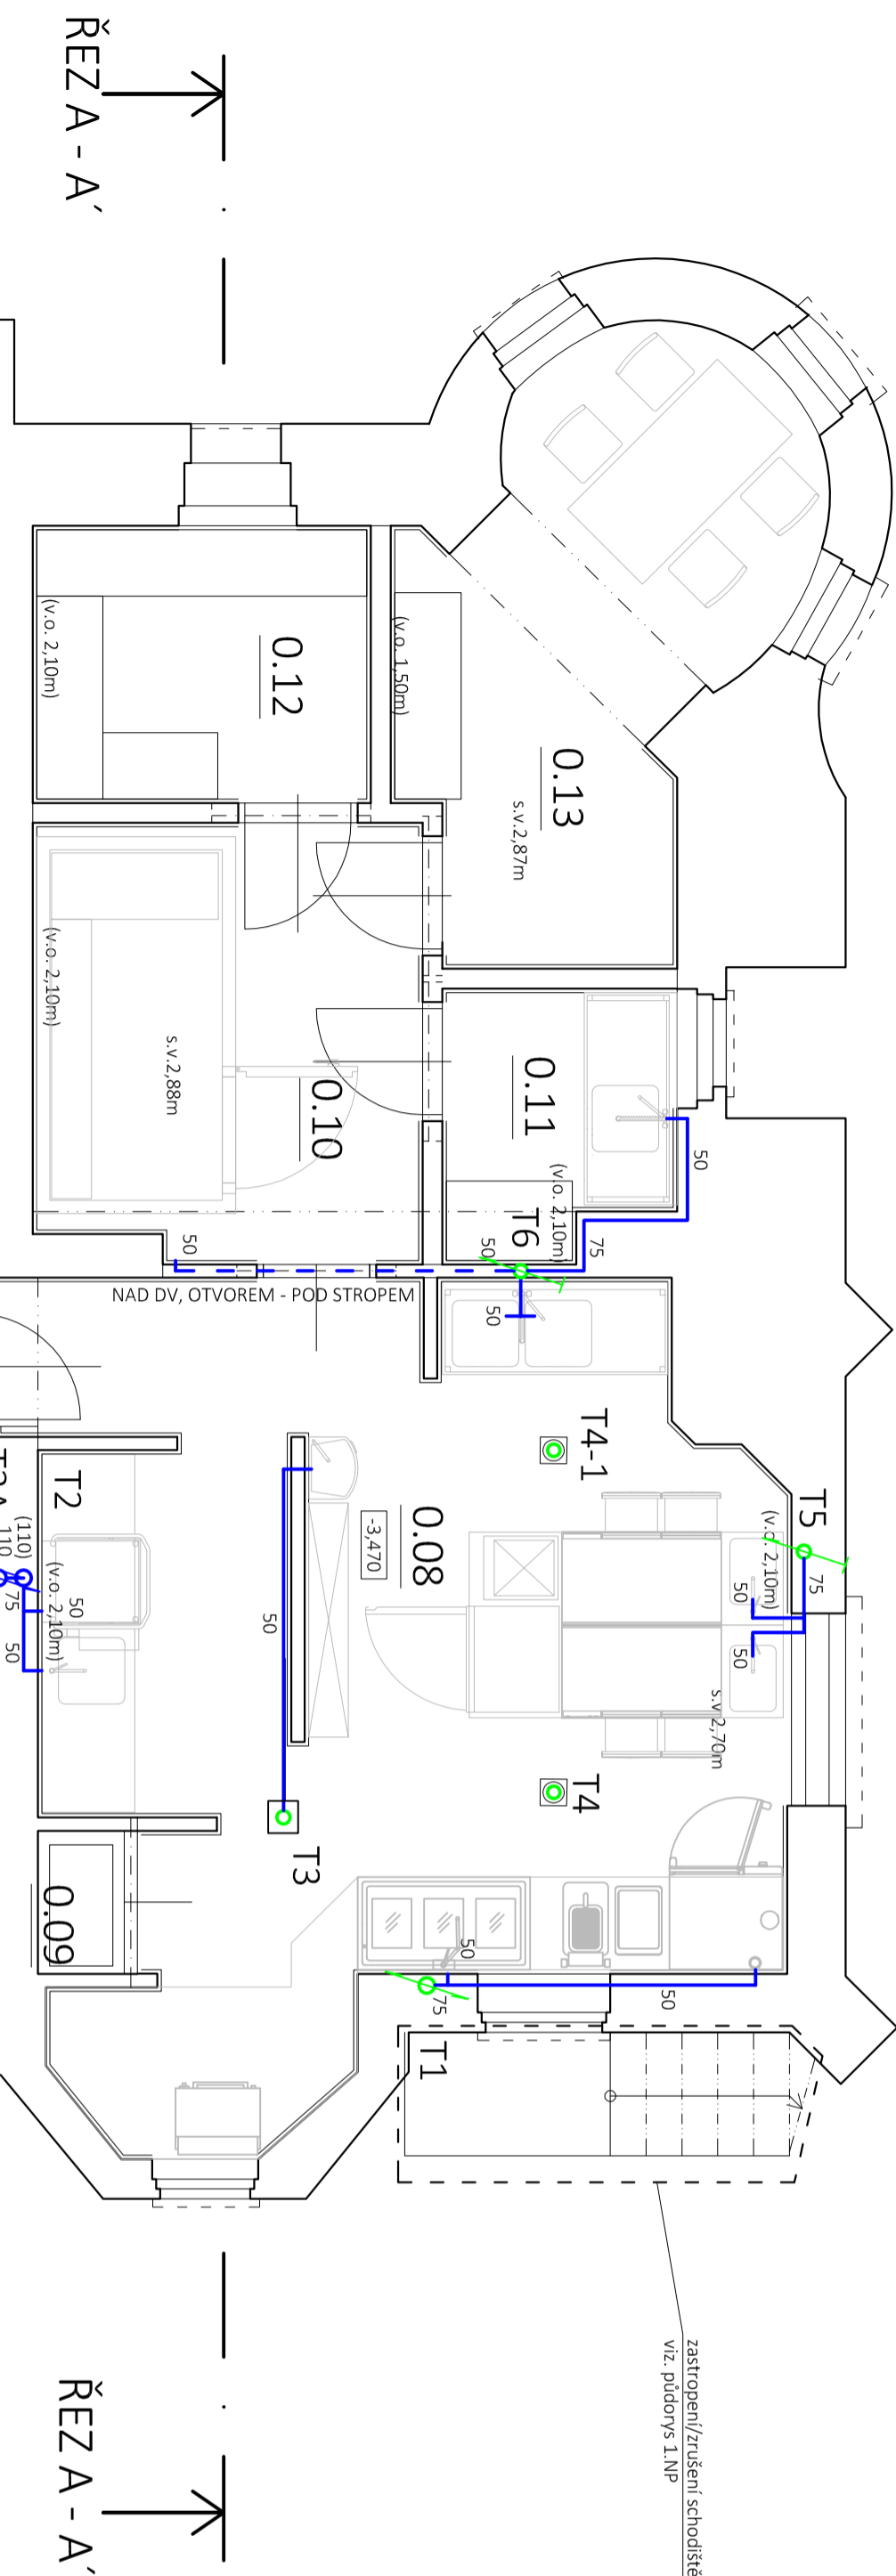

## NOVÉ POTRUBÍ

kan.armatury připojovací: HL HUTTERER-LECHNER GmbH

kan.potrubi a tvarovky: HTTP, PVC KG-svodné potr

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi osazený požárrými ucpávkami poznámka:

způsob napojení bude upřesněn dle investorem vybraného typu ZP

ČT PŘÍSTUPNÉ PŘES INSTALAČNÍ DVÍŘKA

NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ GASTRO PROVOZU DLE MONTÁŽNÍHO NÁVODU PD GASTRO



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	Projekční kancelář POLERECKÝ, spol. s r.o. Mladá 26 412 01 Lomnice nad Popelcem, IČO 1790 942 email: projekce@polerecky.cz www.polerecky.cz
ING. MIROSLAV POLERECKÝ			
MÍSTO STAVBY: P.č. 424/1, K.Ú. PODOMOKLY			
STAVEBNÍK: STATUTÁRNÍ MĚSTO DEČÍN		PORADIT	X A4
MAGISTRAT MĚSTA DEČÍN, MIHOVÉ NÁMĚSTÍ 1170/5, 405 02 DEČÍN	DATUM		08./2022
AKCE: REKONSTRUKCE OBJEKTU RESTAURACE PASTYŘSKÁ STĚNA ŽIZKOVA Č.P. 236, DEČÍN A JEHO OKOLÍ	STUPĚŇ PD		USP
SO 01 – MODERNIZACE OBJEKTU	ZAKAZOVÉ ČÍSLO		21/2022
Část:	ARCHIVNÍ ČÍSLO		CZ-21/22
D.1.4.A ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	MĚRKO 1 : 50	Č. PARÉ	
VÝKRES: KANALIZACE – PŮDORYS 1.PP	Č. VÝKRESU		
NOVÝ STAV	D.1.4.A-3		

PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNÉ PROVĚŘIT SKUTEČNOU POLOHU STÁVAJÍCÍ KANALIZACE A TECHNICKÝ STAV POTRUBÍ