


# SCHEMA

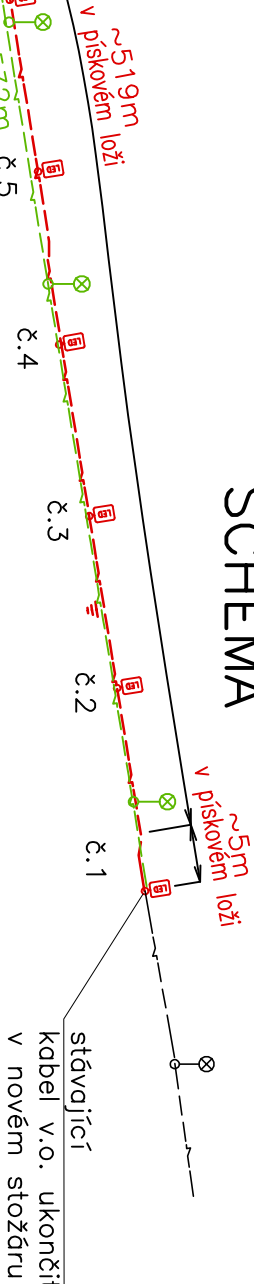

## LEGENDA

- stávající kabely veřejného osvětlení
  - kabel AXY 4–Jx35
- nový kabel
  - kabel CYKY 4–Jx16
  - pískové lože, zdkrytová deska – viz popis
  - v kabelové chrániče HDPE/LDPE – viz popis
- demontáž stáv. kabelu
- zemní drát FeZn Ø10mm
- demontáž stávajícího stožáru veřejného osvětlení
- nový stožár veřejného osvětlení
  - ocelový, kuželový, žár. zinkovaný 8m např. K8 (133/89/60)
  - svítidlo LED např. Sileco Streetlight SL11 mini (náhradní teplota chromatičnosti 3000K)
- stávající rozpojovací skřín
  - po dobu opravy opěrné zdi provizorní přemístění
  - definitivní umístění do původního místa

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 50 Hz, 400 V/TN-C  
OCHRANA PŘI PORUŠĚ (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM)  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V PŘEDEPSANÉM  
ČASE DLE ČSN 33 2000–4–41, ed.3

stávající  
kabel v.o. ukončit  
v novém stožáru

Č. přílohy

400.3

Stavba:

REKONSTRUKCE GALERIE NA VÝŠINÁCH, DĚČÍN

Objekt:

S0 400 – Veřejné osvětlení

Příloha:

SCHEMA