


LEGENDA	
	izolace fasády dle skladby S01, tl. izolace 140 mm, viz. D.1.1.02. - Skladby konstrukcí
	systémové opláštění fasády dle skladby S04, tl. izolace 200 mm, viz. D.1.1.02. - Skladby konstrukcí
	nové konstrukce
	odstraňované konstrukce
	upravený terén
	klempířské prvky (číselná řada)
	zámečnické výrobky (číselná řada)
	skladby konstrukcí

POZNÁMKA	
▼	nový okapový chodník na označených místech ve složení: - zahradní betonový obrubník tl. 50 mm do betonového lože s boční podporou - betonová dlaždice 500x500x40 mm do štěrkového lože tl. 100 mm, fr. 4-8 mm
▼	stávající větrací mřížky: - prodloužení odvětrávacího potrubí o 200 mm (upravit dle skutečného stavu potrubí) - osazení nových větracích mřížek, osazení v místě systémového opláštění řešit prostříhnutím kazety

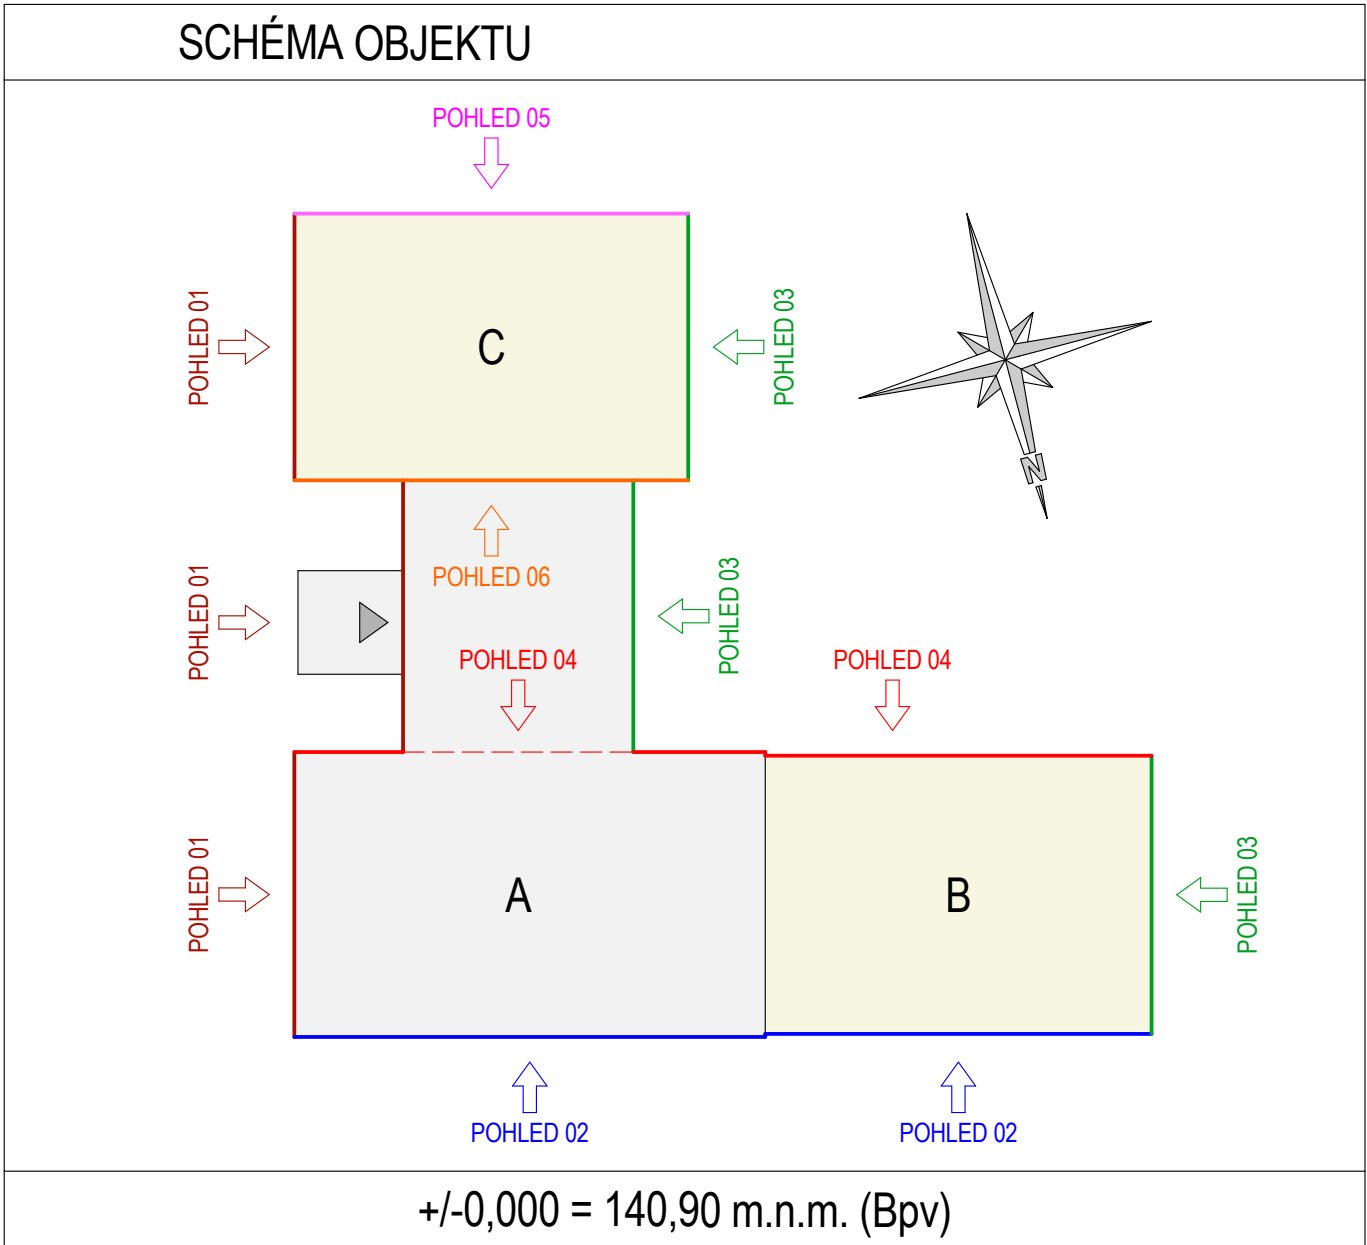

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS	
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Bří Čapků 550, 362 21 Nejdek Ing. Irena Pichlová - Oto Szakos	
Oto Szakos - projektová kancelář, Nové Hamry 392, 362 24 - Tel. 353 396 341, 602 403 842, e-mail: otoszakos@seznam.cz Ing. IRENA PICHLOVÁ, Smetanova 457, 362 21 Nejdek - Tel. 353 618 952, 775 252 585, e-mail: pichlova.irena@seznam.cz	
Západový projekt: Oto Szakos	Řeší: Oto Szakos
Kreslil: Oto Szakos	Stupně: 1: 10x A4 2: 1:75 3: A3 4: A2 5: A1 6: A0
Objekt: Stavutární město Děčín, IČ: 00261238 Mírová nám. 1175/S, 405 38, Děčín IV.	Číslo zakázky: PS.18.2016
Datum: 06.2017	
Stupeň: DPS	
Číslo: D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
Výnos: D.1.1.12. - POHLEDY - 2.ČÁST	