

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ:

C

NAVRHOVANÁ NOVÁ SKLADBA ZATEPLENÝ STŘECHY  
(metanický kovová)  
- 1x hydroizolační folie z PVC-EP tl. 1,8 MM

- separační textilie za 100% PP  
- tepelná izolace z mineralní vlny tl. 200 mm  
(kladeno ve 2 vrstvách souběžně)  
- 2x živícína výplň

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

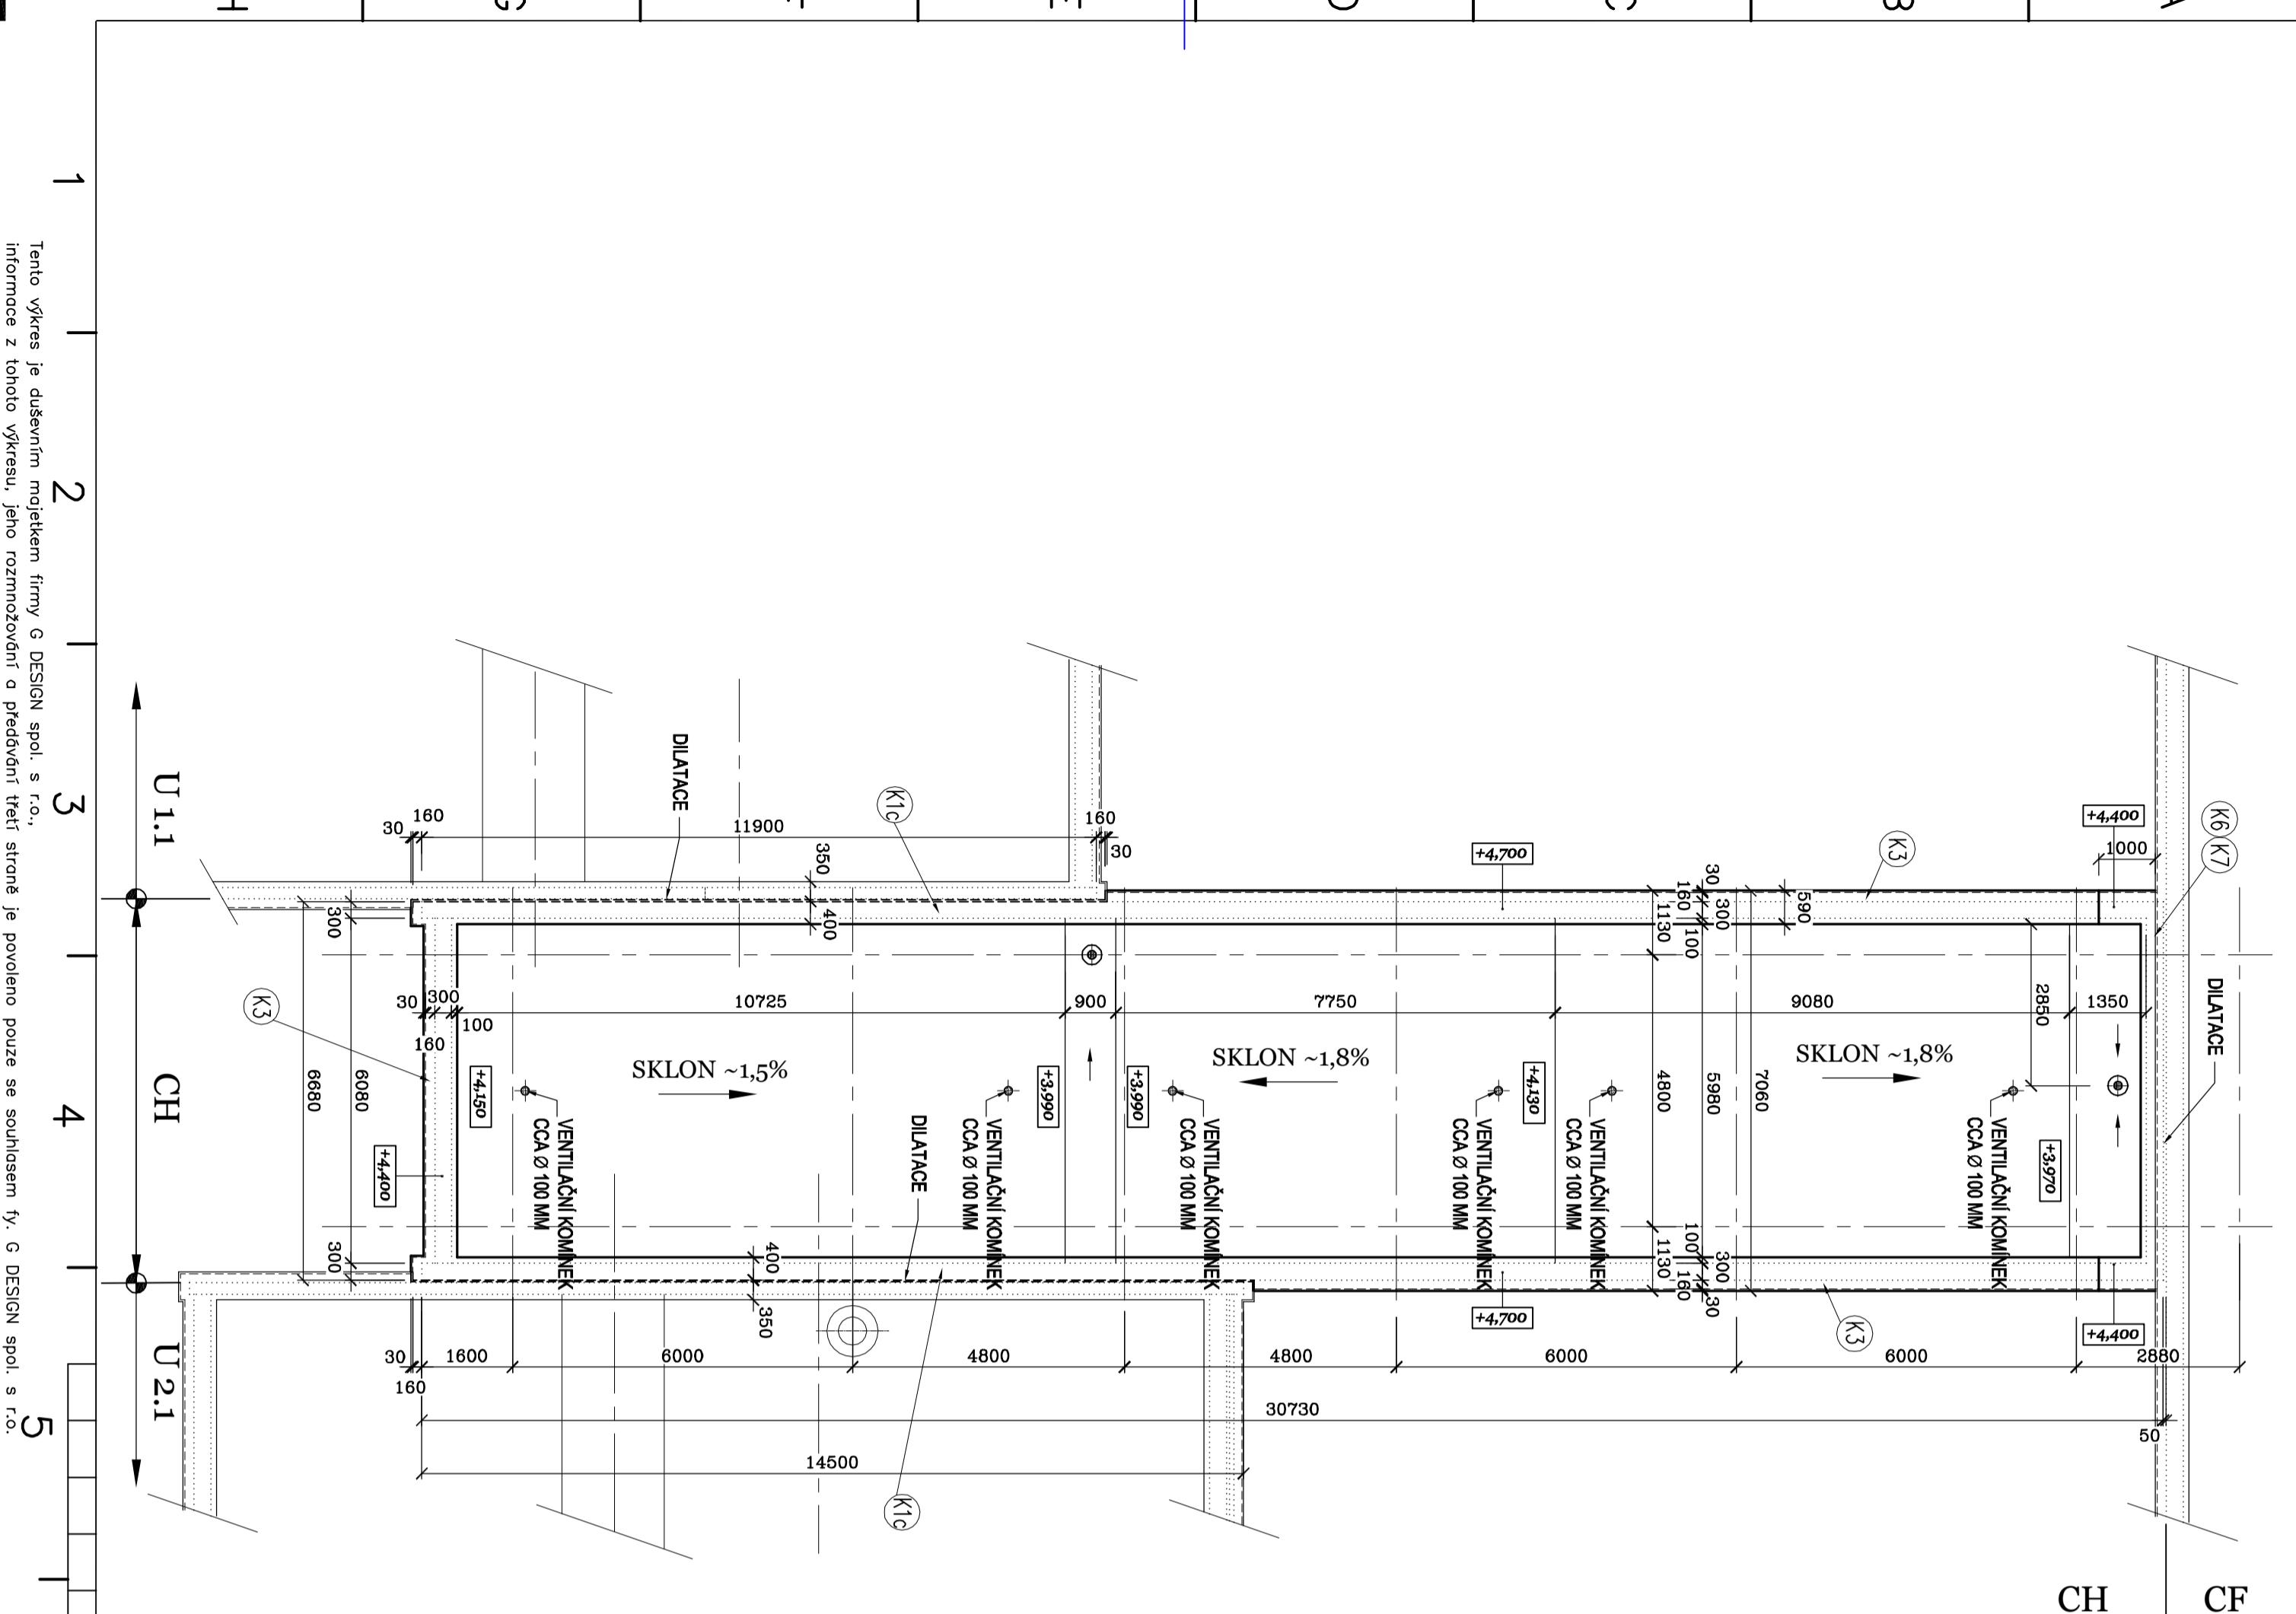


**POZNÁMKA:**

Před realizací bude prověřen skutečný počet živěných pásků. V případě, že by bylo v rámci předchozích oprav instalováno již více jak 4 vrstvy živěných pásků, doporučujeme s ohledem na příčení střechy, stavajícího živěnou krytinu sejmout, na odštěpený a napravený podklad nanést novou parozábranu např. SBS modifikovaný pás s hliníkovou vložkou (např. GLASTEK AL 40 MINERAL), a z následné provést nové navrhovanou skladbu zateplení.

Vzhledem ke skutečnosti, že dle informace provozovatele školky do stavajících střech dochází v období dešťů k lokálnímu zateknání, bude v případě realizace zateplení střechy v období srážek nutné provést nezbytná opatření, která zajistí využití živější stavající tepelné izolace, tak aby nedošlo po změně plavidlého dvoupáštového střechy za jednopáštovou k roztržení vlností v konstrukci. Doporučujeme ve případné skladbě provést odvětrávací komínky, které budou ušit až do plavidlé vzdutové mezery, komínky budou sloužit pouze jako dočasné opatření do vyschnutí zavlněné skladby a poté budou zrušeny.

## SITUAČNÍ SCHÉMA

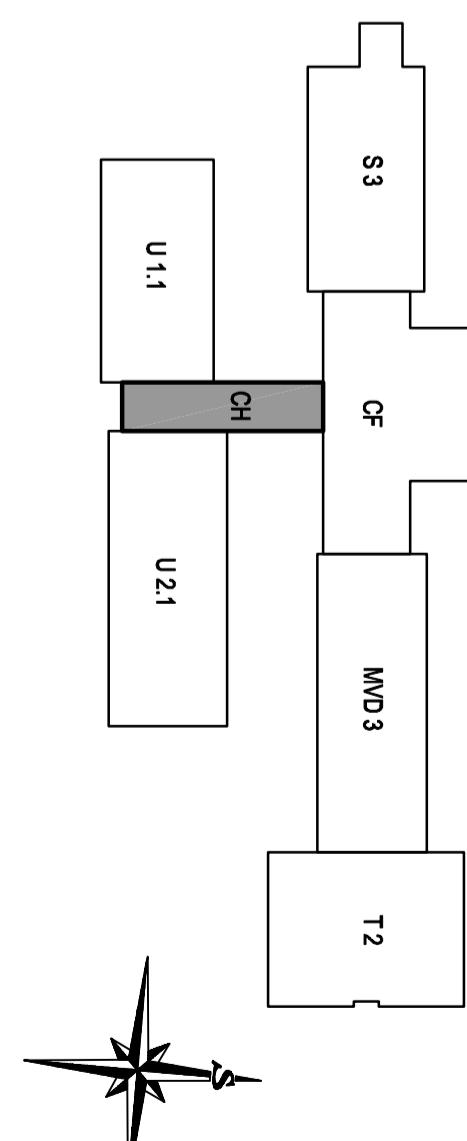

$$\pm 0,000 = 188,000 \text{ m.n.m.}$$

G DESIGN spol. s r.o.		STUPEŇ DSP ČÍSLO PROJEKTU 59 001 200 FOR A4 4x		LIST / 0	
Vedení: 3108/14	NĚR. 1:100				ZPRACOV.
400 11 (s) na dáném, č.:	ORIENTAČNÍ Č. DOK.				PM
ČÍSLO VÝKRESU					1
tel: +420 774 445 457					G DESIGN
fax: +420 774 431 344					DISTRIBUTE
e-mail: gdesign@gdesign.cz		<b>GD-2-1998</b>		REVIZE KOPIE	
		WA-30	PROF.Č.DOK.		ZAKAŽENÍ 6