


POZNÁMKY

- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV s vodovodní přípojkou bude 0,4 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky s vodovodní přípojkou bude minimální vertikální vzdálenost 0,4 m.
- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV a stokové sítě nebo kanalizační přípojky bude 0,5 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky se stokovou sítí nebo kanalizační přípojkou bude minimální vertikální vzdálenost 0,3 m.
- Minimální vzdálenost souběhu kabelového elektrického vedení do 1kV a plynovodu bude 0,6 m. V místech křížení elektrické kabelové přípojky s plynovodem bude minimální vertikální vzdálenost 0,2 m (v chrániče, bez chráničky 1,0m).
- Při křížení nebo souběhu podzemních sdělovacích kabelů se silovými kabely musí být zaručena minimální vzdálenost 0,3m.
- Minimální vzdálenost souběhu dvou kabelových elektrických vedení do 1kV (mimo trakčního vedení) bude 0,05 m. V místech křížení bude minimální vertikální vzdálenost 0,05 m.

ŘEZ ULOŽENÍ KABELŮ

terén H = 70 cm
chodník H = 35 cm
vozovka, krajnice vozovky H = 100 cm

H hloubka uložení
V hloubka výkopu rýhy
p_v písková vrstva 8 cm do 52 kV
d vnější průměr kabelu

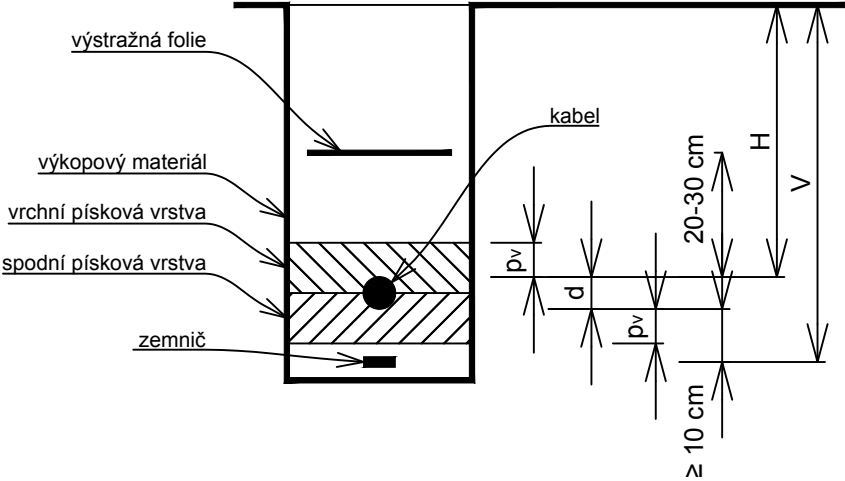

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	<div>Tomáš Behina</div> <div>Samostatný projektant elektro</div> <div>Bitoveves 125, 440 01 Louny</div> <div>IČO 63756943, DIČ 206-7409282793</div> <div>Tel.: 608 96 41 97, behina@atlas.cz</div>	
T.BEHINA		ING. J. ŠIMMER	ING. J. ŠIMMER		
INVESTOR: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV - Podmokly, 405 02 Děčín					
KRAJ : Ústecký		OBEC: Děčín			
ČÁST PD: D1.4 - Silnoproudá elektrotechnika					
AKCE: Změna užívání objektu č.p. 259, Bělá z rodinného domu na mateřskou školu a stavební úpravy na st.p.č. 654 a p.p.č. 347/5, k.ú. Bělá u Děčína				ZAK. Č.: 304/2024	
				FORMÁT: 2A4	KOPIE:
				DATUM: 03/2024	
				STUPEŇ: DSP	
				MĚŘÍTKO: 1:200	
OBSAH: Situace				VÝKRES Č.: D1.4-03	