

OCELOPECHOVÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADEČ 800x800x250mm

IP: 30/20

PŘÍVOD: SPODEM

VÝVODY: SPODEM/HOREM

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50 Hz 400/230 V, TN-C-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

ZÁKLADNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

- IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLNĚNÁ – OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

PROJEKT:

DOZP Boletice

MÍSTO:

Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII– Boletice nad Labem
p.p.č.212/1, 212/2, 211, 210/2, k.ú. Boletice nad Labem

FÁZE:

DPS

STAVEBNÍK:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

TEL: +420 412 593 292

EMAIL: stanislav.canini@mmdecin.cz

Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV

ARCHITEKT:

ATELIER ŽELEZNÁ

MILOŠ CHOCHOLA

8. BŘEZNA 21/13, 460 05 LIBEREC

TEL: +420 777 873 729, +420 776 790 731

EMAIL: ATELIER@ATELIERZELEZNA.CZ

WEB: WWW.ATELIERZELEZNA.CZ



A
Ž


2.10

Schéma zapojení RP-1.0-1 (podružný-jih)


Č.PROJ.: 72

Č . PARÉ:


DATUM: 05/2024

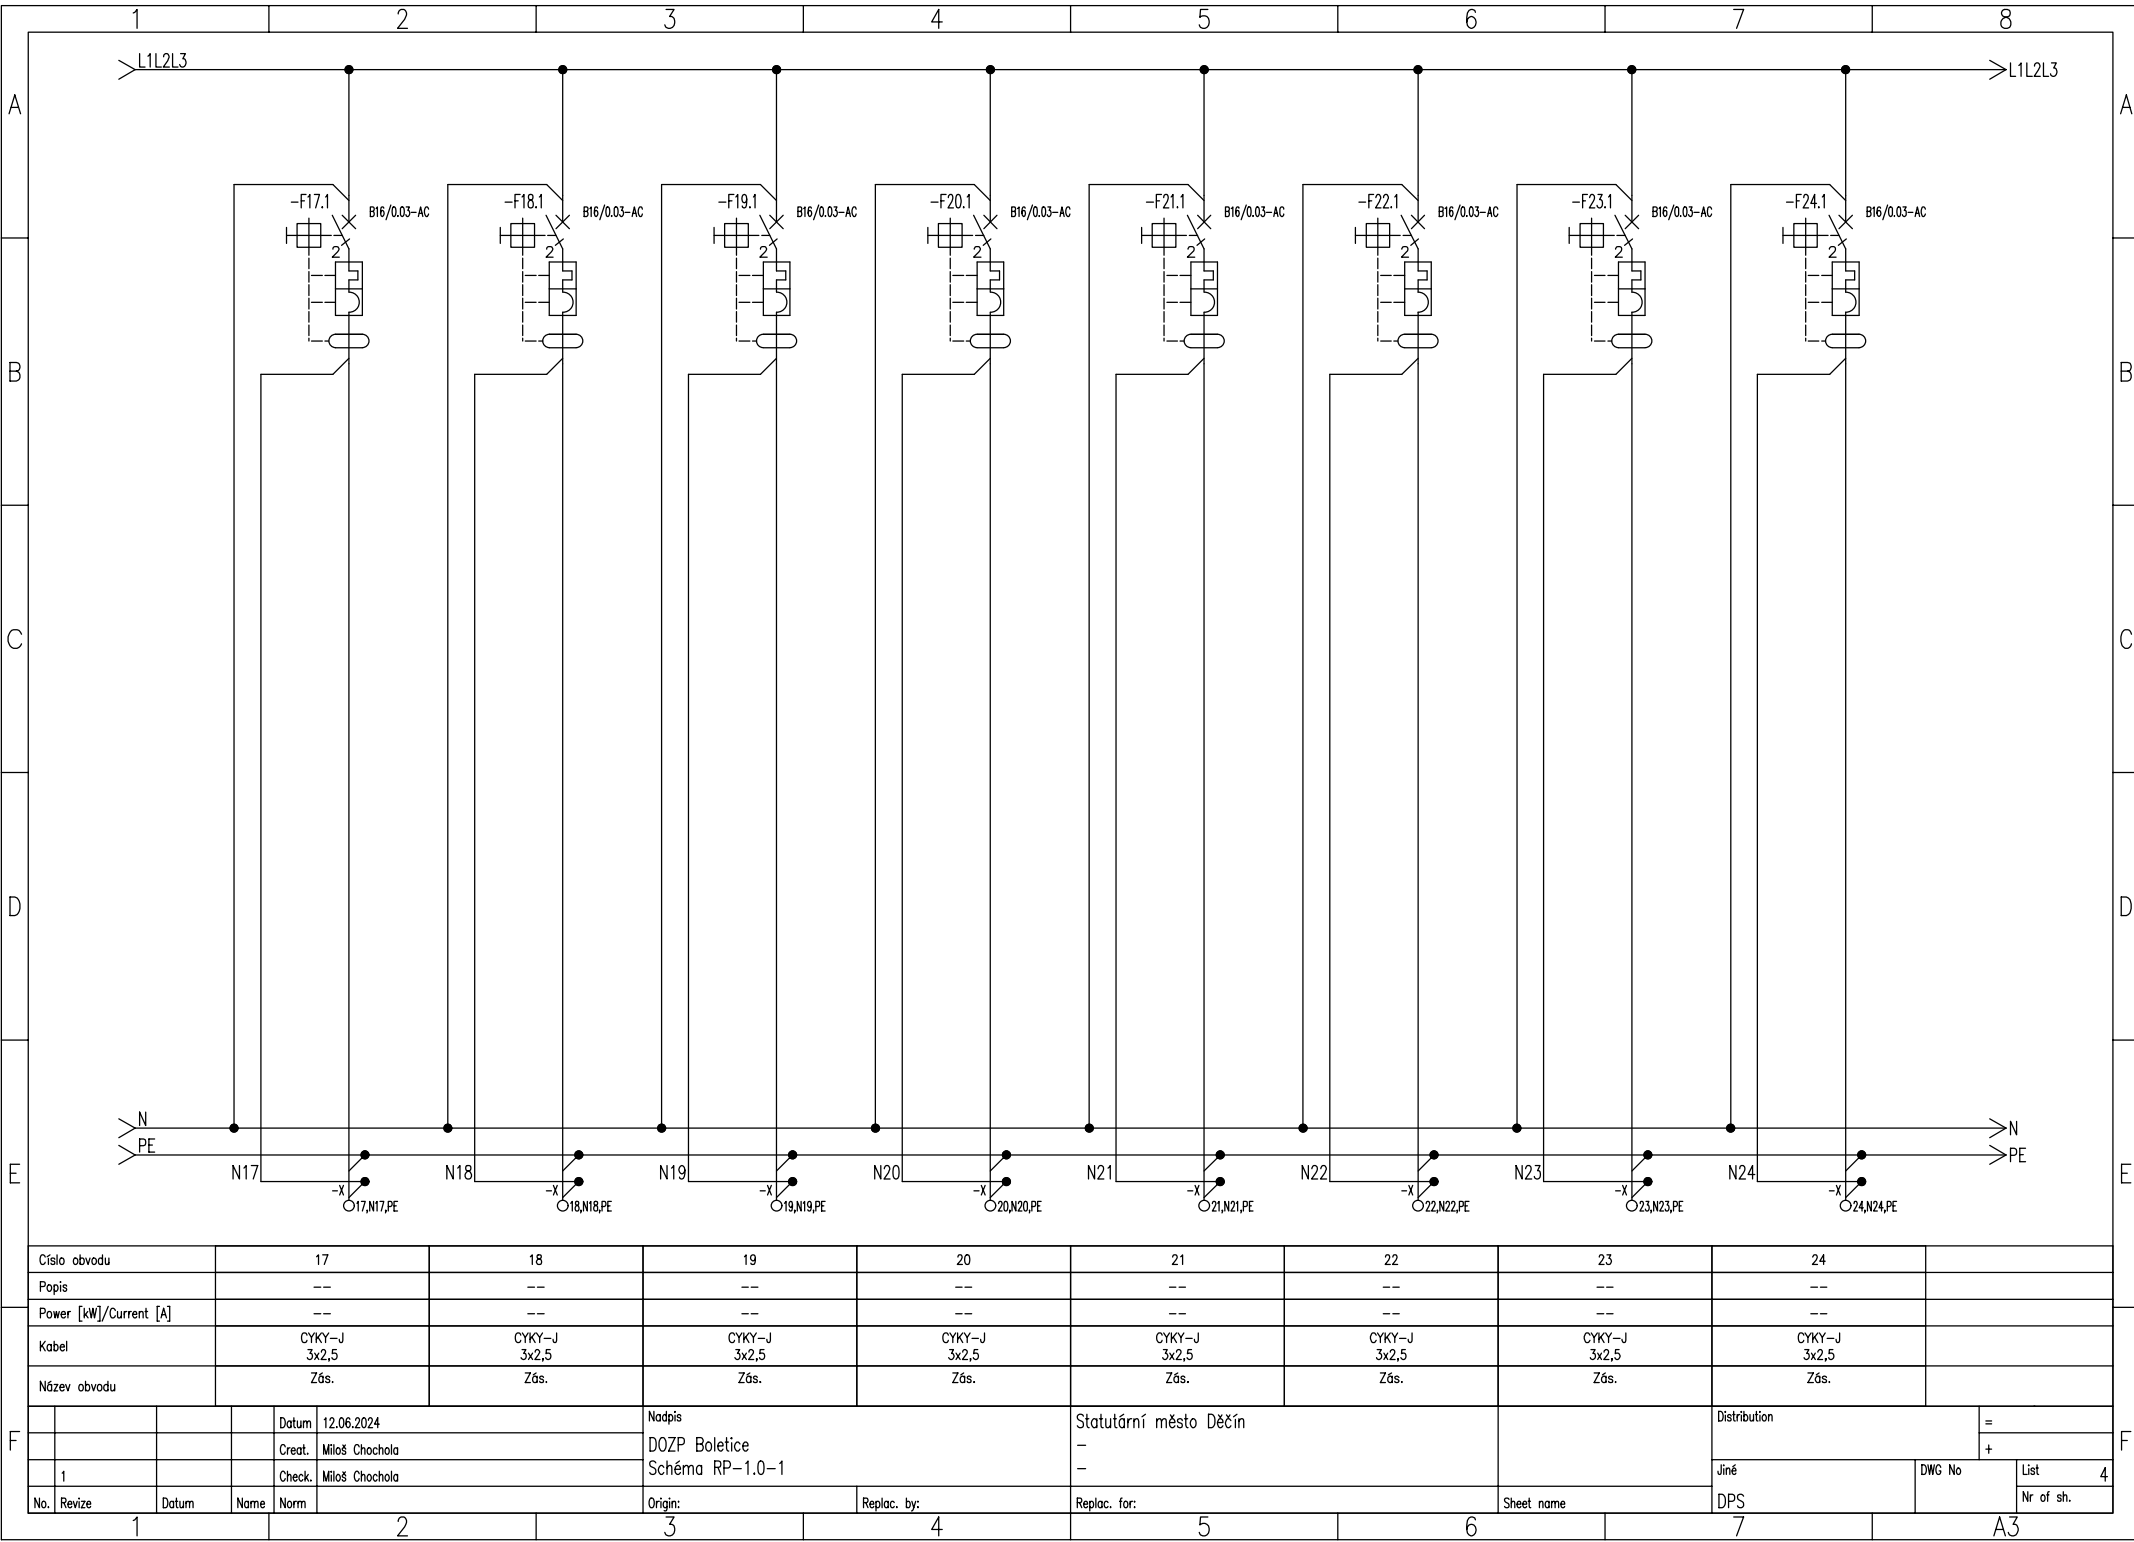


Číslo obvodu					17		18		19		20		21		22		23		24						
Popis					--		--		--		--		--		--		--		--						
Power [kW]/Current [A]					--		--		--		--		--		--		--		--						
Kabel					CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5		CYKY-J 3x2,5						
Název obvodu					Zás.		Zás.		Zás.		Zás.		Zás.		Zás.		Zás.		Zás.						
					Datum	12.06.2024				Nadpis DOZP Boletice Schéma RP-1.0-1				Statutární město Děčín - -								Distribution		=	
					Creat.	Miloš Chochola																		+	
	1				Check.	Miloš Chochola																Jiné		DWG No	
No. Revize		Datum		Name	Norm					Origin:		Replac. by:		Replac. for:				Sheet name		DPS				Nr of sh.	

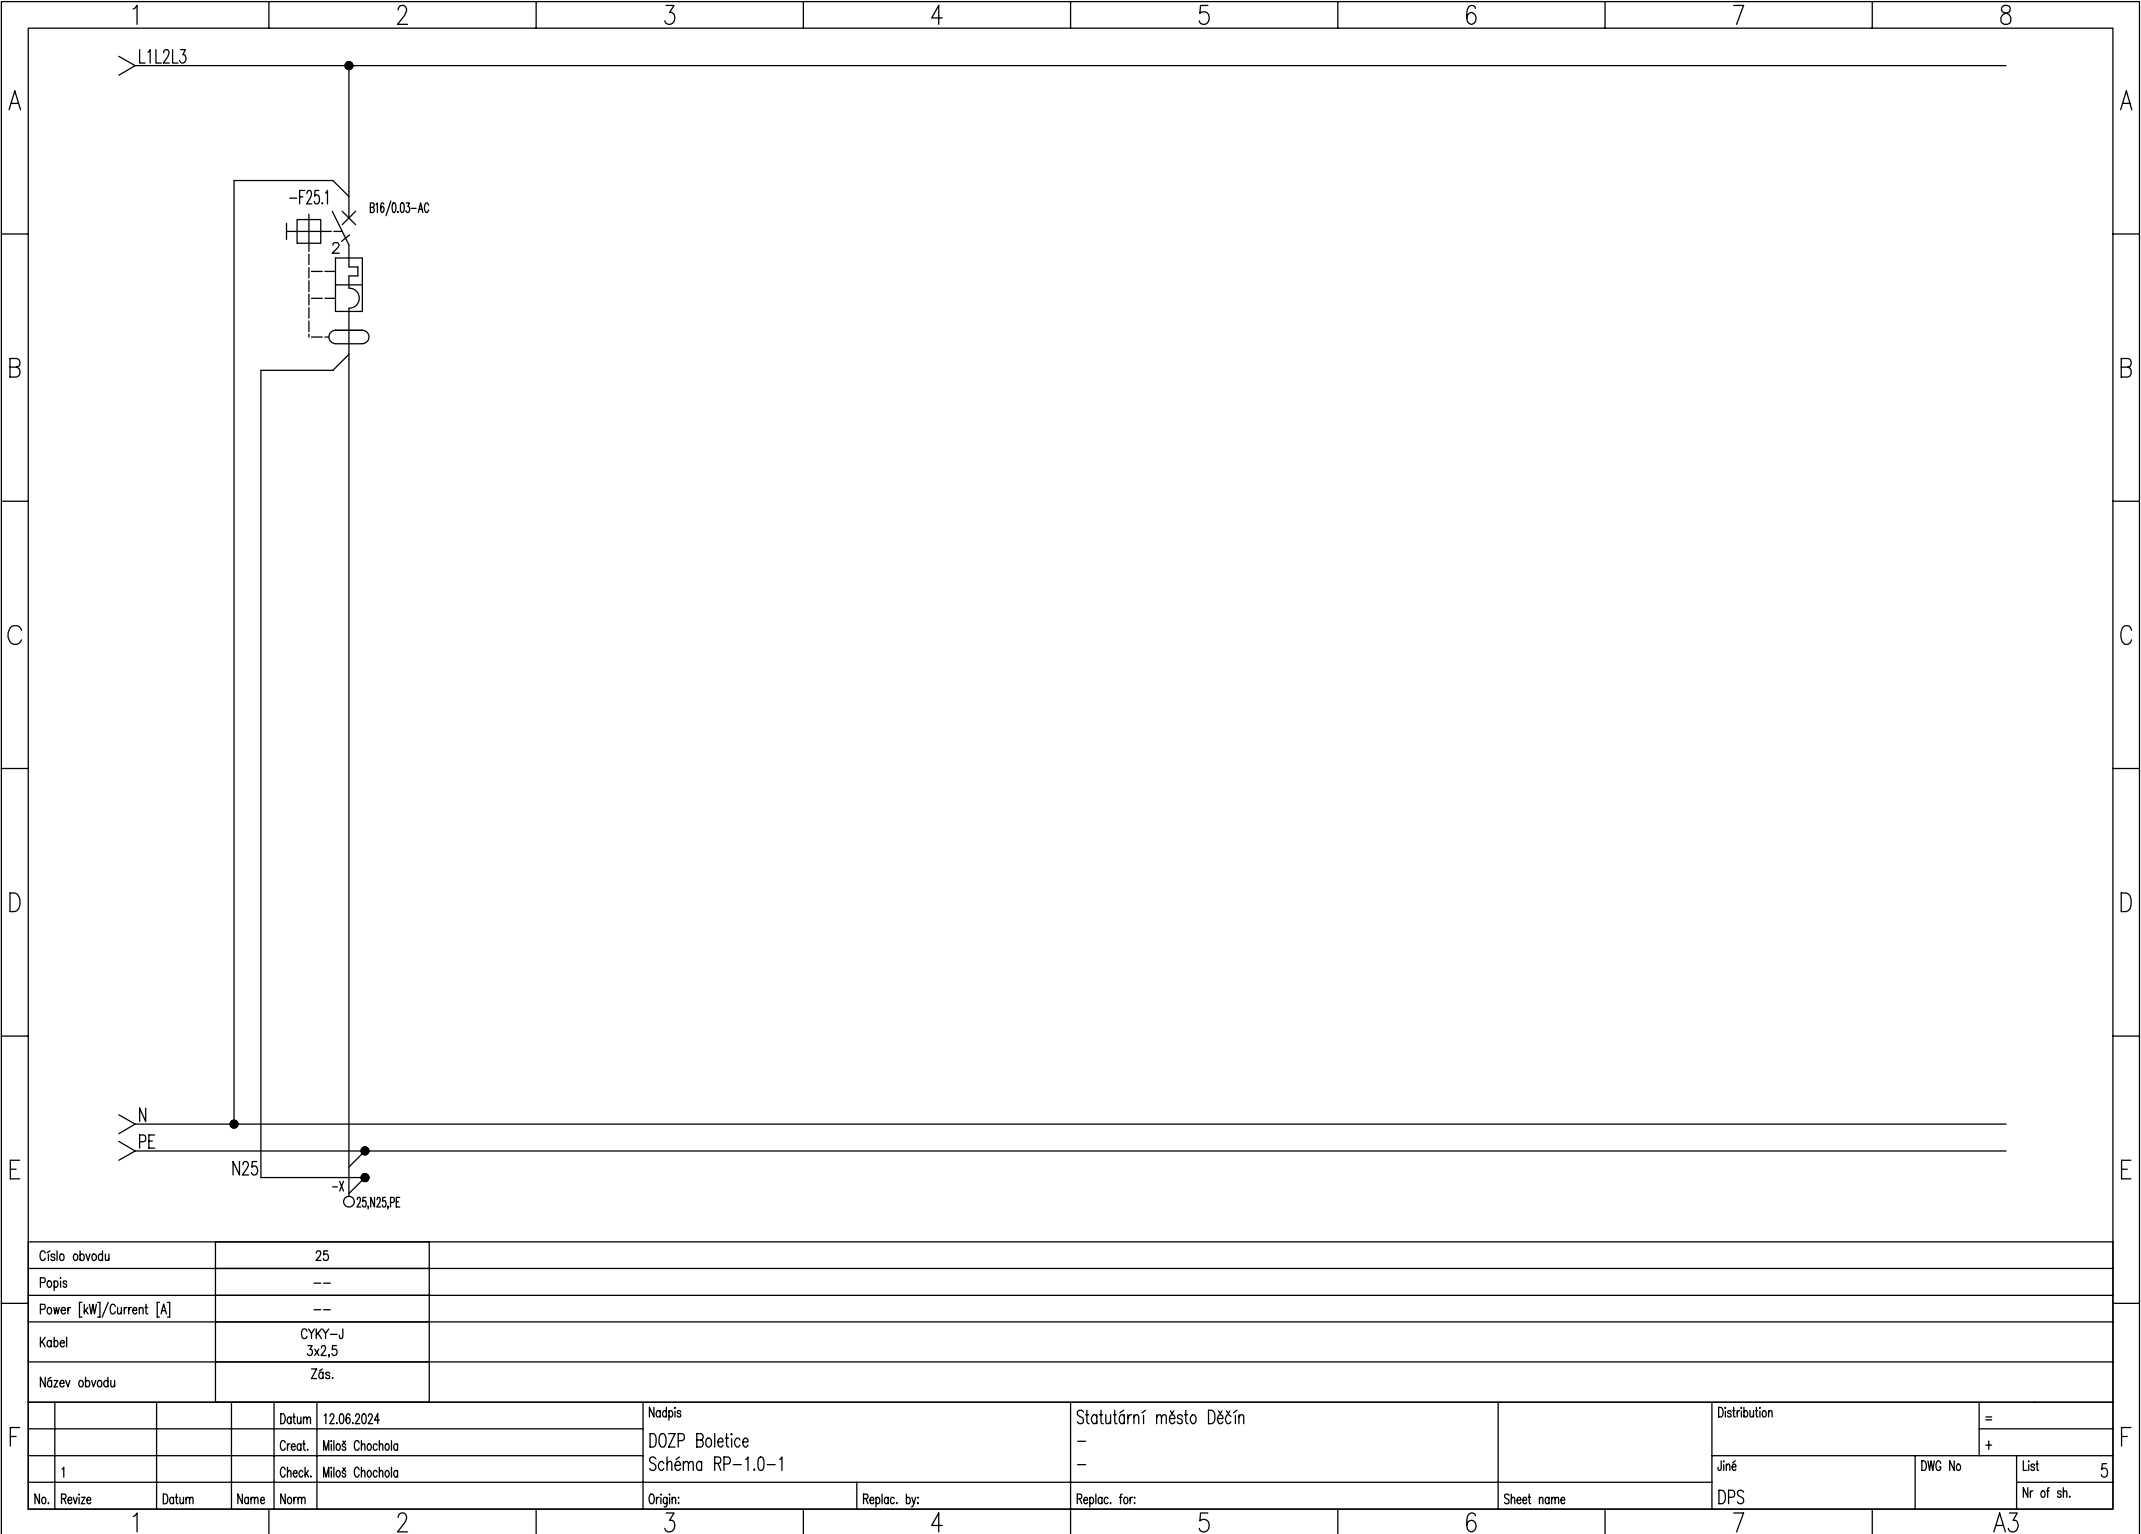

Číslo obvodu				25													
Popis				--													
Power [kW]/Current [A]				--													
Kabel				CYKY-J 3x2,5													
Název obvodu				Z6s.													
				Datum	12.06.2024	Nadpis DOZP Boletice Schéma RP-1.0-1			Statutární město Děčín - -						Distribution		=
			Creat.	Miloš Chochola	+												
	1		Check.	Miloš Chochola	Jiné										DWG No	List	5
No.	Revize	Datum	Name	Norm	Origin:			Replac. by:		Replac. for:			Sheet name		DPS	Nr of sh.	

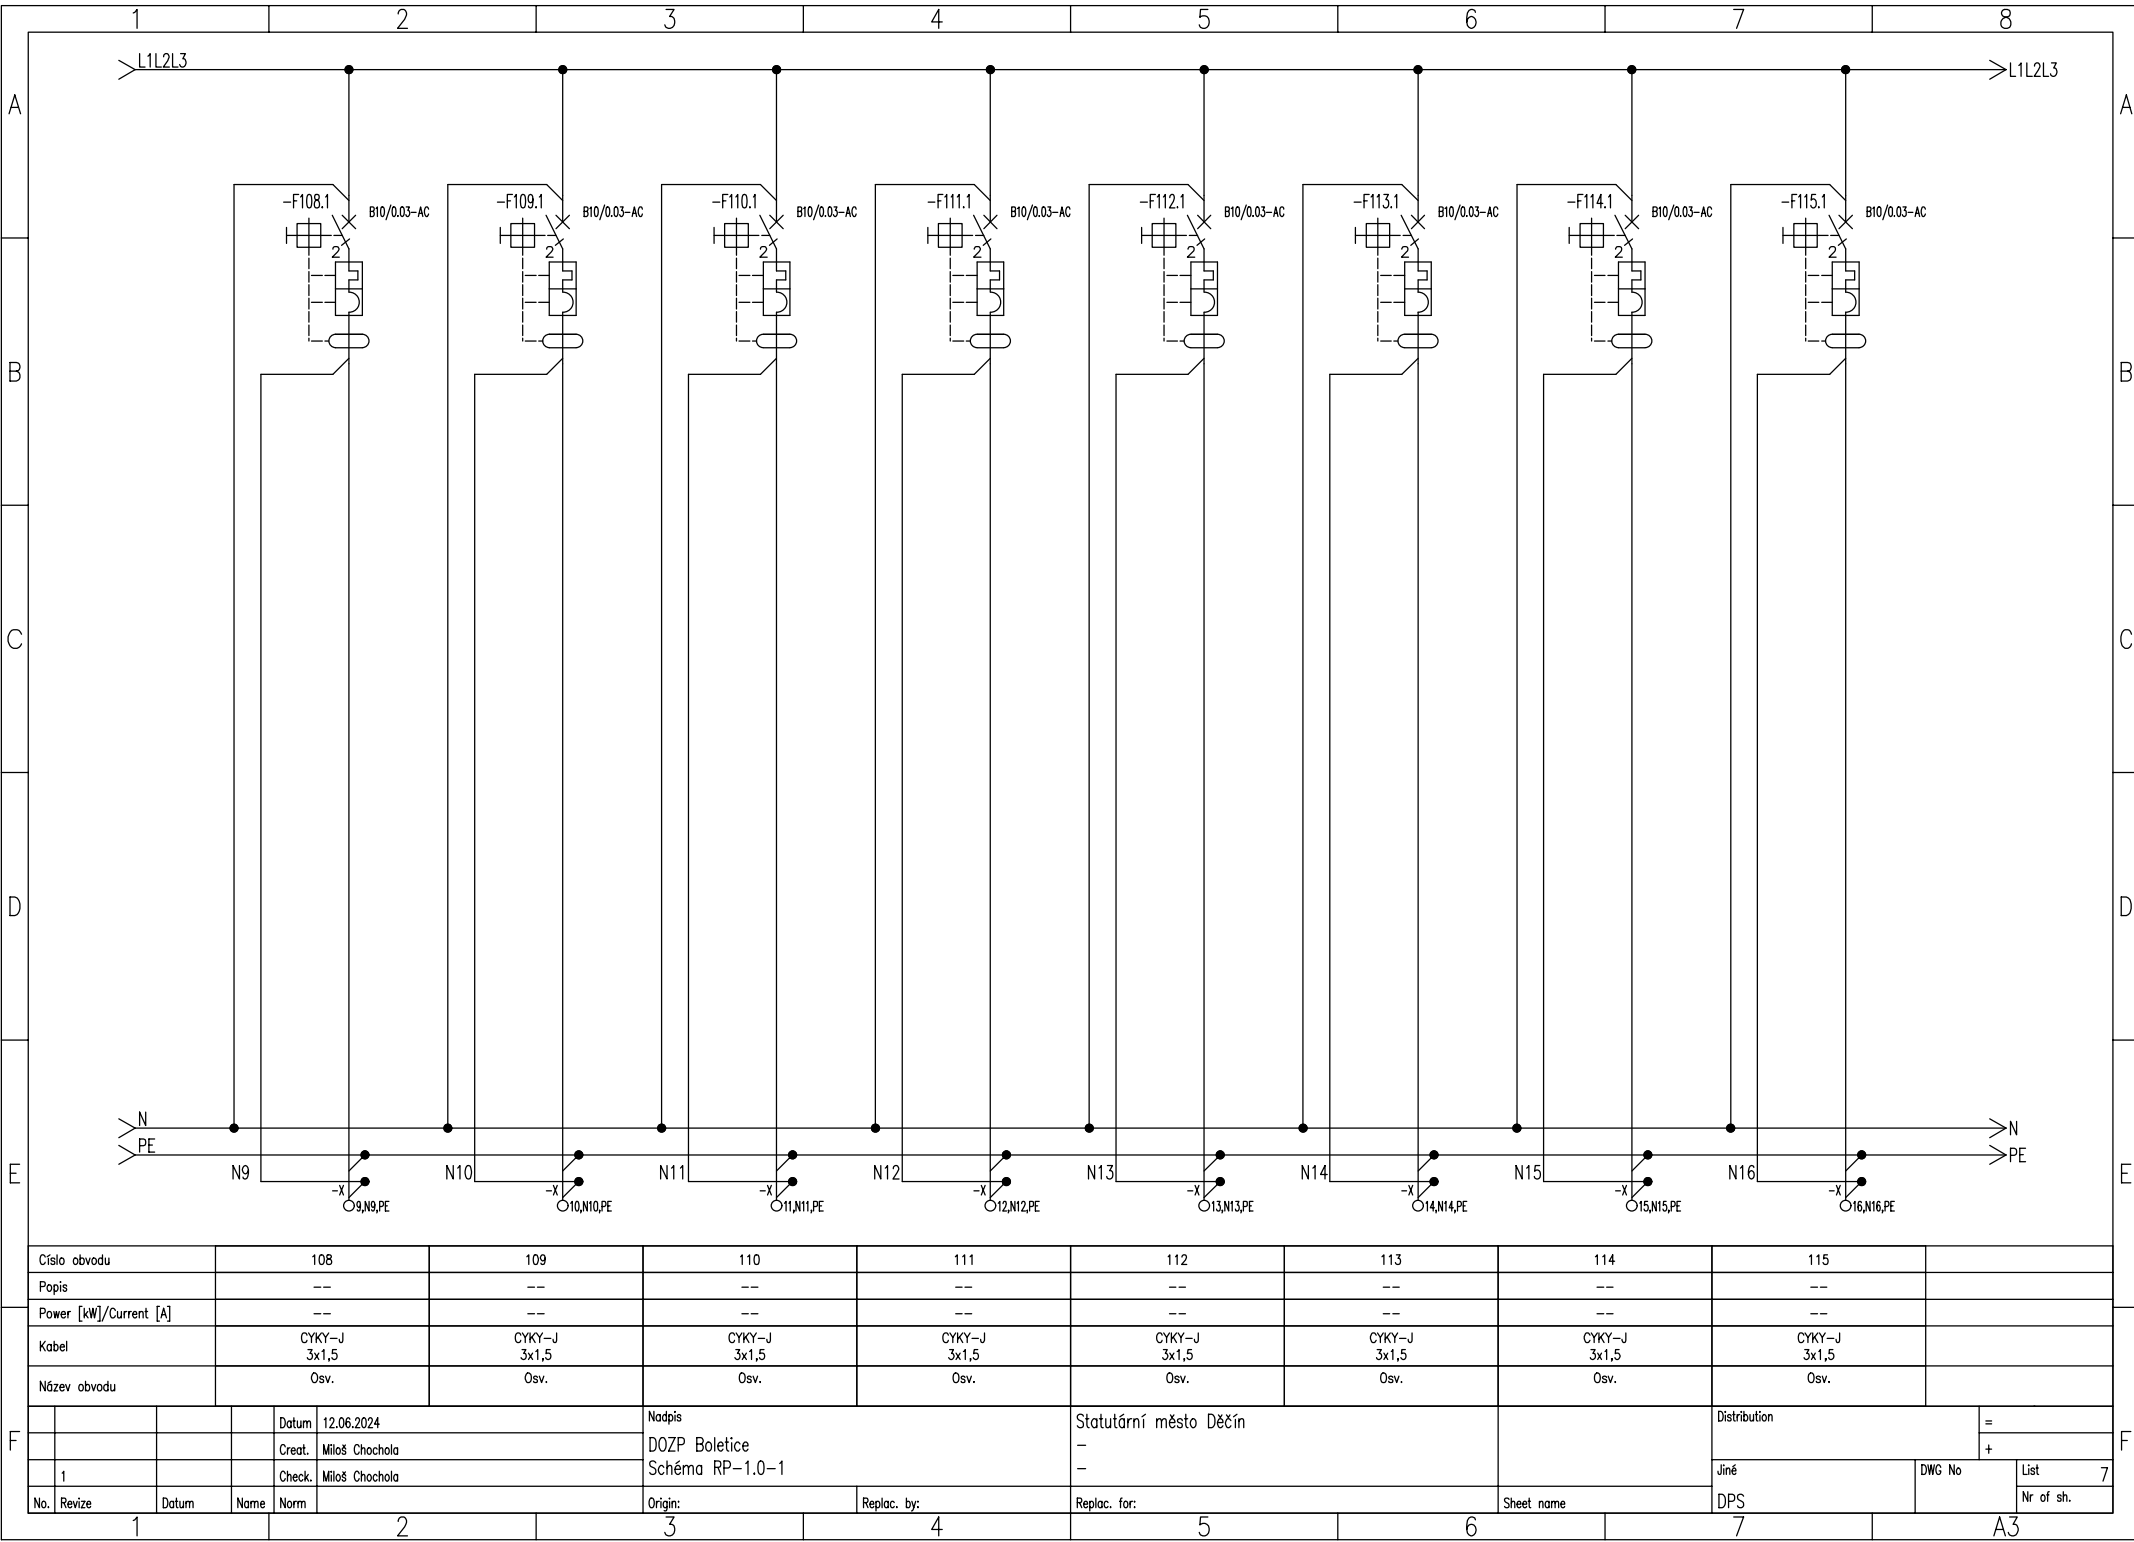

Číslo obvodu					108			109			110			111			112			113			114			115										
Popis					--			--			--			--			--			--			--			--										
Power [kW]/Current [A]					--			--			--			--			--			--			--			--										
Kabel					CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5			CYKY–J 3x1,5										
Název obvodu					Osv.			Osv.			Osv.			Osv.			Osv.			Osv.			Osv.			Osv.										
						Datum		12.06.2024					Nadpis DOZP Boletice Schéma RP–1.0–1					Statutární město Děčín – –										Distribution			=					
						Creat.		Miloš Chochola																							+					
		1						Check.		Miloš Chochola																		Jiné			DWG No		List		7	
No.		Revize		Datum		Name		Norm		Origin:					Replac. by:					Replac. for:					Sheet name					DPS					Nr of sh.	

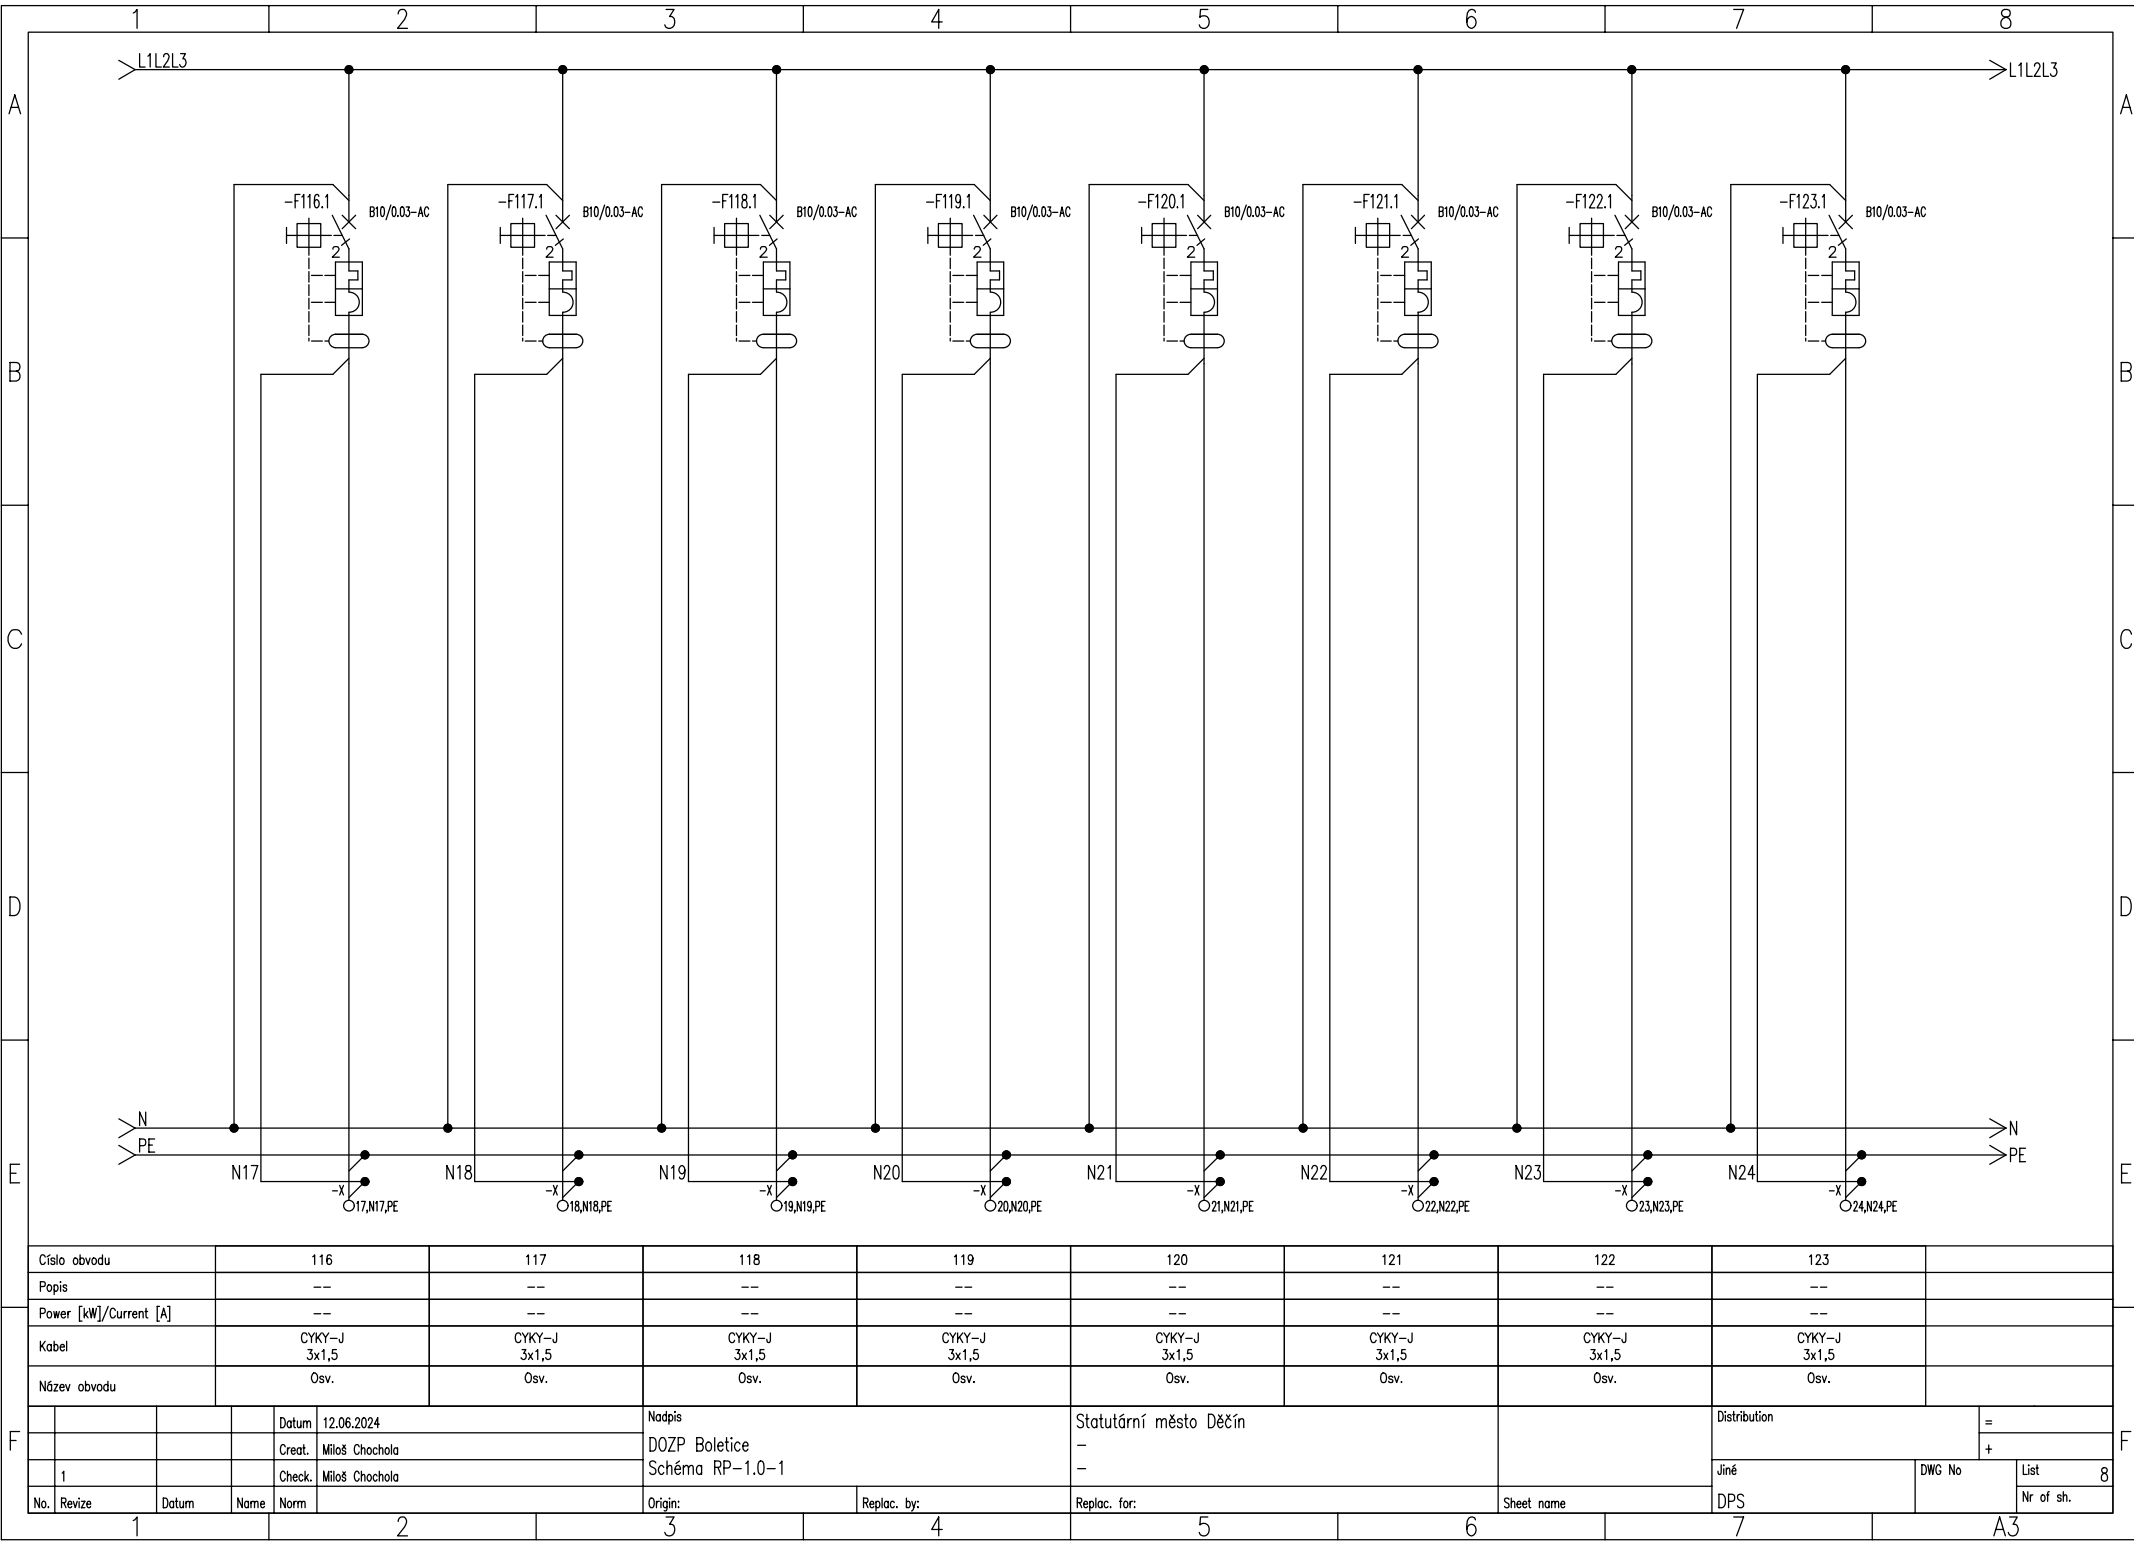

Číslo obvodu				116		117		118		119		120		121		122		123				
Popis				--		--		--		--		--		--		--		--				
Power [kW]/Current [A]				--		--		--		--		--		--		--		--				
Kabel				CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5		CYKY–J 3x1,5				
Název obvodu				Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.		Osv.				
					Datum 12.06.2024			Nadpis DOZP Boletice Schéma RP-1.0-1				Statutární město Děčín – –						Distribution		=		
					Creat. Miloš Chochola													+				
	1				Check. Miloš Chochola													Jiné		DWG No		List 8
No. Revize		Datum		Name		Norm		Origin:			Replac. by:			Replac. for:			Sheet name		DPS		Nr of sh.	

