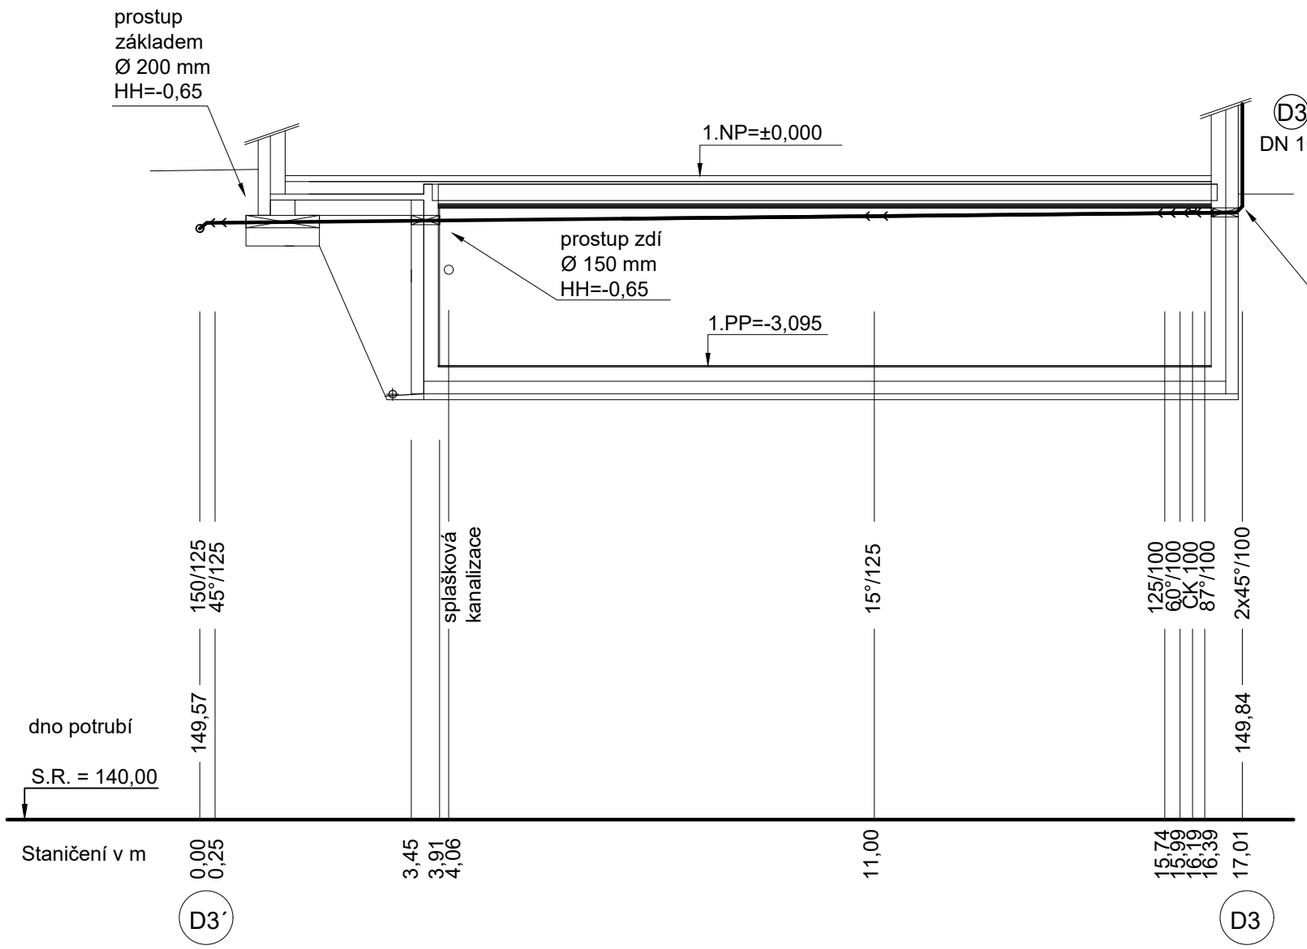

Spád, délka	1 %	3,91 m	1 % 11,83 m	1,27m
Materiál, délka	PVC KG DN 125	3,91 m	PP HT DN 125 11,83 m	KG 100

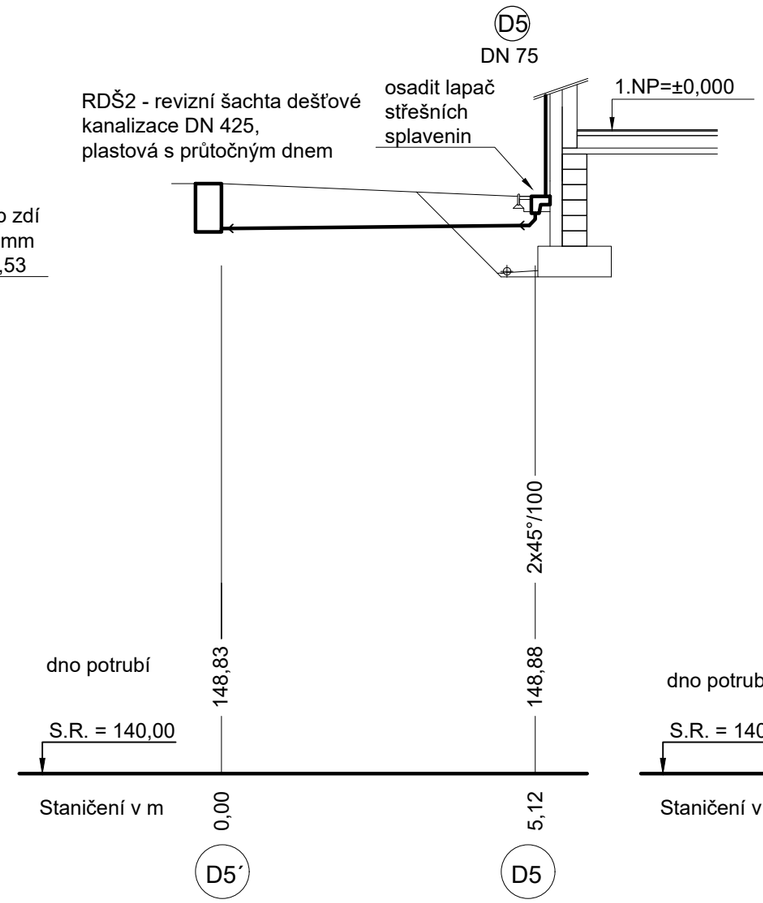

Spád, délka	1 %	5,12 m
Materiál, délka	PVC KG DN 100	5,12 m

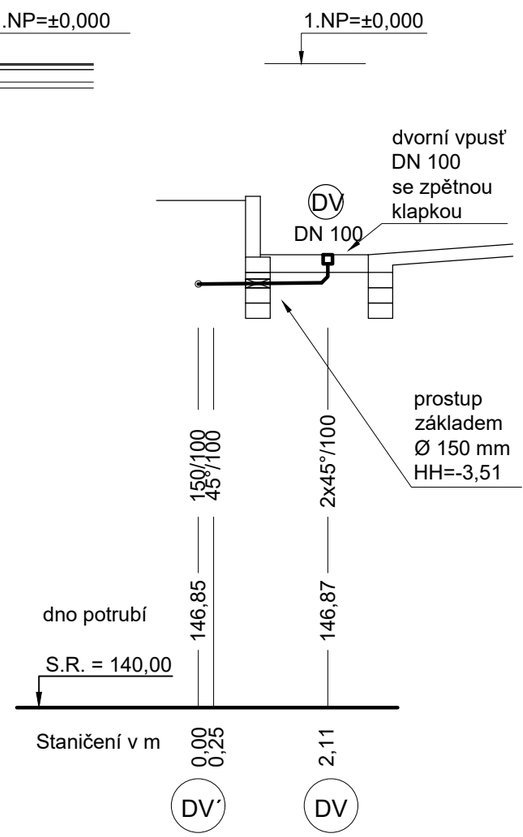

Spád, délka	1 %	2,11 m
Materiál	PVC KG DN 100	

POZNÁMKY:

1) Veškeré rozměry musí být ověřeny přímo na stavbě před provedením.
2) Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.
3) Výkresy pozdějšího data mají vždy přednost před výkresy dřívějších dat.
4) Před realizací je nutno vytyčit veškeré inženýrské sítě v zemi již uložené. Kóty terénu upřesnit dle projektu terénních úprav. Při křížení a souběhu s ostatními sítěmi je nutno dodržet minimální vzdálenosti určené ČSN 73 6005.

Profese:	D.1.4.a - zdravotně technické instalace
Investor:	Statutární město Děčín Mírové nám. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
Akce:	DOZP Boletice Spojenců 214, 407 11 Děčín XXXII-Boletice nad Labem p.č. 212/1, 212/2, 211, 210/2 k.ú. Boletice nad Labem
Výkres:	Podélné řezy dešťové kanalizace II.

Formát:	A3
Stupeň:	DPS
Datum:	06/2024
Měřítko:	1:100
Čísla – výkres/revize:	19/00

Ing.Kamila MATTUŠOVÁ
Hartigova 1060/76, 130 00 Praha 3
IČ: 01329910 kamc@seznam.cz
+420 734 391 801

Zodpovědný projektant:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ

Projektoval:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ

Kreslil:
Ing.Kamila MATTUŠOVÁ