


AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Délka trasy :110 m
Délka kabelu : CYKY 4x10 v chrániče.....146 m

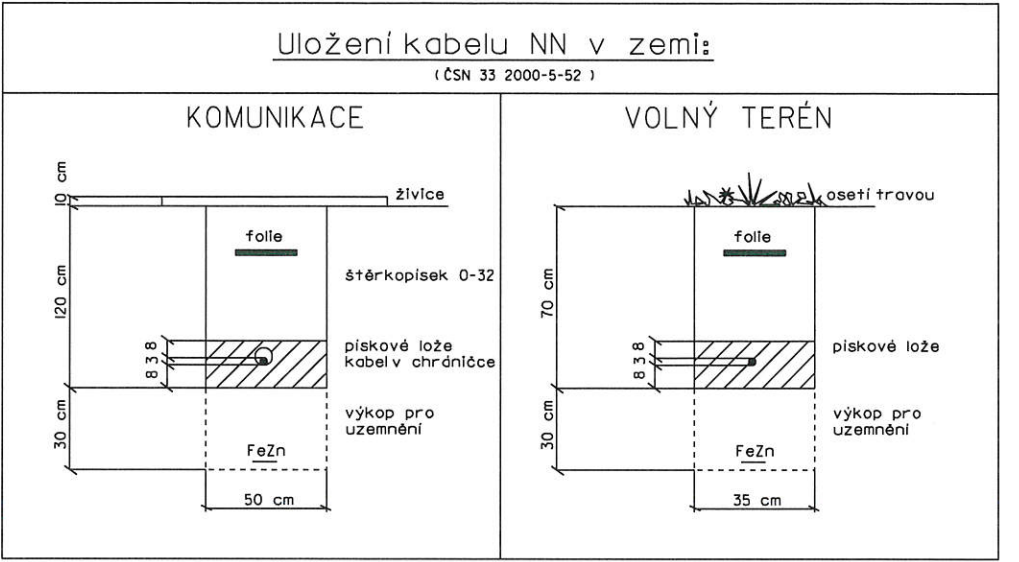

- Legenda :
- proj. lampa V0 9m
 - proj. AYKY 4x10 mm2 v chrániče

1. OCHRANA PŘED ND DLE PNE 33 0000-61.3.3.3.,AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE POMOCÍ JISTIČÍCH PRVKU V SÍTITN-C
2. NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3+PEN 50Hz, 400/230V
3. STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JE KRESLENO INFORMATIVNĚ
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ JE NUTNO PROVÉST JEJICH VYTÝČENÍ JEJICH SPRÁVCI

Vypracoval: Dosedla	Kreslil: Dosedla ml.	<div>Comwell s.r.o.</div> <div>Teplická 619/18a, 405 02 Děčín IV</div> <div>tel.: 736603179</div> <div>e-mail: miroslav.dosedla@comwell.cz</div>	
Kontroloval: Dosedla			
K.ú.: H. Oldřichov			
Obec: Děčín	Kraj: Ústecký		
INVESTOR: Město Děčín		Datum:	3/2019
Rekonstrukce mostu Na Hrázi, Děčín SO 0 úprava sítě V0		Účel:	DSP
		Zakázka č.:	
		Pol.plánu:	
Situace rozvodu V0		Měřítko: 1:500	Č.výkresu: