
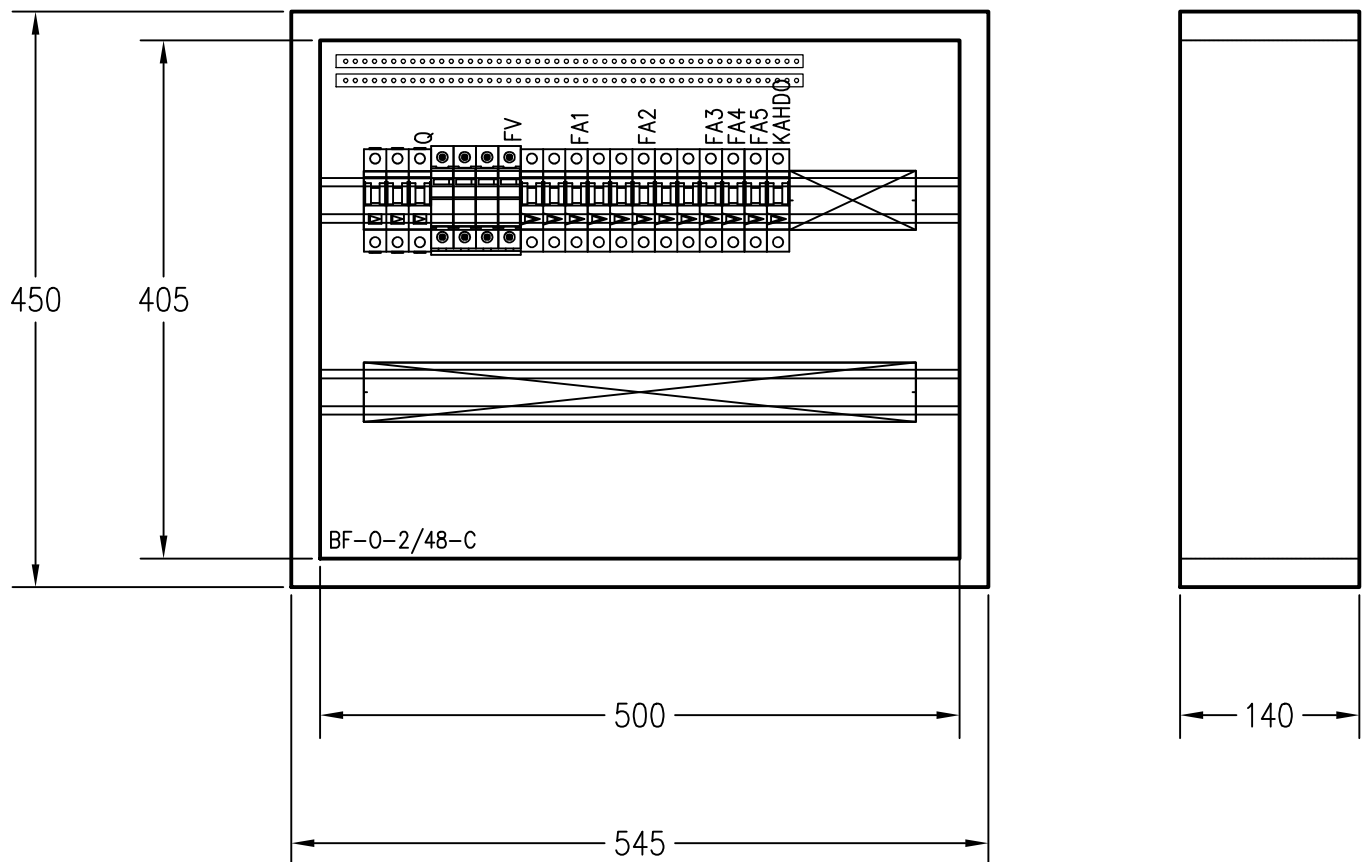


Zodpovědný projektant:		Ing. Jiří Štolba			
Vypracoval:		David Lipčák			
Schválil:		Ing. Pavel Koníř			
Místo:	Děčín		Kraj:	Ústecký	
Stavebník: Statutární město Děčín st. p. č. 723/1, k.ú. Podmokly				Zakázkové číslo:	Z2024010
				Stupeň:	DSP + DPS
Akce: <b>OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly</b> <b>Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor - dokončení PD</b>				Datum:	06/2024
				Formát:	210x297
Název: <b>Zařízení silnoproudé elektrotechniky</b> <b>Schéma RK</b>				Měřítko:	Číslo výkresu:
				-:-	<b>D.1.4.2.08</b>

Přívod / vývody horem



Rozvodnice

Velkoobsahové rozvodnice, řada BF-0

Plechová velkoobsahová rozvodnice.

Stupeň krytí IP30. Mechanická odolnost IK07. Třída ochrany I.

Jmenovité napětí  
N/PE svorkovnice

Jmenovité napětí 415V AC. Jmenovité izolační napětí 415V AC.  
Včetně N/PE svorkovnice.

Poloha:

NA omítce

Barva:

Bílá

Dveře:

Plechové plné

Zadní kryt:

Součást rozváděčové skříně

Konstrukce:

S DIN lištami

Počet řad, modulů:

Počet řad 2. Počet modulů 48.

Vnější rozměry:

545 x 450 x 140 (Šířka x Výška x Hloubka)

Vnitřní rozměry:

500 x 405 (Šířka x Výška)

Výklenek:

—

Poznámka:

OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly

Zpracoval:

David Lipčák, Projektování elektrických zařízení, info@acdcprojekty.cz

Datum:

04.06.2024

Soubor:

D.1.4.EL.08

Rozváděč:

RK

Rozváděč vytápění (kotelny)


Projekt:

Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor – dokončení PD

Číslo:

Z2024010

TN-S 230/400V; L1,L2,L3,N

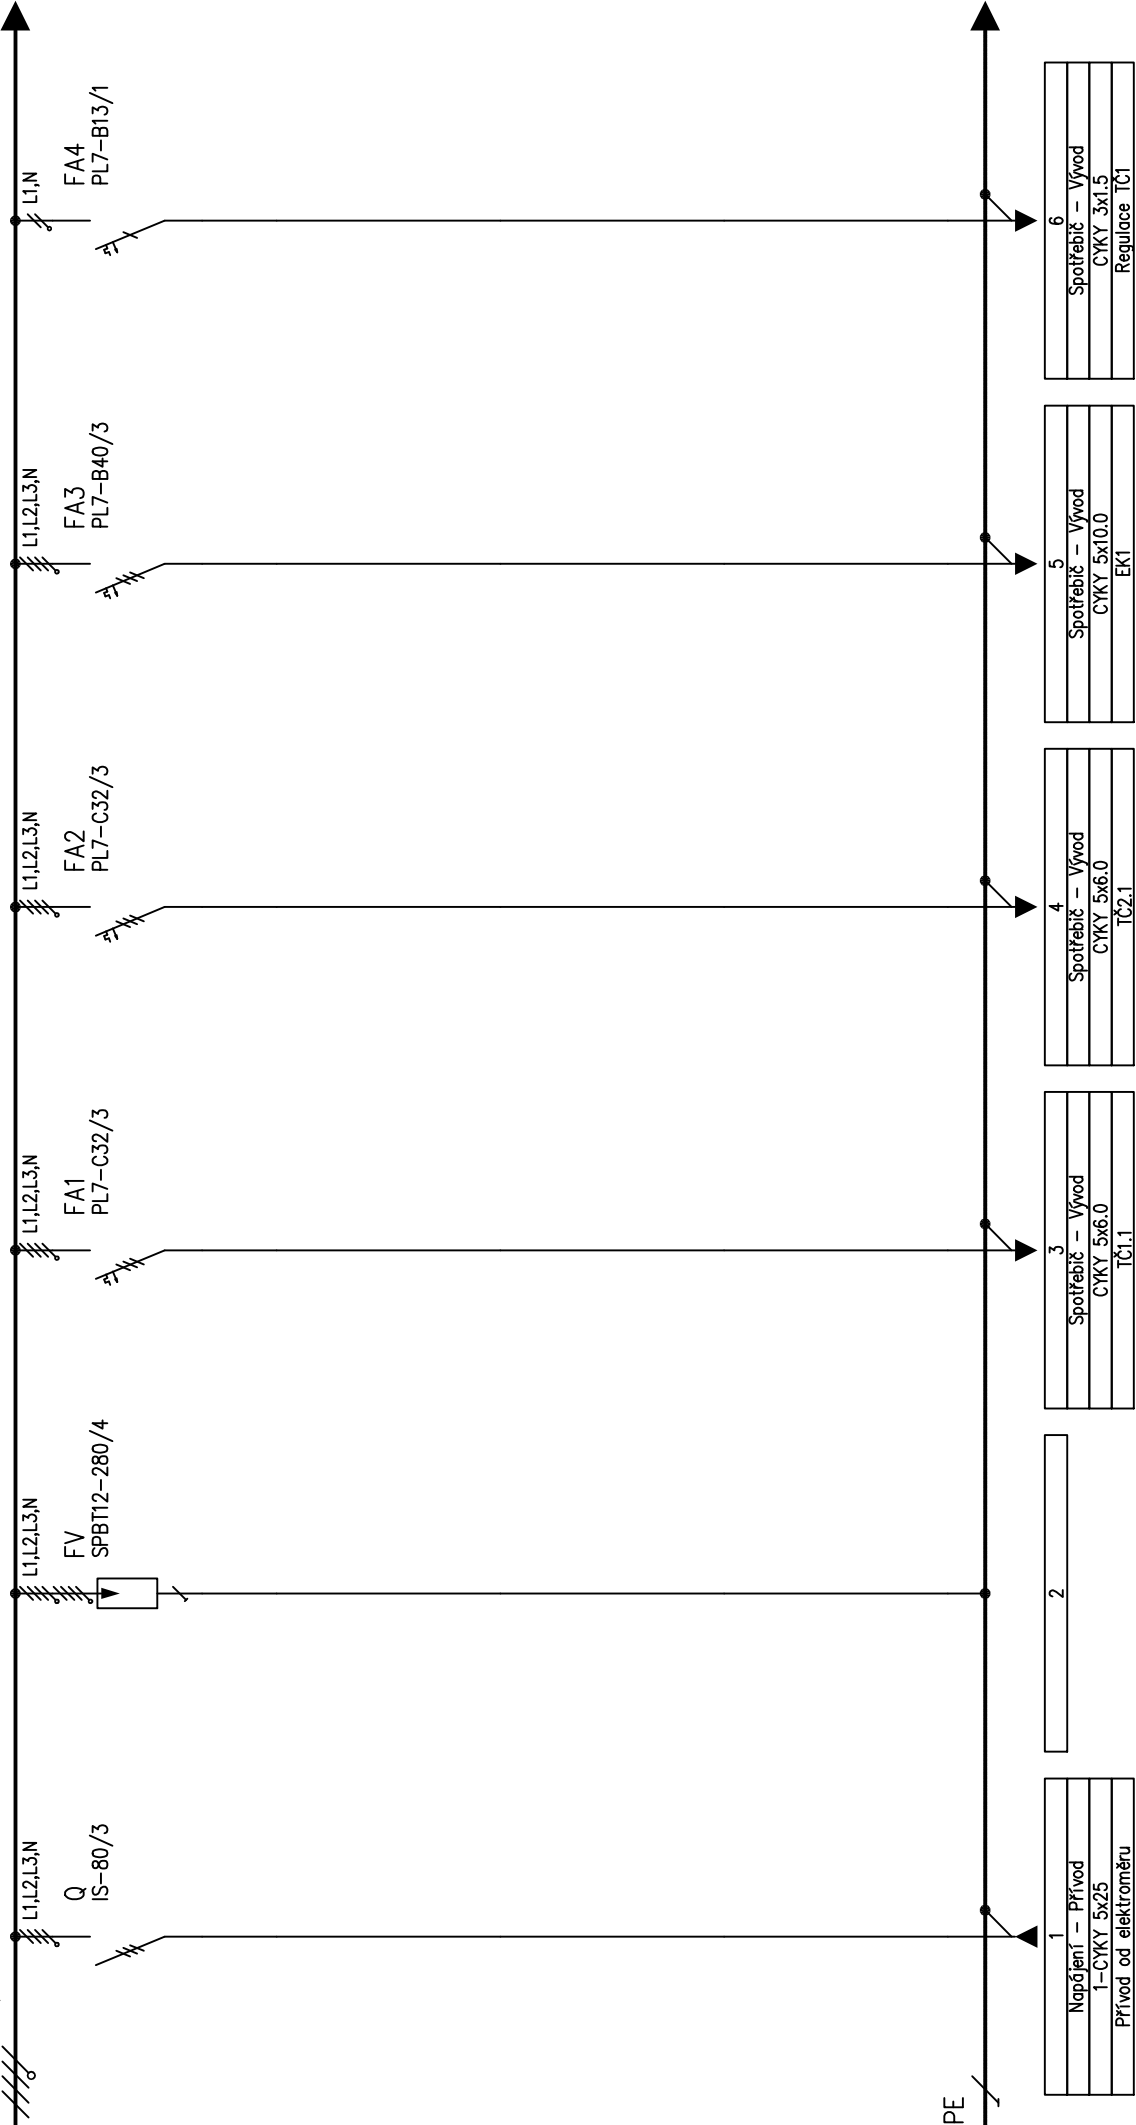


Poznámka: OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly, DSP + DPS  
Zpracoval: David Lipčák, Projektování elektrických zařízení, info@acdprojekt.cz  
Datum: 04.06.2024  
Soubor: D.1.4.EL.08

Rozváděč:

RK  
Rozváděč vytápění (kotelny)

Projekt: Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor – dokončení PD  
Číslo: Z2024010

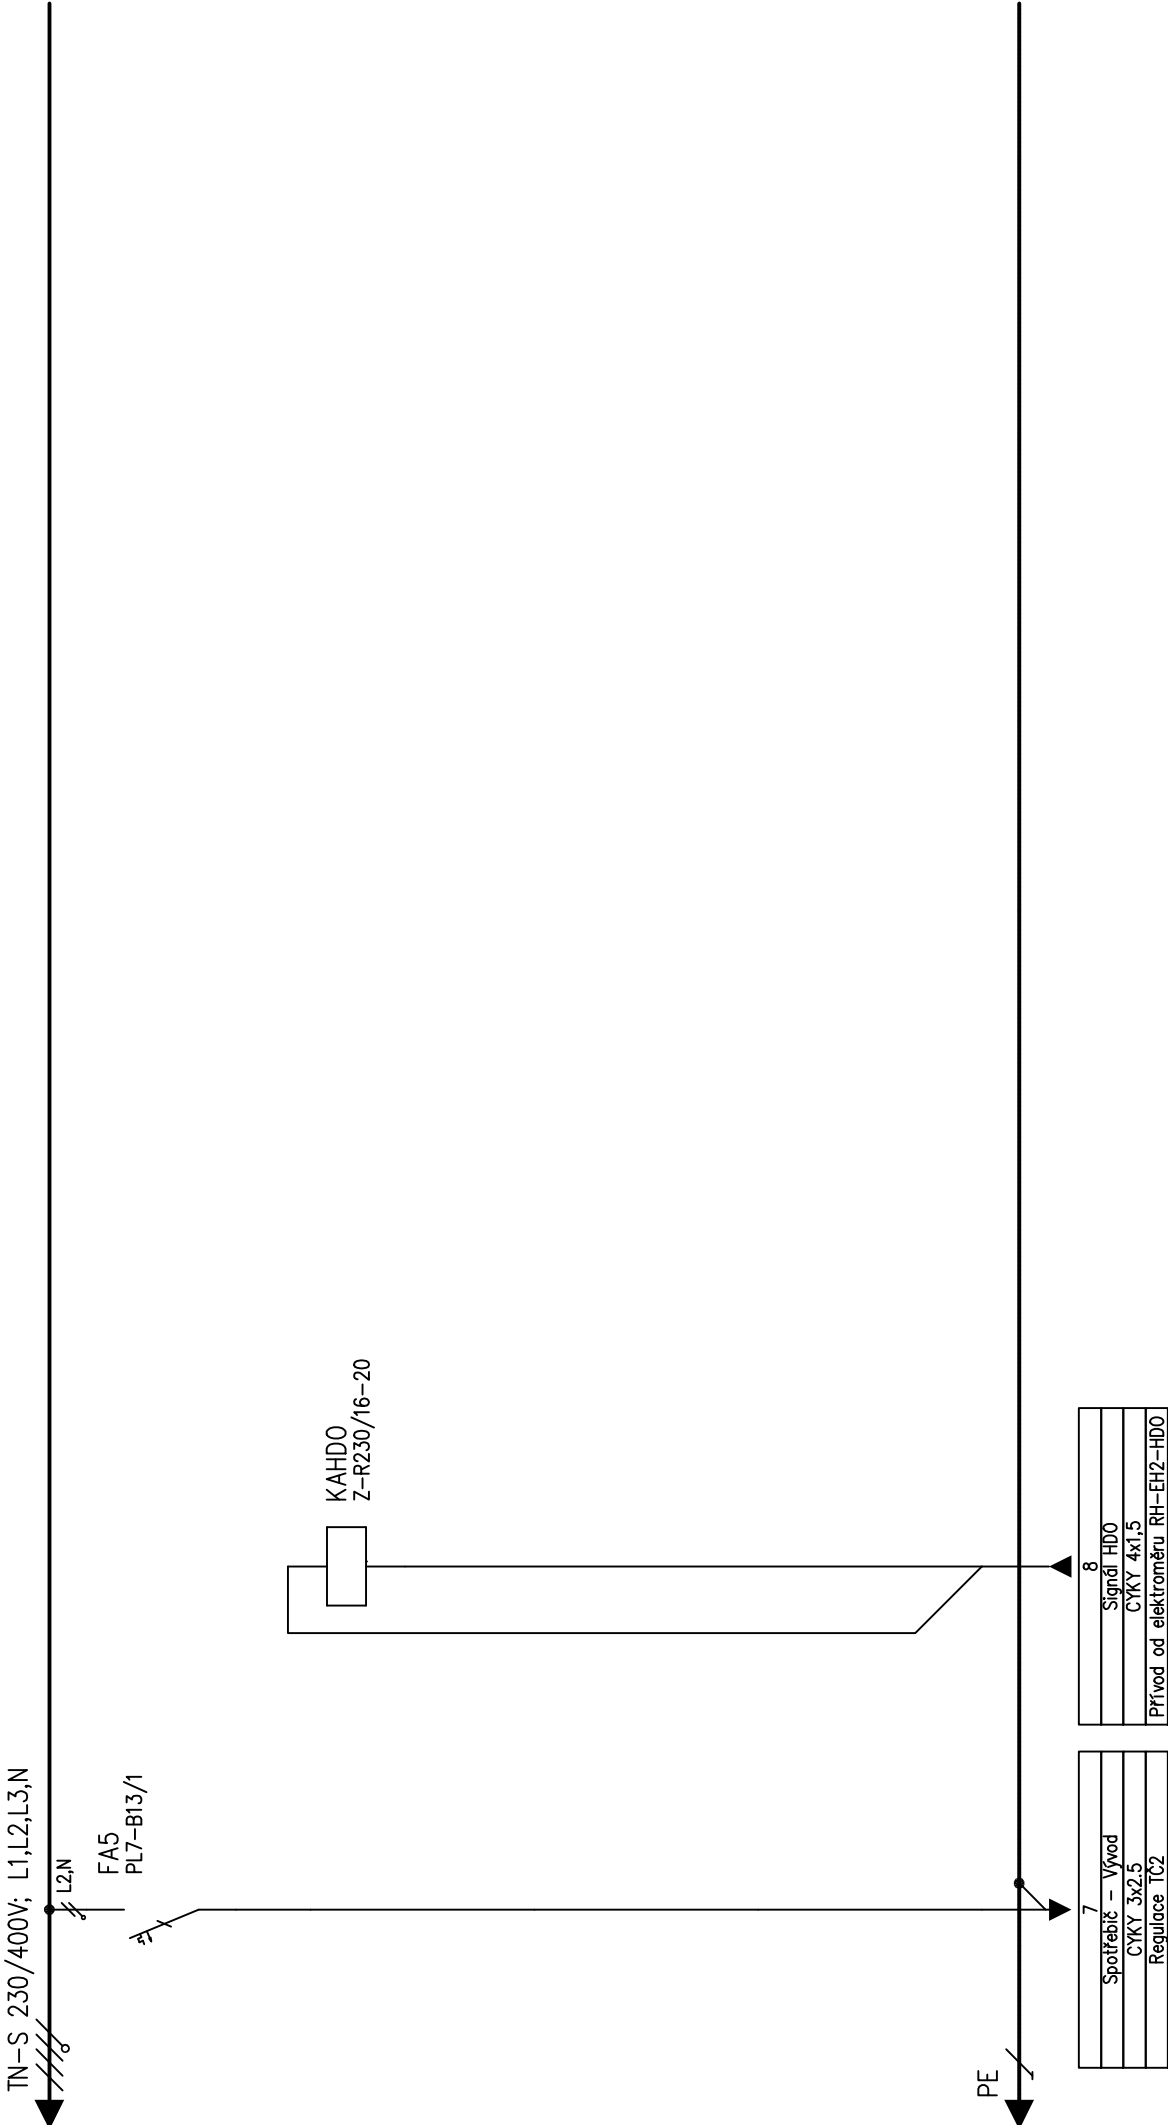

Poznámka: OBJEKT DDM, Teplická 344/38, Děčín IV – Podmokly, DSP + DPS  
Zpracoval: David Lipčák, Projektování elektrických zařízení, info@acdprojekt.cz  
Datum: 04.06.2024  
Soubor: D.1.4.EL.08

Rozváděč:

RK  
Rozváděč vytápění (kotelny)

Projekt: Zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor – dokončení PD  
Číslo: Z2024010