

759

760

STÁVAJÍCÍ NEZAMĚŘENÉ SÍŤ:

STÁVAJÍCÍ SÍŤ BYLA URČENY DLE PROHLÍDKY A DLE PŮVODNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE – NUTNO PROVÉST VRTČENÍ.

PODZEMNÍ VEDENÍ VN DO 35 kV

PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV


NADZEMNÍ VEDENÍ NN DO 1 kV

VODOVOD

PLYNOVOD NTL

TOPNÝ KANÁL

CETIN NADZEMNÍ SÍŤ

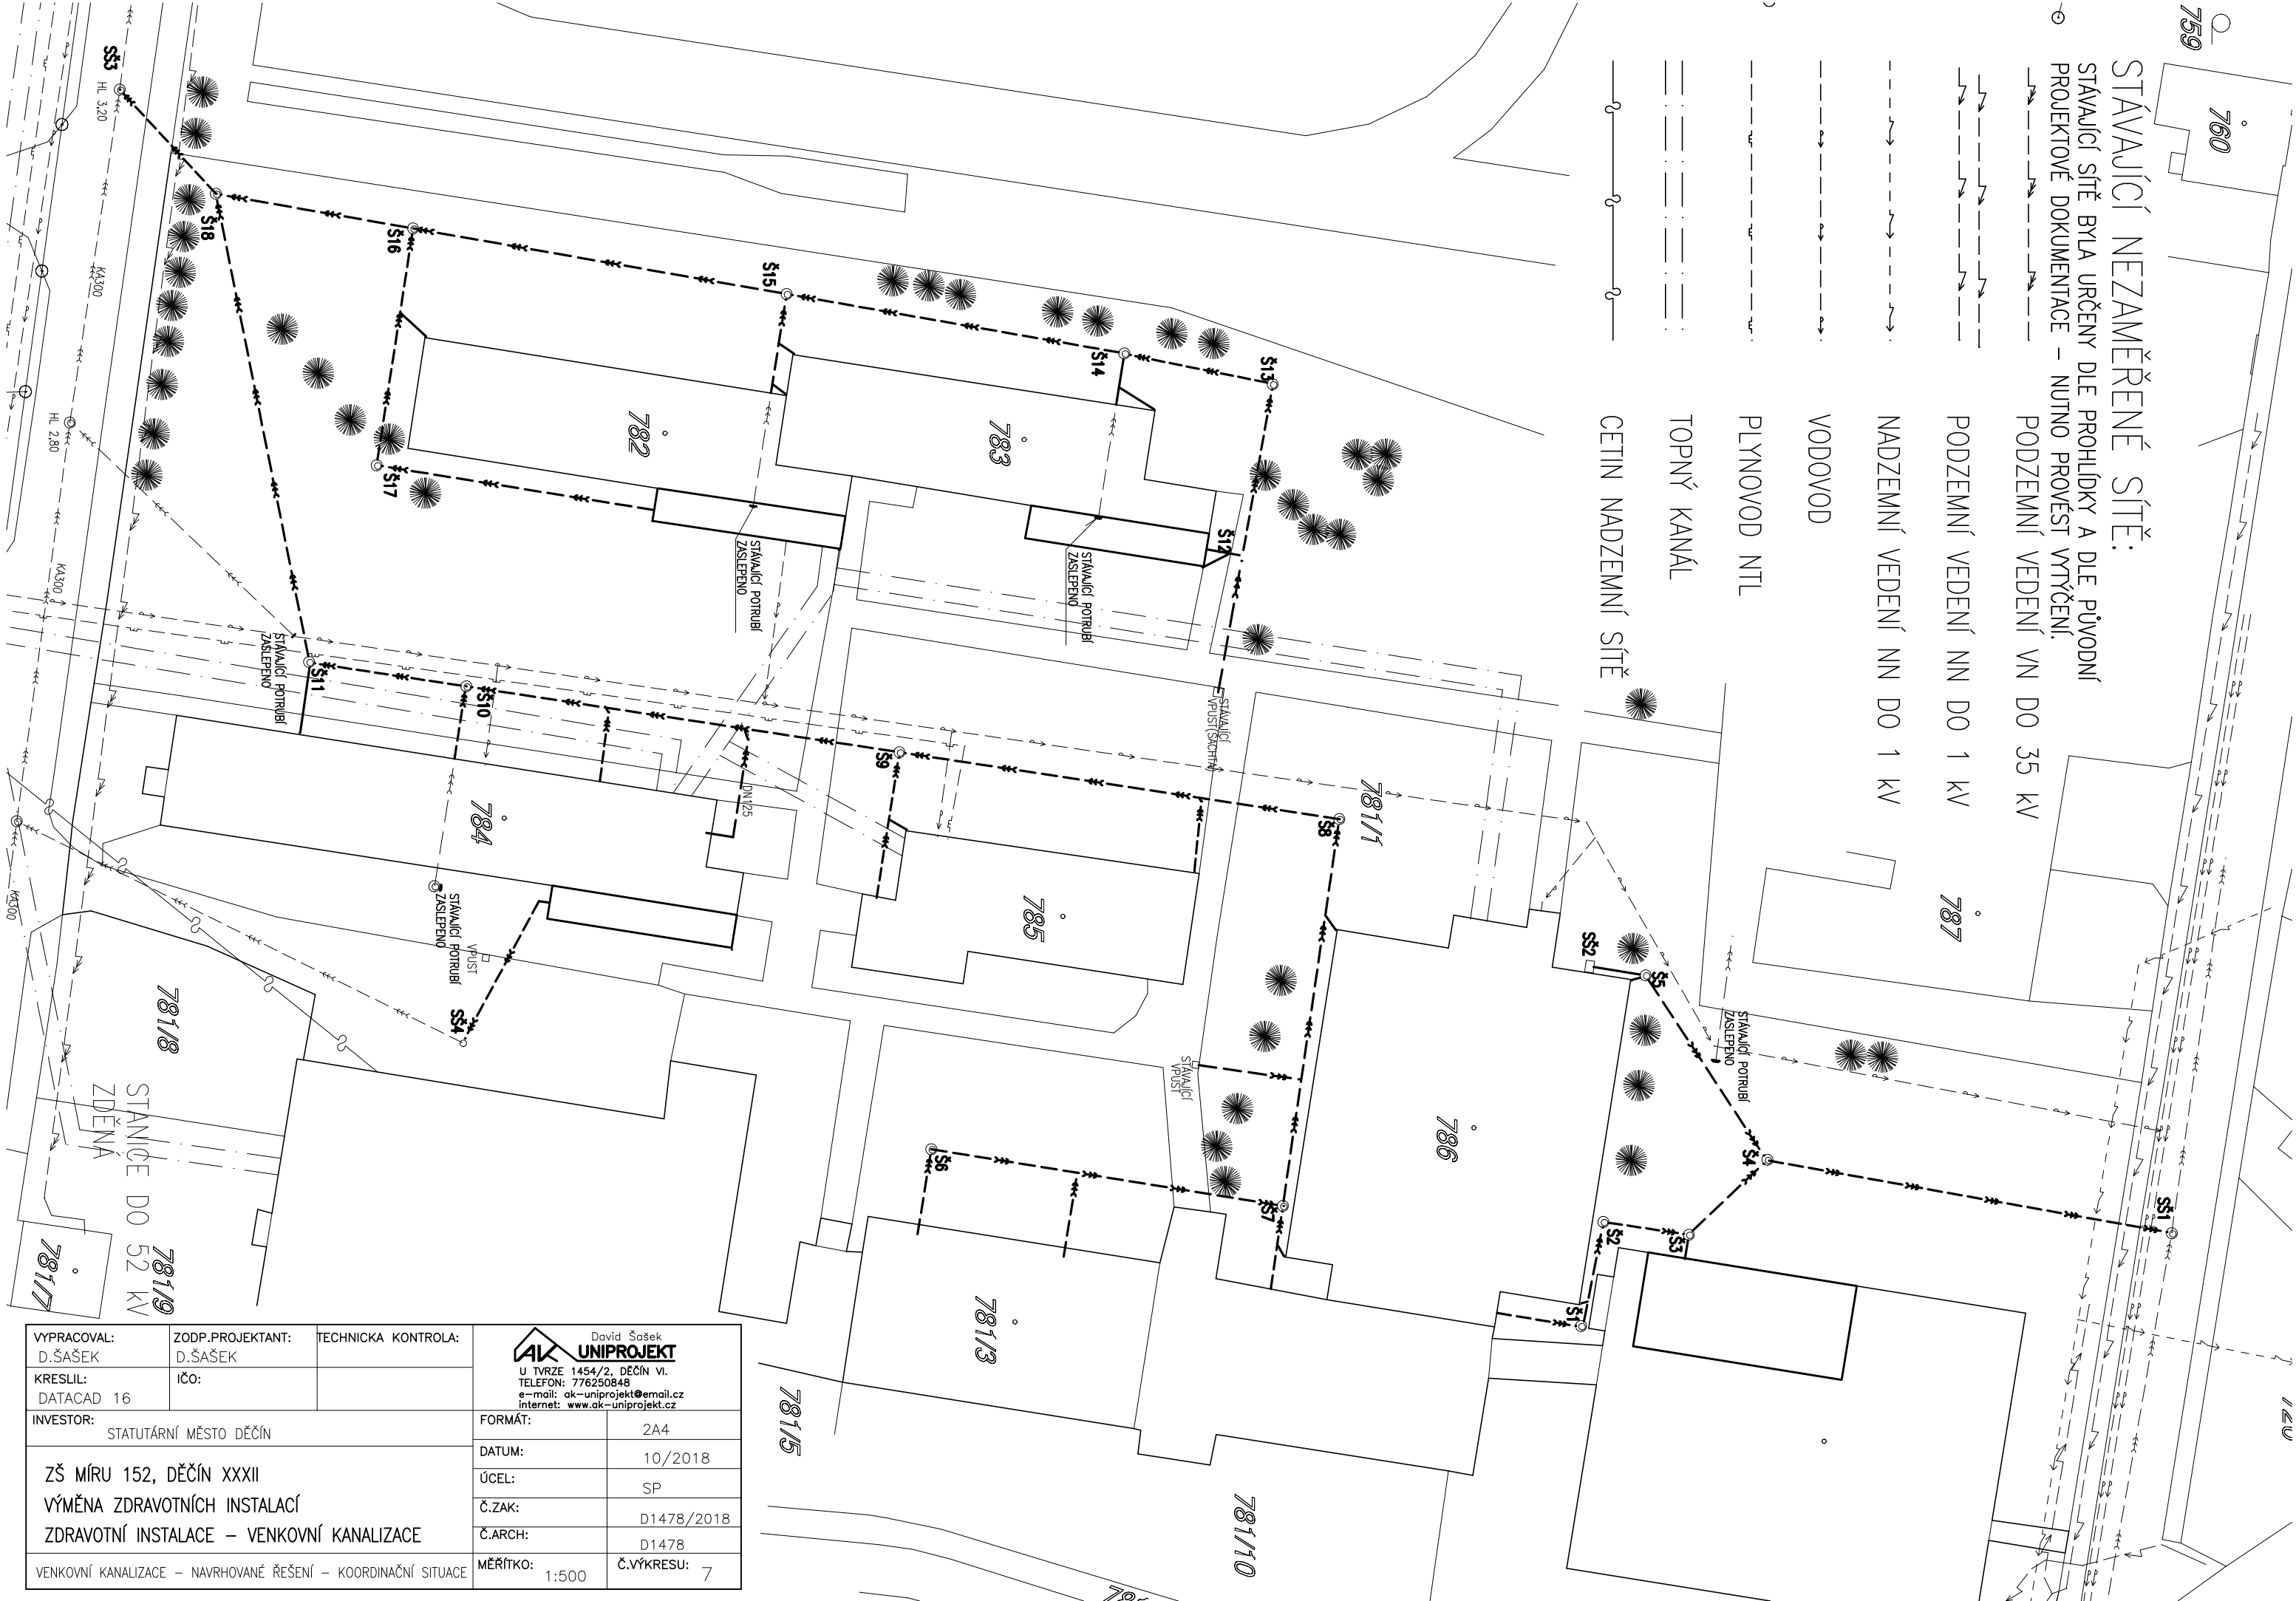

VYPRACOVAL: D.ŠAŠEK	ZODP.PROJEKTANT: D.ŠAŠEK	TECHNICKÁ KONTROLA:	<div><div>David Šásek</div><div>UNIPROJEKT</div><div>U TVRZE 1454/2, DĚČÍN VI.</div><div>TELEFON: 776250848</div><div>e-mail: ak-uniprojekt@email.cz</div><div>Internet: www.ak-uniprojekt.cz</div></div>	
KRESLIL: DATA CAD 16	IČO:			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN			FORMÁT:	2A4
ZŠ MÍRU 152, DĚČÍN XXXII VÝMĚNA ZDRAVOTNÍCH INSTALACÍ ZDRAVOTNÍ INSTALACE – VENKOVNÍ KANALIZACE			DATUM:	10/2018
			ÚCEL:	SP
			Č.ZAK:	D1478/2018
VENKOVNÍ KANALIZACE – NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ – KOORDINAČNÍ SITUACE			Č.ARCH:	D1478
			MĚŘÍTKO:	1:500
			Č.VÝKRESU:	7