



ROZVADĚČ RS1



$I_k'' = 5,3 \text{ kA}$   
 $P_i = 29 \text{ kW}$   
 $P_p = 16,2 \text{ kW}$   
 $I_p = 24,62 \text{ A}$   
3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

ZAPNUTO 	VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman		MĚŘITKO :	INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4		D.1.4.3.a.08	LIST:
	TECH.KONTR.: Patrik Schoř		DATUM : 04/2020	AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE			1 z 5
	ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk		REVIZE : 0			RS1	
	STUPEŇ : DPS		ZAK.ČÍSLO : P20007				

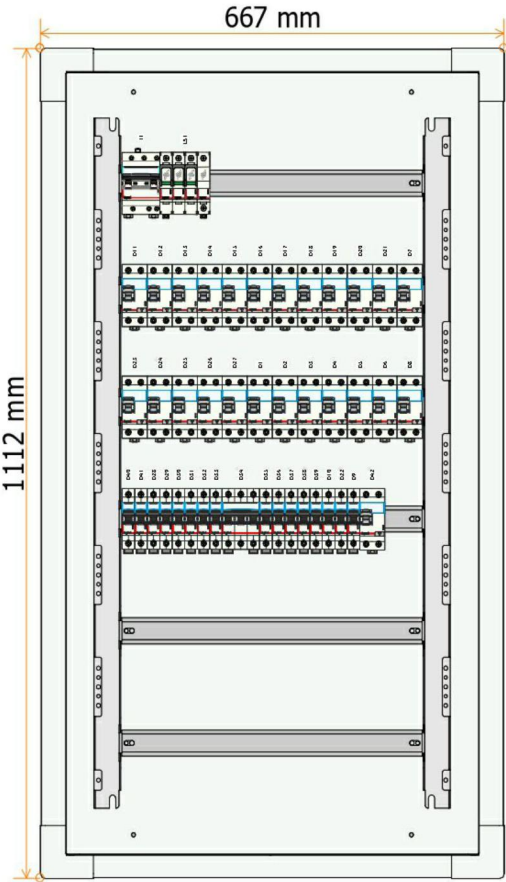