



# ROZVADĚČ RS4.2

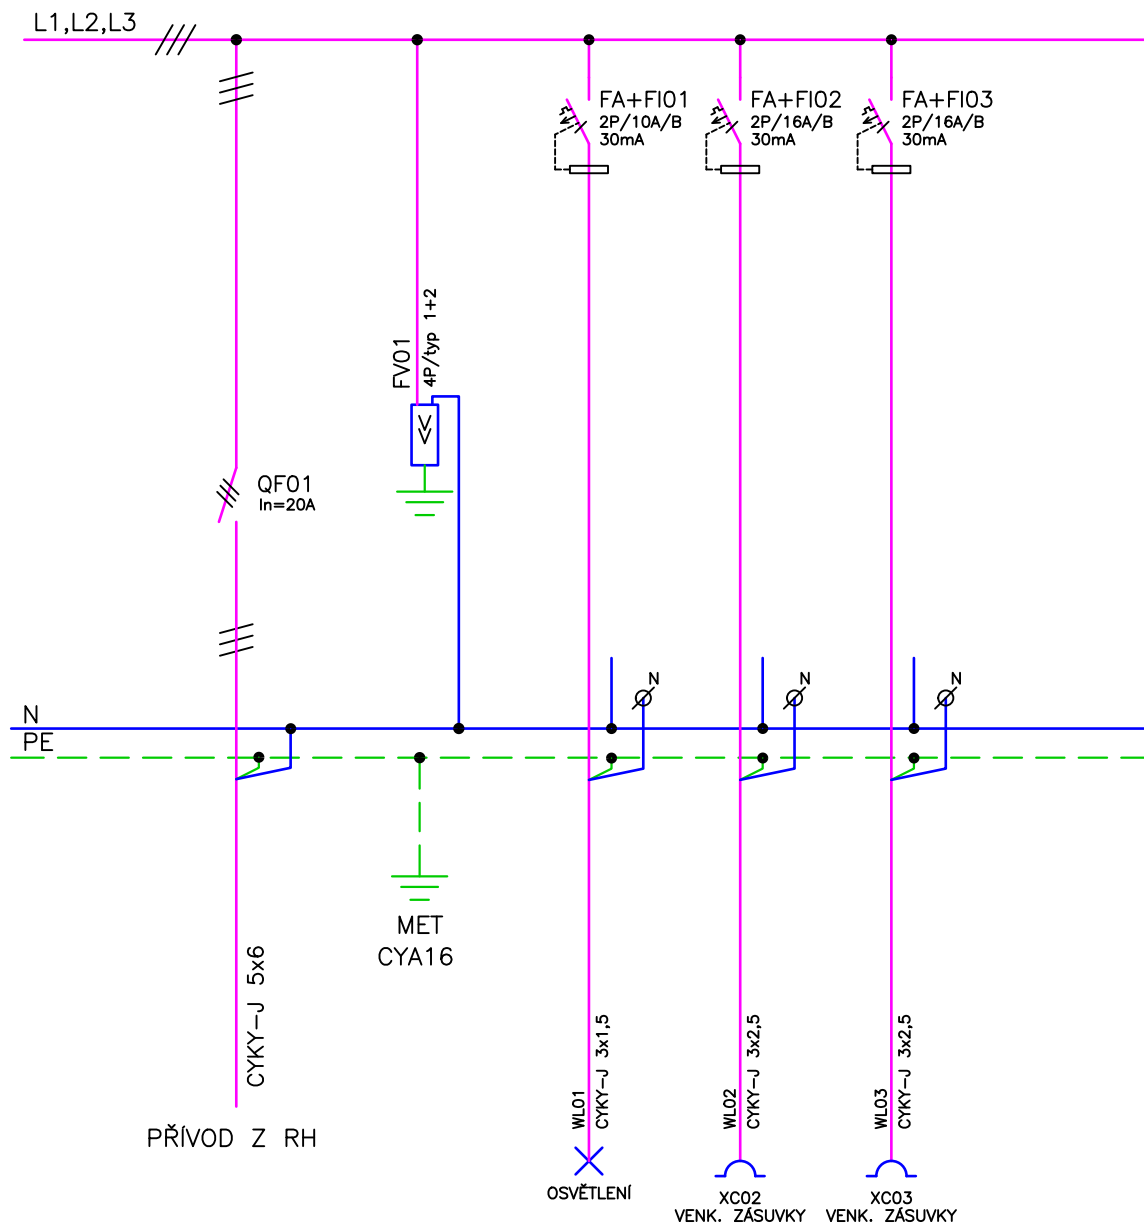

$P_i = 10,2 \text{ kW}$   
 $P_p = 4,2 \text{ kW}$   
 $I_p = 6,38 \text{ A}$   
 $3NPE \sim 50\text{Hz}, 230/400\text{V TN-C-S}$

**ZAPNUTO**

VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman  
 TECH.KONTR.: Patrik Schoř  
 ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk  
 STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : –  
 DATUM : 04/2020  
 REVIZE : 0  
 ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4  
 AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.12  
 RS4.2

LIST:  
 2 z 2