
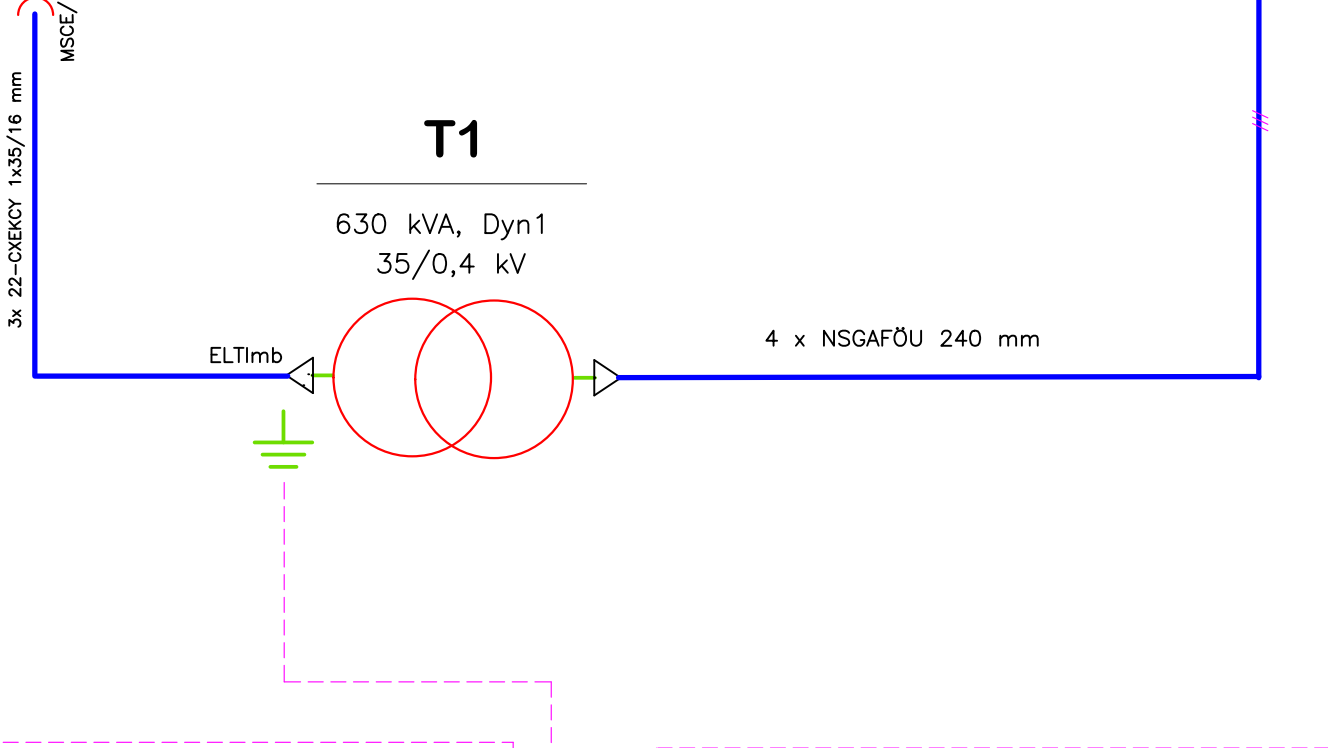


KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ VN  
Siemens, typ 8 DJH RRT  
není instalován

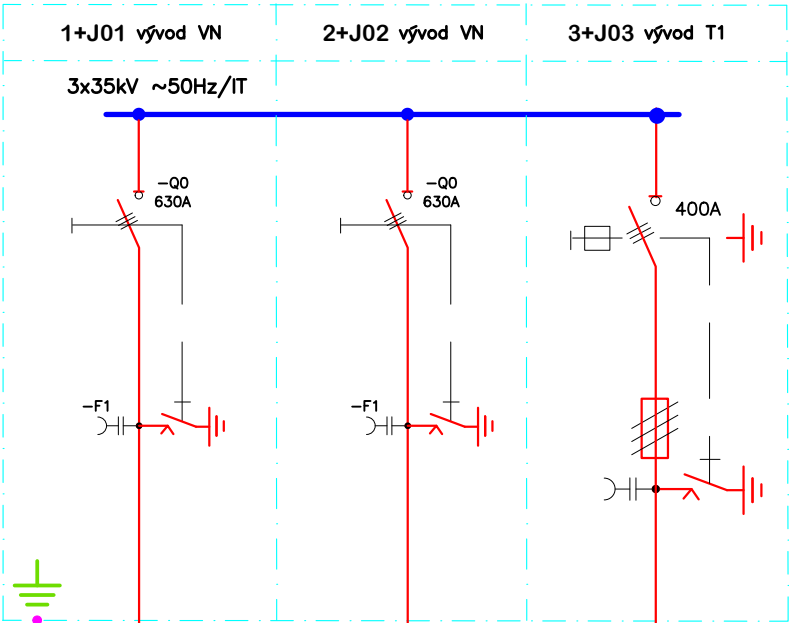

ZAŘÍZENÍ NN :


ROZVODNÁ SOUSTAVA : TN - C  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + PEN ~ 50 Hz , 400 V, TN - C - S  
OCHRANA DLE ČSN 332000-4.41 ed.2 : AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZAŘÍZENÍ VN :


ROZVODNÁ SOUSTAVA : IT  
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 x 35 kV, 50 Hz  
OCHRANA DLE ČSN EN 50522 : ZEMNĚNÍM

PROVEDENÍ TS JE NUTNÉ NECHAT SCHVÁLIT PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY! PODMÍNKY A PŘIPOMÍNKY POTÉ NECHAT ZAPRACOVAT DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE!

KOMPAKTNÍ ROZVÁDĚČ NN  
typ RBTR, výr. ESB Rozvaděče, a.s.

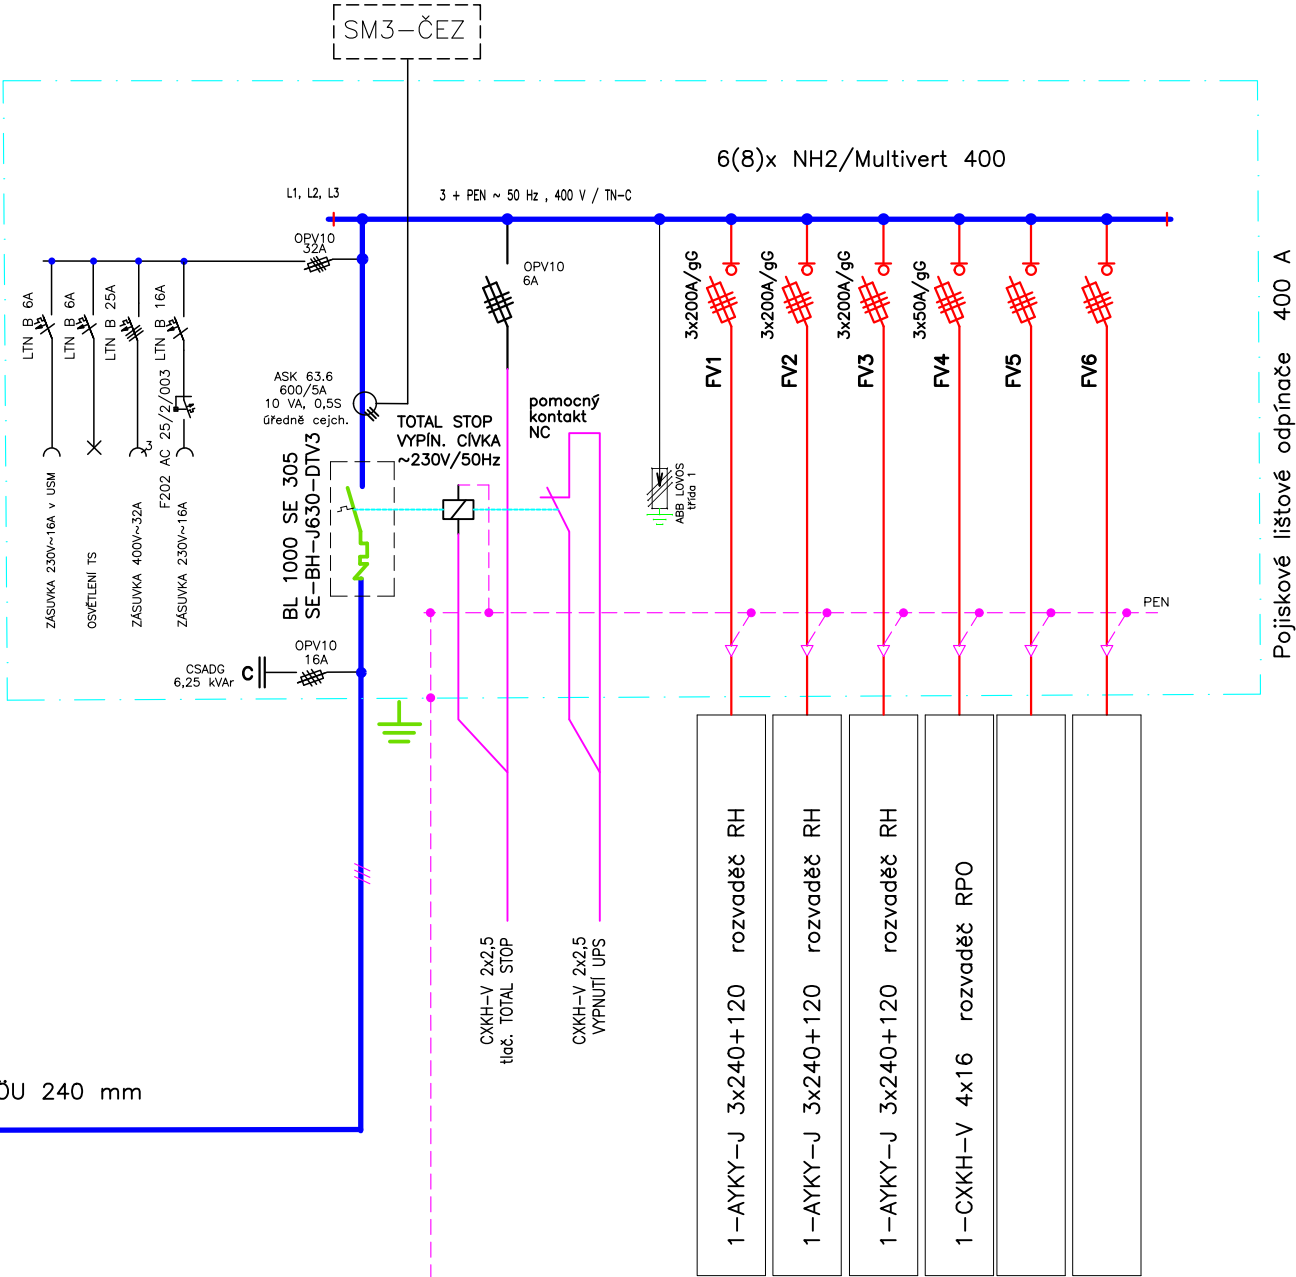

ZAPOJENÍ MĚŘICÍ SOUPRAVY SM3:

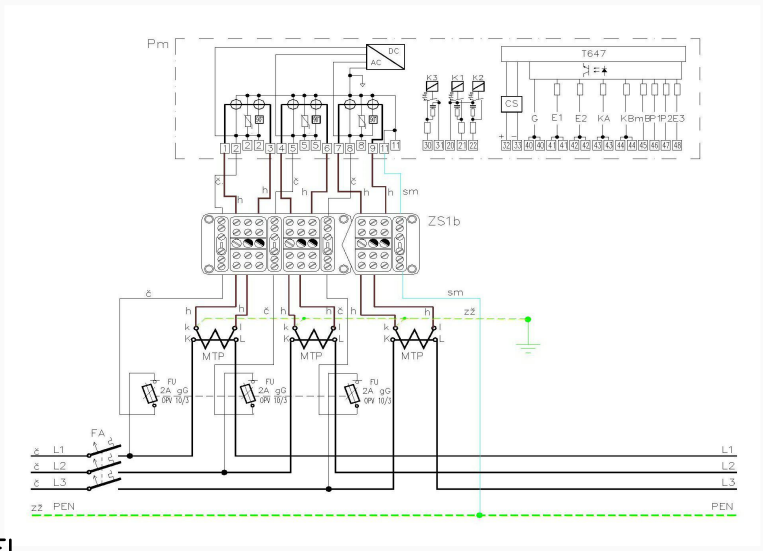

Pm - elektronický elektroměr třífázový čtyřkvadrantní  
ZS1b - zkušební svorkovnice šroubovací  
Barevně značení vodičů: č - černý  
h - hnědý  
zž - zelenožlutý  
sm - světlemodrý



VYPRACOVAL :	Bc. P. Bohuněk	MĚŘÍTKO :	
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2020
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4  
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

D.1.4.3.a.27  
SCHÉMATA ROZVÁDĚČŮ

LIST:  
1 z 1