



ROZVADĚČ RS4.1

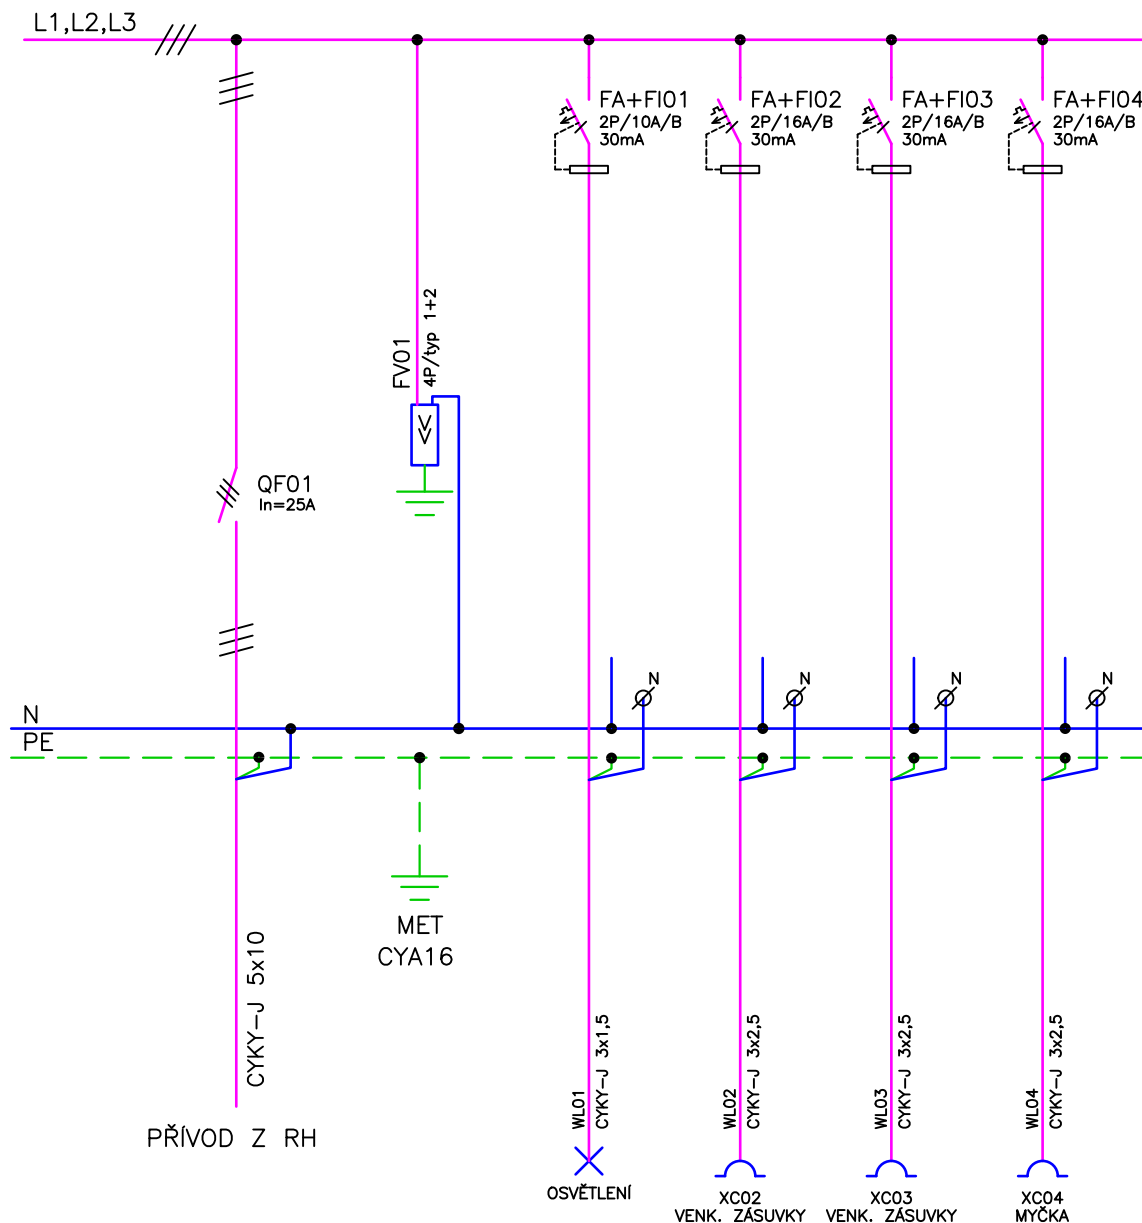

Pi= 10,3 kW

Pp= 4,3 kW

Ip= 6,53 A

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

ZAPNUTO

VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : -
DATUM : 04/2020
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

D.1.4.3.a.11
RS4.1

LIST:

2 z 2