


# ROZVADĚČ RS3

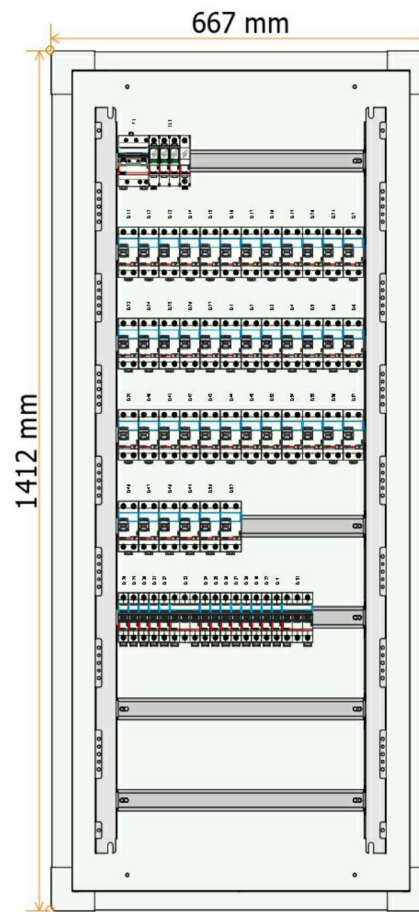

$I_k'' = 5,3 \text{ kA}$   
 $P_i = 42,8 \text{ kW}$   
 $P_p = 22,46 \text{ kW}$   
 $I_p = 34,14 \text{ A}$

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

**ZAPNUTO**

VYPRACOVAL : *Mojmír Tobrman*  
 TECH.KONTR.: *Patrik Schoř*  
 ODP.PROJ. : *Bc. P. Bohuněk*  
 STUPEŇ : *DPS*


MĚŘITKO :  
 DATUM : *04/2020*  
 REVIZE : *0*  
 ZAK.ČÍSLO : *P20007*

INVESTOR : *STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4*  
 AKCE : *DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE*

*D.1.4.3.a.10*  
 RS3

LIST:

1 z 6

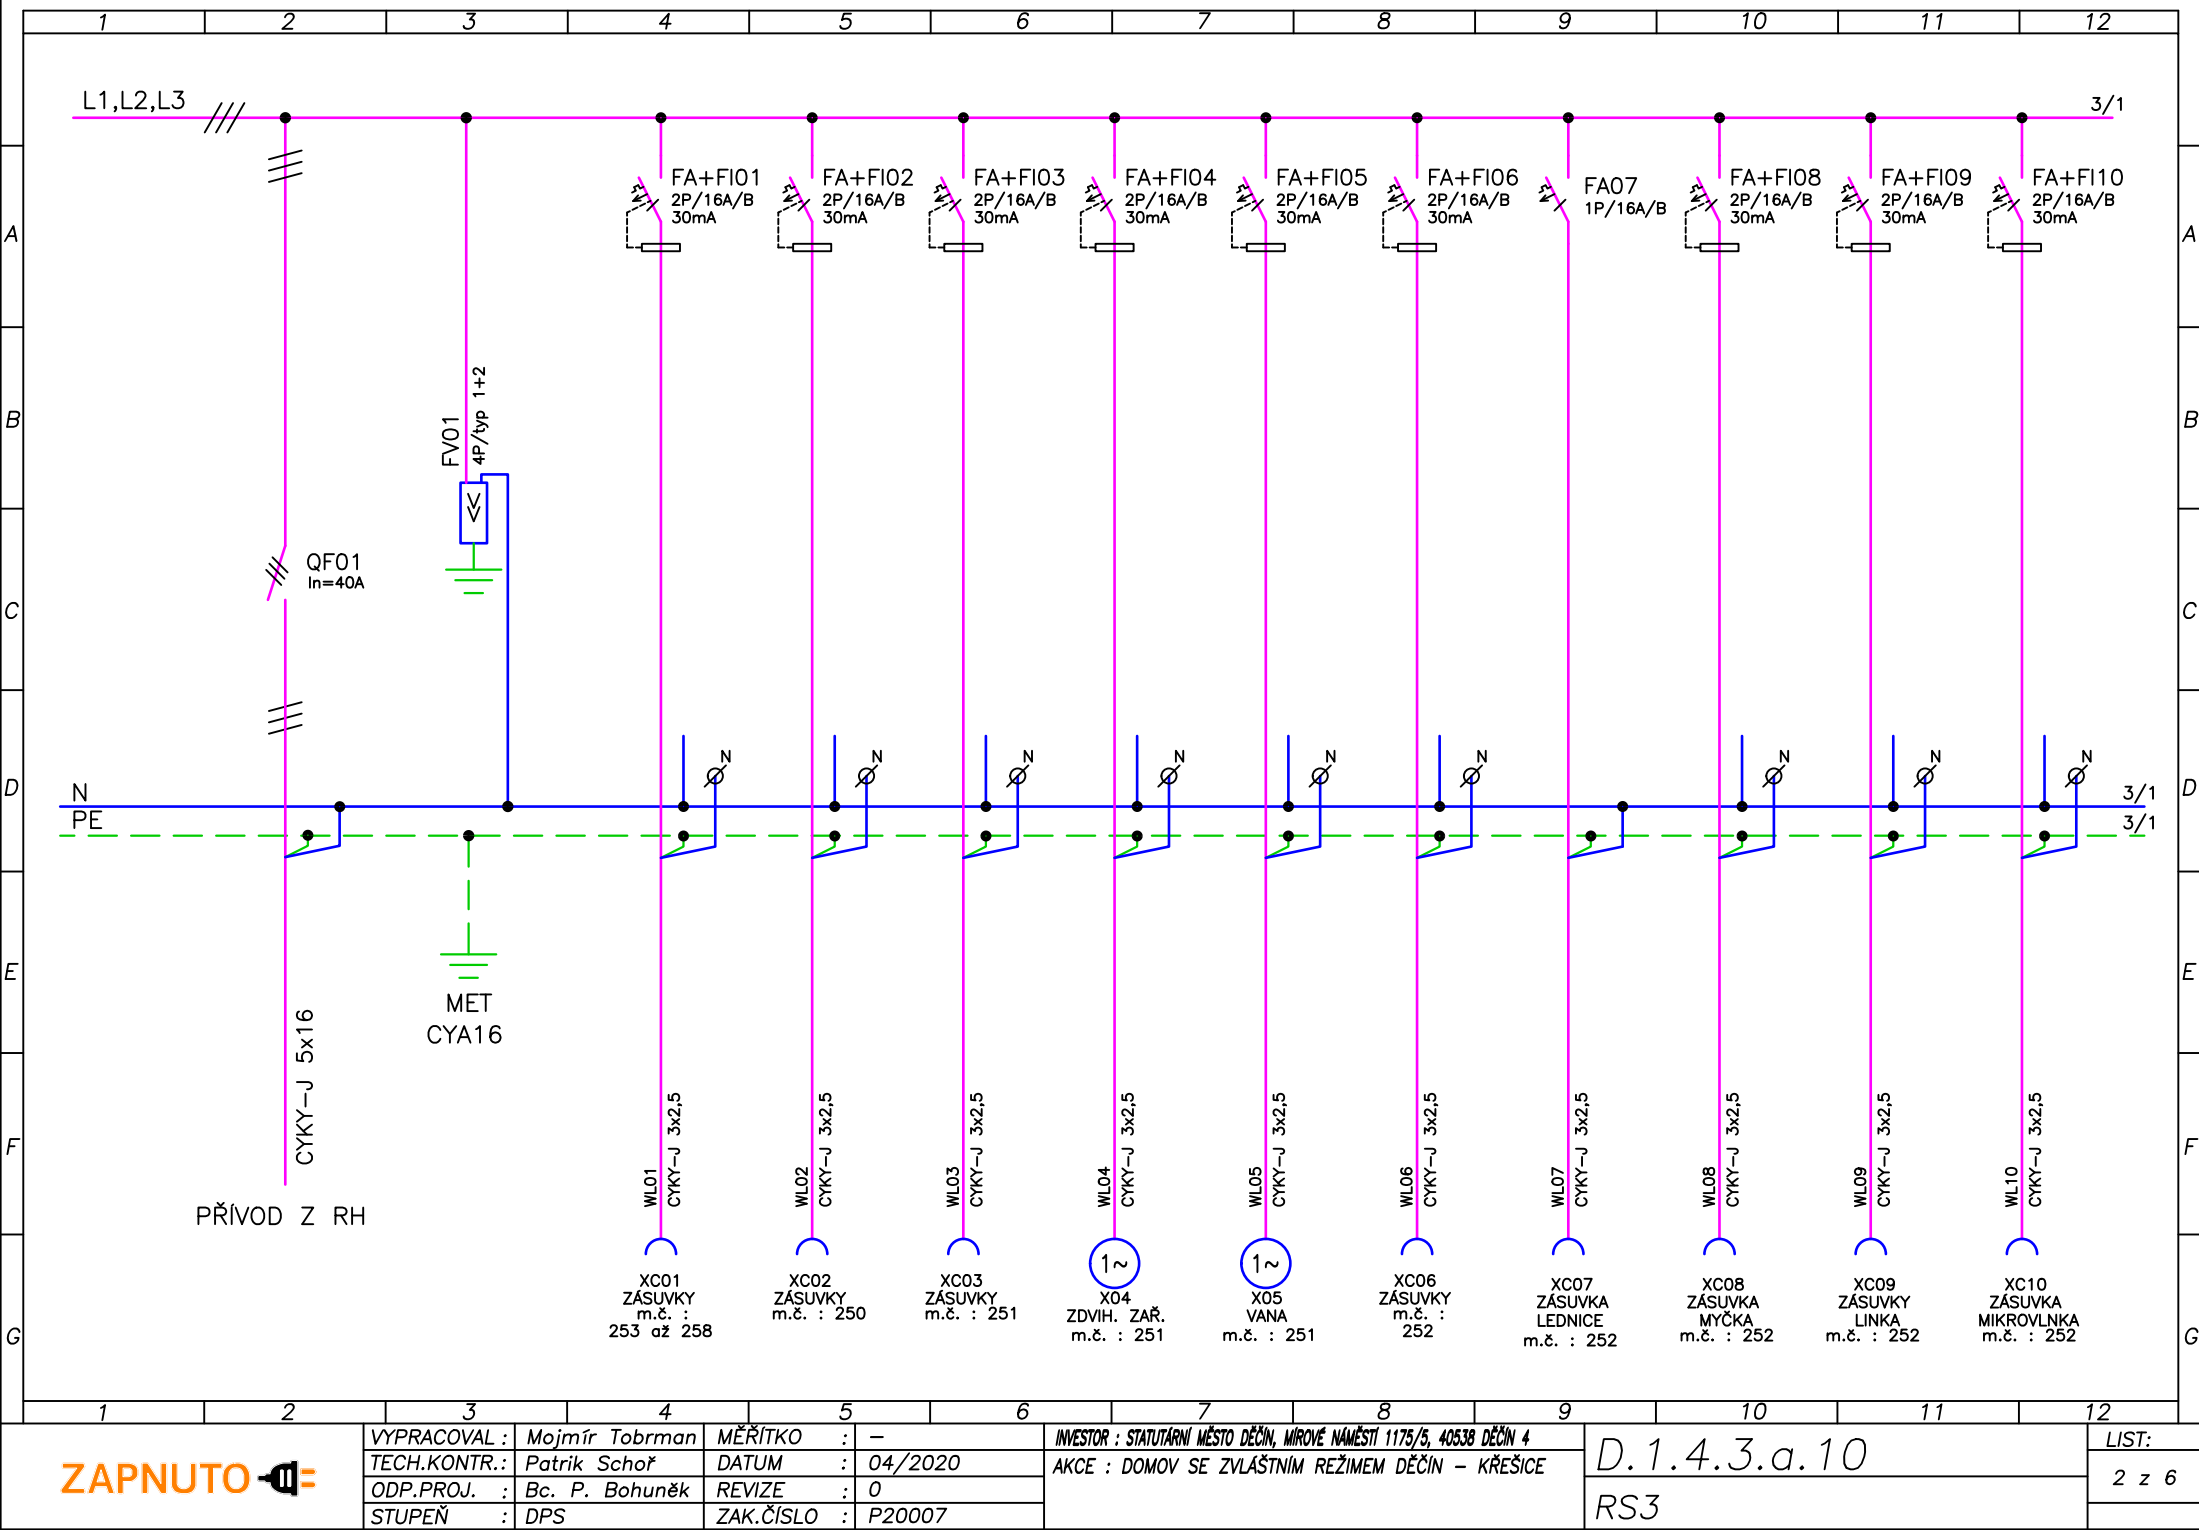

ZAPNUTO 


VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman  
TECH.KONTR.: Patrik Schoř  
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk  
STUPEŇ : DPS


MĚŘITKO : -  
DATUM : 04/2020  
REVIZE : 0  
ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTARNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4  
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE


D.1.4.3.a.10  
RS3

LIST:  
2 z 6

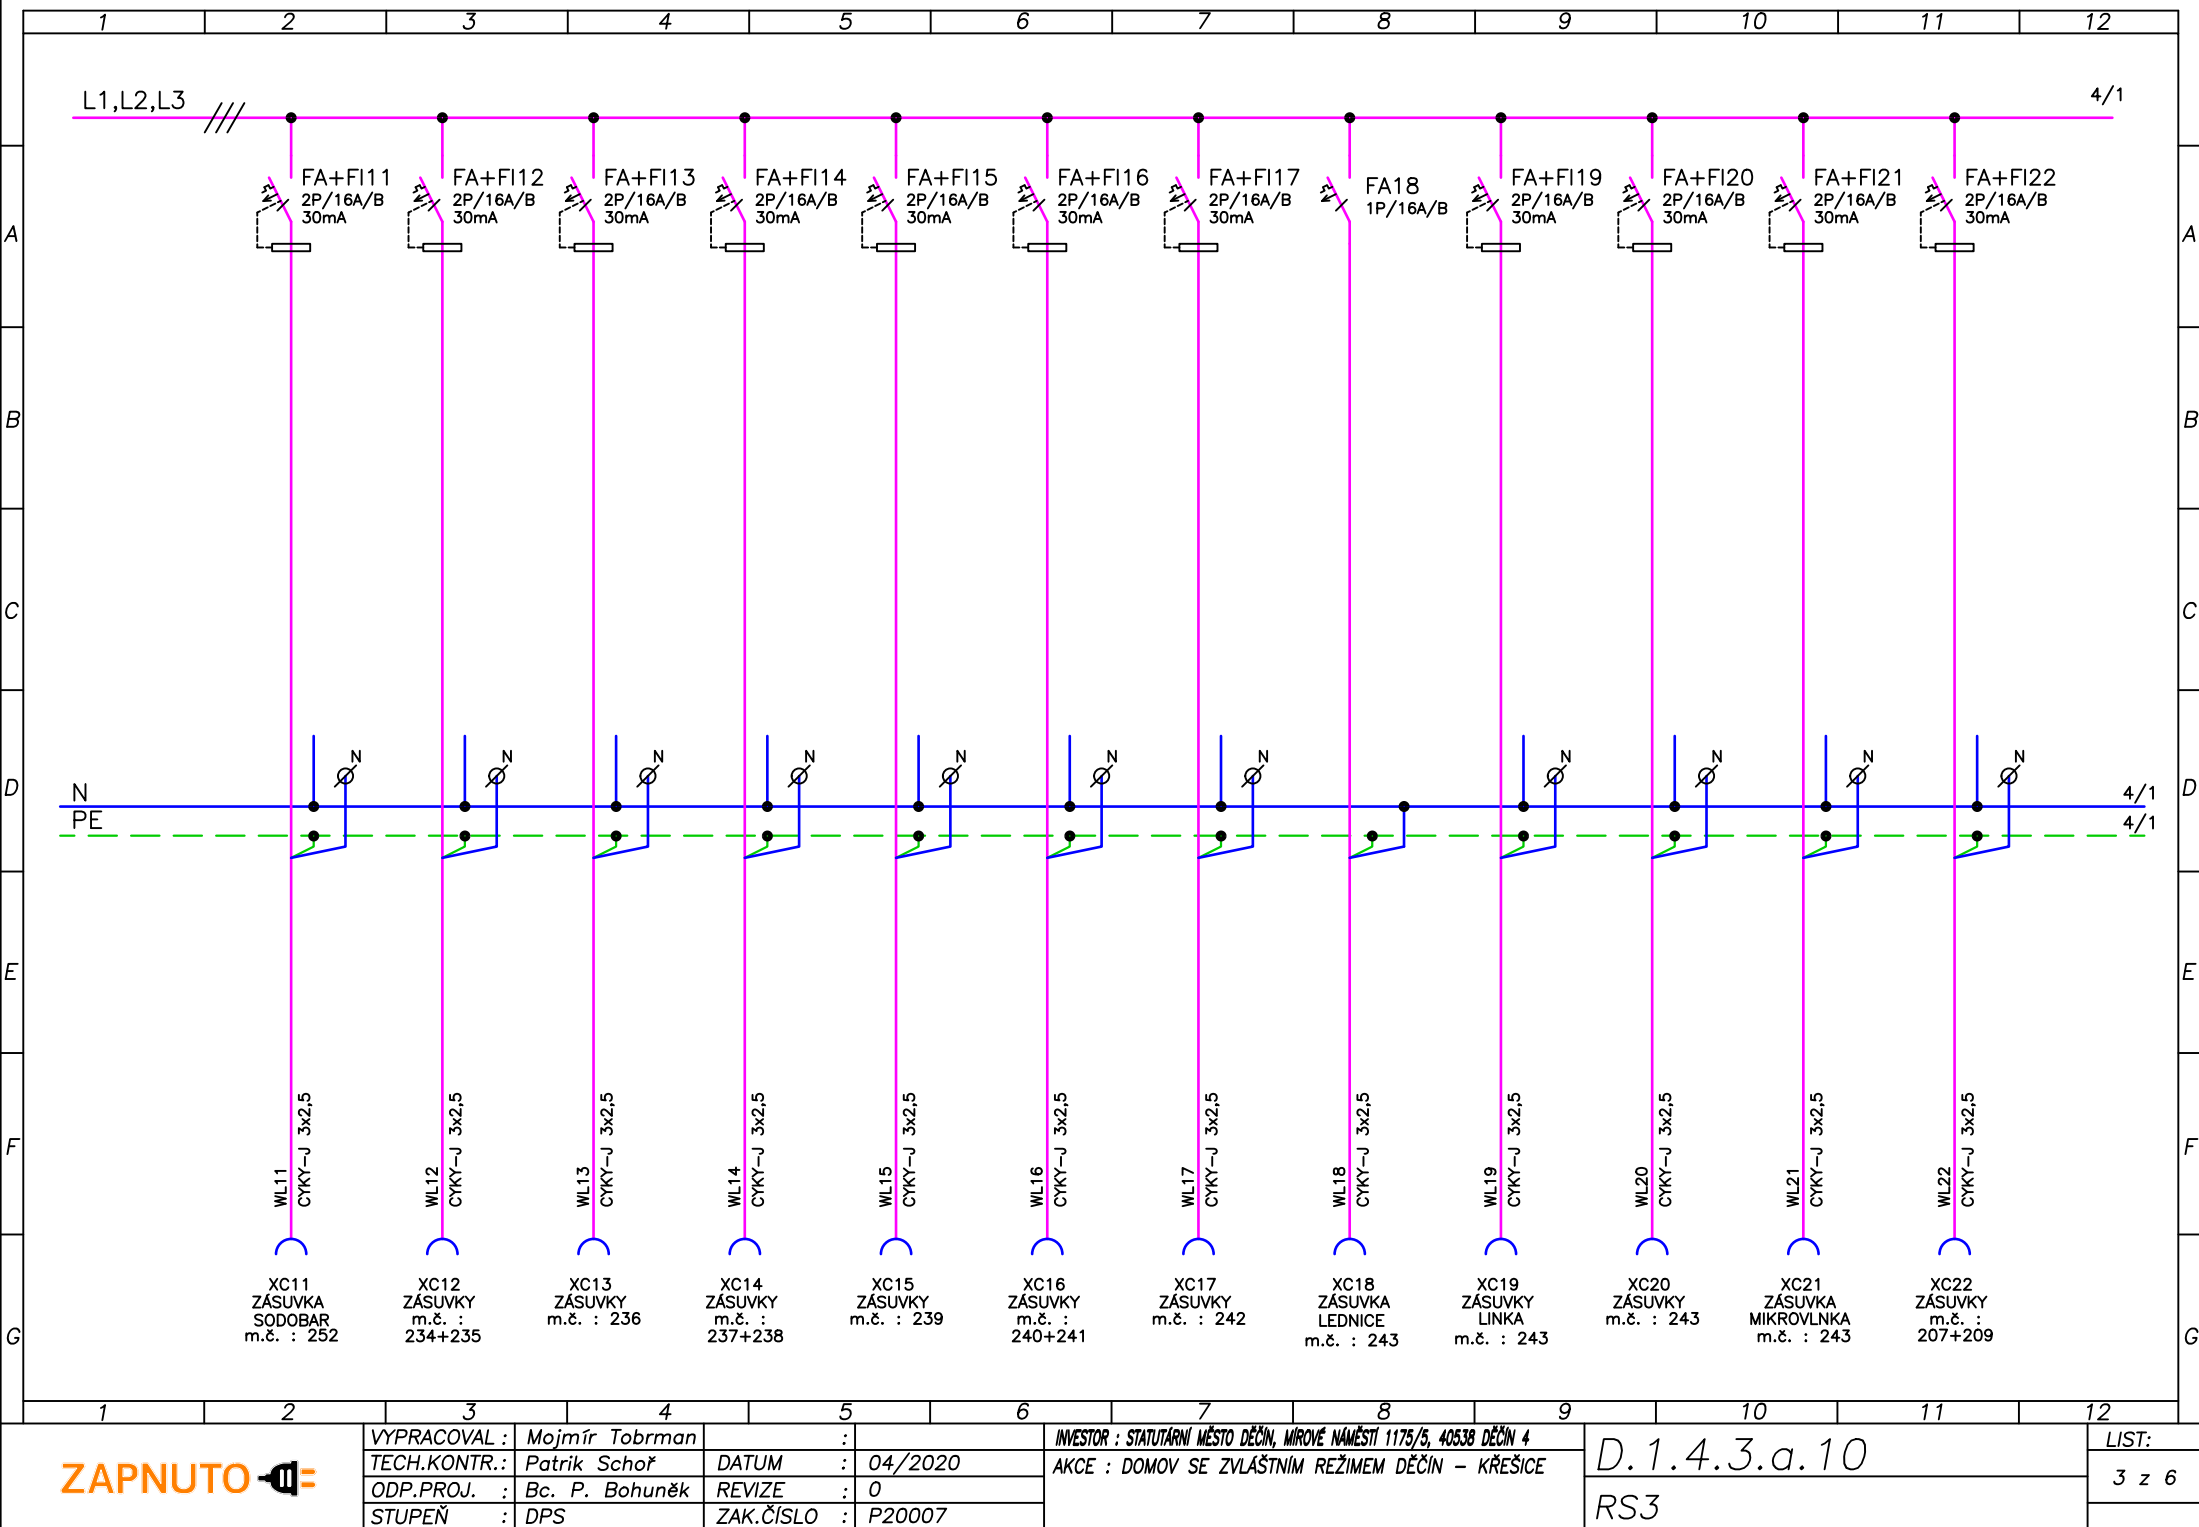

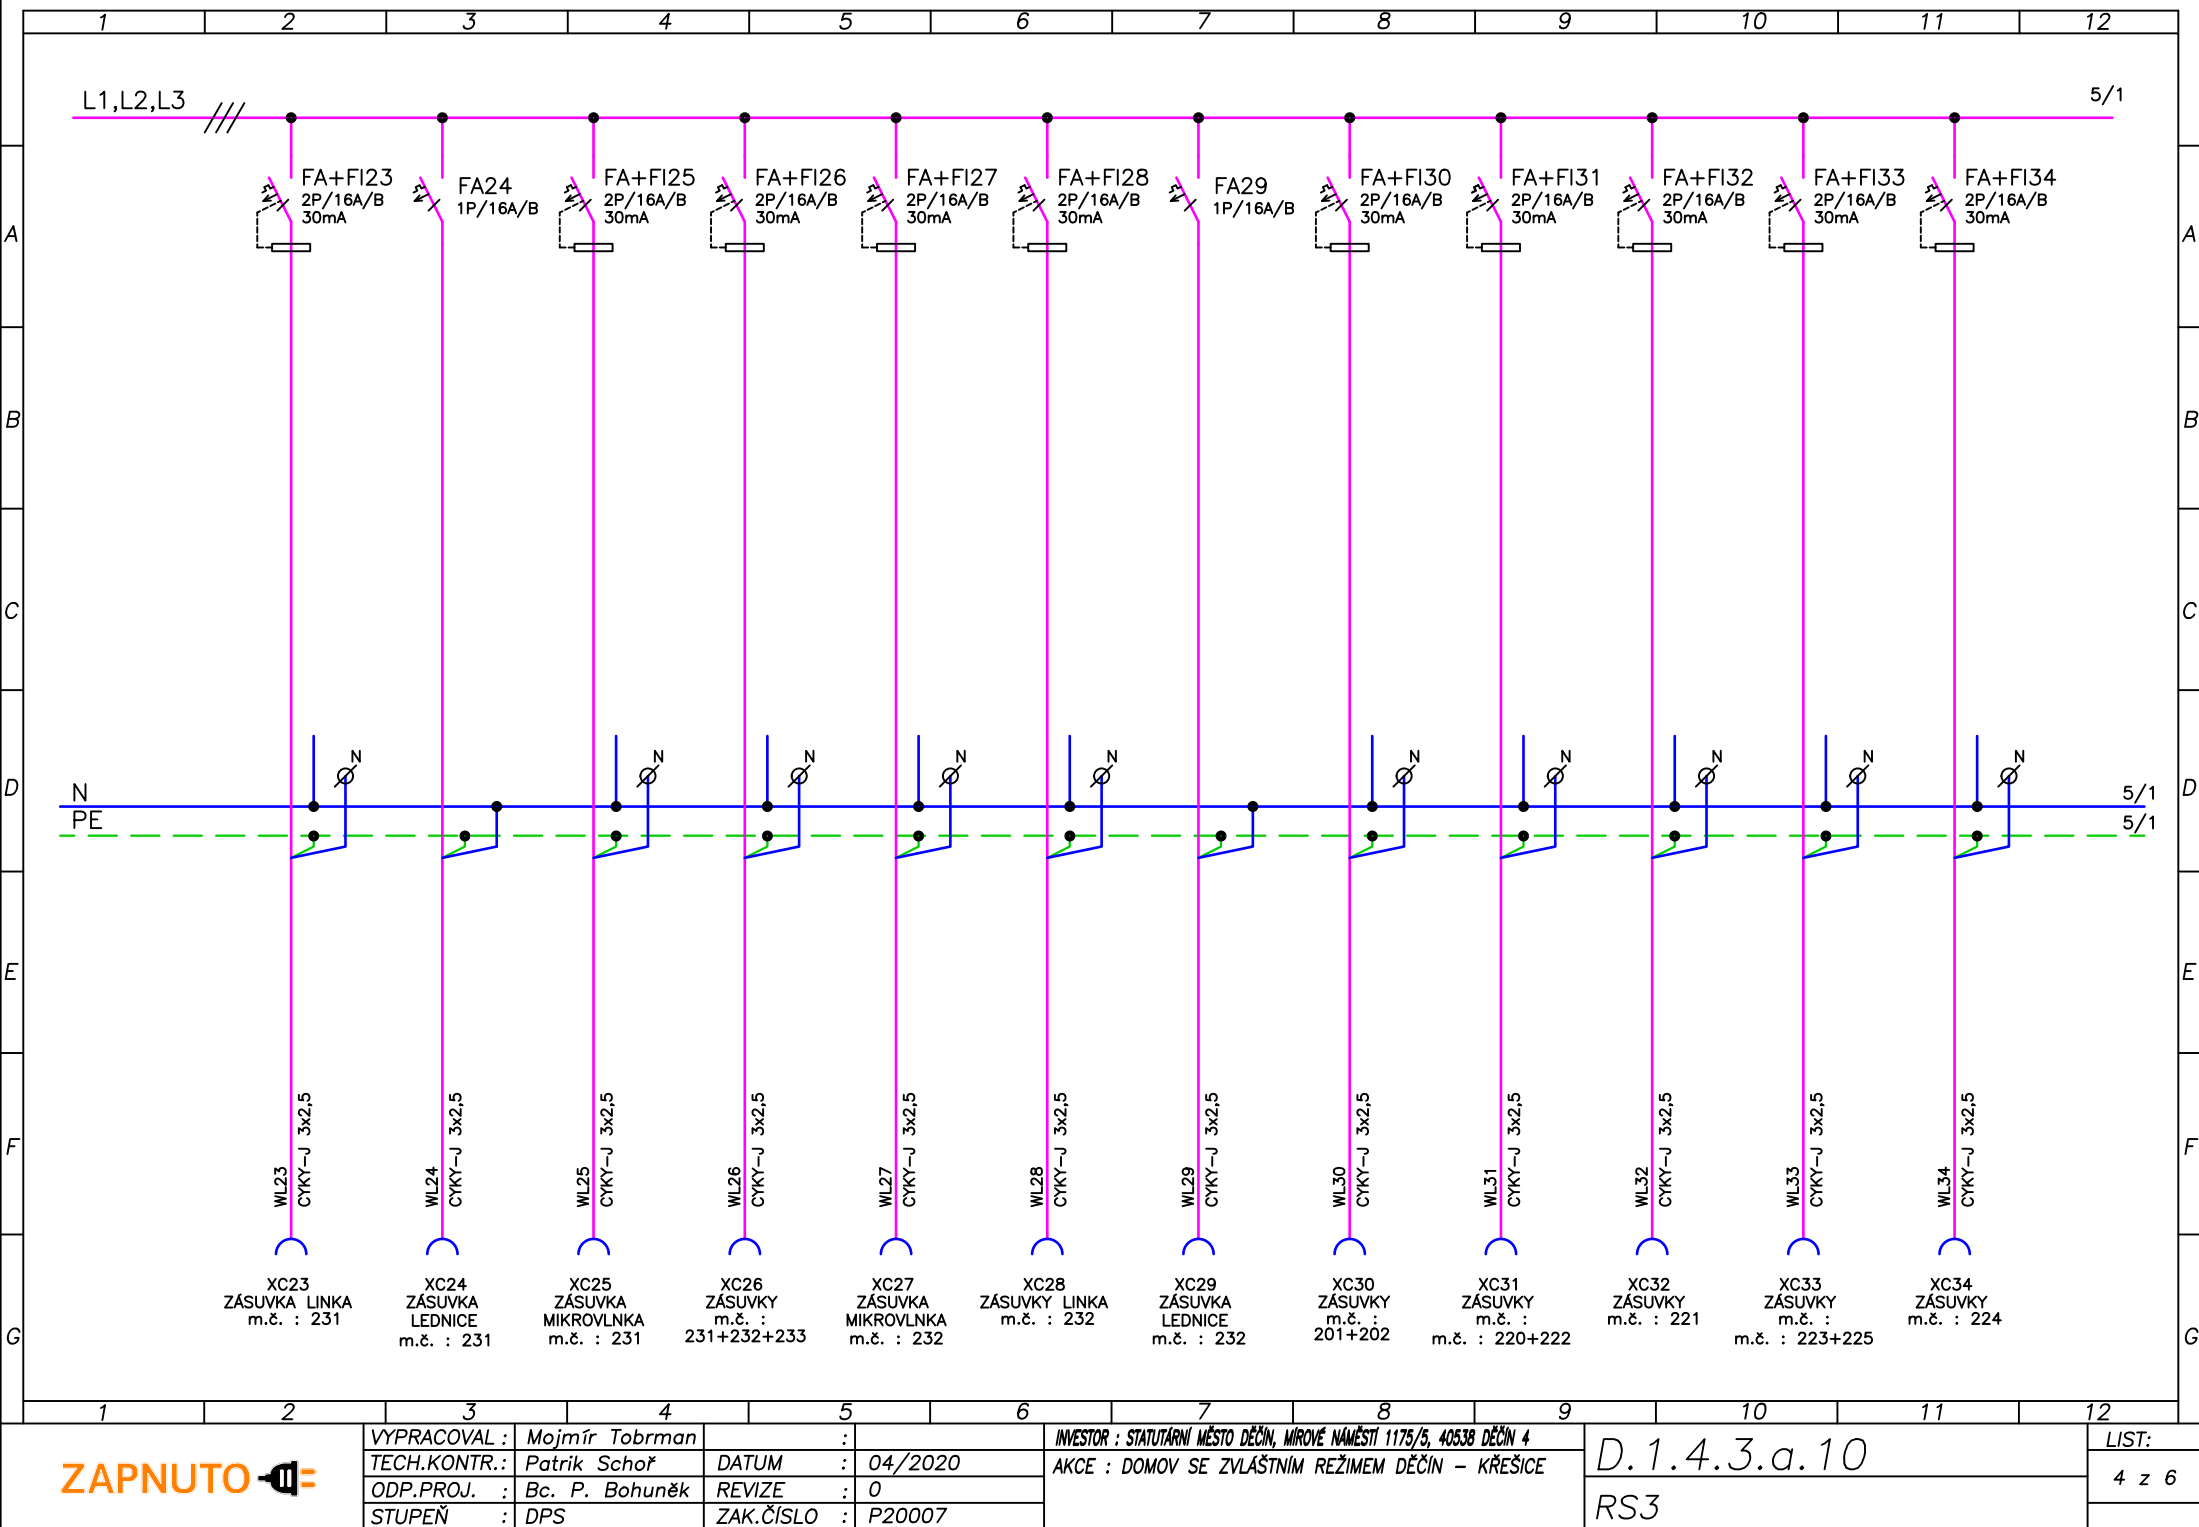



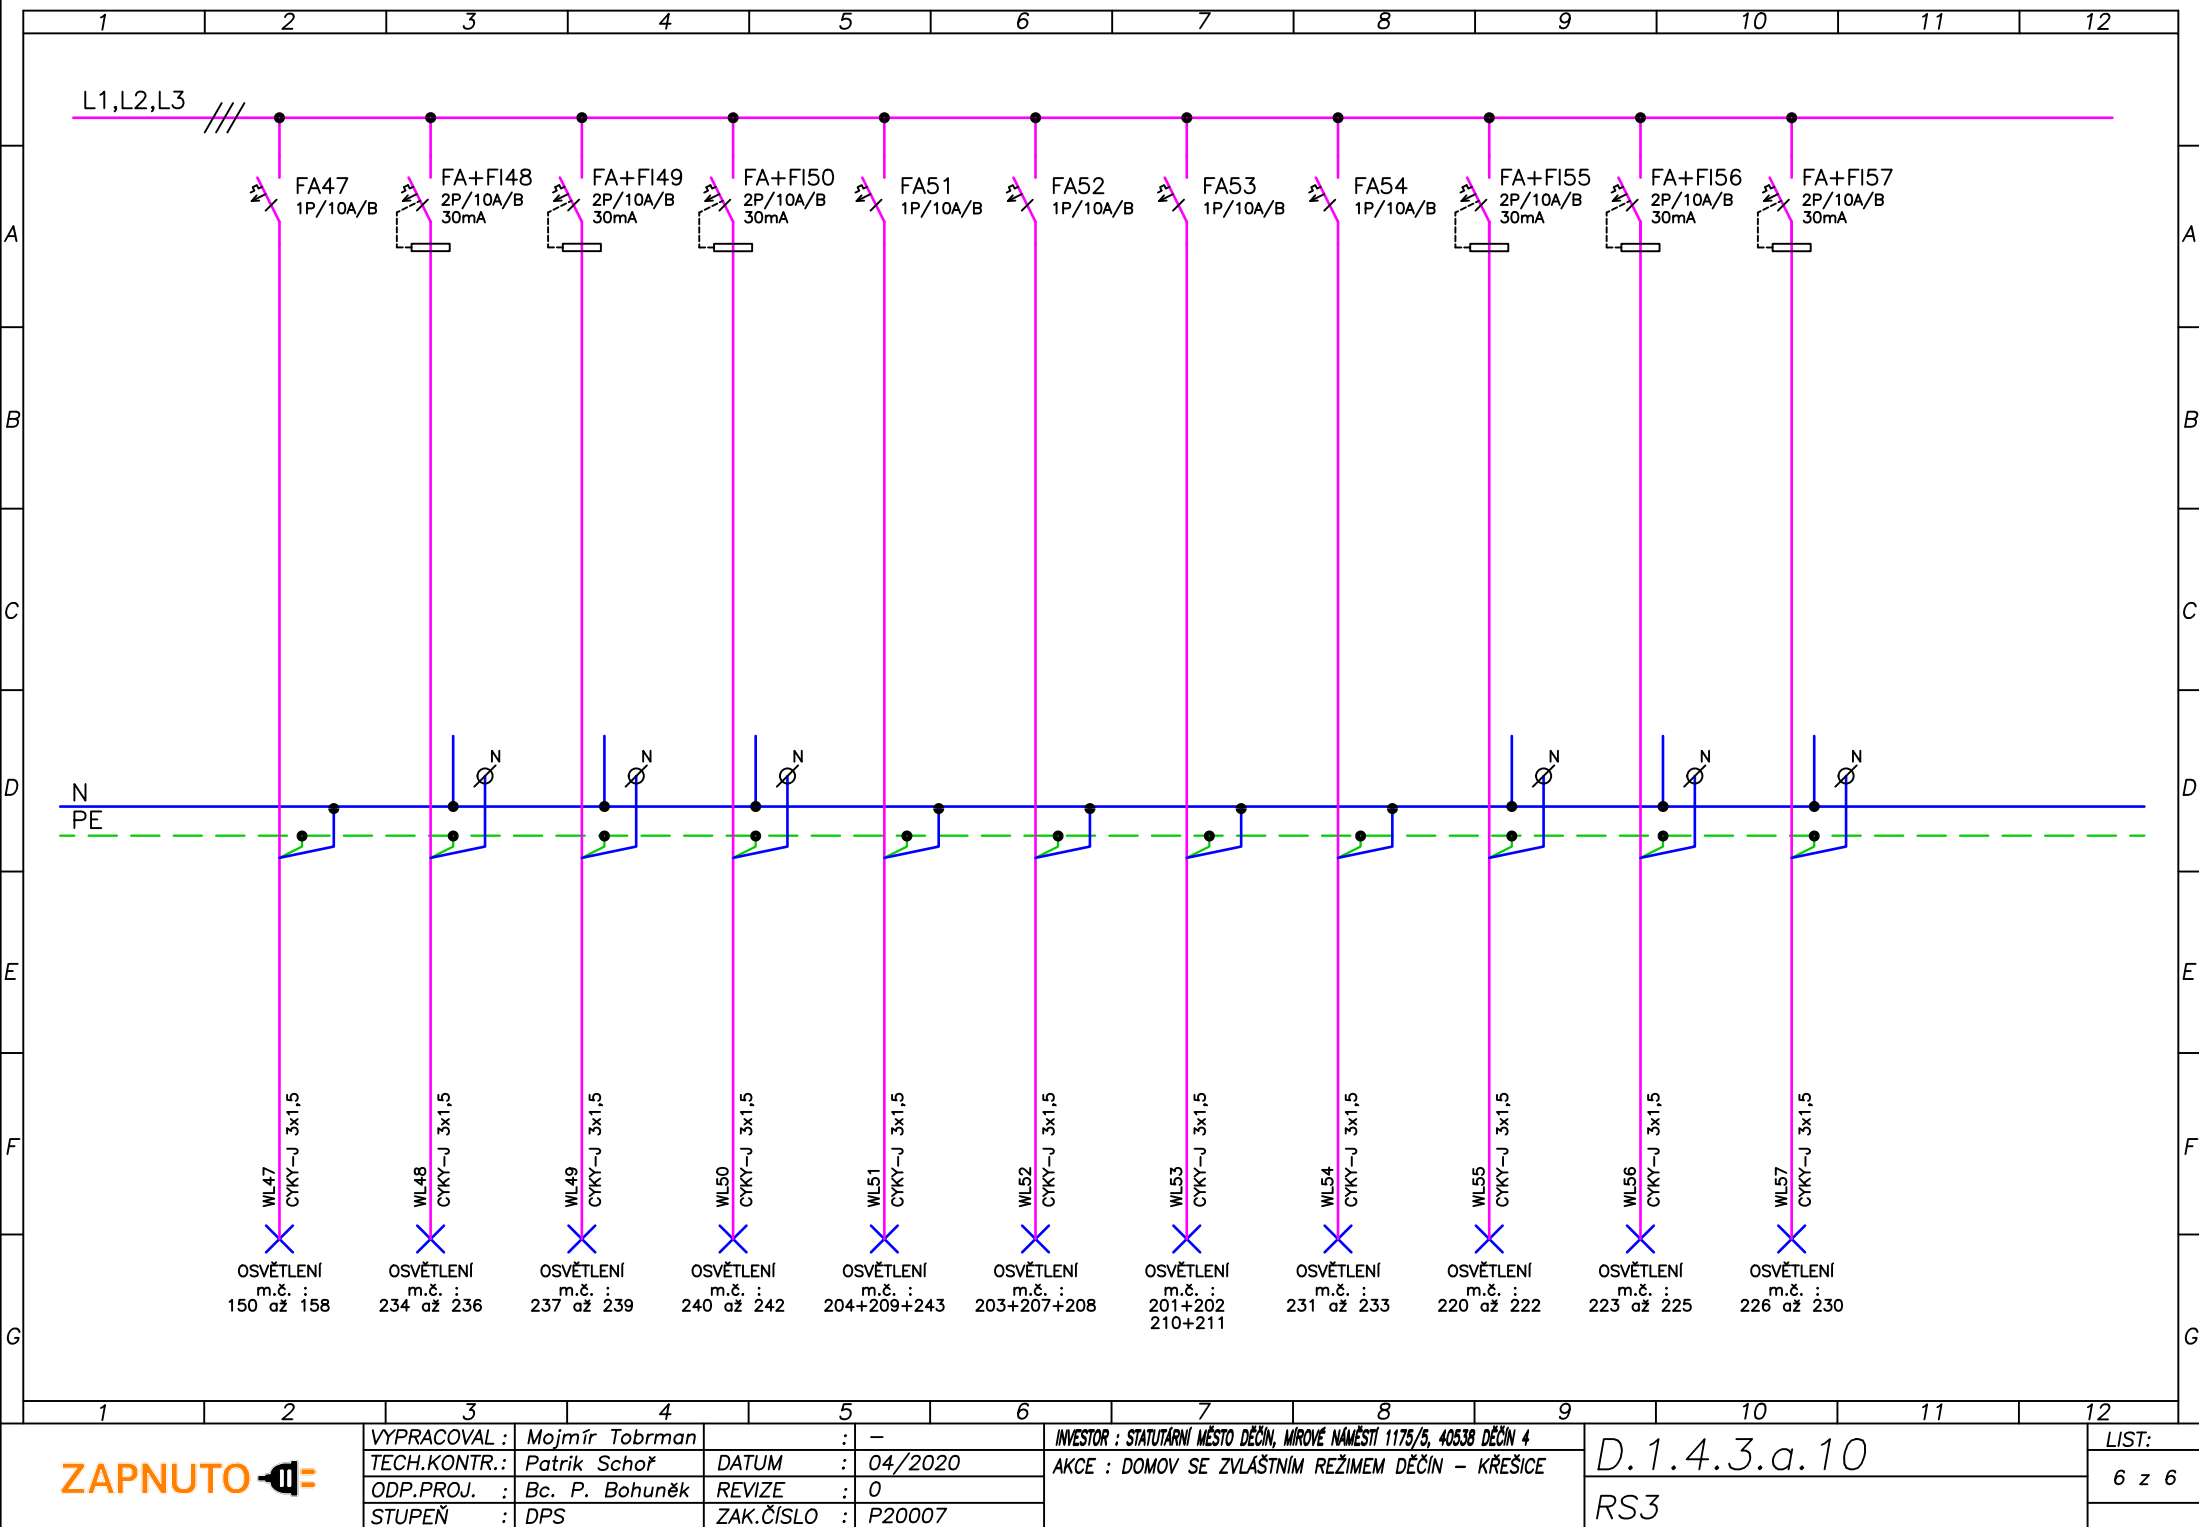

**ZAPNUTO**

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	: -
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM : 04/2020
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE : 0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4  
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

**D.1.4.3.a.10**  
RS3

LIST:  
6 z 6