


# ROZVADĚČ RK

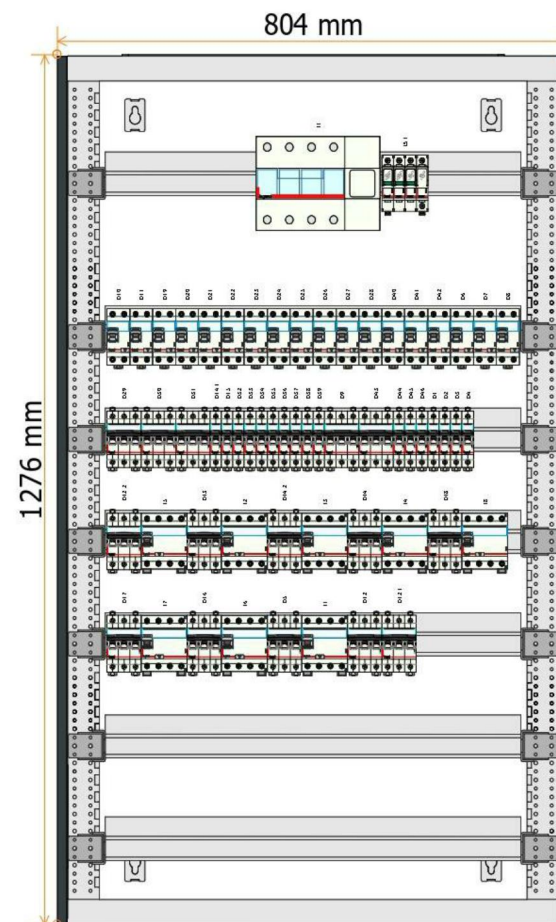

$I_k'' = 11,3 \text{ kA}$   
 $P_i = 183,5 \text{ kW}$   
 $P_p = 127,8 \text{ kW}$   
 $I_p = 194,2 \text{ A}$

3NPE ~50Hz, 230/400V TN-C-S

**ZAPNUTO**

VYPRACOVAL : *Mojmír Tobrman*  
 TECH.KONTR.: *Patrik Schoř*  
 ODP.PROJ. : *Bc. P. Bohuněk*  
 STUPEŇ : *DPS*


MĚŘITKO :  
 DATUM : *04/2020*  
 REVIZE : *0*  
 ZAK.ČÍSLO : *P20007*

INVESTOR : *STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4*  
 AKCE : *DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE*

*D.1.4.3.a.07*  
 RK

LIST:  
 2 z 7



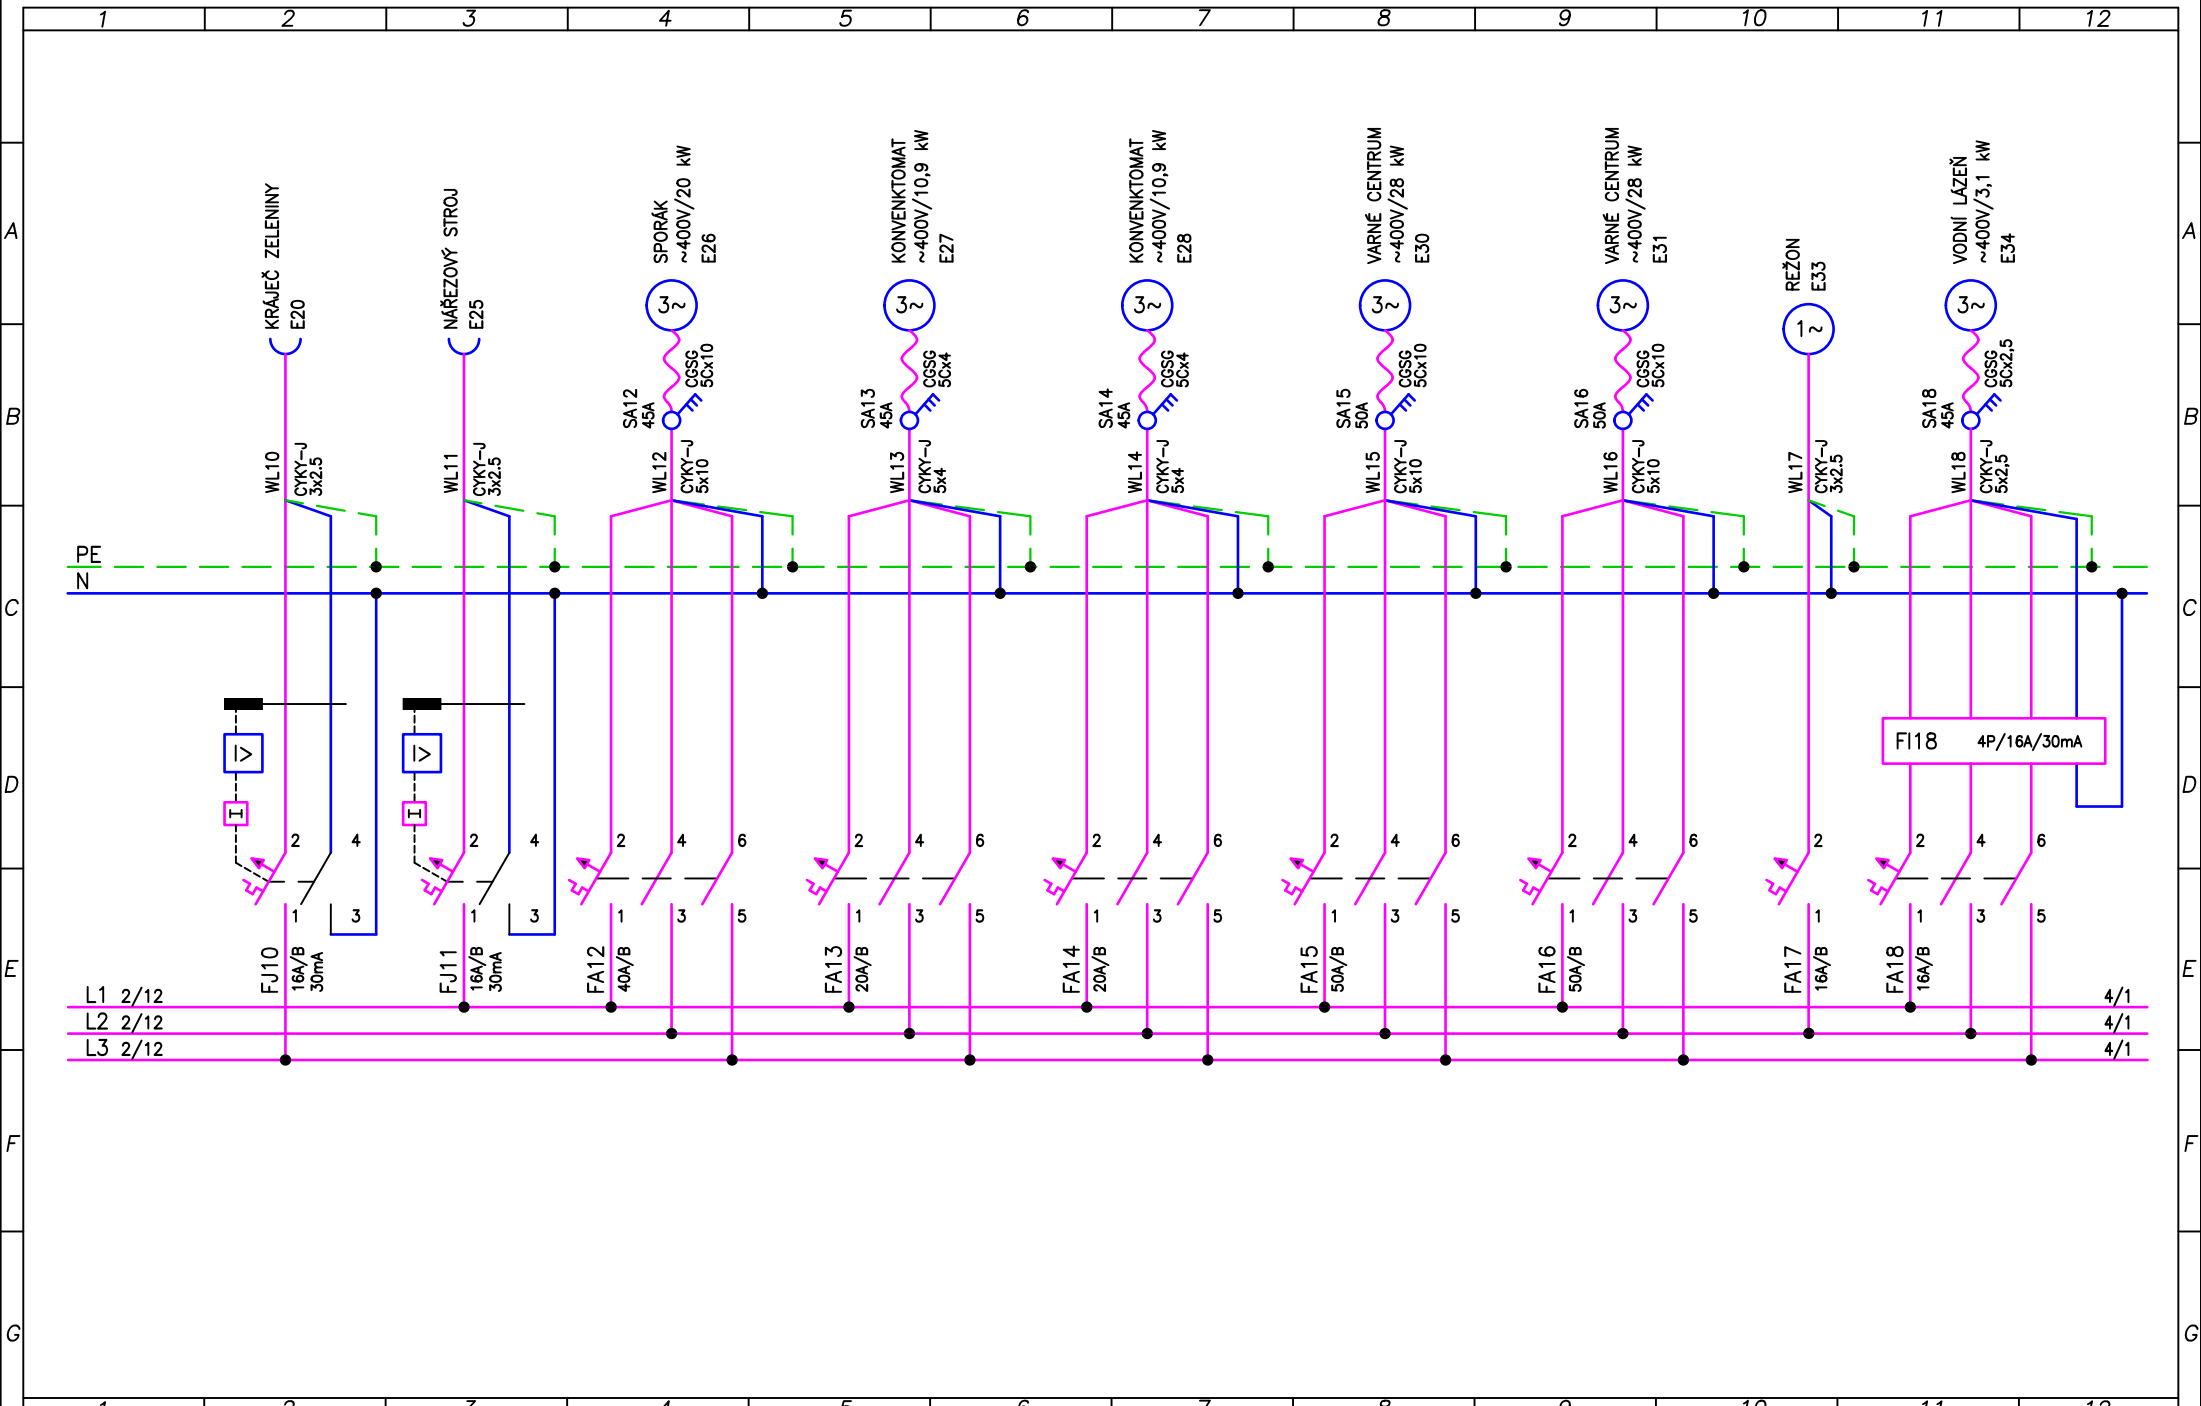


ZAPNUTO



VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2020
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P20007

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4
AKCE :	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.07	LIST:
3 z 7	
3 z 7	

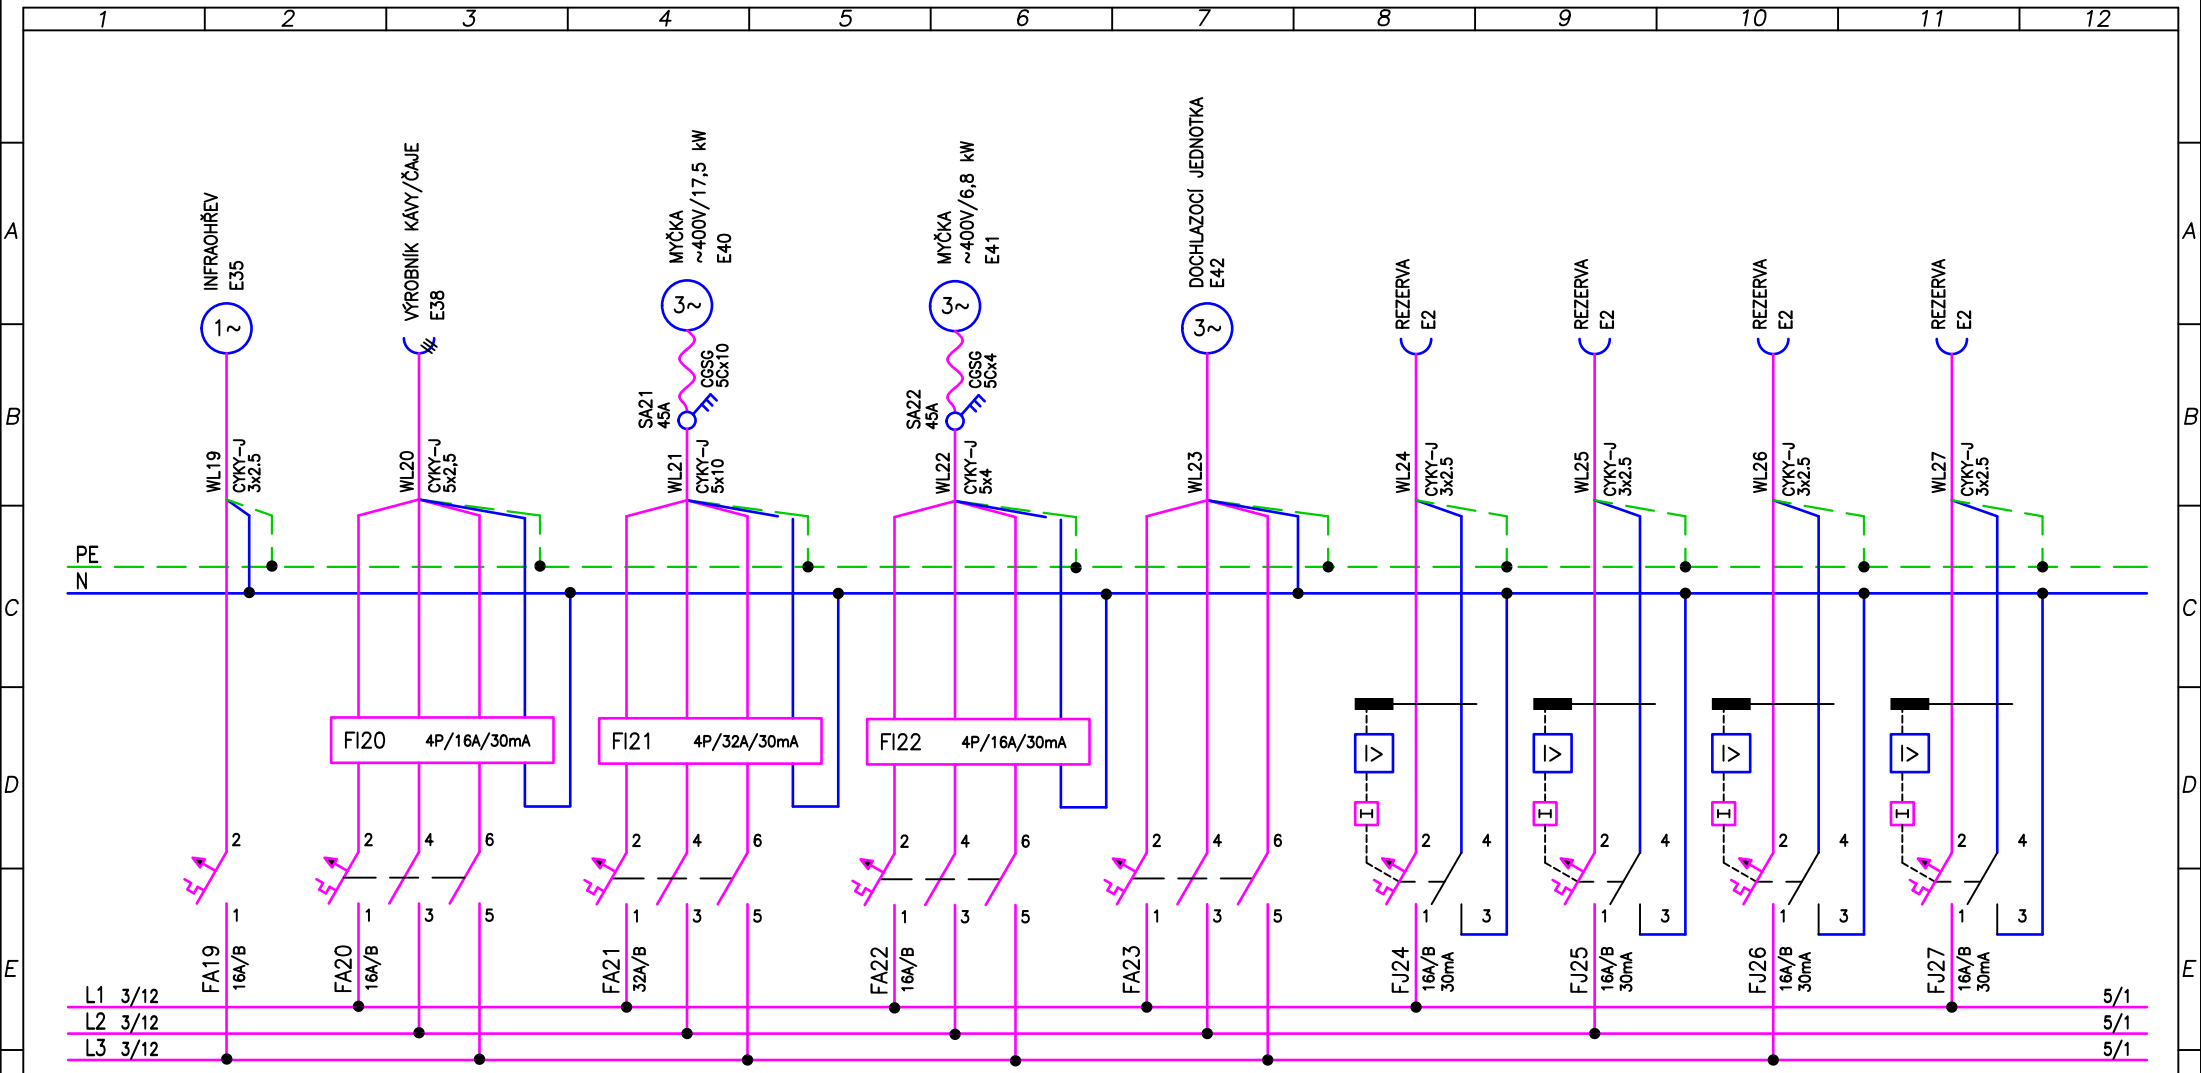

POZNÁMKA

U dochlazovací jednotky E42 bude jištění a kabeláž upřesněna u konkrétní technologie.

ZAPNUTO


VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2020
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4  
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.07  
RK

LIST:  
4 z 7



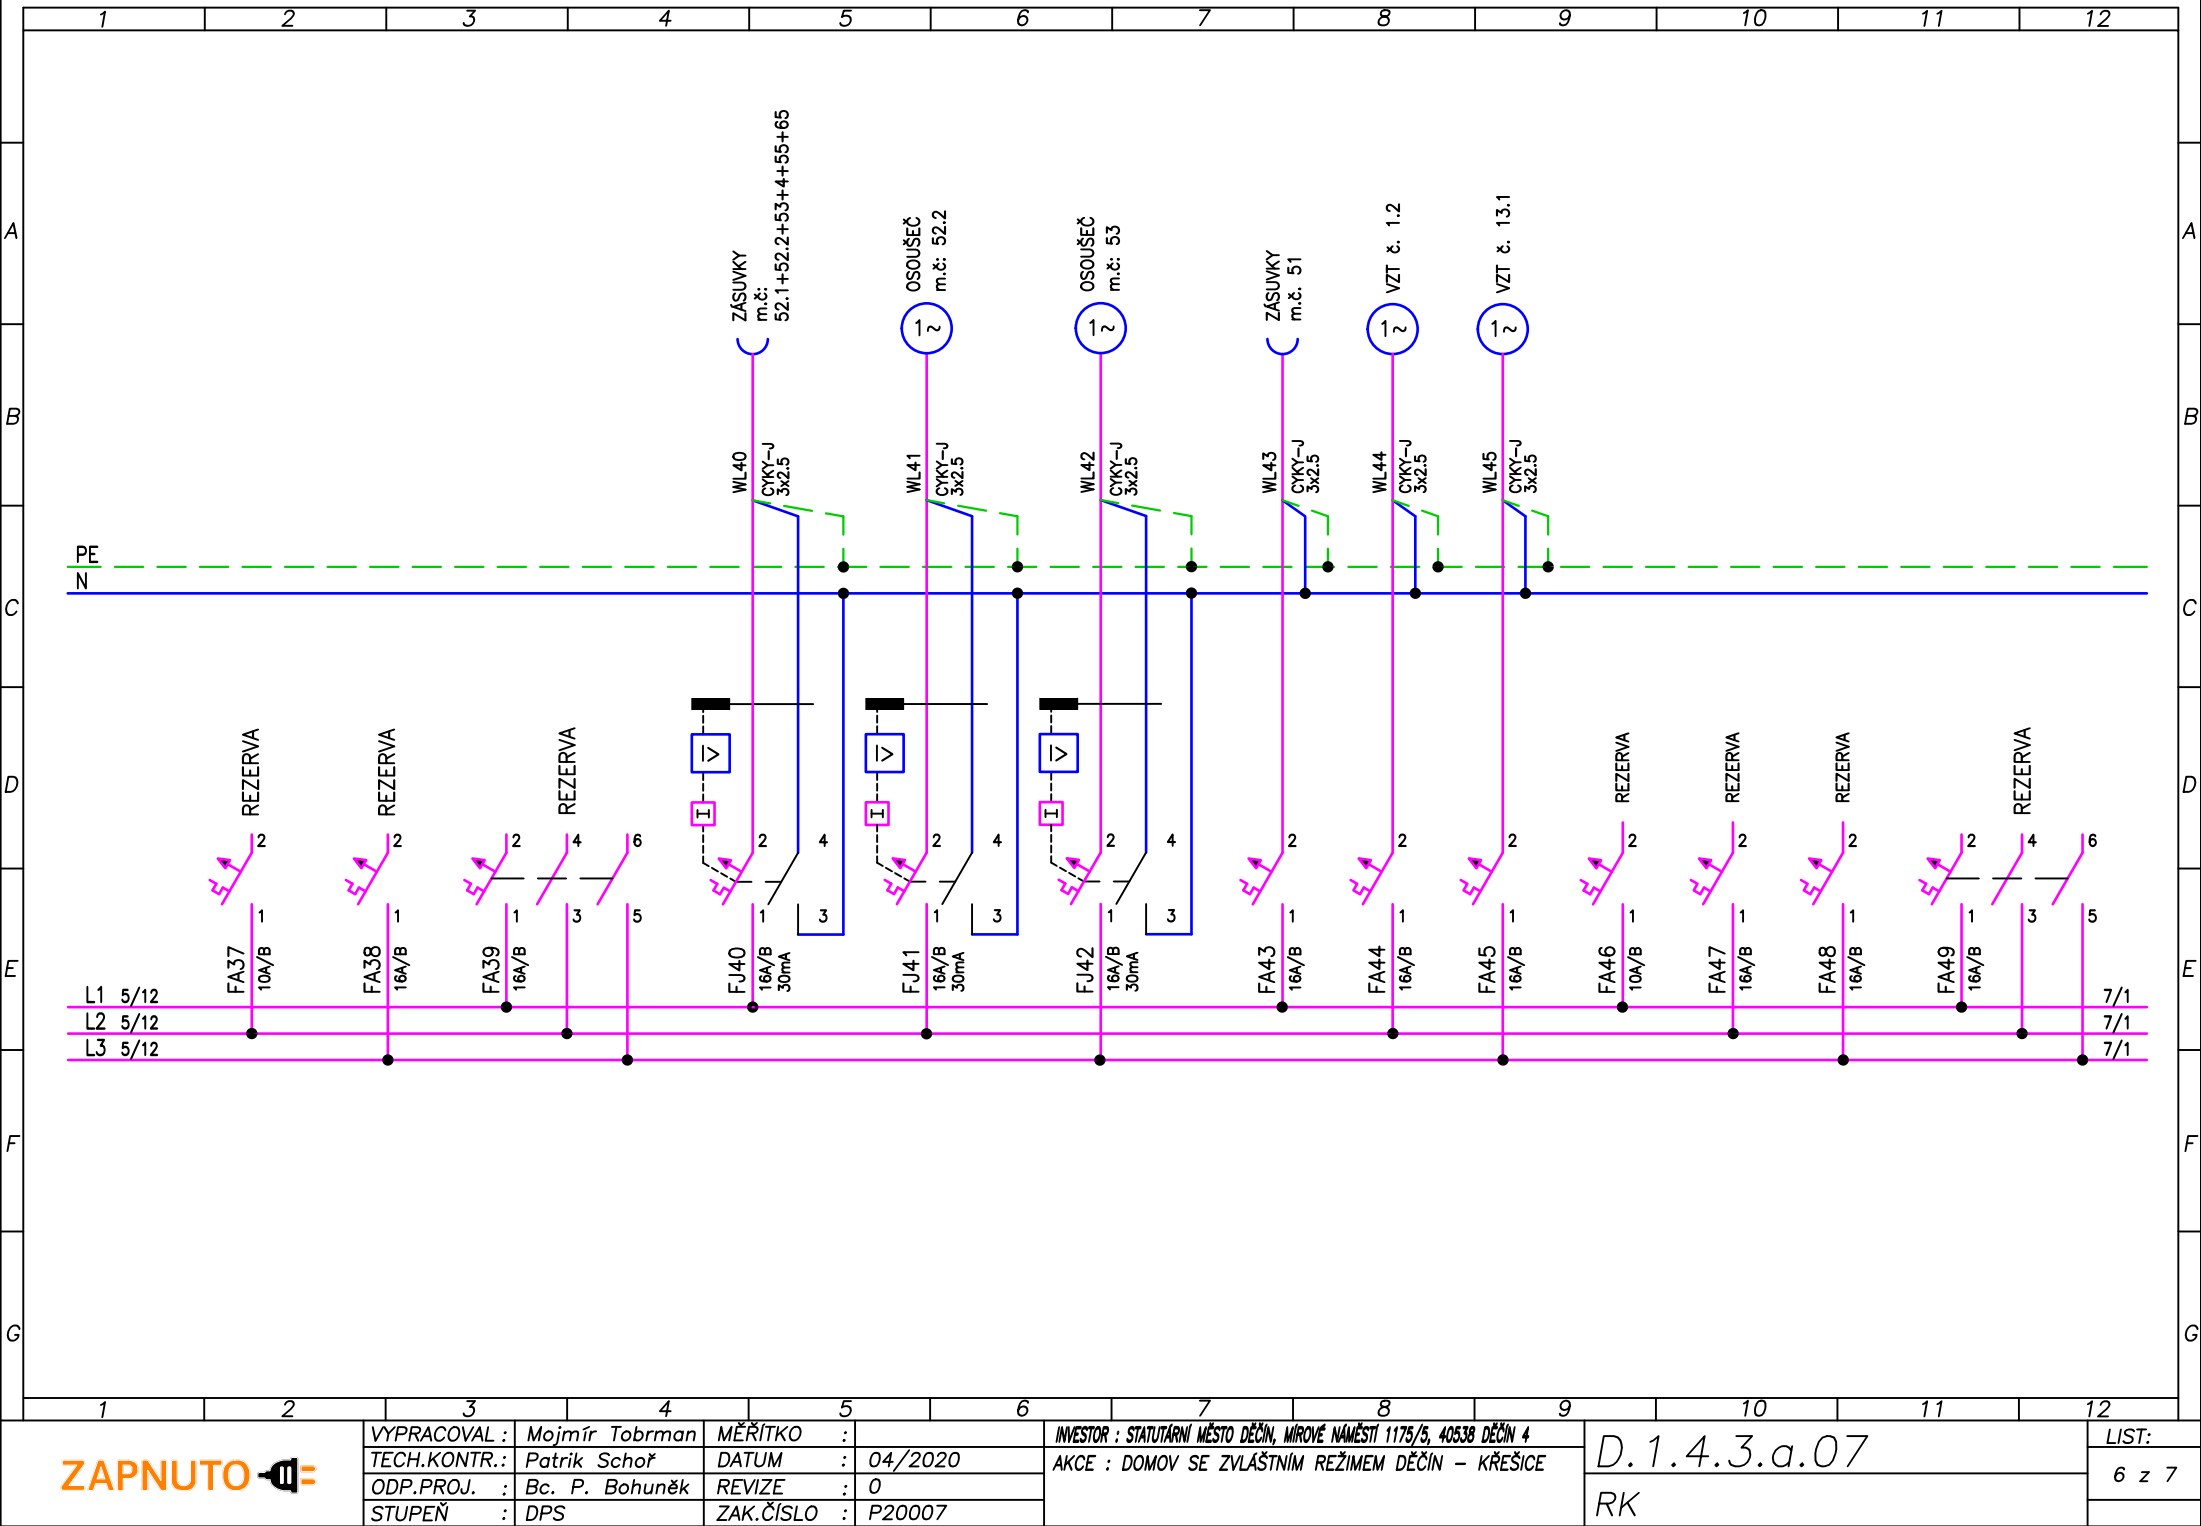

ZAPNUTO

VYPRACOVAL :	Mojmír Tobrman	MĚŘITKO :	
TECH.KONTR.:	Patrik Schoř	DATUM :	04/2020
ODP.PROJ. :	Bc. P. Bohuněk	REVIZE :	0
STUPEŇ :	DPS	ZAK.ČÍSLO :	P20007

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4
AKCE :	DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.07
RK

LIST:
6 z 7

