


$I_k \leq 10 \text{ kA}$
 $P_p = 10,6 \text{ kW}$
 $I_p = 16,1 \text{ A}$
 $230/400 \text{ V}, 50 \text{ Hz}, \text{ TN-C-S}$
 $L1, L2, L3$

ROZVADĚČ RPO NÁSTĚNNÁ ROZVODNICE

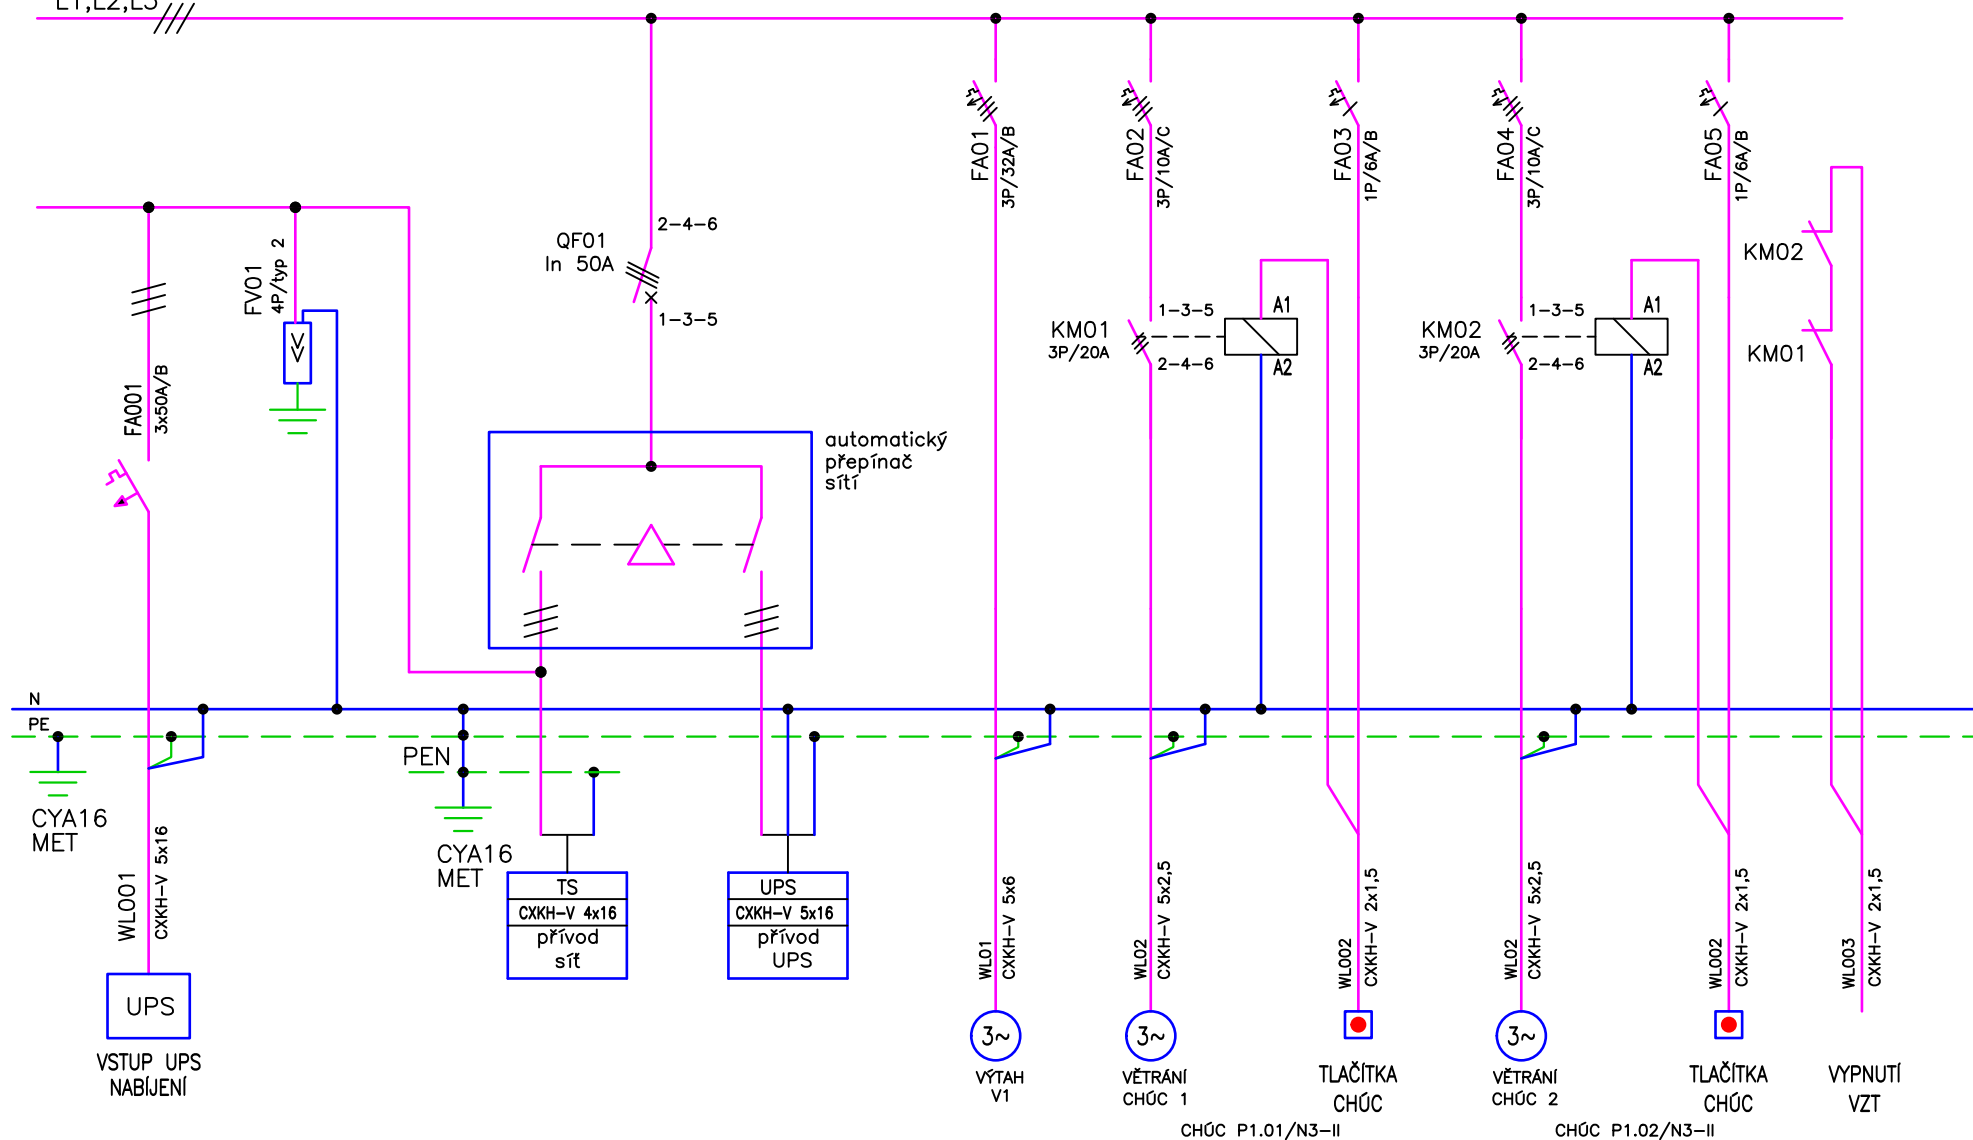

ZAPNUTO

VYPRACOVAL : Mojmír Tobrman
TECH.KONTR.: Patrik Schoř
ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO :
DATUM : 04/2020
REVIZE : 0
ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4
AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.06
ROZVADĚČ RPO

LIST:
1 z 1