



ROZVADĚČ RS4.3

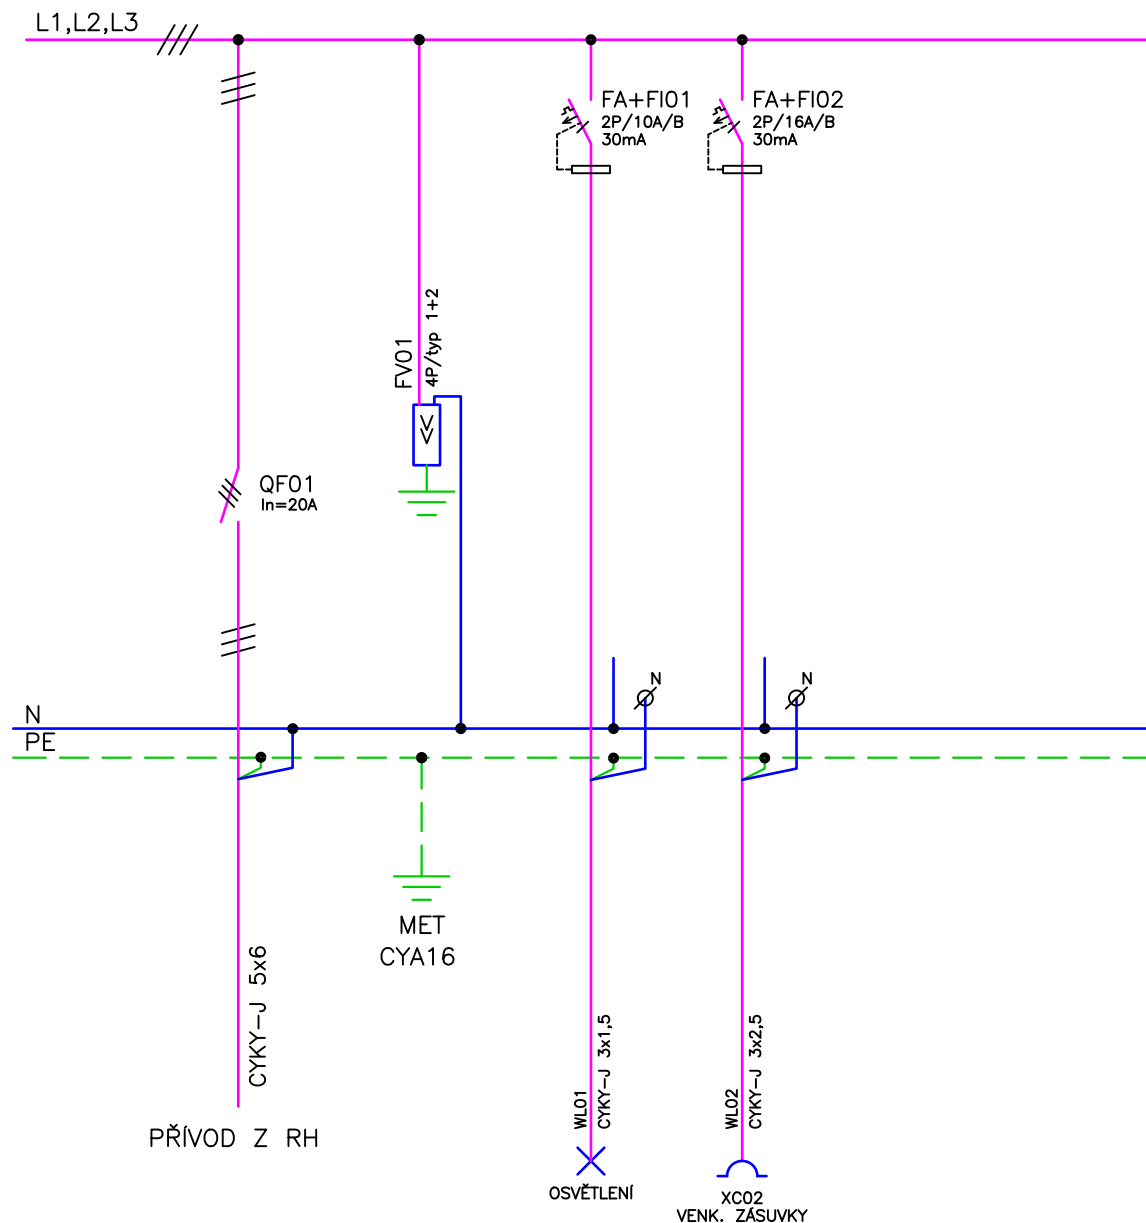

$P_i = 10,6 \text{ kW}$
 $P_p = 4,6 \text{ kW}$
 $I_p = 7 \text{ A}$
 $3NPE \sim 50\text{Hz}, 230/400\text{V TN-C-S}$

ZAPNUTO

VYPRACOVAL : Mojmir Tobrman
 TECH.KONTR.: Patrik Schoř
 ODP.PROJ. : Bc. P. Bohuněk
 STUPEŇ : DPS

MĚŘITKO : –
 DATUM : 04/2020
 REVIZE : 0
 ZAK.ČÍSLO : P20007

INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MIROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4
 AKCE : DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN – KŘEŠICE

D.1.4.3.a.13
 RS4.3

LIST:
 2 z 2