


Č. MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVA STROPU
119a	WC Učitelé	2,38	SDK podhled; malba
119b	WC Učitelé	2,49	SDK podhled; malba

- A - Svislé potrubí bude na patě odvodněno PVC hadicí napojenou na vnitřní kanalizaci. Svislé potrubí Ø 160 mm vyvedeno nad střechu objektu (s využitím stávajícího prostupu střechou) a ukončeno výfukovou hlavicí - Ø 160 mm.
- B - Diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 mm + doběhový spínač, vzduchový výkon 500 m3/hod (200 Pa); el.příkon 101 W (230 V); akust.tlak 37 dB(A) (3 m)

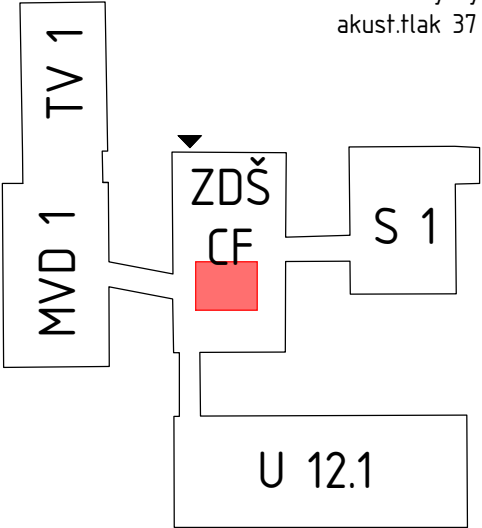

Projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vladimír Vidai	
Vladimír Vidai	Ing. Vojtěch Vidai	Vladimír Vidai	Březiny 185, Děčín XXVII	
			Telefon: +420 607 947 223	
Investor	Statutární město Děčín		E-mail: vlada.vidai@volny.cz	
Místo stavby	p.č.461 a 276/76, k.ú. Březiny u Děčína		Datum	02/2021
SO 01 – Paviion CF – oprava sociálního zařízení			Formát/Měřítko	A3/1:50
			Stupeň PD	DZS
			ČVÝKRESU:	ČKOPJE:
Půdorys – vzduchotechnika			4	