

# Děčín

## k.ú. Krásný Studenec - Podmokly


Napěťová Hladina : NN - AC 3+PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C - TN-S

Ochrana před úrazem el. proudu bude provedena na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v síti TN - C

Vzdálenost projektovaného zařízení bude v souladu s požadavky ČSN 73 6005 (prostorová norma)


### LEGENDA :

- CYKY - J 4x16**
  - Projektované zemní kab. vedení - vlastnictví město Děčín
  - Stávající zemní kab. vedení - město Děčín
  - Plynovod - GasNet
  - CETIN
  - ČEZ
  - Vodovod - S&VK
  - T-MOBILE plánované
  - Budovy
  - Ploty
  - Silnice, polohopis
  - Hranice pozemkových parcel
- Zemní vedení**
  - Projektovaný, stávající- demontáž lampový stožár se svítidlem
- Nadzemní vedení**
  - Stávající rozvaděč VO
- Zemní vedení NN**
  - Projektovaná poj. skříňka VO
- Zemní vedení**
  - Stávající poj. skříňka - ČEZ
  - Projektované uzemnění

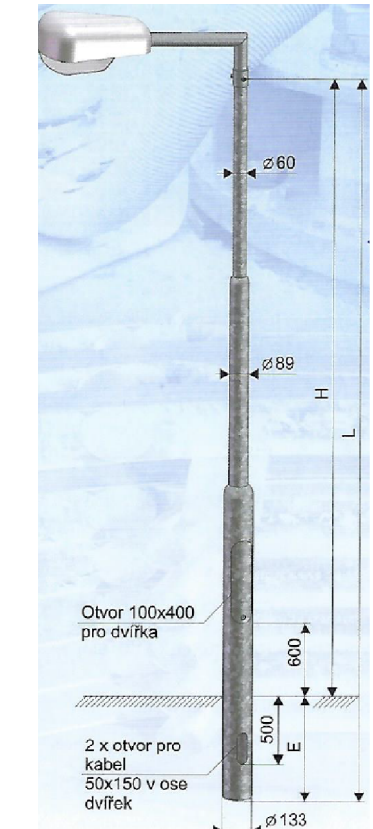

### Stožár K 6

ZÁKLAD PRO STOŽÁR

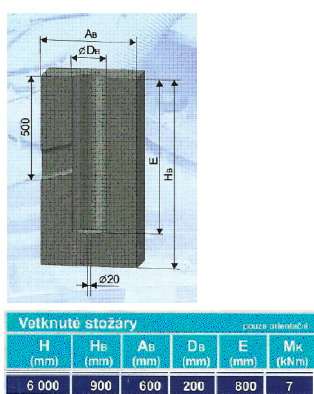

### VYSVĚTLIVKY :

KOMUNIKACE - (asfalt)

HUTNĚNÝ MATERIÁL - (štěrk hrubý)

ZHUTNĚNÁ ZEMINA

ZEMINA

### VYSVĚTLIVKY :


DRN

HUTNĚNÁ ZEMINA


ZEMINA BEZ OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ

ZEMINA

### Komunikace (vjezdy)

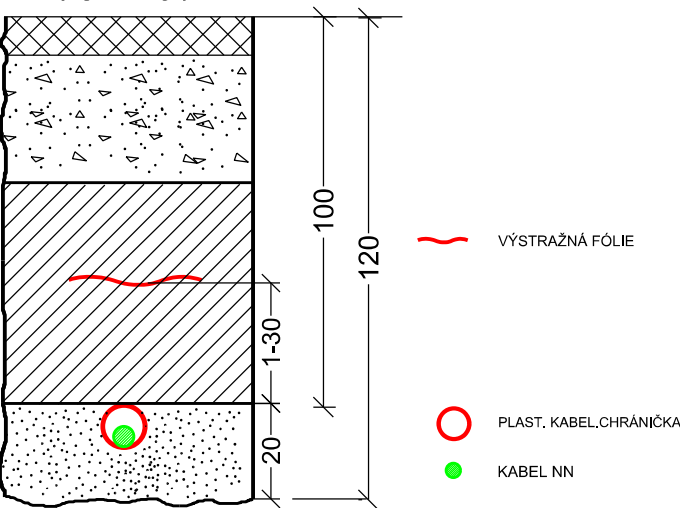


### Volný terén

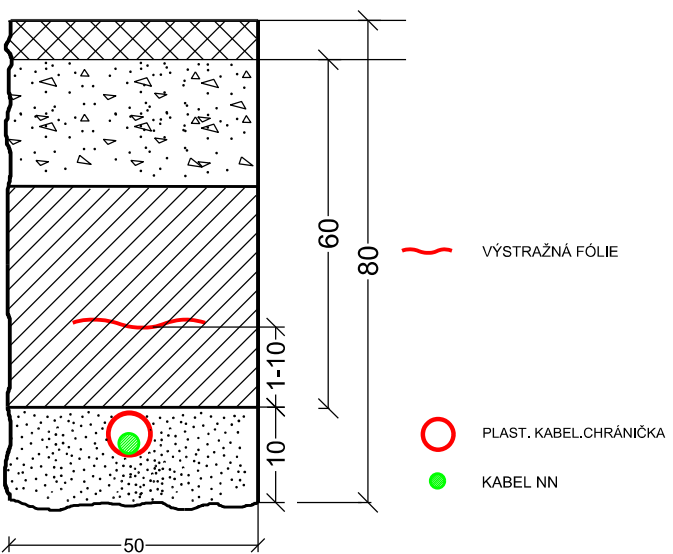

Značky, které značí el. zařízení nejsou uvedeny v měřítku to znamená (sloupy, poj. skříň, atd.)

Před zahájením výkopových prací nutno vytyčit!!!  
Podzemní zařízení jsou zakreslena pouze informativně.

### Klad listů

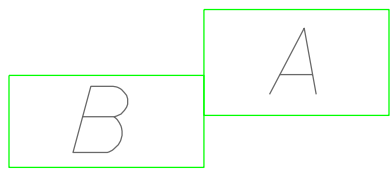

Zodpovědný projektant	Projektant	<b>VAMA s.r.o.</b> Vilnsnice 94 405 02 Děčín	
Vratislav Vaněk	Dan Kazimír		
Investor: Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín, IČ: 00261238		Stupeň PD	DPS
Úprava sítě veřejného osvětlení ul. Popovická, Děčín		Datum	1/2021
		Měřítko	Výkres č. <b>1A</b>
Projektovaný stav		1:750	